

PROYECTO DE LÍNEA AÉREO- SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 kV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: VHU2303396
<http://cogitaragon.esvisado.net/visitarcsv.aspx?CSV=9432UP4B90CECF>

SEPARATA

e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES

PROMOTOR: **IASOL GENERACIÓN 7 S.L.;**
IASOL GENERACIÓN 8 S.L.; IASOL GENERACIÓN 9 S.L.

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

AUTOR: **JESÚS JAVIER BONET SANZ**

Ingeniero Técnico Industrial

FECHA: **Febrero de 2.023**



Avda. María Moliner, 16
22004 HUESCA
Tel. 974 226 672
Fax 974 230 815
www.inagrohuesca.com

I- MEMORIA**INDICE GENERAL**

1 ANTECEDENTES	3
2 OBJETO Y ALCANCE.....	4
3 DATOS DEL PROMOTOR.....	5
4 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN TOTAL DE LA LÍNEA.....	6
4.1 AFECCIONES E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.....	8
5 CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA.....	10
6 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS TRAMOS SUBTERRÁNEOS.....	11
6.1 CABLE AISLADO DE POTENCIA.....	11
6.2 TERMINACIONES.....	12
6.3 EMPALMES.....	13
6.4 CONVERSIONES DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA.....	14
6.5 PARARRAYOS.....	14
6.6 ZANJA SUBTERRÁNEA.....	15
6.6.1 Zanjas en arena.....	16
6.6.2 Zanjas para cruces.....	16
6.7 CALAS.....	17
6.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.....	17
6.9 HITOS DE SEÑALIZACIÓN.....	17
6.10 PROTECCIONES.....	18
6.11 CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS EN LA LÍNEA SUBTERRÁNEA.....	18
7 CONCLUSIÓN.....	21
8 PLANOS.....	22

	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : V1H0230396 http://cogitaragon.es/visorado/visorarCSV.aspx?CSV=9032UPP4B90CECF	23/2 2023	Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa) Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER
---	--	--------------	--

1 ANTECEDENTES.

Las sociedades: **IASOL GENERACION 7 S.L.**, provista de **N.I.F. B67648790**, **IASOL GENERACIÓN 8 S.L.** provista de **N.I.F. B67648865** e **IASOL GENERACIÓN 9 S.L.** provista de **N.I.F. B67648931** y con domicilio a efectos de notificaciones de todas las sociedades en C/ Argualas 40 Planta 1 Pta D, 50.015, ZARAGOZA requiere evacuar la energía que llega de tres parques fotovoltaicos PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 con una capacidad total de 15 MW, (5 MW por cada parque) desde unos centros de seccionamiento y medida hasta la SET de Monzón.

La línea que se proyecta tendrá una tensión de 25 kV y consta de tres tramos; en los tramos 1 y 3, la línea es subterránea, con ello se pretende minimizar los impactos ambientales, visuales, evitar la incompatibilidad urbanística y favorecer la tramitación de permisos.

El tramo 2 consiste en un tramo aéreo para llevar a cabo el cruce del río Cinca y se efectuará en paralelo a las líneas de REE existentes. Constará de dos apoyos, uno a cada lado del río, como se recoge en planos.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : V1H0230396 http://cogitiaragon.es/visado.net/visitarcsv.aspx?CSV=9432UPP4BX0CECF	23/2 2023	Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa) Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER
---	--------------	--

2 OBJETO Y ALCANCE.

Con la presente separata, se pretende describir las características básicas de la línea eléctrica en la parte de su trazado que afecta a infraestructuras gestionadas por e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, verificando el cumplimiento de medidas y distancias de seguridad establecidas en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

Todas las obras que aquí se definen, se proyectan adaptándose a los Reglamentos Técnicos vigentes y demás normas reguladoras de este tipo de instalaciones, en particular el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: V1H0230396
<http://cogitiaragon.es/validacion/validacionCSV.aspx?CSV=9032UP24800CECF>

23/2
2023
Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

3 DATOS DEL PROMOTOR.

Los datos de la empresa promotora de la “**LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN**”, son los siguientes:

- Titular: **IASOL GENERACION 7 S.L.**, provista de **N.I.F. B67648790**, **IASOL GENERACIÓN 8 S.L.** provista de **N.I.F. B67648865** e **IASOL GENERACIÓN 9 S.L.** provista de **N.I.F. B67648931**
- Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Argualas nº 40, 1^a planta, D, CP 50.012.
- Zaragoza.
- Teléfono: 976 07 03 17
- Correo electrónico: info@iasol.es



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: V1HJU23J396
<http://cogitiaragon.visitadonet/visitadocsv.aspx?CSV=9432UPP4B90CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

4 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN TOTAL DE LA LÍNEA.

La línea de media tensión en proyecto discurrirá por los Términos Municipales de Castejón del Puente y Monzón, en la provincia de Huesca, atravesando los siguientes parajes:

PARAJE	TÉRMINO MUNICIPAL
Las Heredades Las Tarnudas	Castejón del Puente
Las Poblas Polígono Los Paules	Monzón


Los tramos en los que se dividen las líneas de media tensión del proyecto, quedan definidos por el siguiente listado de coordenadas UTM, en ETRS89 y huso 31, ver planos.

TRAMO 1 – SUBTERRÁNEO.

Punto de Referencia	AFECCIÓN
1 - 3	Cruzamientos de caminos AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DEL PUENTE
3 - 5	Cruzamientos de caminos AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DEL PUENTE

TRAMO 2 – AÉREO.

Apoyo	AFECCIÓN
1 - 2	Cruzamiento con MUP 22000529 – Ribera del Cinca en Castejón del Puente INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA). MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.
1 - 2	Cruzamiento con MUP 22000531 – Ribera del Cinca en Monzón INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA). MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.



SEPARATA – e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.

PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN.

1 - 2	Paralelismo a L.A.A.T. 220 KV MNE-RRJ RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
-------	--

TRAMO 3 – SUBTERRÁNEO.

Punto de Referencia	AFECCIÓN	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VHU230396 http://coittaragon.es/visado.net/VisitarCSV.aspx?CSV=9432UPP4B90CECF	23/2 2023	Habilitación Profesional Coleg. 6564 (al servicio de la empresa) BONET SANZ, JESÚS JAVIER
7 - 9	Cruzamientos de caminos AYUNTAMIENTO DE MONZÓN			
7 - 9	Cruzamiento con L.A.A.T. 220 KV MNE-RRJ Monzón–Riba-Roja RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Coordenadas U.T.M.: X: 265550.663 Y:646657.845			
7 - 9	Cruzamiento con L.A.A.T. 220 KV MNE-RRJ Monzón–Riba-Roja RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Coordenadas U.T.M.: X: 265556.273 Y:4646645.556			
9 - 10	Cruzamiento con L.A.M.T. DESARROLLOS EÓLICOS EL SALADAR, S.L. (línea Santa Cruz) Coordenadas U.T.M.: X: 265672.277 Y:4646498.294			
9 - 10	Cruzamiento con L.A.A.T. 220 KV MNE-RRJ / MQN-MNE Monzón–Riba-Roja / Mequinenza–Monzón RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Coordenadas U.T.M.: X: 265808.625 Y:4646430.741			
10 - 11	Cruzamiento con acequia SINDICADO RIEGOS DE LA CAMPAÑA Coordenadas U.T.M.: X: 265817.389 Y:4646457.492			
10 - 11	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265816.500 Y:4646375.568			
11 - 12	Cruzamiento con L.A.A.T. 220 KV MNE-RRJ / MQN-MNE Monzón–Riba-Roja / Mequinenza–Monzón RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Coordenadas U.T.M.: X: 265836.313 Y:4646333.283			
11 - 12	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265889.230 Y:4646333.750			
11 - 12	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265909.273 Y:4646338.128			

SEPARATA – e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.

PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN.

12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265925.250 Y:4646312.619
12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265917.475 Y:4646306.639
12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265902.848 Y:4646271.899
12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 65901.903 Y:4646187.881
9 - 13	Paralelismo con L.S.M.T METAWAY ENERGÍAS RENOVABLES 1, S.L. (línea PFV Zon)

De esta manera quedan recogidos y ubicados los tramos que conforman la línea de evacuación.

4.1 AFECCIONES e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.

En el trazado de la línea en proyecto, se verá afectadas las siguientes infraestructuras de E-DISTRIBUCIÓN, en la siguiente tabla se resume la afección y se dan sus coordenadas U.T.M.:

TRAMO 3 – SUBTERRÁNEO.

Punto de Referencia	AFECCIÓN
10 - 11	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265816.500 Y:4646375.568
11 - 12	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265889.230 Y:4646333.750
11 - 12	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265909.273 Y:4646338.128



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIHU230396
<http://cogitiar.azon.es/visado.net/VisitarCSV.aspx?CSV=9432UPP4B90CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

SEPARATA – e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.

PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN.

12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265925.250 Y:4646312.619
12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265917.475 Y:4646306.639
12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 265902.848 Y:4646271.899
12 - 13	Cruzamiento con L.A.M.T. E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. Coordenadas U.T.M.: X: 65901.903 Y:4646187.881



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIHLU230396
<http://cogitiaragon.es/visado.net/VisitarCSV.aspx?CSV=9432UP4B90CECF>

23/2
2023
Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

5 CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA.

Según se indica en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en su artículo 3. Tensiones nominales. Categorías de las líneas, atendiendo a su tensión nominal:

- Tercera Categoría: Tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV.

Según se indica en el apartado 3.1.3 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la línea del proyecto se clasifica atendiendo a su altitud:

- Zona A: situada a una altitud inferior a 500 metros sobre el nivel del mar.

Según se indica en el apartado 2.1 de la ITC-LAT 06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la línea del proyecto se clasifica atendiendo a la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema de puesta a tierra permita:

- Categoría A: los defectos de tierra se eliminan tan rápidamente como sea posible y en cualquier caso antes de un minuto.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO: V1H0230396 http://cogitaragon.visitadonet.net/visitacSV.aspx?CSV=9032UPP4BX0CECF	23/2 2023	Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa) Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER
--	--------------	--

6 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS TRAMOS SUBTERRÁNEOS.

La red se explotará, en régimen permanente, con corriente alterna trifásica, 50 Hz de frecuencia, a la tensión nominal de 25 kV.

6.1 CABLE AISLADO DE POTENCIA.

Los cables a utilizar serán cables subterráneos unipolares de aluminio, con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre aislamiento y con pantalla metálica de aluminio.

Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620 y a la ITC-LAT 06 del R.L.A.T.

Cada tramo de la línea subterránea de 25 kV, objeto de este proyecto, se compondrá de tres conductores unipolares y de las características que se indican a continuación:

- Los conductores a utilizar para los dos tramos subterráneos serán RHZ1-OL 18/30 kV 3x1x400 mm² Al colocados en lecho de arena y bajo tubo de polietileno de 250 mm de diámetro en dado de hormigón si se producen cruzamientos con otras instalaciones.
- Estará debidamente protegido contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instale o la producida por corrientes vagabundas, y tendrá suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueda ser sometido durante el tendido.
- Los materiales y montaje de la línea de M.T. cumplirán con los requisitos de las normas UNE y demás especificaciones técnicas aplicables. Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de estos. La canalización deberá tener una señalización que advierta la existencia de cables eléctricos de M.T.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: VJH0230396
<http://cogitiaragon.visitado.net/visitarcsv.aspx?CSV=9432UPP4B90CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

Características del cable:

- Tipo de cable:..... RHZ1-OL
- Sección:..... 400 mm²
- Norma de diseño:..... UNE HD 620-10E
- Designación UNE:..... RHZ1-OL 18/30 kV 3x1x400 mm² Al
- Tensión:..... 18/30 kV
- Conductor:..... Aluminio
- Aislamiento:..... Polietileno Reticulado (XLPE)
- Pantalla:..... Hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira
- Intensidad máxima:..... I = 455 A
- Intensidad máxima de cortocircuito (1 s):..... 37600 A
- Resistencia eléctrica 90°C (R):..... 0,100 Ω/Km
- Reactancia eléctrica (X):..... 0,106 Ω/Km
- Capacidad:..... 0,277 μF/km

Cabe mencionar que las acometidas de los cables que unen los centros de seccionamiento y medida, lo forman cables subterráneos RHZ1 18/30 kV 3x1x240 mm² en Al, cuya intensidad máxima admisible bajo tubo enterrado es de 320 A.

6.2 TERMINACIONES.

Las terminaciones se instalarán en los extremos de los cables para garantizar la unión eléctrica de éste con otras partes de la red, manteniendo el aislamiento hasta el punto de la conexión.

Las terminaciones limitan la capacidad de transporte de los cables, tanto en servicio normal como en régimen de sobrecarga, dentro de las condiciones de funcionamiento admitidas.

Del mismo modo, las terminaciones admiten las mismas corrientes de cortocircuito que las definidas para el cable sobre el cual se van a instalar.

Para asegurar una correcta compatibilidad entre el cable y los empalmes a la hora de su montaje en la instalación, los diámetros nominales y las tolerancias de fabricación, tanto del conductor como del aislamiento, se adecuan a los



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: VJHJU23J396
<http://cogitiaragon.es/visado/nominalesCSV.aspx?CSV=9432UPP4B90CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

valores especificados según las características de los cables subterráneos.

Las terminaciones constan básicamente de dos partes, de acuerdo con la función que desempeñan:

- Parte mecánica; constituida por los elementos de conexión del conductor y la pantalla del cable al terminal, y la envolvente o cubierta exterior.
 - Parte eléctrica; constituida por elementos y materiales que permiten soportar el gradiente eléctrico en la parte central del terminal y en las zonas de transición entre el terminal y el cable.


Según la topología del tramo subterráneo de la Línea de 25 kV en proyecto, el tipo de terminación para los cables de alta tensión a emplear serán de dos tipos:

- Terminaciones convencionales contráctiles o enfilables en frío, tanto de exterior como de interior:

Se utilizarán estas terminaciones para la conexión a instalaciones existentes con celdas de aislamiento al aire o en las conversiones aéreo-subterráneas. Estas terminaciones serán acordes a las normas UNE 211027, UNE HD 629-1 y UNE EN 61442. Se tomará como referencia la norma informativa GS CC005 12/20(24) kV and 18/30(36) kV Cold shrink terminations for MV cables.

- ### – Conectores separables:

Se utilizarán para instalaciones con celdas de corte y aislamiento en SF6. Serán acordes a las normas UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442. Se tomará como referencia la norma informativa GS/CC006: 12/20(24) kV and 18/30(36) kV Separable connectors for MV cables.



6.3 EMPALMES.

Los empalmes serán adecuados para el tipo de conductores empleados y aptos igualmente para la tensión de servicio.

En general se utilizarán siempre empalmes contráctiles en frío, tomando como referencia las normas UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442

y la norma informativa GSCC004 12/20(24) kV and 18/30(36) kV cold shrink compact joints for MV underground cables.

6.4 CONVERSIONES DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA.

En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un grado de protección contra daños mecánicos no inferior a IK10 según la norma UNEEN 50102. El tubo o bandeja se obturará por su parte superior para evitar la entrada de agua y se empotrarán en la cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m por encima del nivel del terreno. En el caso de tubo, su diámetro interior será como mínimo 1,5 veces el diámetro aparente de la terna de cables unipolares, y en el caso de bandeja, su sección tendrá una profundidad mínima de 1,8 veces el diámetro de un cable unipolar, y una anchura de unas tres veces su profundidad.

Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. La conexión a tierra de los pararrayos no se realizará a través de la estructura del apoyo metálico, se colocará una línea de tierra a tal efecto, a la que además se conectarán, cortocircuitadas, las pantallas de los cables subterráneos.

Se instalará una arqueta cerca del apoyo en el caso de que exista previsión de instalación de fibra óptica, para realizar la conversión aérea subterránea de la fibra. La arqueta se dejará lo más próxima al apoyo con una distancia máxima de 5 m, y conectada mediante tubo de protección del cable de fibra que ascenderá por el lado opuesto al que ascienden los cables eléctricos hasta una altura de 2,5 m.

6.5 PARARRAYOS.

Con objeto de proteger los cables contra las sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas, se instalará una autoválvula o pararrayos en cada uno de los extremos de los cables unipolares que llegan a los apoyos de conversión aéreosubterránea. Estos elementos se dispondrán entre el tramo aéreo y el terminal.

Estarán constituidos por resistencias de características no lineales, de

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : V1HJU23J3396 http://cogitiaragon.visitado.net/visitarcsv.aspx?CSV=9432UPP4BX0CECF	23/2 2023	Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa) Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER
---	--------------	--

óxido de cinc, conectadas en serie sin explosores. La envolvente externa será polimérica (goma silicona).

Los pararrayos irán equipados de un dispositivo de desconexión que debe actuar en el caso de que se haya producido un fallo en el funcionamiento, evitando de esta manera un defecto permanente en la red y al mismo tiempo señalando de forma visible el pararrayos defectuoso.

El dispositivo de desconexión estará unido a una trencilla de cobre de sección 50 mm² y longitud 500 mm, que en el extremo no unido al pararrayos equipará un terminal de cobre estañado.

En los apoyos Nº 1 y Nº 2 se instalarán pararrayos autoválvulas.

Las características principales son:

Pararrayos autoválvulas:

- Tensión nominal: 36 kV
- Corriente impulso: 10 kA

6.6 ZANJA SUBTERRÁNEA.

Las zanjas tendrán por objeto alojar la línea subterránea de media tensión, así como el conductor de puesta a tierra y la red de comunicaciones, en caso de ser necesario.

El trazado de la zanja se ha diseñado tratando que sea lo más rectilíneo posible y respetando los radios de curvatura mínimos de cada uno de los cables utilizados.

Las canalizaciones se dispondrán junto a los caminos, tratando de minimizar el número de cruces, así como la afección al medio ambiente y a los propietarios de las fincas por las que trascurren.

En la línea, nos encontraremos con varios tipos de zanja:

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO: VJH0230396 http://cogitiar-aragon.es/visado.net/visitarCSV.aspx?CSV=9432UP4B90CECF	23/2 2023	Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa) Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER
--	--------------	--

6.6.1 Zanjas en arena.

La zanja en arena se caracteriza porque los cables se disponen enterrados directamente en el terreno, sobre un lecho de arena lavada de río, dispuestos en capa y pegados uno a otro. Las dimensiones de la zanja atenderán al número de cables a instalar.

Encima de ellos irá otra capa de arena hasta completar los 25 cm de espesor y sobre ésta una protección mecánica (ladrillos, rasillas, cerámicas de PPC, etc.) colocada transversalmente.

Después se llenará la zanja con 80 cm de material seleccionado y se terminará de llenar con tierras procedentes de la excavación, colocando a 15 cm de la superficie de la cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos.

6.6.2 Zanjas para cruces.

Las canalizaciones en cruces serán entubadas y estarán constituidas por tubos de material sintético y amagnético, hormigonados, de suficiente resistencia mecánica, debidamente enterrados en la zanja.

El diámetro interior de los tubos para el tendido de los cables será de 250 mm, debiendo permitir la sustitución del cable averiado.

Estas canalizaciones deberán quedar debidamente selladas en sus extremos.

Las zanjas se excavarán según las dimensiones indicadas en planos, atendiendo al número de cables a instalar. Sus paredes serán verticales, proveyéndose entibaciones en los casos que la naturaleza del terreno lo haga necesario. Los cables entubados irán situados a 1,20 m de profundidad protegidos por una capa de hormigón de HM-20 de 0,25 m de espesor.

El resto de la zanja se llenará con tierras procedentes de la excavación, compactándose al 98% del Proctor Normal, colocando a 30 cm de la superficie la cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: VJH0230396
<http://cogitaragon.es/visado.net/visitarCSV.aspx?CSV=9932UPP4B00CECF>

23/2
2023
Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

6.7 CALAS.

Se efectuará el replanteo de la obra asegurándose de la inexistencia de obstáculos al emplazamiento previsto y se investigará la ausencia de impedimentos en el subsuelo mediante calas de reconocimiento. Asimismo, se utilizarán equipos de detección cuando la complejidad del trazado lo requiera o siempre que se considere conveniente.

Se abrirán calas de reconocimiento en los sitios en los que se presuma que pueda haber servicios afectados, para confirmar o rectificar el trazado previsto y establecer la profundidad de dichos servicios.

Las calas tendrán una anchura mínima de 70 cm y una profundidad mínima de 10 cm superior a la de la excavación necesaria para la obra en el punto considerado.

Cada cala deberá registrarse y cada uno de los registros formará parte del informe sobre el trazado. Cada registro de cala contendrá, como mínimo, el nombre del proyecto, tramo, pozo nº, ubicación, punto kilométrico, situación respecto al eje de la línea, dimensiones, fecha de inspección, nombre del inspector, descripción del suelo y servicios localizados.

6.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Las pantallas metálicas de los cables de Media Tensión se conectarán a tierra en cada uno de sus extremos.

6.9 HITOS DE SEÑALIZACIÓN.

Para identificar el trazado de la red subterránea de alta tensión, se colocarán hitos de señalización de hormigón prefabricados cada 50 m y en los cambios de dirección.

En estos hitos de señalización se indicará en la parte superior una referencia que advierta de la existencia de cables eléctricos.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: V1H0230396
http://cogitaragon.es/visado.net/VisitaCSCV.aspx?CSV=9032UPP4B00CECF

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

6.10 PROTECCIONES.

Para la protección contra sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y puestas a tierra se dispondrán en las Subestaciones Transformadoras los oportunos elementos (interruptores automáticos, relés, etc.), los cuales corresponderán a las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte la línea subterránea en proyecto.

6.11 CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS EN LA LÍNEA SUBTERRÁNEA.

Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 06 del RLAT, las correspondientes Especificaciones Particulares de la compañía distribuidora aprobadas por la Administración y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de AT.

Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las protecciones mecánicas especificadas en el propio reglamento.

En las siguientes tablas se resumen las distancias entre servicios subterráneos para cruces, paralelismos y proximidades.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD			
Cruzamiento	Instalación	Profundidad	Observaciones
Carreteras	Entubada y hormigonada	$\geq 0,6$ m de vial	Siempre que sea posible, el cruce se realizará perpendicular al eje del vial.
Ferrocarriles	Entubada y hormigonada	$\geq 1,1$ m de la cara inferior de la traviesa	La canalización entubada se rebasará 1,5 m por cada extremo. Siempre que sea posible, el cruce se realizará perpendicular a la vía.
Depósitos de carburante	Entubada (*)	$\geq 1,2$ m	La canalización rebasará al depósito en 2 m por cada extremo.
Conducciones de alcantarillado	Enterrada ó entubada	-	Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado (**).

(*): Los cables se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica.

(**): En el caso de que no sea posible, el cable se pasará por debajo y se dispondrán separados mediante tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales de adecuada resistencia



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: V1HJU23J396
<http://cogitiaragon.es/visado.net/visitarCSV.aspx?CSV=9432UPP4BX0CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

SEPARATA – e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.

PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN.

mecánica.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD			
Cruzamiento	Instalación	Profundidad	Observaciones
Cables eléctricos	Enterrada ó entubada	≥ 25 cm	Siempre que sea posible, los conductores de AT discurrirán por debajo de los de BT. Los empalmes de ambas instalaciones distarán al menos 1 m del punto de cruce (*).
Cables telecomunicaciones	Enterrada ó entubada	≥ 20 cm	Los empalmes de ambas instalaciones distarán al menos 1 m del punto de cruce (*).
Canalizaciones de agua	Enterrada ó entubada	≥ 20 cm	Los empalmes de ambas instalaciones distarán al menos 1 m del punto de cruce (*).
Acometidas o Conexiones de servicio a un edificio	-	≥ 30 cm a ambos lados	La entrada de las conexiones de servicio a los edificios, tanto de BT como de MT, deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad perfecta (*).

(*): En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario separar ambos servicios mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, conductos o colocación de divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD				
Cruzamiento	Instalación	Presión de la instalación	Distancia sin protección adicional	Distancia con protección adicional (*)
Canalizaciones y acometidas de gas	Enterrada ó entubada	En alta presión > 4 bar	≥ 40 cm	≥ 25 cm
		En baja y media presión ≤ 4 bar	≥ 40 cm	≥ 25 cm
Acometida interior de gas (**)	Enterrada ó entubada	En alta presión > 4 bar	≥ 40 cm	≥ 25 cm
		En baja y media presión ≤ 4 bar	≥ 20 cm	≥ 10 cm

(*): La protección complementaria estará constituida preferentemente por materiales cerámicos y garantizará una cobertura mínima de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. En el caso de líneas subterráneas de alta tensión entubadas, se considerará como protección suplementaria el propio tubo.

(**): Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de la compañía suministradora y la válvula de seccionamiento existente entre la regulación y medida.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: V1H0230396
http://cogitaragon.vistadon.net/visitarcsv.aspx?CSV=9032UPP4B80CECF

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

SEPARATA – e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES.

PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2 Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD			
Proximidad o paralelismo	Instalación	Distancia	Observaciones
Cables eléctricos	Enterrada ó entubada	≥ 25 cm	Los conductores de AT podrán instalarse paralelamente a conductores de BT o AT (*).
Cables telecomunicaciones	Enterrada ó entubada	≥ 20 cm	(*)
Canalizaciones de agua	Enterrada ó entubada	≥ 20 cm	Los empalmes de ambas instalaciones distarán al menos 1 m del punto de cruce (*).

(*): En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario separar ambos servicios mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, conductos o colocación de divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD				
Proximidad o paralelismo	Instalación	Presión de la instalación	Distancia sin protección adicional	Distancia con protección adicional (*)
Canalizaciones y acometidas de gas	Enterrada ó entubada	En alta presión > 4 bar	≥ 40 cm	≥ 25 cm
		En baja y media presión ≤ 4 bar	≥ 25 cm	≥ 15 cm
Acometida interior de gas (**)	Enterrada ó entubada	En alta presión > 4 bar	≥ 40 cm	≥ 25 cm
		En baja y media presión ≤ 4 bar	≥ 20 cm	≥ 10 cm

(*): La protección complementaria estará constituidos preferentemente por materiales cerámicos o por tubos de adecuada resistencia.

(**): Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de la compañía suministradora y la válvula de seccionamiento existente entre la regulación y medida.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VHU230396
<http://cogitiaragon.es/visado.net/VisitarCSV.aspx?CSV=9432UPP4B90CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

7 CONCLUSIÓN.

Expuesto el objeto de la presente separata y considerando suficientes los datos en ella reseñados, la sociedad peticionaria espera que las afecciones descritas sean informadas favorablemente por e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES y se otorguen las autorizaciones correspondientes para su construcción y puesta en servicio.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: VJHJU230396
<http://cogitiaragon.es/visado.net/visitarcsv.aspx?CSV=9432UPP4BX0CECF>

Huesca, Febrero de 2.023
El INGENIERO TEC. INDUSTRIAL
al servicio de la empresa
INAGRO CONSULTORES, S.L.P.

Fdo: Jesús Javier Bonet Sanz
Colegiado nº 6.564

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

8 PLANOS.



- 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
- 2.- PLANTA GENERAL.
- 3.1- TRAZADO L.S.M.T. Y L.A.M.T.
- 3.2- TRAZADO L.S.M.T. Y L.A.M.T.
- 3.3- TRAZADO L.S.M.T. Y L.A.M.T.
- 4.- PERFIL L.A.M.T. PROYECTADA.
- 5.- PERFILES SUPERPUESTOS.
- 6.- APOYOS Y CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA.
- 7.- TOMA DE TIERRA Y CIMENTACIONES.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIHJU230396
<http://cogitiaragon.es/visado.net/visitarCSV.aspx?CSV=9432UP4B80CECF>

23/2
2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

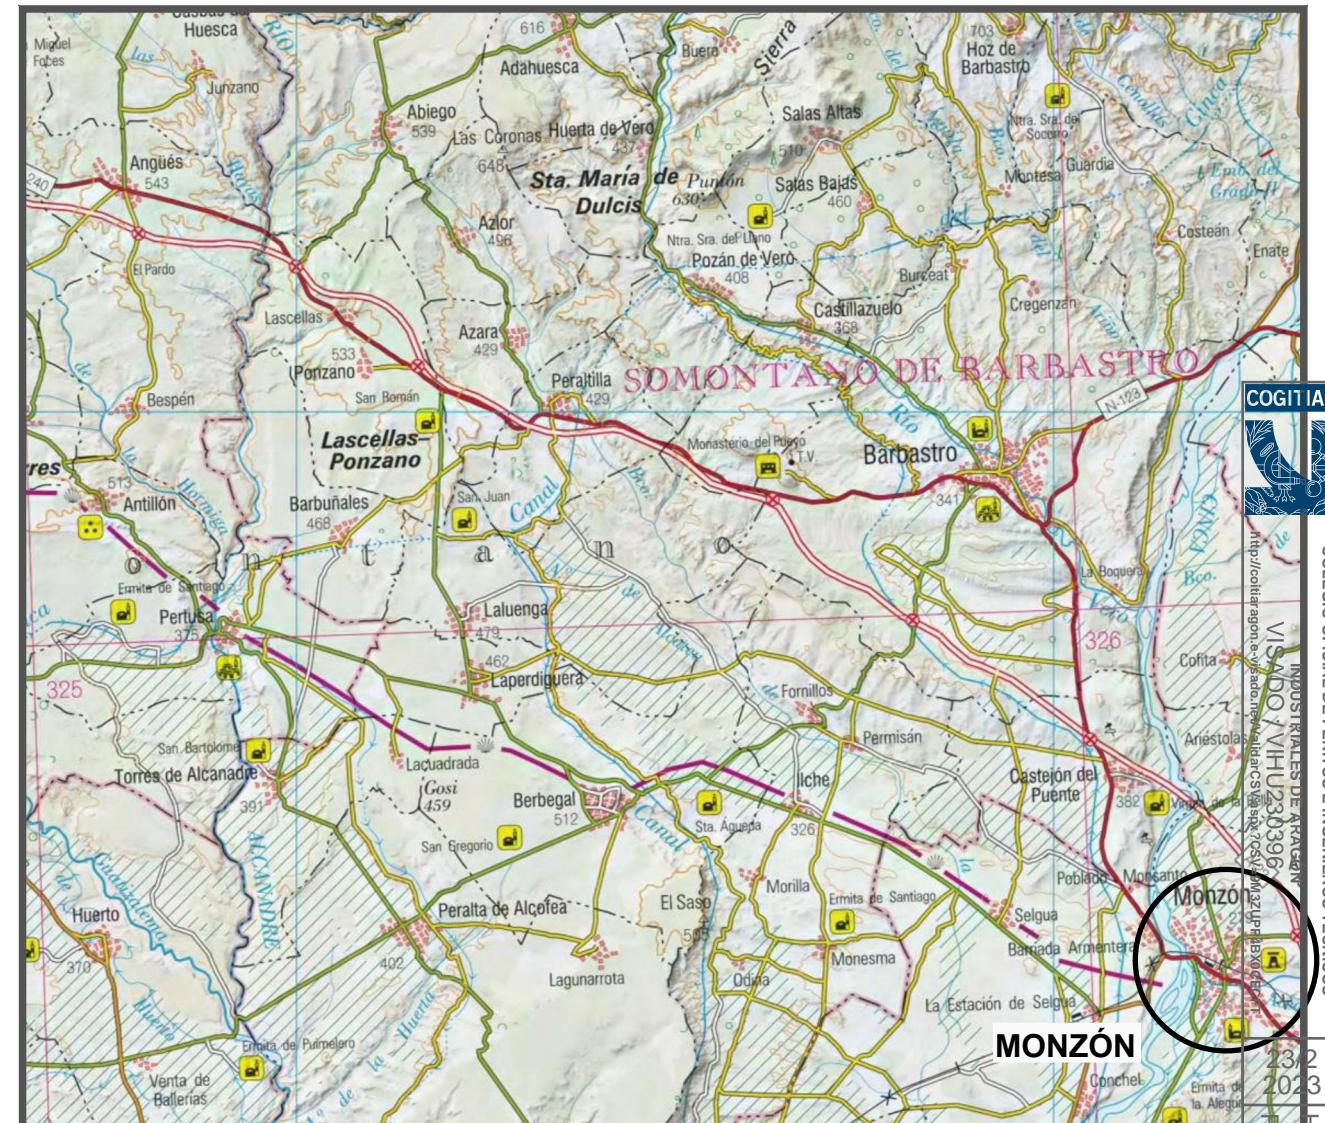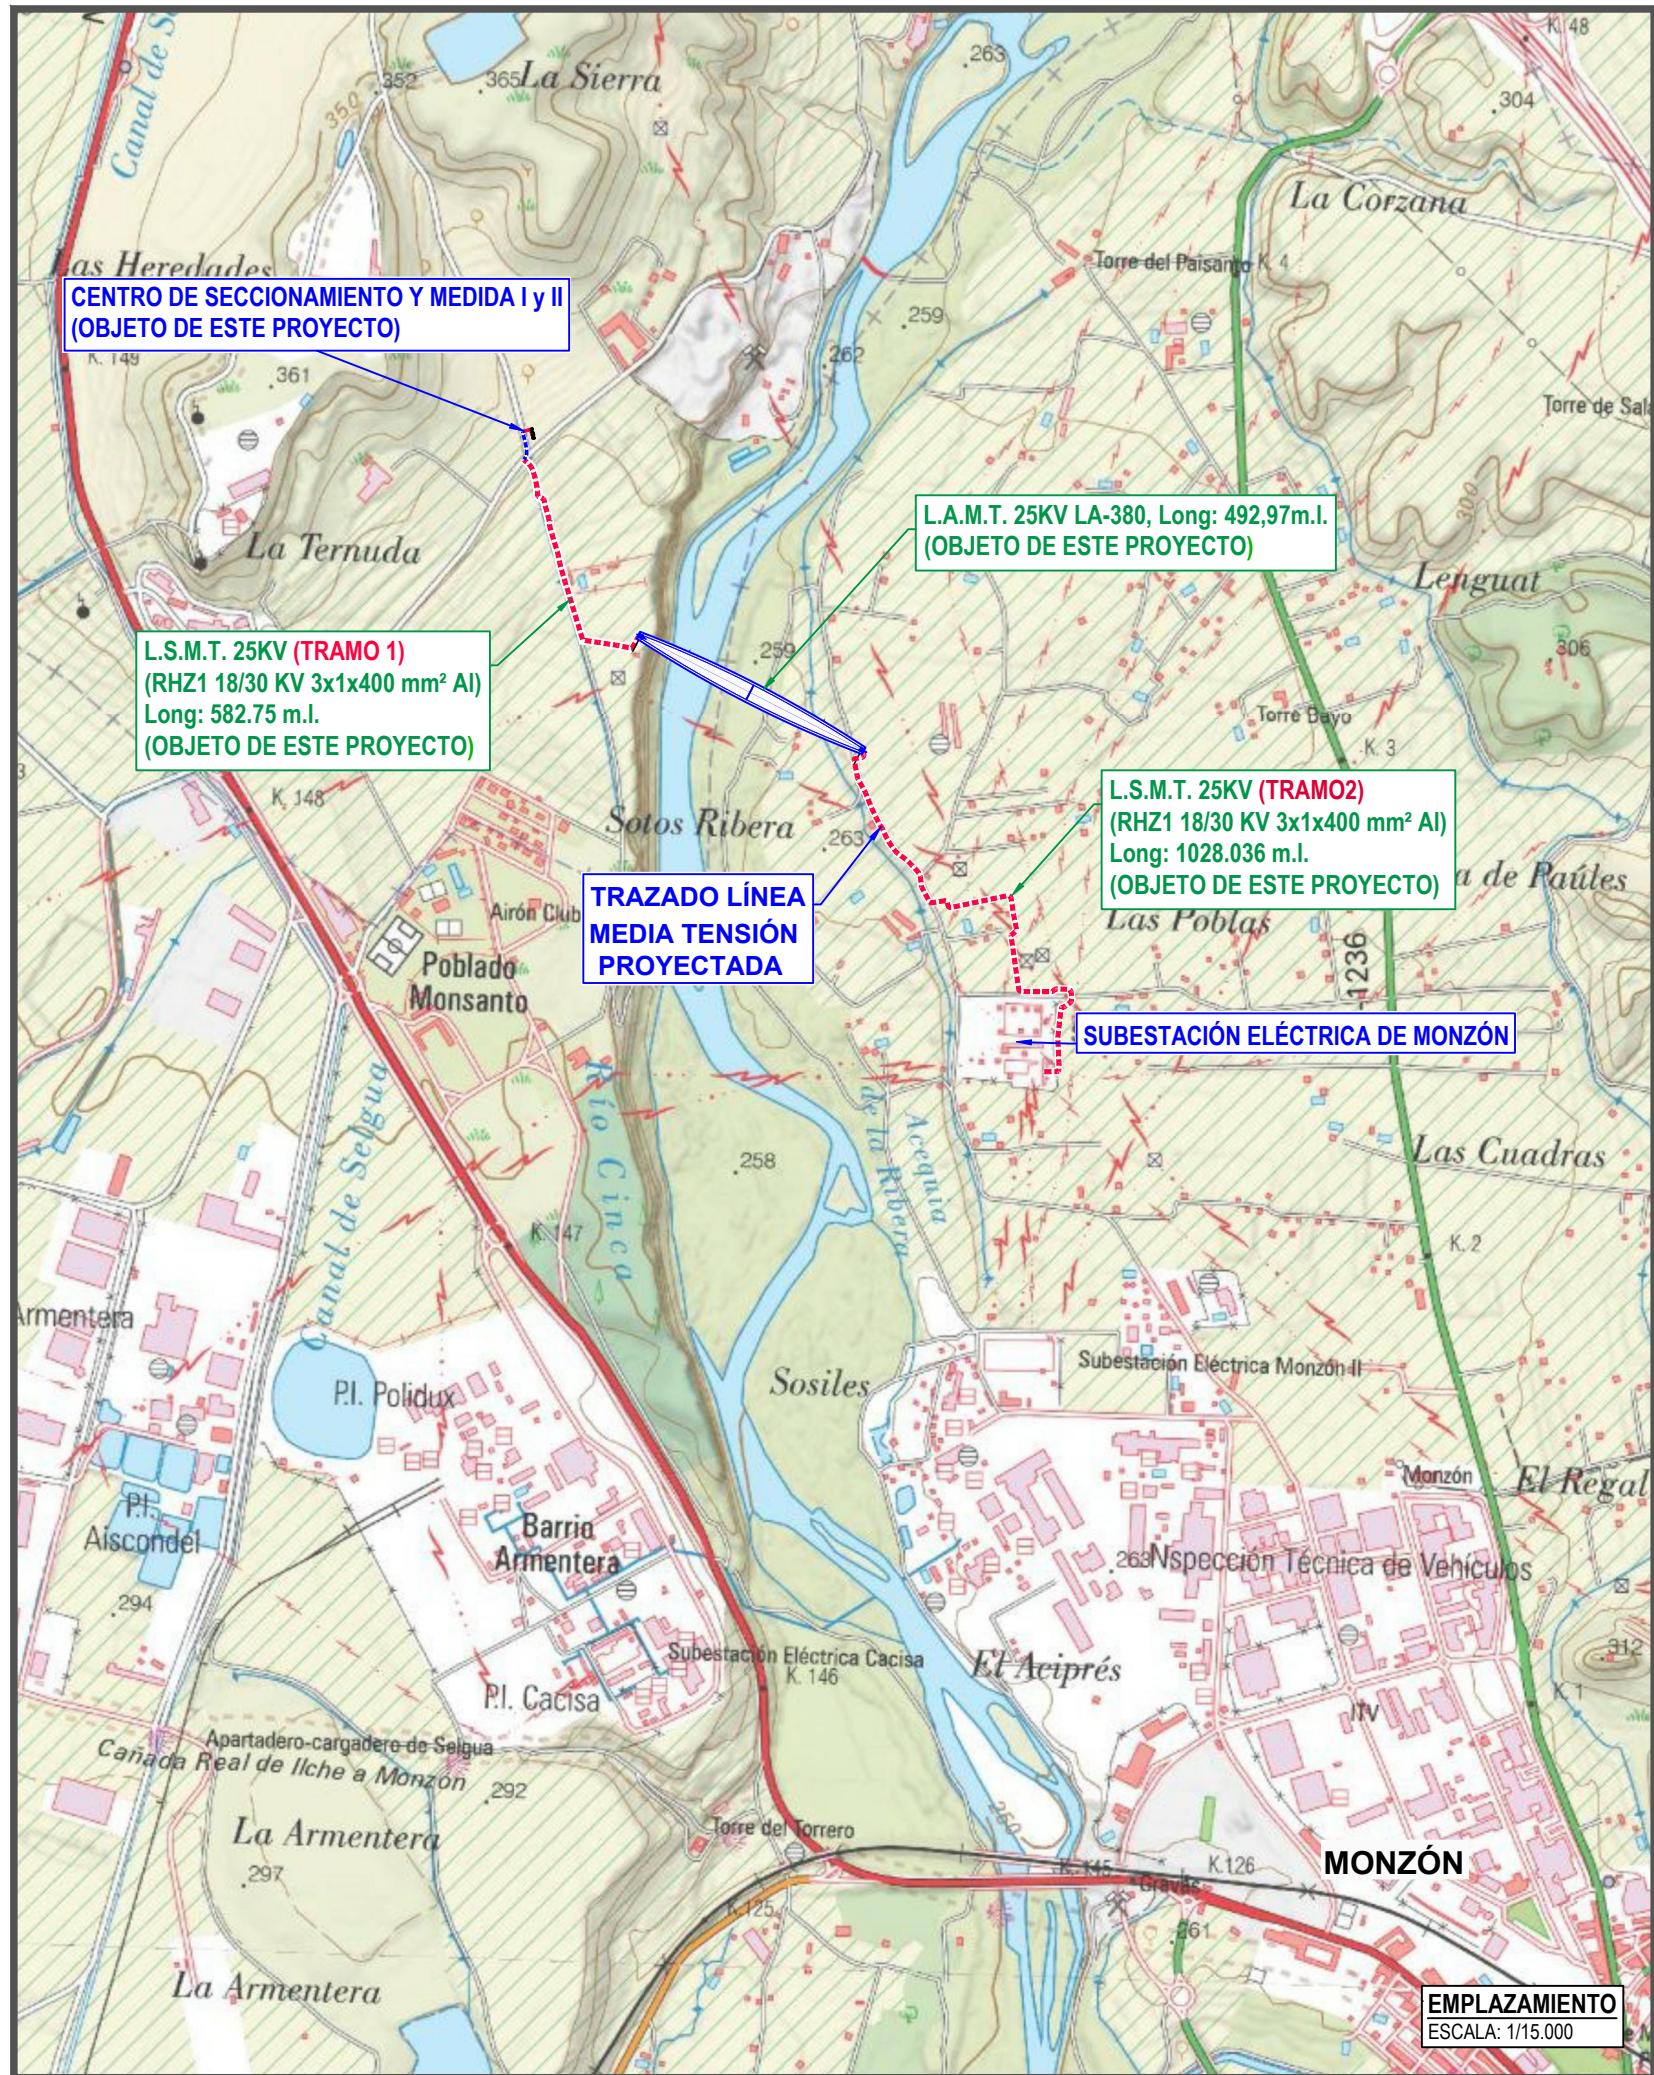

**PROYECTO DE LINEA AEREA SUBTERRANEA
EN MEDIA TENSIÓN DE 25 KV PARA
EVACUACIÓN DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2
Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM. DE
CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN, (HUESCA)**

DESIGNACIÓN:

1

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

PROMOTOR: IASOL GENERACIÓN 7 S.L., IASOL GENERACIÓN 8 S.L.
E IASOL GENERACIÓN 9 S.L.

SITUACIÓN: T.T.MM. DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN (HUESCA)

Nº DE REF.:

23.924

FECHA:

FEBRERO 2.023

ESCALA:


E/D






INAGRO
consultores


22004 HUESCA Tel. 974 226 6779
22400 MONZÓN Tel. 974 416 893
44580 VALDERROBRES Tel. 978 092 504
www.inagrohuesca.com


EL INGENIERO TCO. INDUSTRIAL
AL SERVICIO DE LA EMPRESA


AUTOR:
JESÚS JAVIER BONET SANZ
Colegiado 6.564

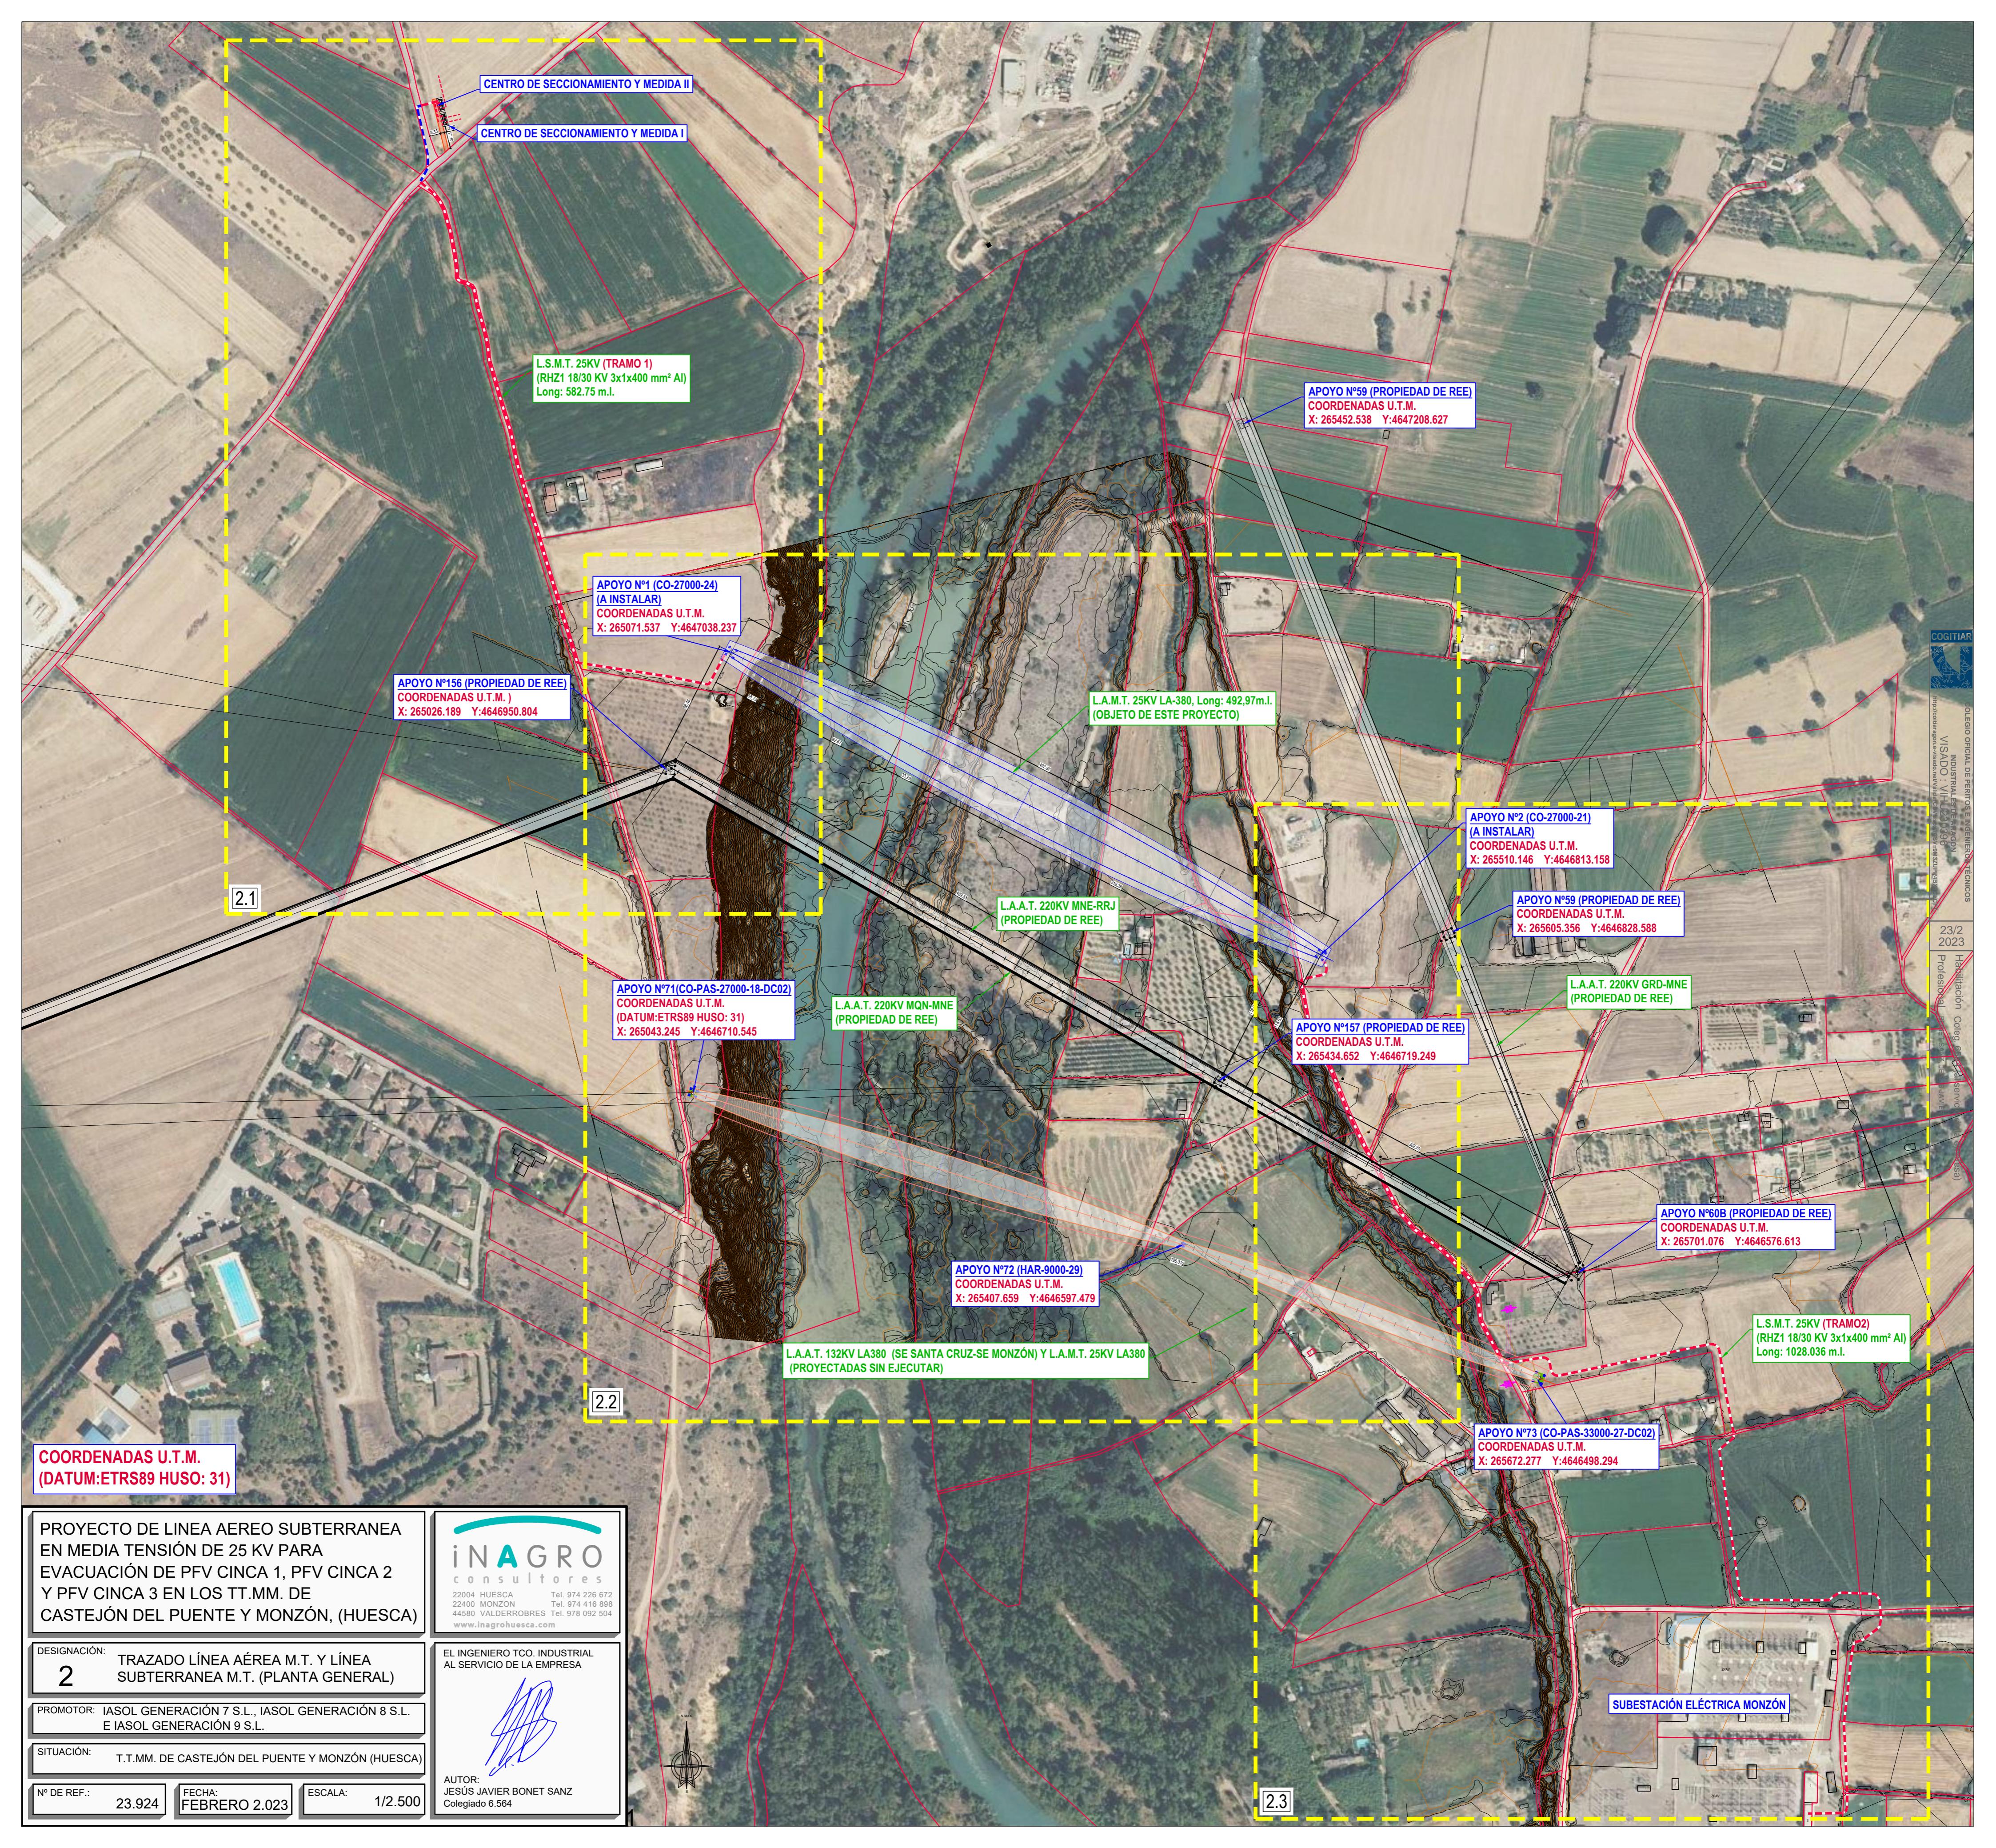

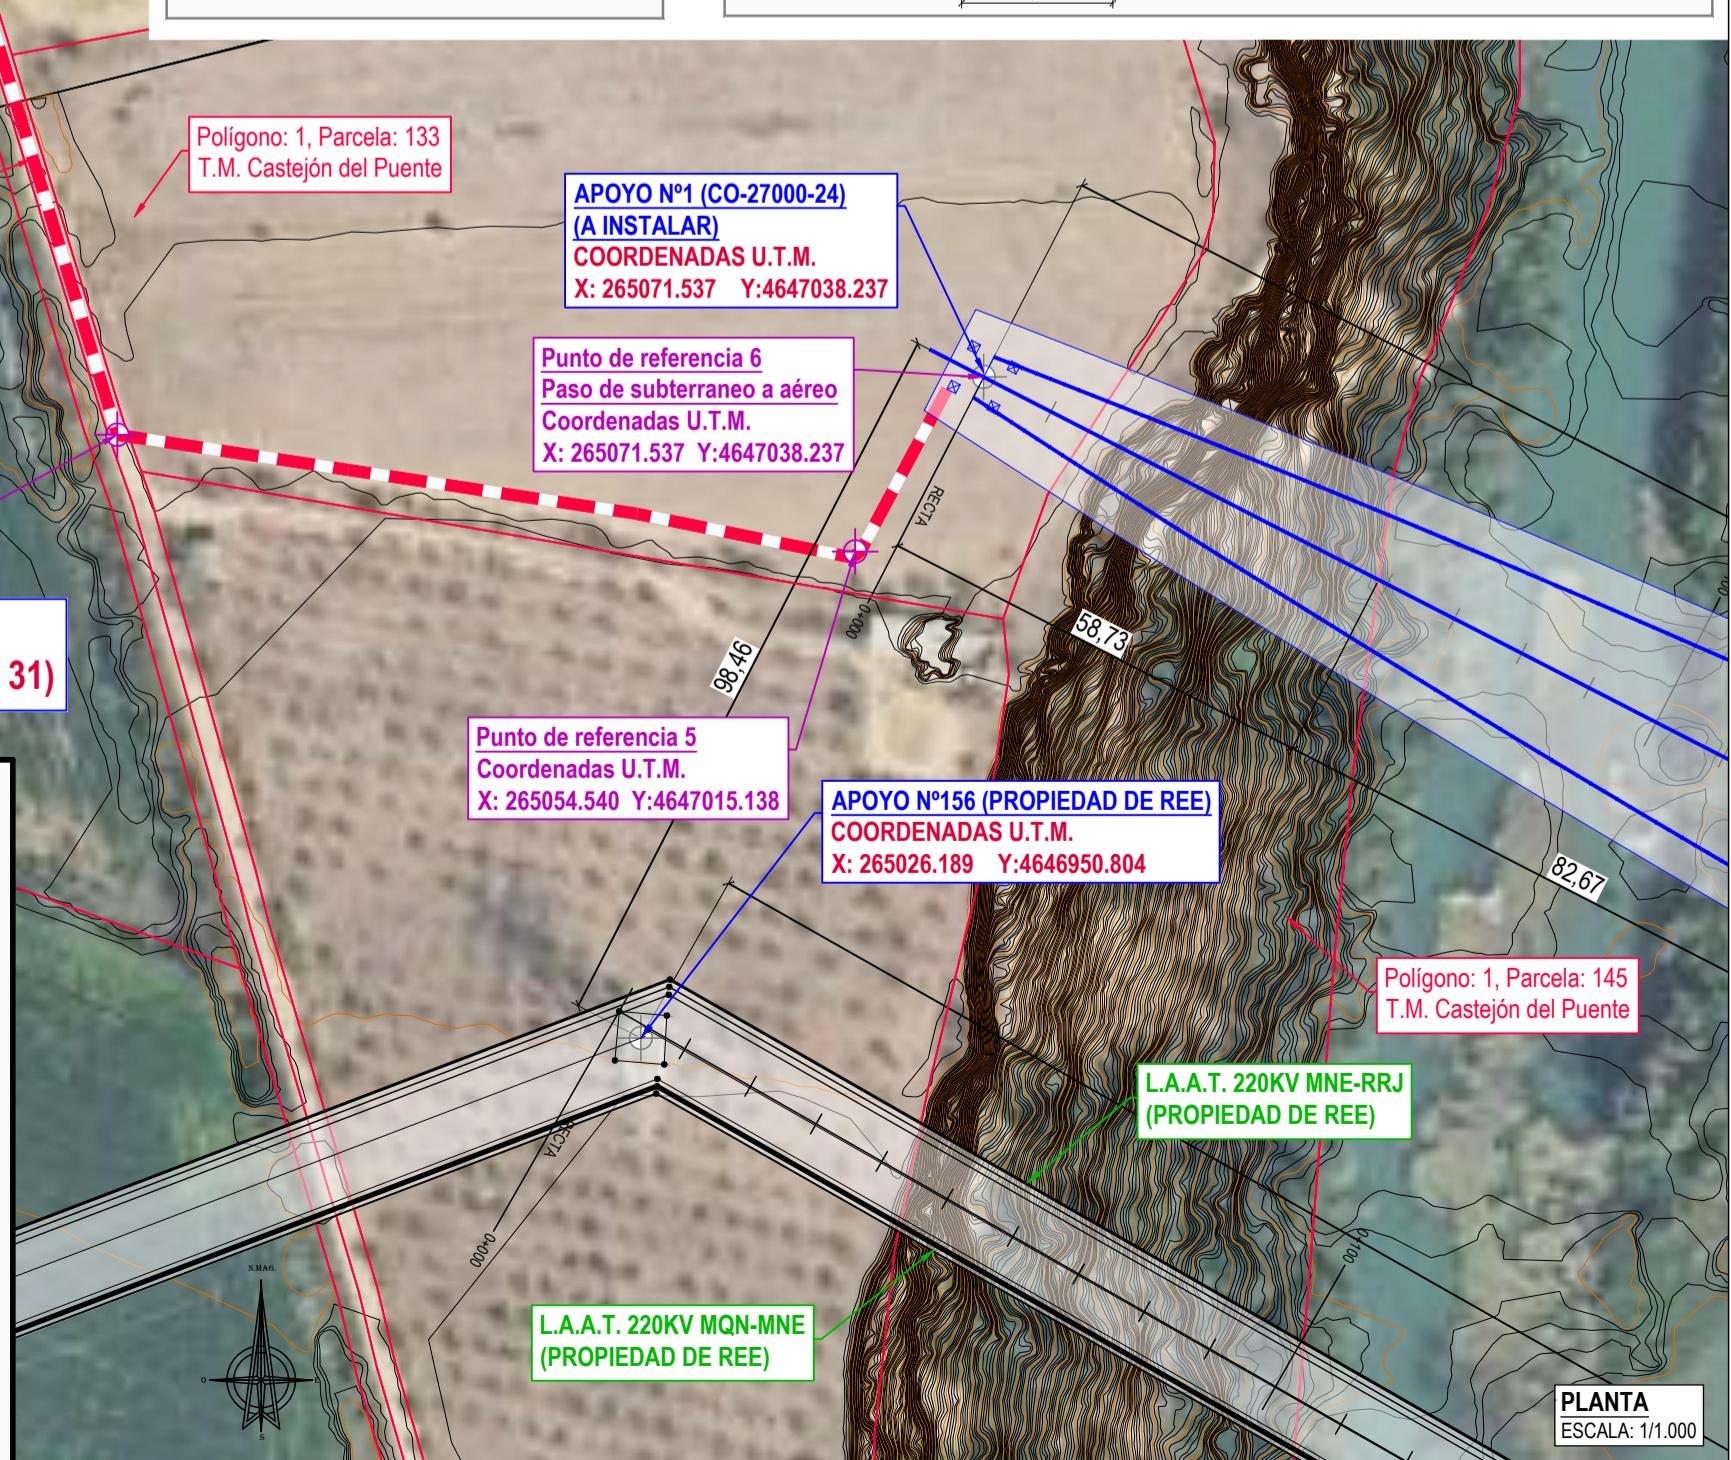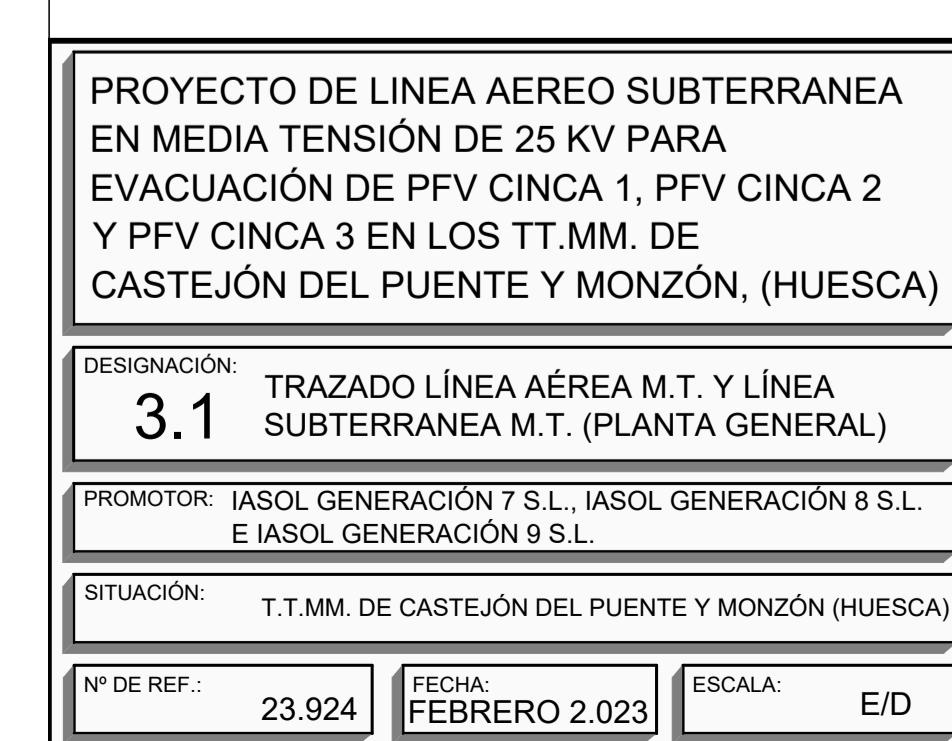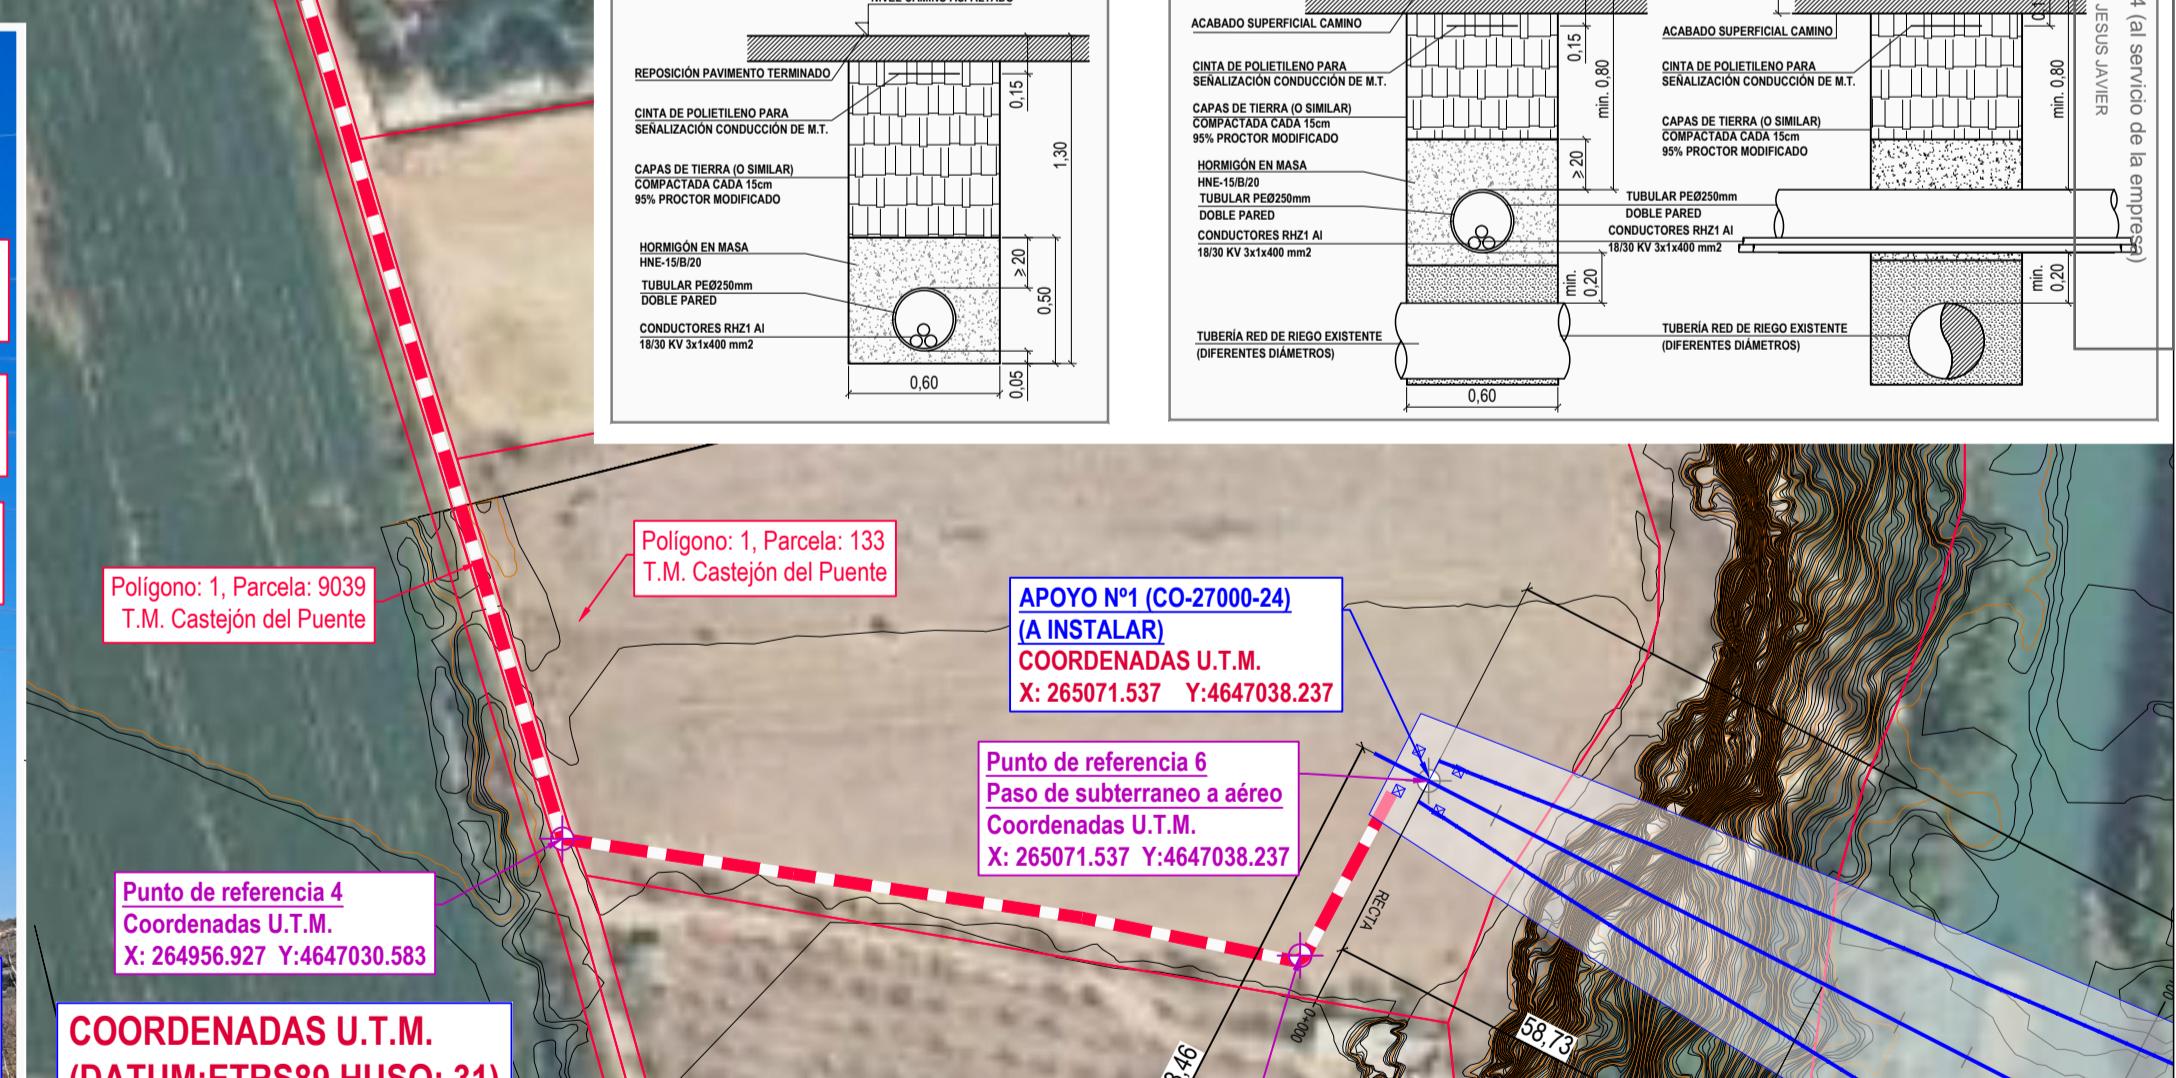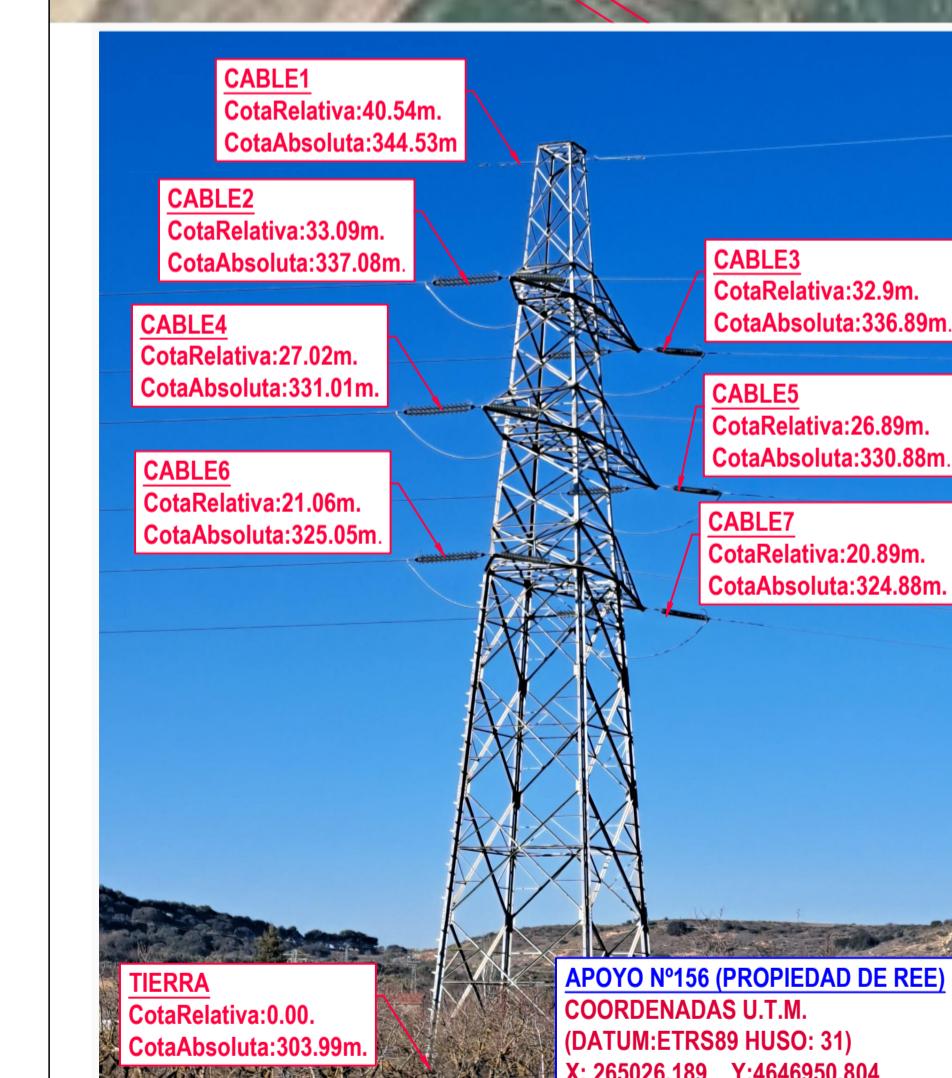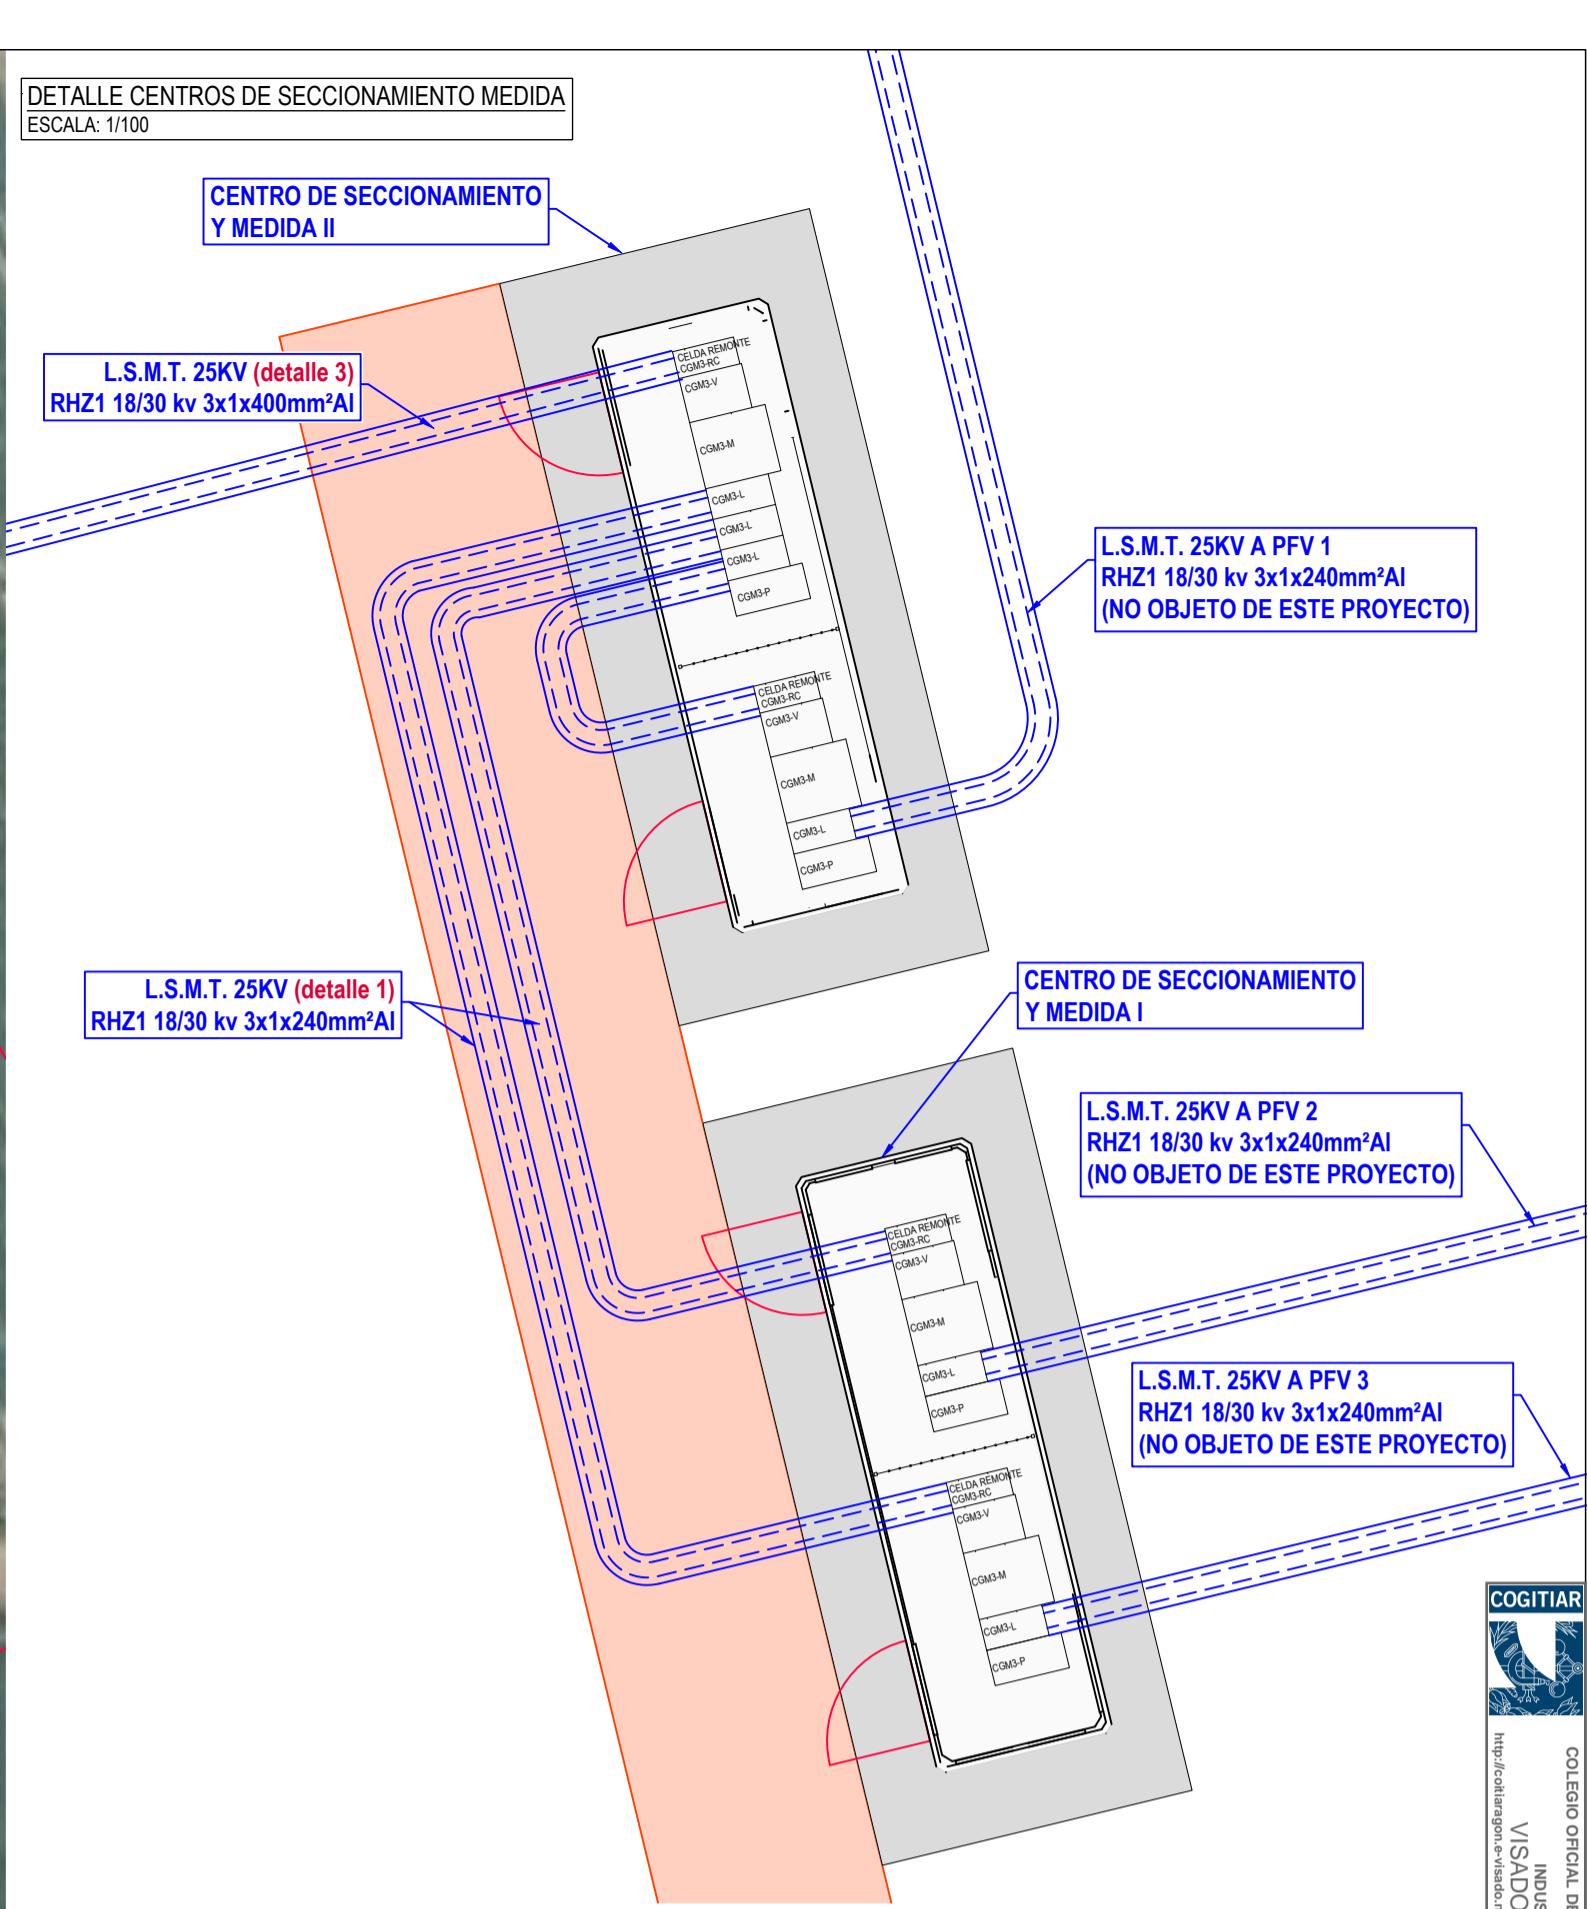

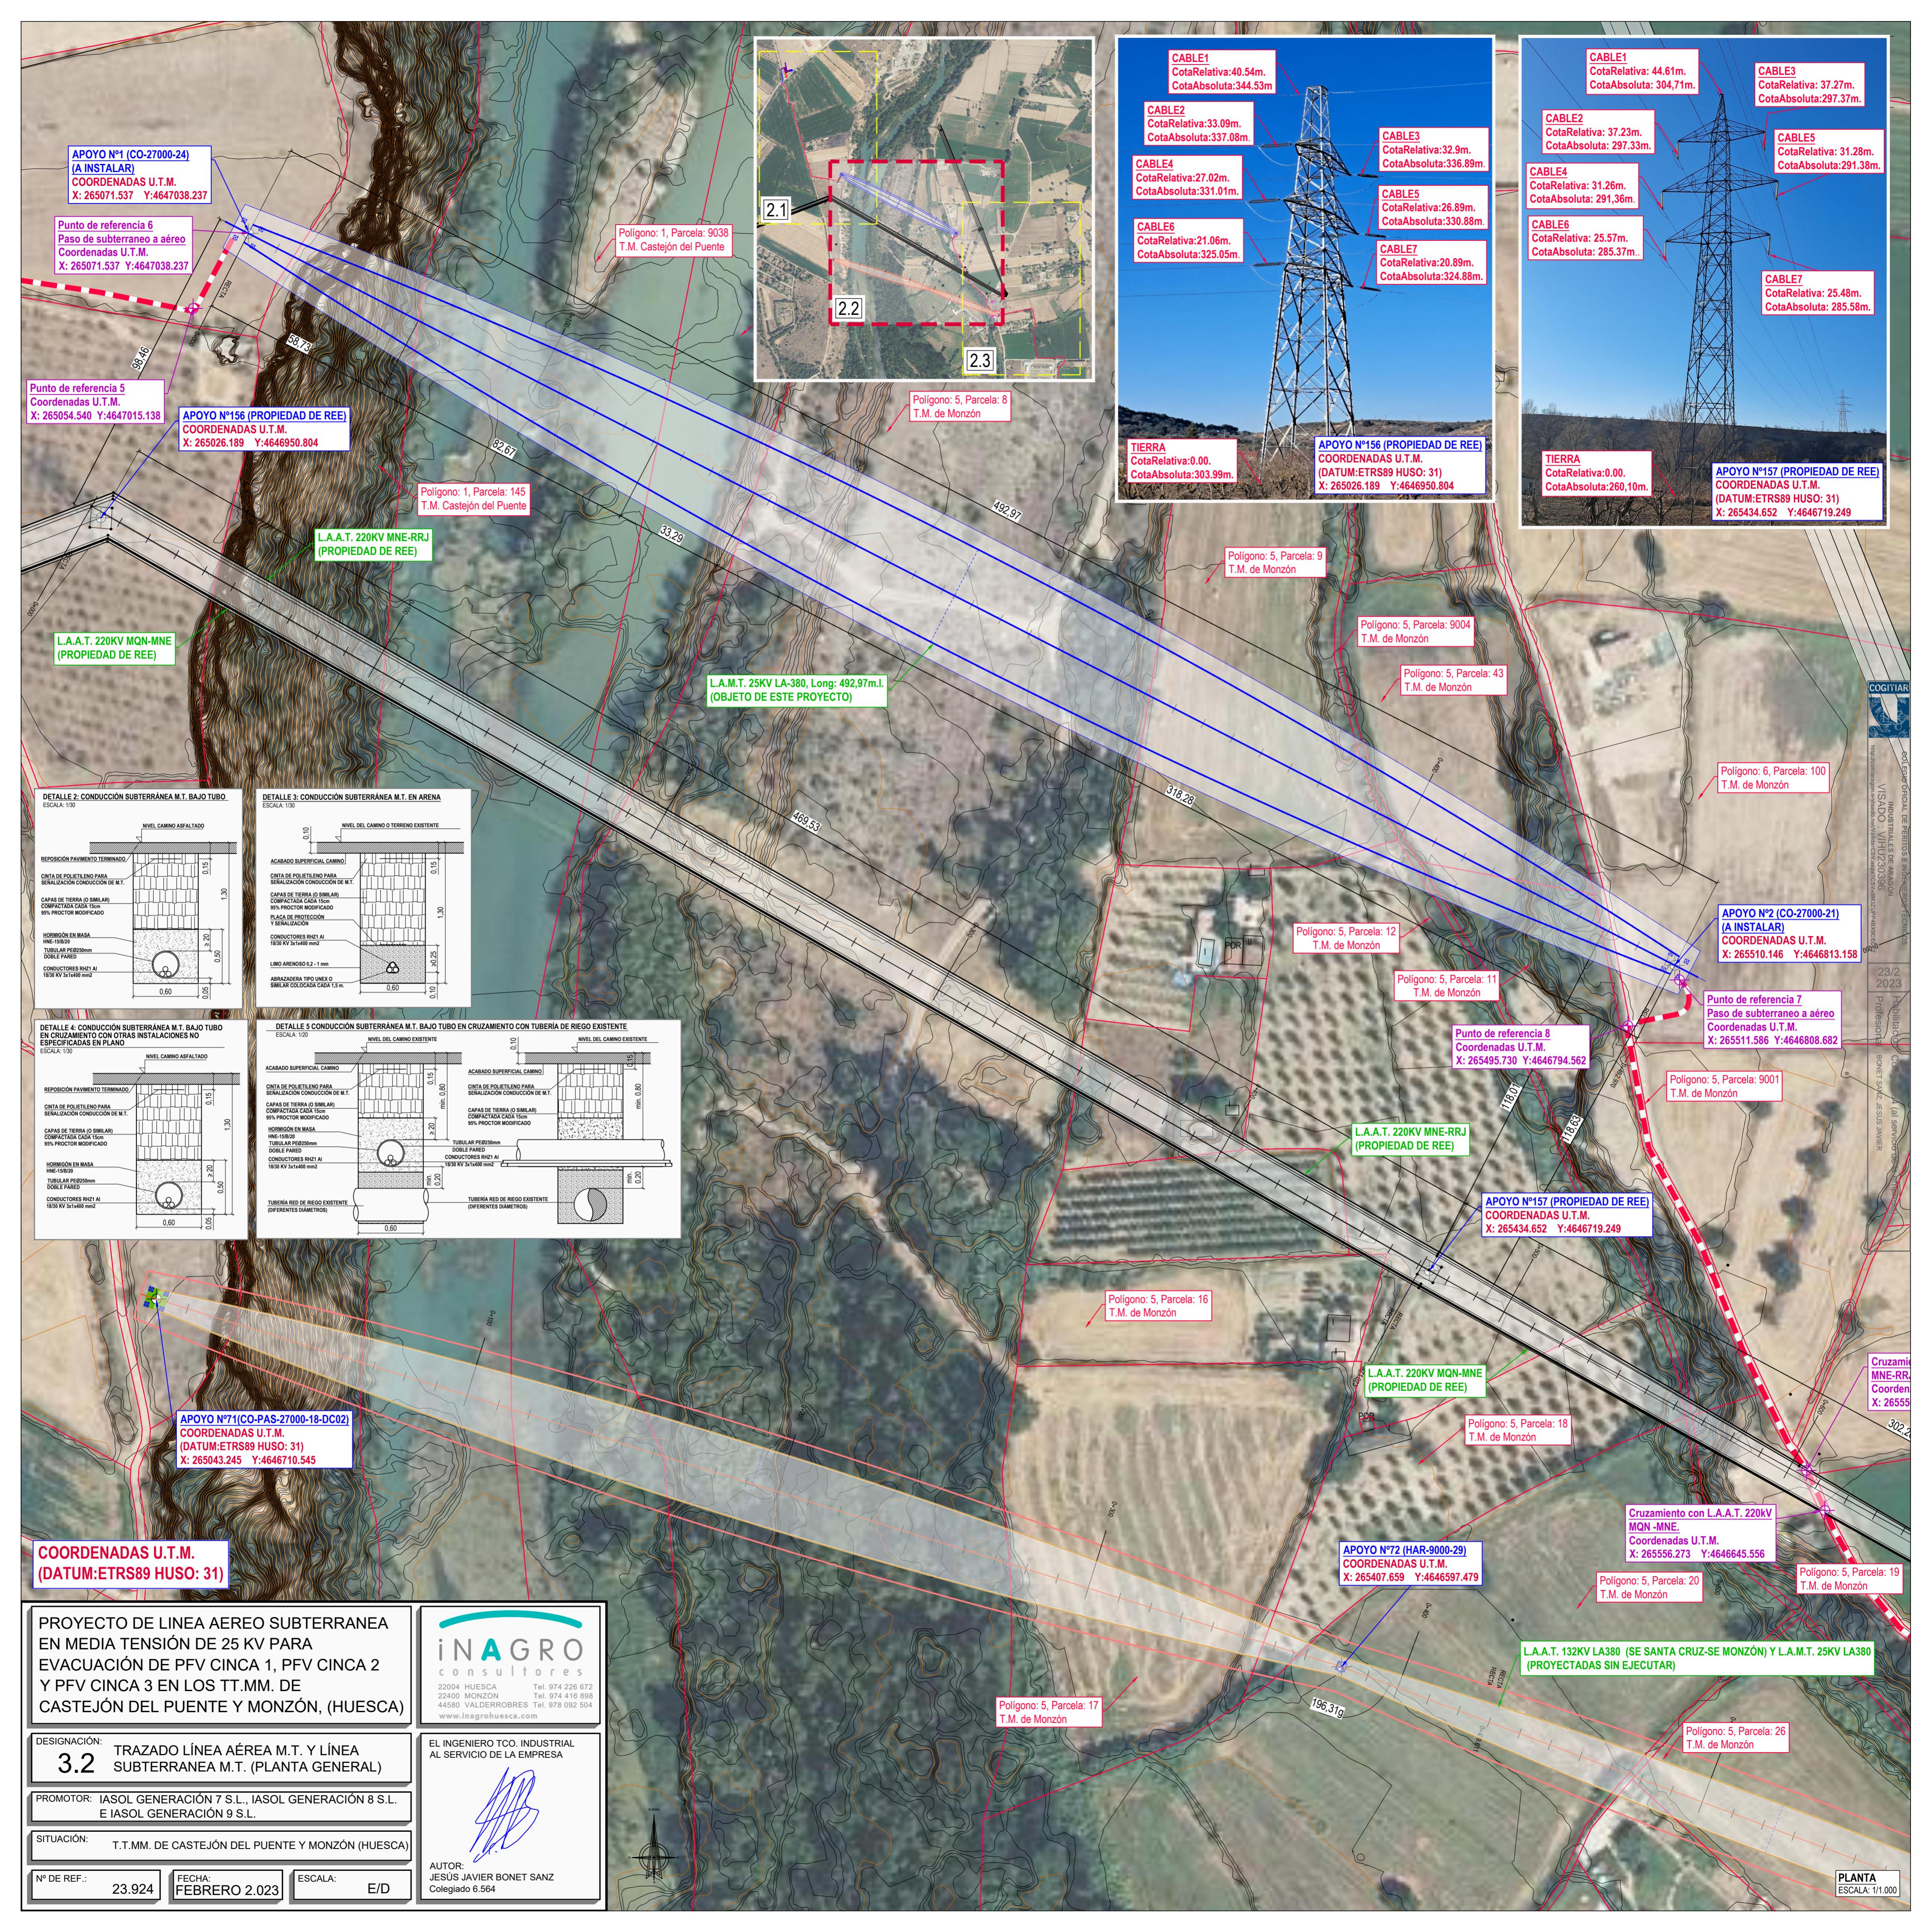

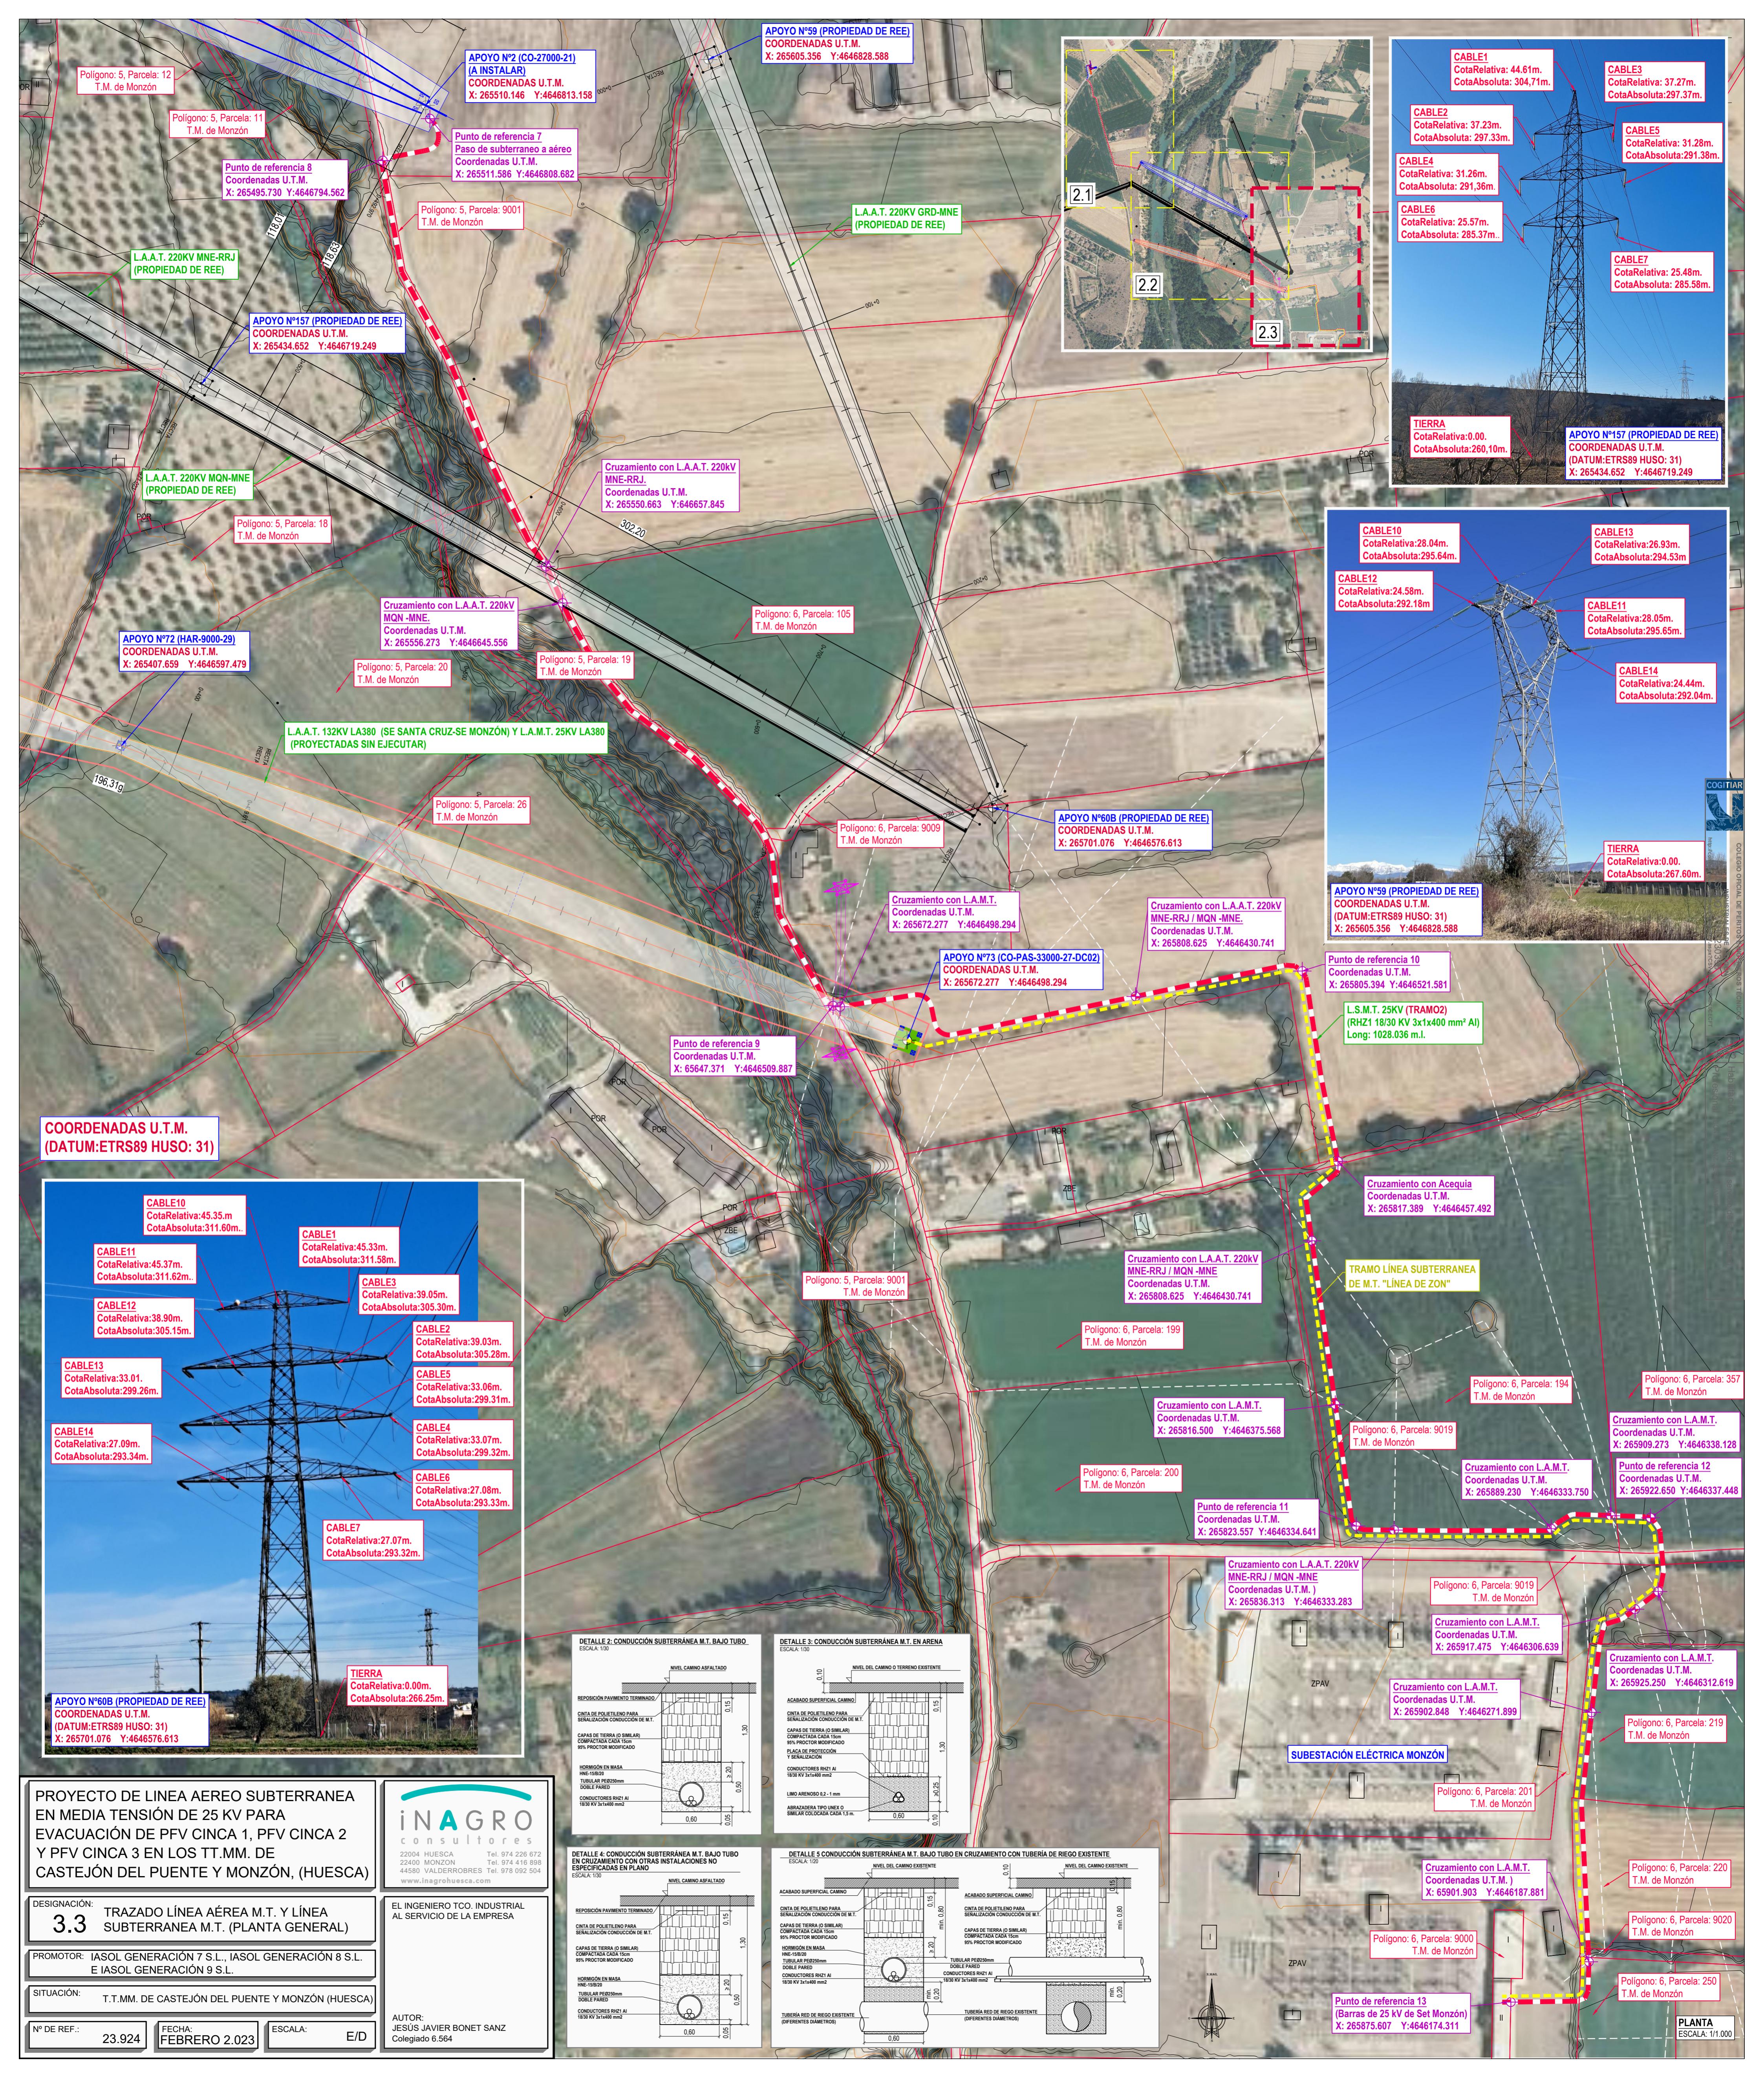

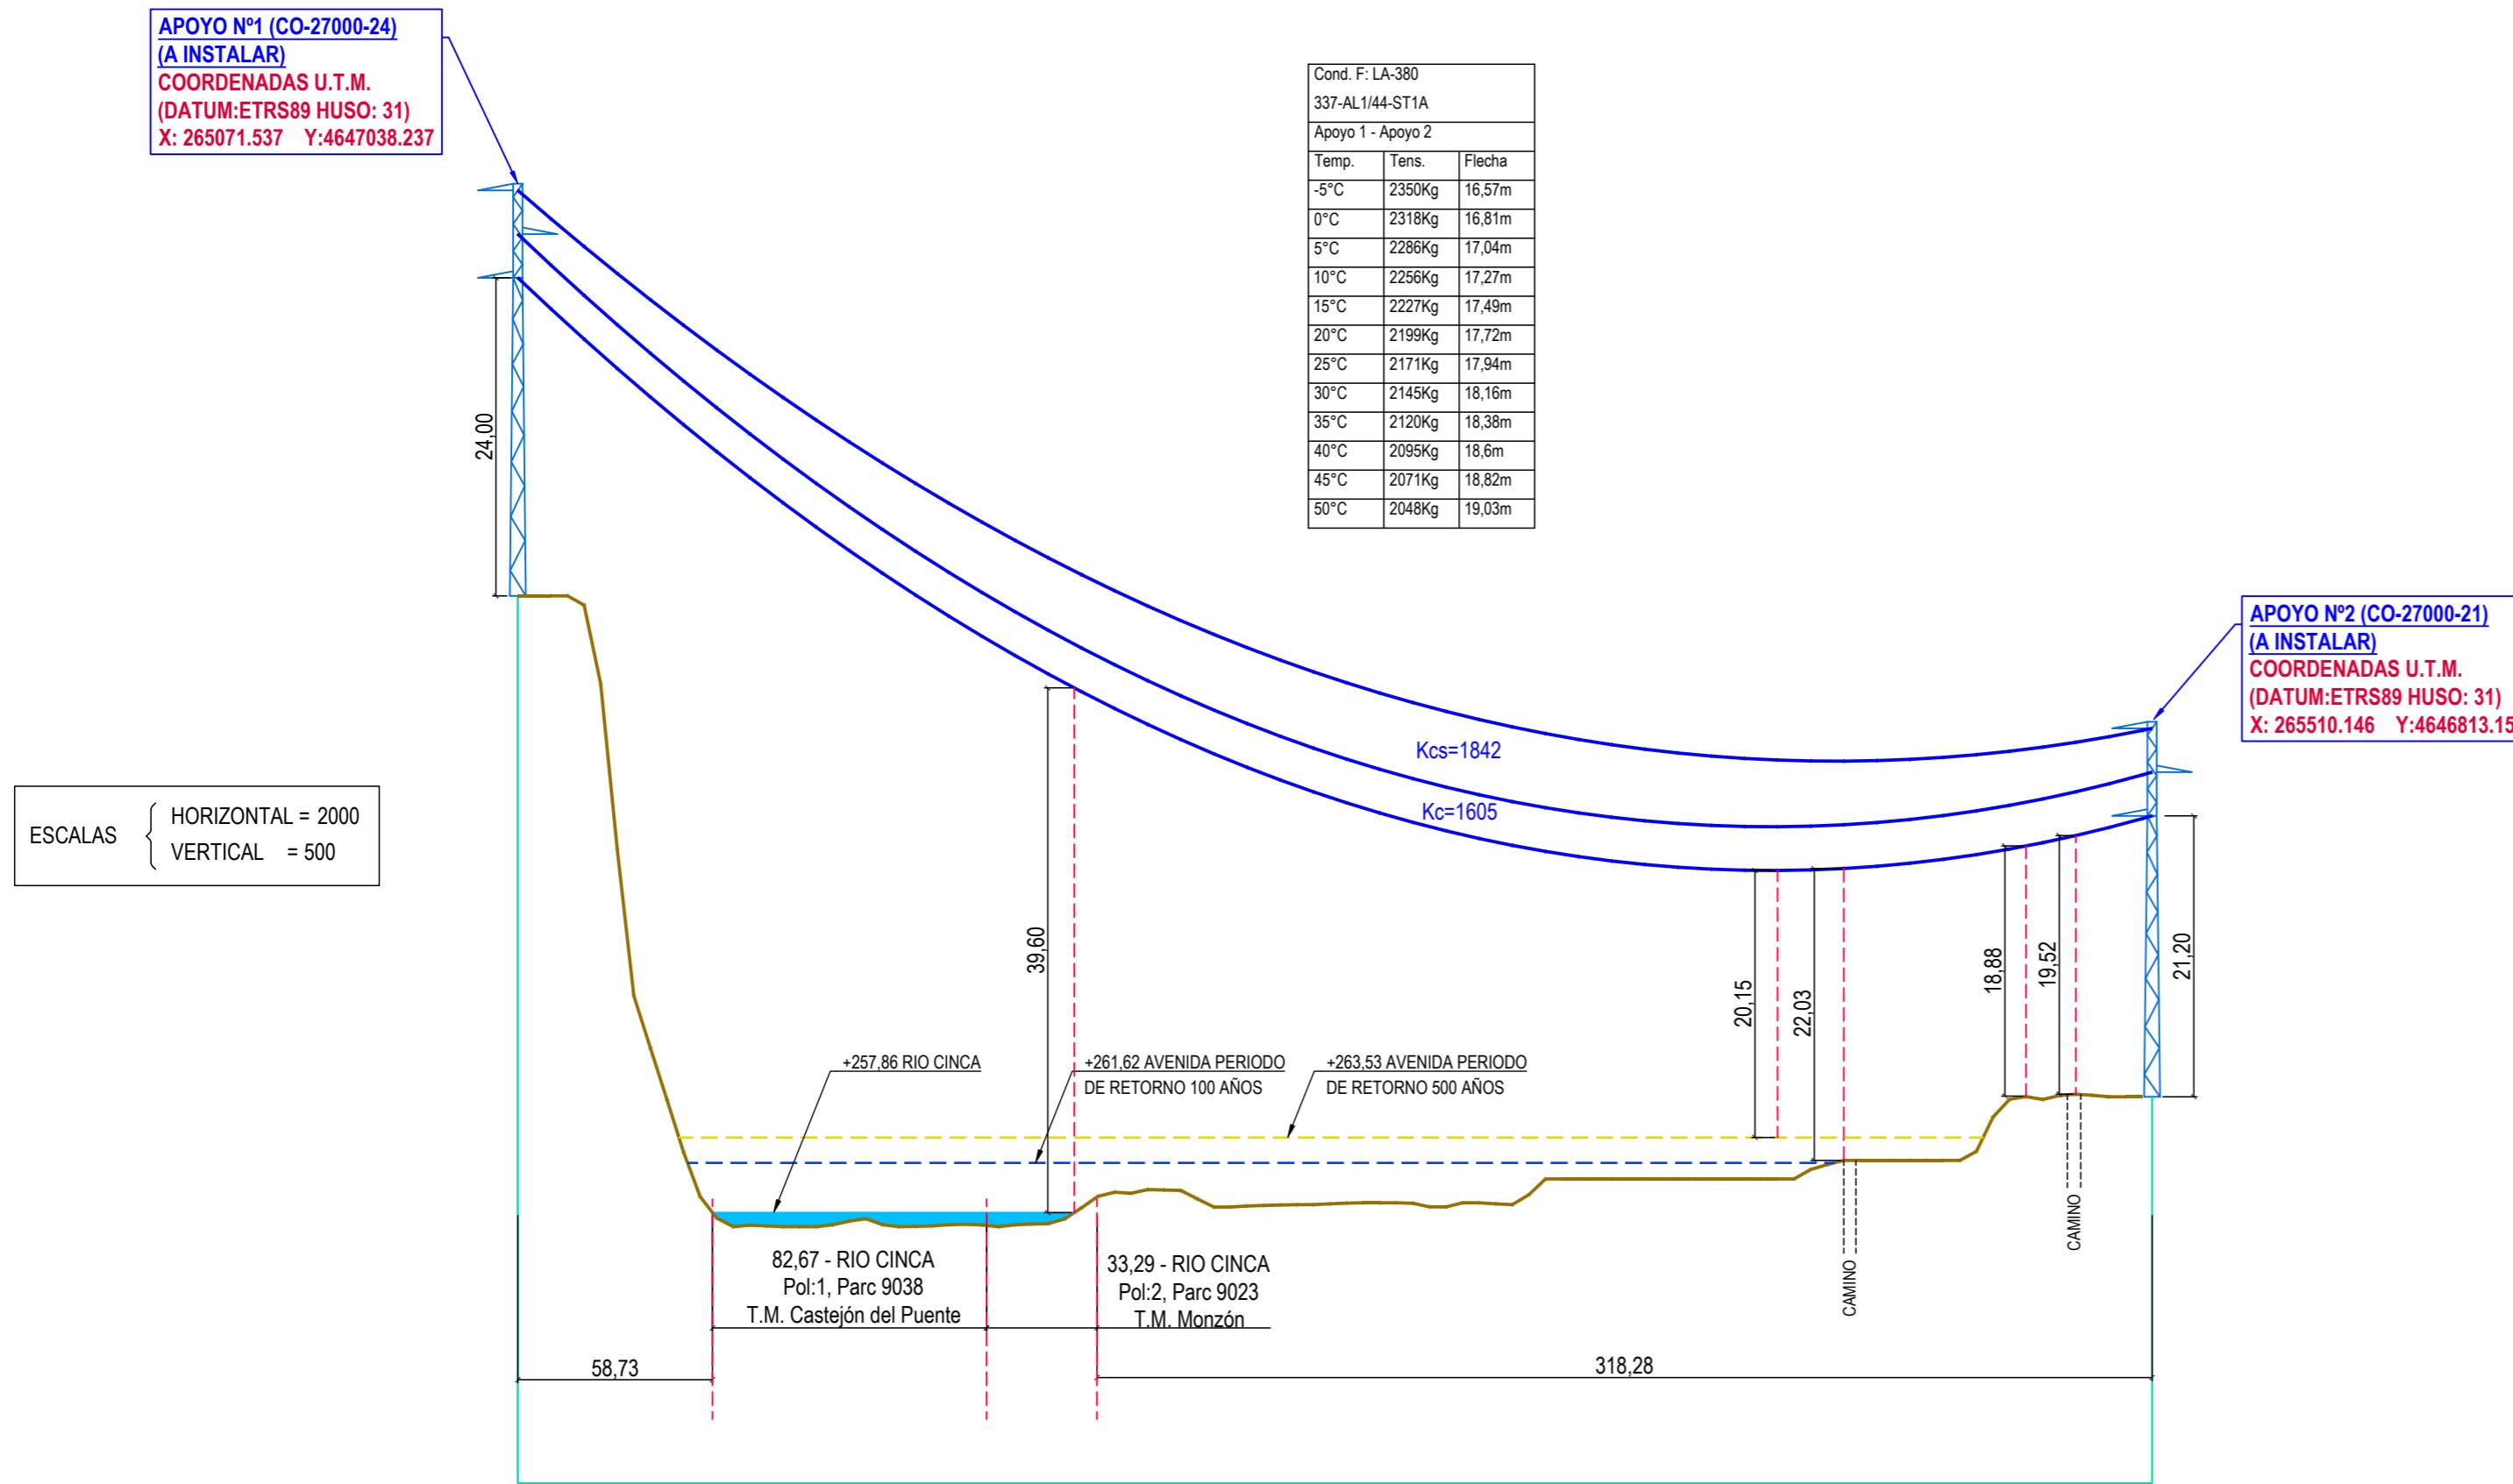

Superficie 11489,56 m²

Anchura máxima vuelo 31.95 m

PROYECTO DE LINEA AEREA SUBTERRANEA
EN MEDIA TENSION DE 25 KV PARA
EVACUACION DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2
Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM. DE
CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN, (HUESCA)

DESIGNACIÓN:
4 PERFIL LONGITUDINAL Y
CRUZAMIENTO RIO CINCA

PROMOTOR: IASOL GENERACIÓN 7 S.L., IASOL GENERACIÓN 8 S.L.
E IASOL GENERACIÓN 9 S.L.

SITUACIÓN: T.T.MM. DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN (HUESCA)

Nº DE REF.: 23.924 FECHA: FEBRERO 2.023 ESCALA: E/D



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VIASADO : VJH0230396
http://coidataparv-iasol.net/validacion.aspx?CSV=amZUPBwOCET

23/2/2023

Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

INAGRO
consultores
22004 HUESCA Tel: 974 226 672
22400 MONZON Tel: 974 416 896
44580 VALDERROBRES Tel: 978 092 504
www.inagrohuesca.com

EL INGENIERO TCO. INDUSTRIAL
AL SERVICIO DE LA EMPRESA

AUTOR:
JESÚS JAVIER BONET SANZ
Colegiado 6.564

APOYO N°1 (CO-27000-24)
(A INSTALAR)
COORDENADAS U.T.M.
(DATUM: ETRS89 HUSO: 31)
X: 265071.537 Y: 4647038.237

Cond. F: LA-380 337-AL1/44-ST1A		
Apoyo 1 - Apoyo 2		
Temp.	Tens.	Flecha
-5°C	2350Kg	16,57m
0°C	2318Kg	16,81m
5°C	2286Kg	17,04m
10°C	2256Kg	17,27m
15°C	2227Kg	17,49m
20°C	2199Kg	17,72m
25°C	2171Kg	17,94m
30°C	2145Kg	18,16m
35°C	2120Kg	18,38m
40°C	2095Kg	18,6m
45°C	2071Kg	18,82m
50°C	2048Kg	19,03m


APOYO N°2 (CO-27000-21)
(A INSTALAR)
COORDENADAS U.T.M.
(DATUM: ETRS89 HUSO: 31)
X: 265510.146 Y: 4646813.158

ESCALAS { HORIZONTAL = 2000
VERTICAL = 500

P.C.: 237.45 m

Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)	1	492.97	2
Cota Terreno (m)	304.40	266.60	
Distancia Parcial (m)	0.00	492.97	
Distancia Origen (m)	0.00	492.97	
Función de Apoyo	FL	FL	
Serie Apoyo	CO-27000-24	CO-27000-21	
Armado (m)	b=3,3/a=3/c=3	b=3,3/a=3/c=3	
Altura Útil Cruceta Inferior (m)	24	21,2	
Tipo de cimentación	Tetrabloque (Cuadrada con cueva)	Tetrabloque (Cuadrada con cueva)	
Datos Cimentación (m)	a=1,85/h=0,45/H=3,6/b=1,3	a=1,85/h=0,45/H=3,6/b=1,3	

PERFILES APROXIMADOS REDES 220KV EXISTENTES PROPIEDAD DE REE
PERFIL LINEA DE M.T. 25KV PROYECTADA

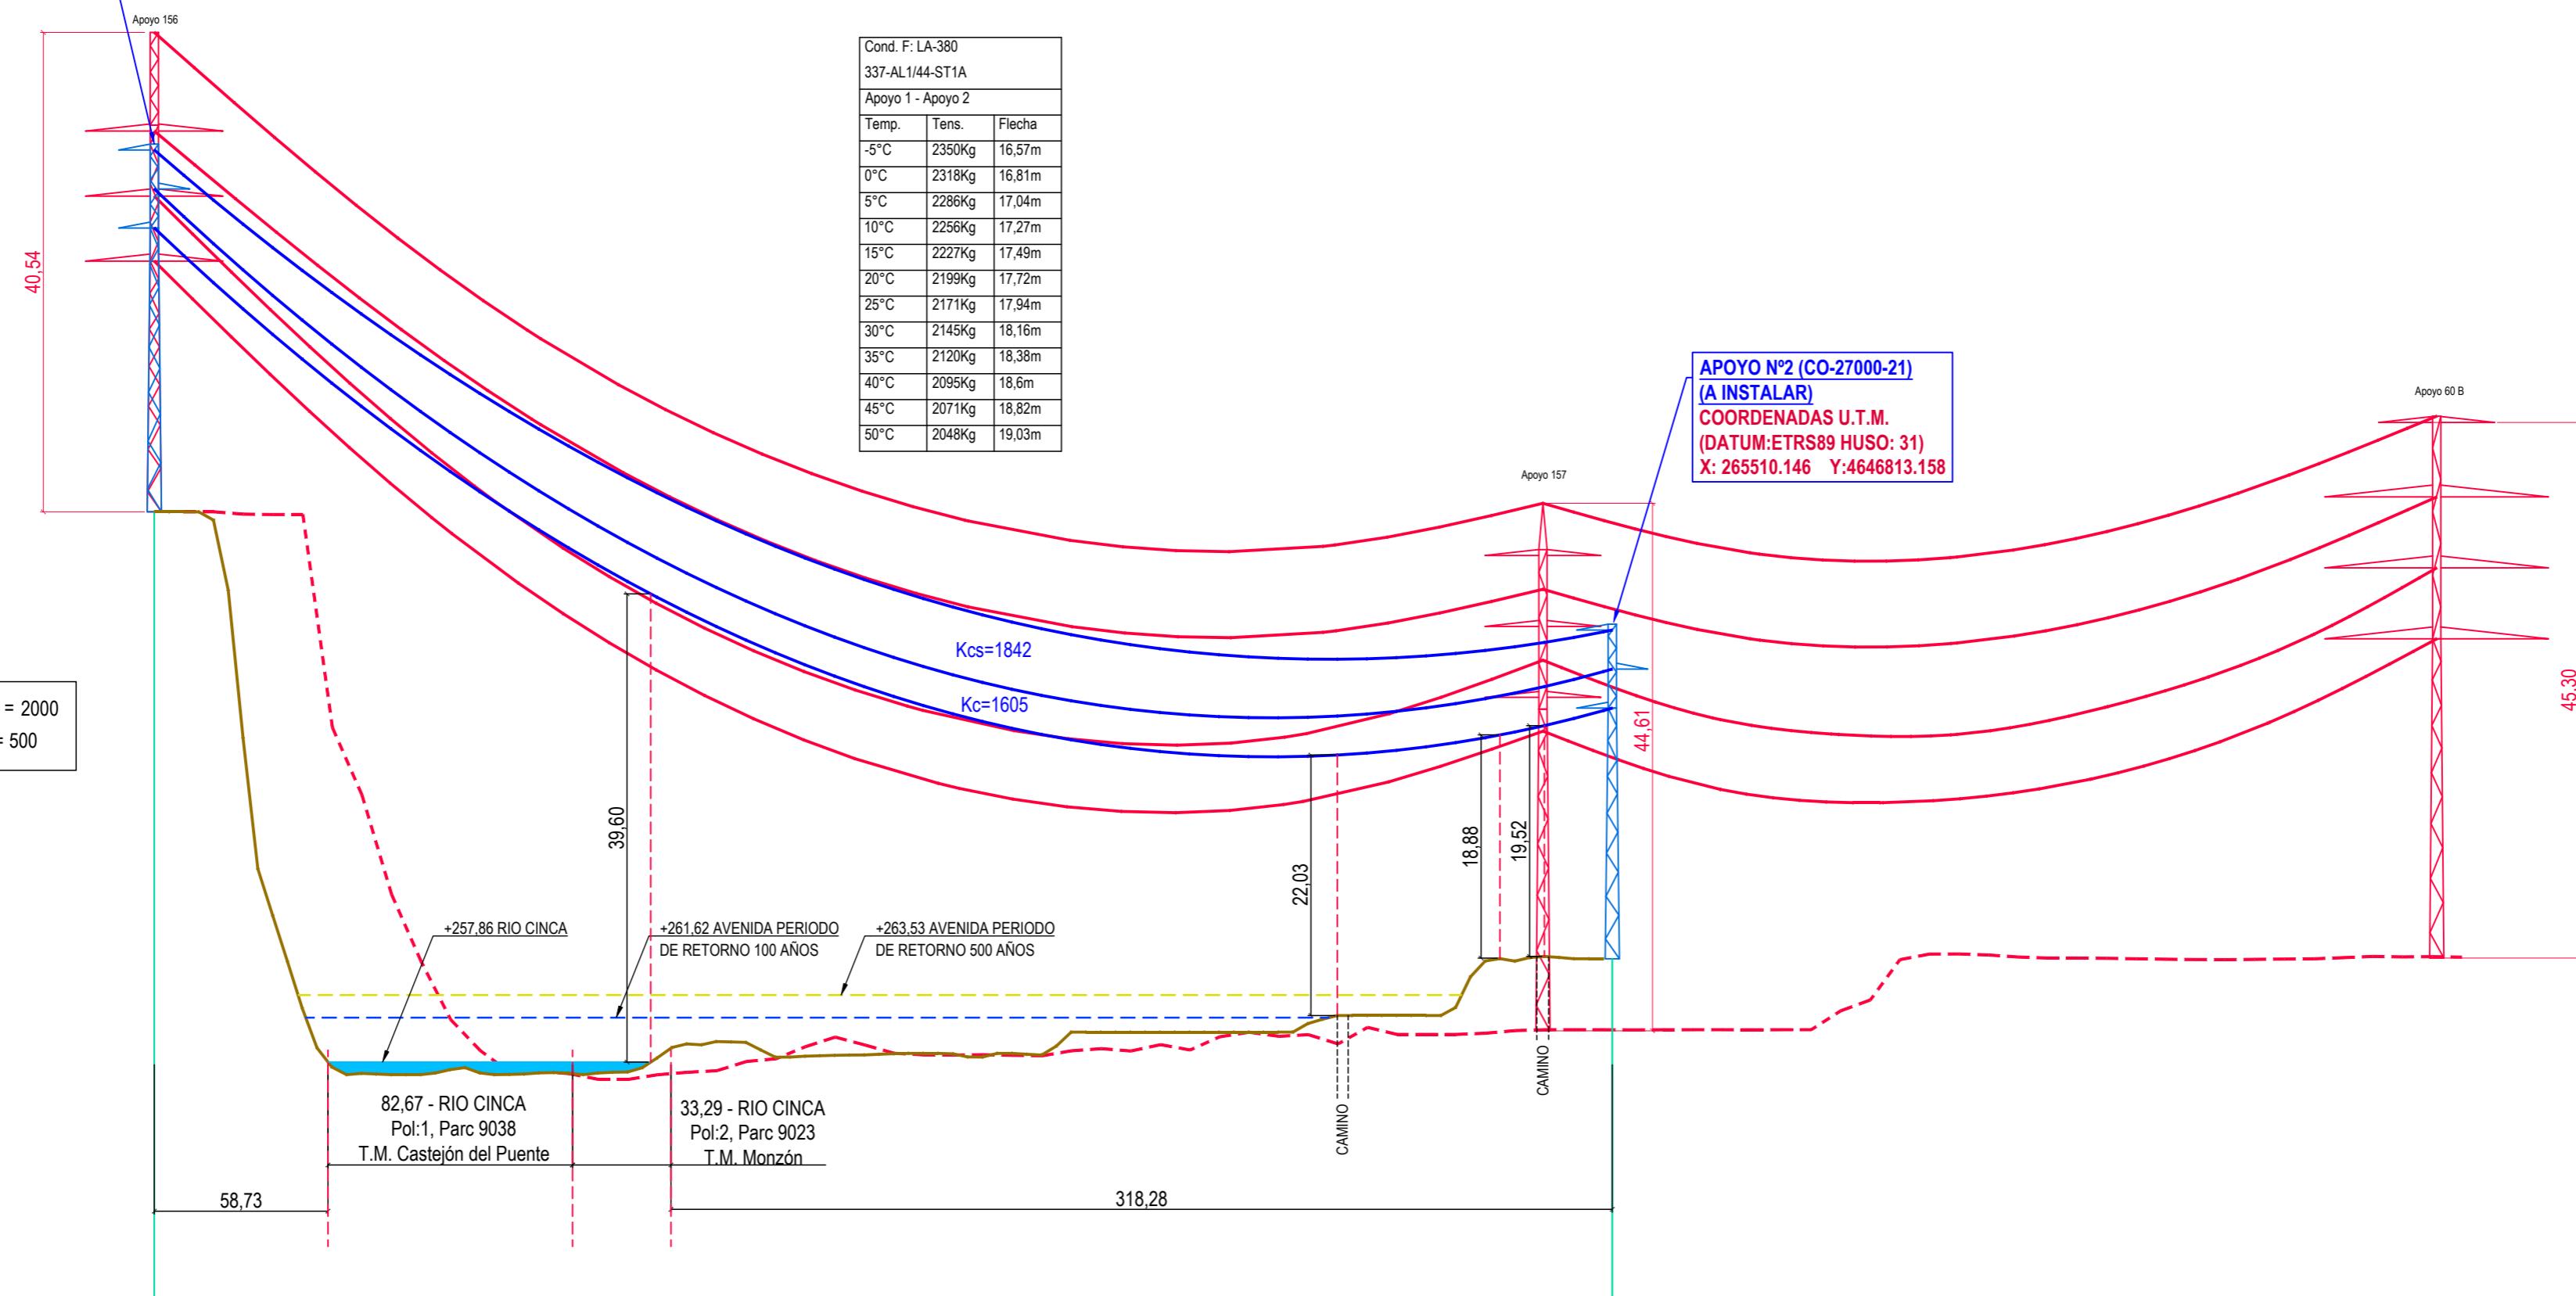


PROYECTO DE LINEA AEREA SUBTERRANEA
EN MEDIA TENSION DE 25 KV PARA
EVACUACION DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2
Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM. DE
CASTEJON DEL PUENTE Y MONZON, (HUESCA)

DESIGNACION:
5 PERFILES SUPERPUESTOS
PROMOTOR: IASOL GENERACION 7 S.L., IASOL GENERACION 8 S.L.
E IASOL GENERACION 9 S.L.
SITUACION: T.T.MM. DE CASTEJON DEL PUENTE Y MONZON (HUESCA)
Nº DE REF.: 23.924 FECHA: FEBRERO 2.023 ESCALA: E/D

INAGRO
consultores
22004 HUESCA Tel: 974 226 672
22400 MONZON Tel: 974 416 896
44580 VALDERROBRES Tel: 978 092 504
www.Inagrohuesca.com

EL INGENIERO TCO. INDUSTRIAL
AL SERVICIO DE LA EMPRESA
AUTOR:
JESÚS JAVIER BONET SANZ
Colegiado 6.564

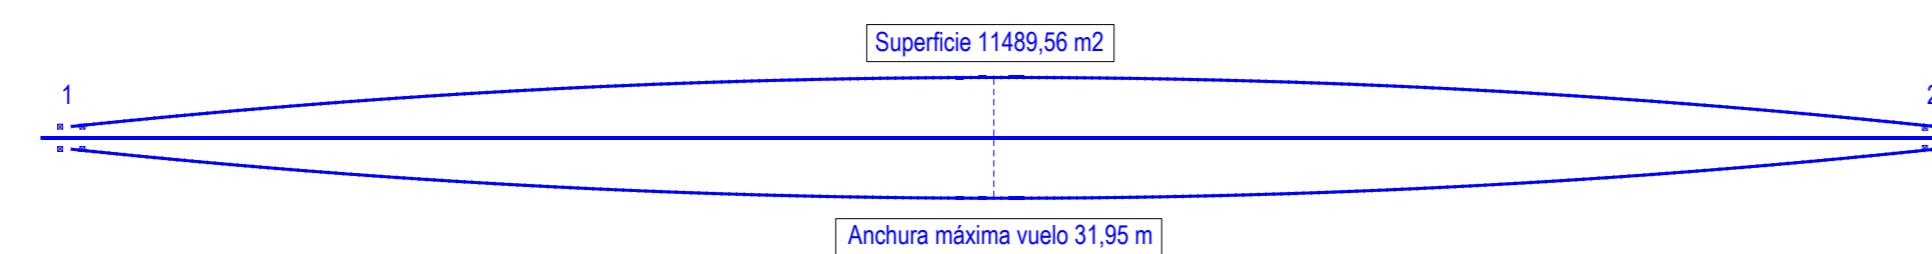


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VIASADO : V/HU230396
http://coitaragon.es/validacion/validacion.aspx?CSV=AMZUPABZOCCT

23/2/2023


Habilitación Coleg. 6564 (al servicio de la empresa)
Profesional BONET SANZ, JESÚS JAVIER

**APOYO N°1 Y N°2
CONVERSIÓN AÉREO - SUBTERRÁNEA**

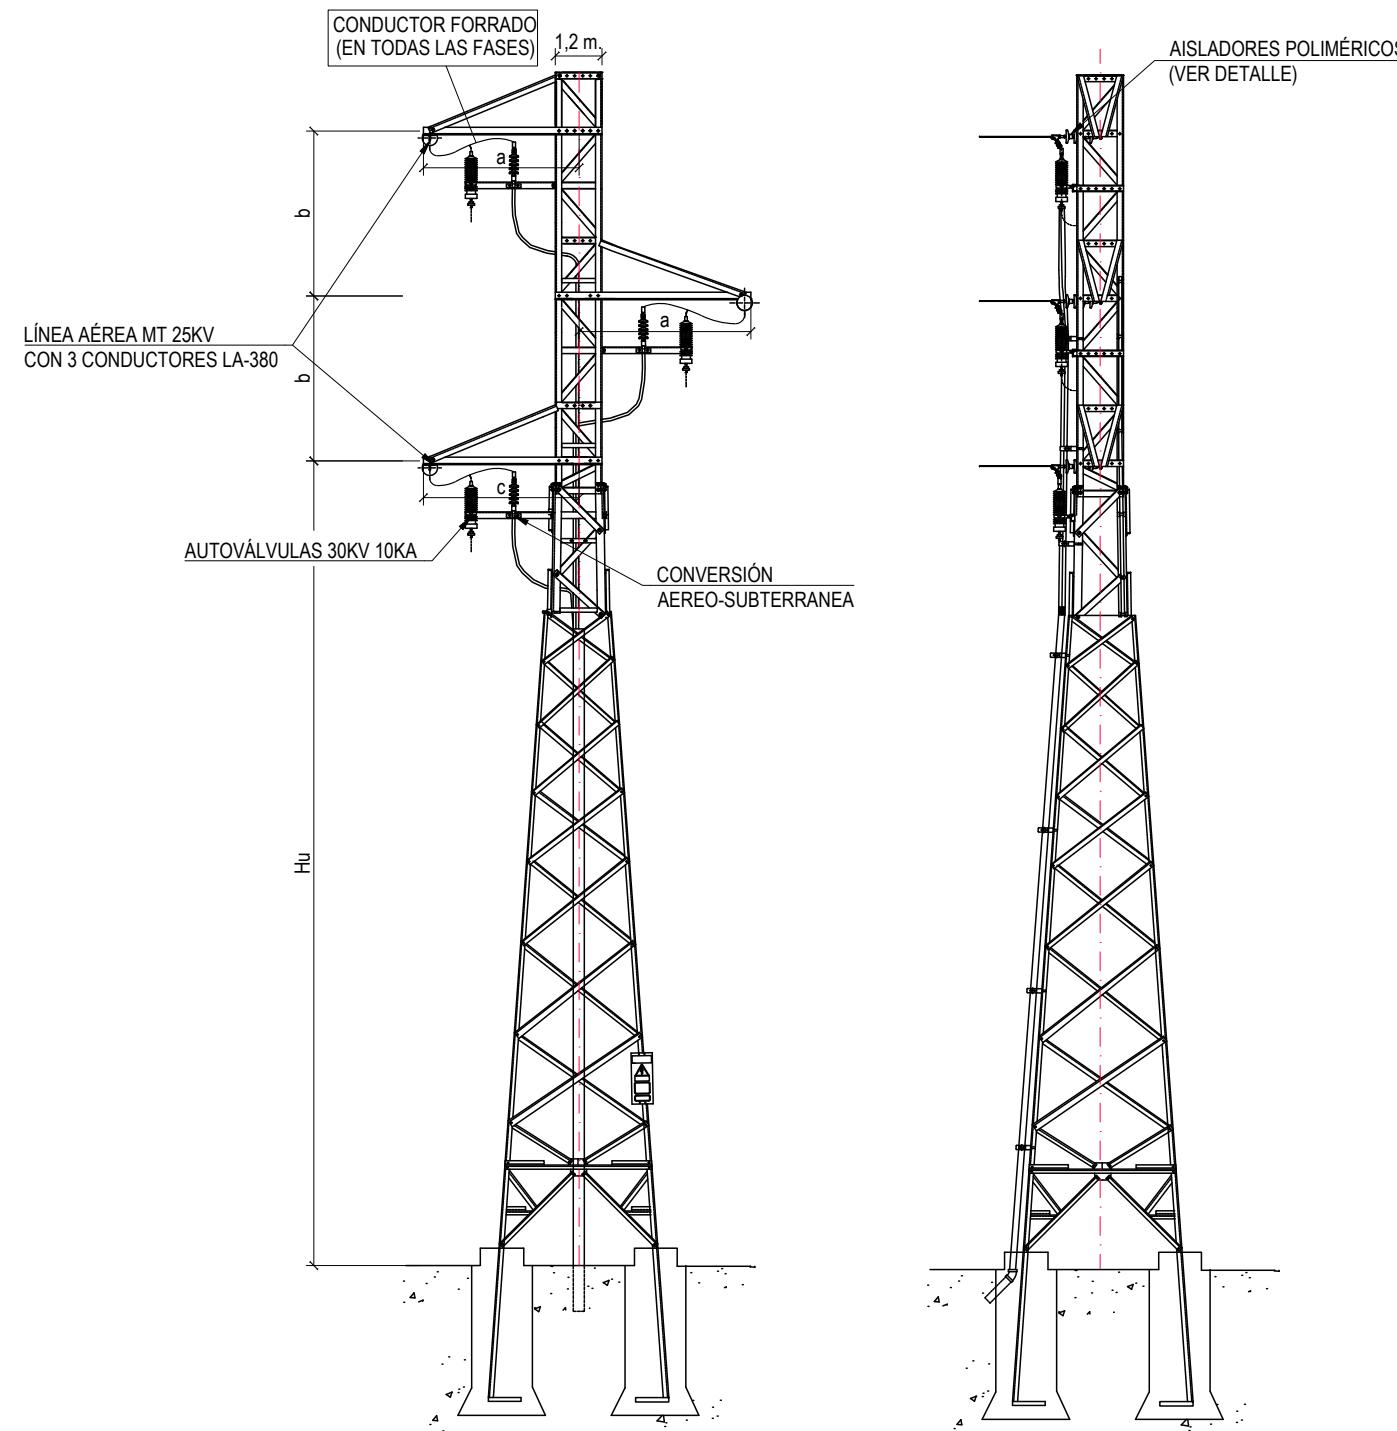

APOYO N°1			
ALTURA ÚTIL (m)	ARMADOS S y N		
	Cabeza (m)	Crucetas (m)	
	"b"	"a"	"c"
24	3.3	3	3

APOYO N°2			
ALTURA ÚTIL (m)	ARMADOS S y N		
	Cabeza (m)	Crucetas (m)	
	"b"	"a"	"c"
21.2	3.3	3	3

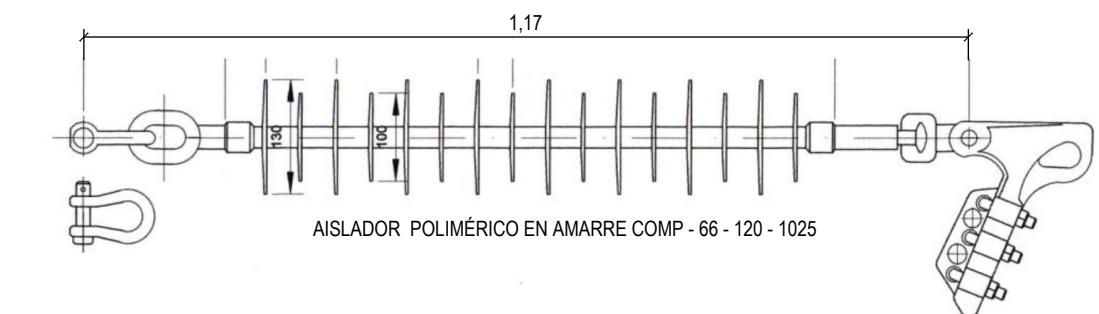

RESULTADOS

Armados N y S

Número apoyo	Función apoyo	Tipo torre	Tipo cruceta	Torre seleccionada	Cabeza (m)	Cruceta (m)	Cruceta (m)	Cúpula (m)	Denominacion Torre	Código armado	Peso torre (Kg)
1	FL	CO	S	CO-27000	3.3	3	3		CO-27000-24	S1110	8166
2	FL	CO	S	CO-27000	3.3	3	3		CO-27000-21	S1110	7461

**PROYECTO DE LINEA AEREO SUBTERRÁNEA
EN MEDIA TENSIÓN DE 25 KV PARA
EVACUACIÓN DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2
Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM. DE
CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN, (HUESCA)**

DESIGNACIÓN:

**6 APOYOS CONVERSIÓN AÉREO-
SUBTERRÁNEA Y AISLADORES**

PROMOTOR: IASOL GENERACIÓN 7 S.L., IASOL GENERACIÓN 8 S.L.
E IASOL GENERACIÓN 9 S.L.

SITUACIÓN: T.T.MM. DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN (HUESCA)

Nº DE REF.:

23.924

FECHA:

FEBRERO 2.023

ESCALA:

E/D


**EL INGENIERO TCO. INDUSTRIAL
AL SERVICIO DE LA EMPRESA**

AUTOR:
JESÚS JAVIER BONET SANZ
Colegiado 6.564


**inAGRO
consultores**

22004 HUESCA Tel. 974 226 670
22400 MONZON Tel. 974 416 899
44580 VALDERROBRES Tel. 978 092 504
www.inagrohuesca.com


PLANTA DE CIMENTACIÓN APOYOS N°1 Y N°2

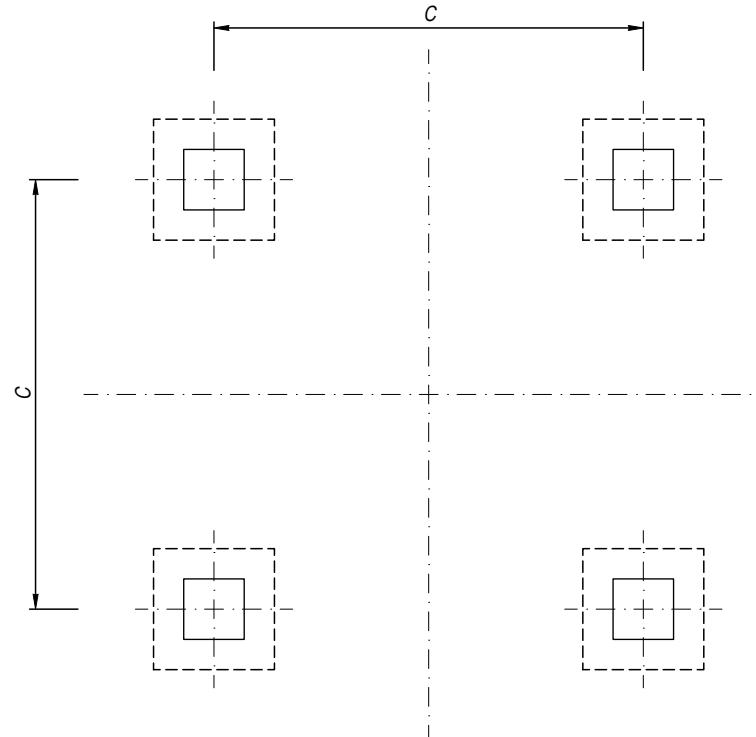


TOMA DE TIERRA APOYOS N°1 Y N°2

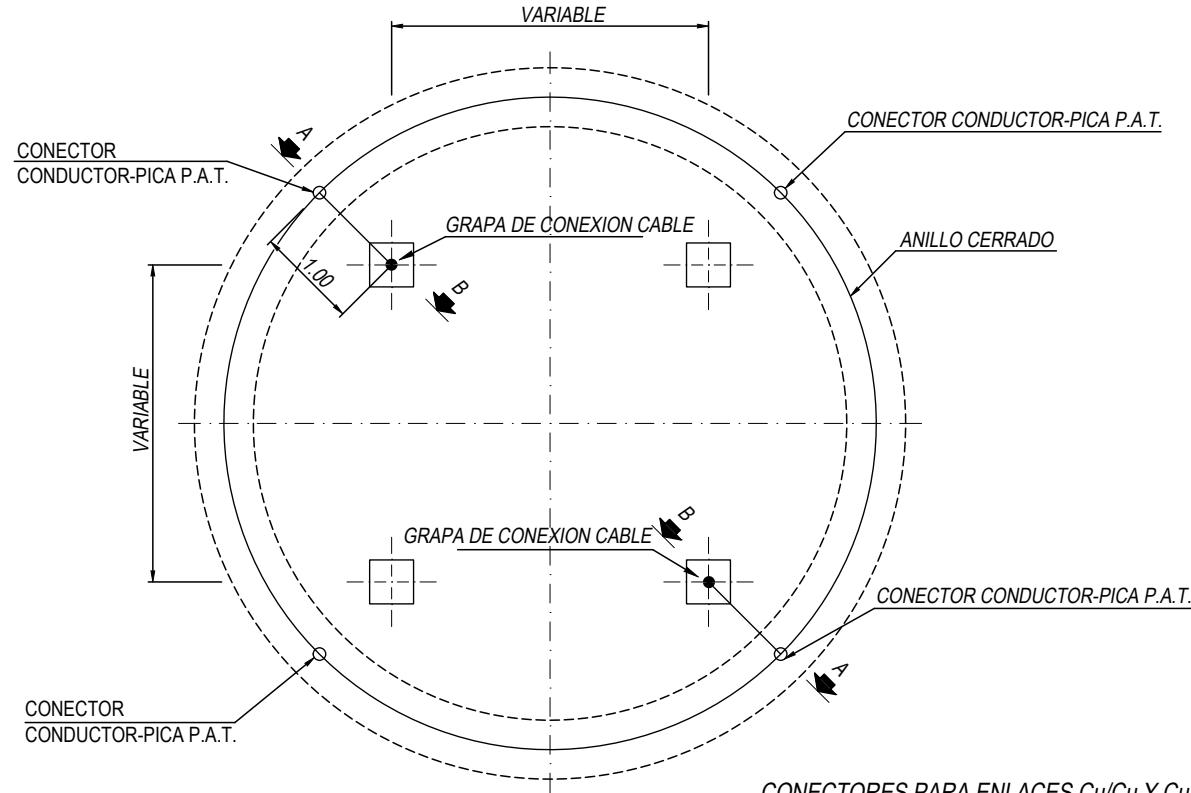

SECCION A - B


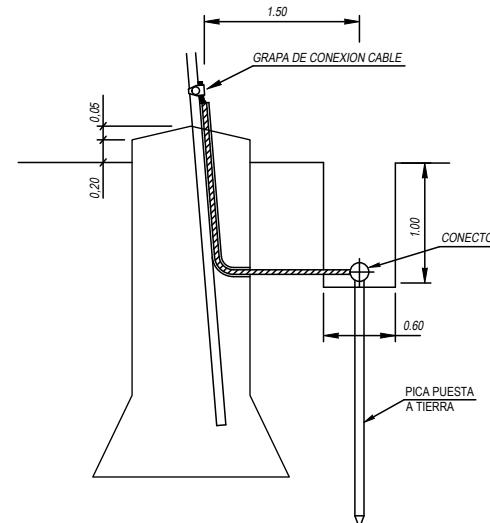


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIHU230396
http://cogitaragon.e-vistado.net/validarcsv.aspx?CSV=gMSZUP4BXC0C




DATOS DE LAS CIMENTACIONES

Nº APOYO	TORRE	TERRENO	TIPO	a (m)	h (m)	b (m)	H (m)	c (m)	V (Exc) (m ³)	V (Horm.) (m ³)
1	CO-27000-24	Normal	Tetrablock (Cuadrada con cueva)	1,85	0,45	1,3	3'6	5,92	28,80	27,27
2	CO-27000-21	Normal	Tetrablock (Cuadrada con cueva)	1,85	0,45	1,3	3'6	5,92	28,80	27,27

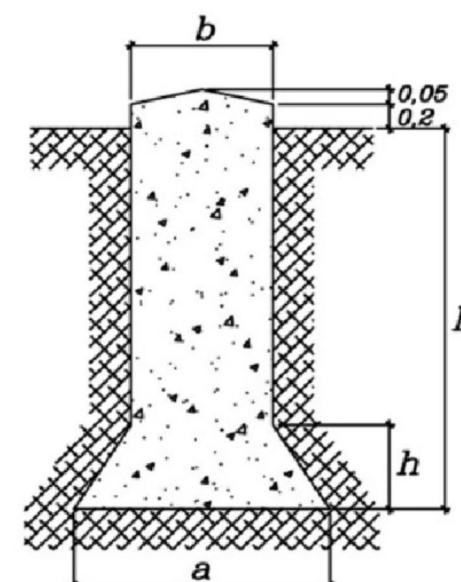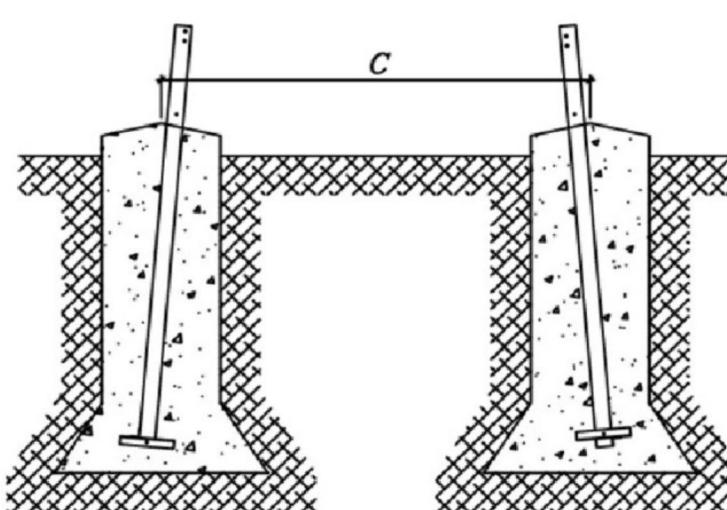

CONECTORES PARA ENLACES Cu/Cu Y Cu/PICA

EN PUESTA A TIERRA

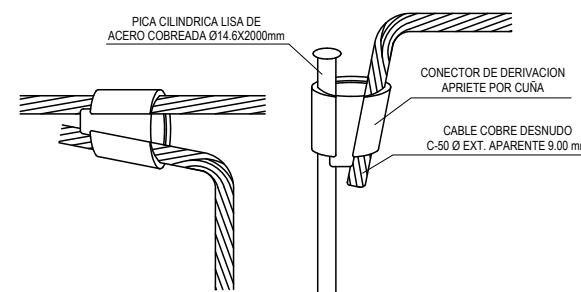

GRAPA CONEXION CABLE DE TIERRA A APOYO



MATERIALES
VARILLA Cu Ø8mm
CABLE Cu 50mm²
TUBO PVC RIGIDO

**PROYECTO DE LINEA AEREO SUBTERRANEA
EN MEDIA TENSIÓN DE 25 KV PARA
EVACUACIÓN DE PFV CINCA 1, PFV CINCA 2
Y PFV CINCA 3 EN LOS TT.MM. DE
CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN, (HUESCA)**

DESIGNACIÓN:
**7 APOYOS N°1 Y N°2.
TOMAS DE TIERRA Y CIMENTACIONES**

PROMOTOR: IASOL GENERACIÓN 7 S.L., IASOL GENERACIÓN 8 S.L.
E IASOL GENERACIÓN 9 S.L.

SITUACIÓN: T.T.MM. DE CASTEJÓN DEL PUENTE Y MONZÓN (HUESCA)

Nº DE REF.:
23.924

FECHA:
FEBRERO 2.023

ESCALA:
E/D

INAGRO
consultores

22004 HUESCA Tel. 974 226 679
22400 MONZÓN Tel. 974 416 894
44580 VALDERROBRES Tel. 978 092 504
www.inagrohuesca.com

EL INGENIERO TCO. INDUSTRIAL
AL SERVICIO DE LA EMPRESA

AUTOR:
JESÚS JAVIER BONET SANZ
Colegiado 6.564