


Del diseño a la puesta en servicio de instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos
(por nueva instalación, por ampliación o por modificación) (1 de 2)



Del diseño a la puesta en servicio de instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos (por nueva instalación, por ampliación o por modificación) (2 de 2)

Una vez finalizada la ejecución de la instalación y emitidos todos los certificados

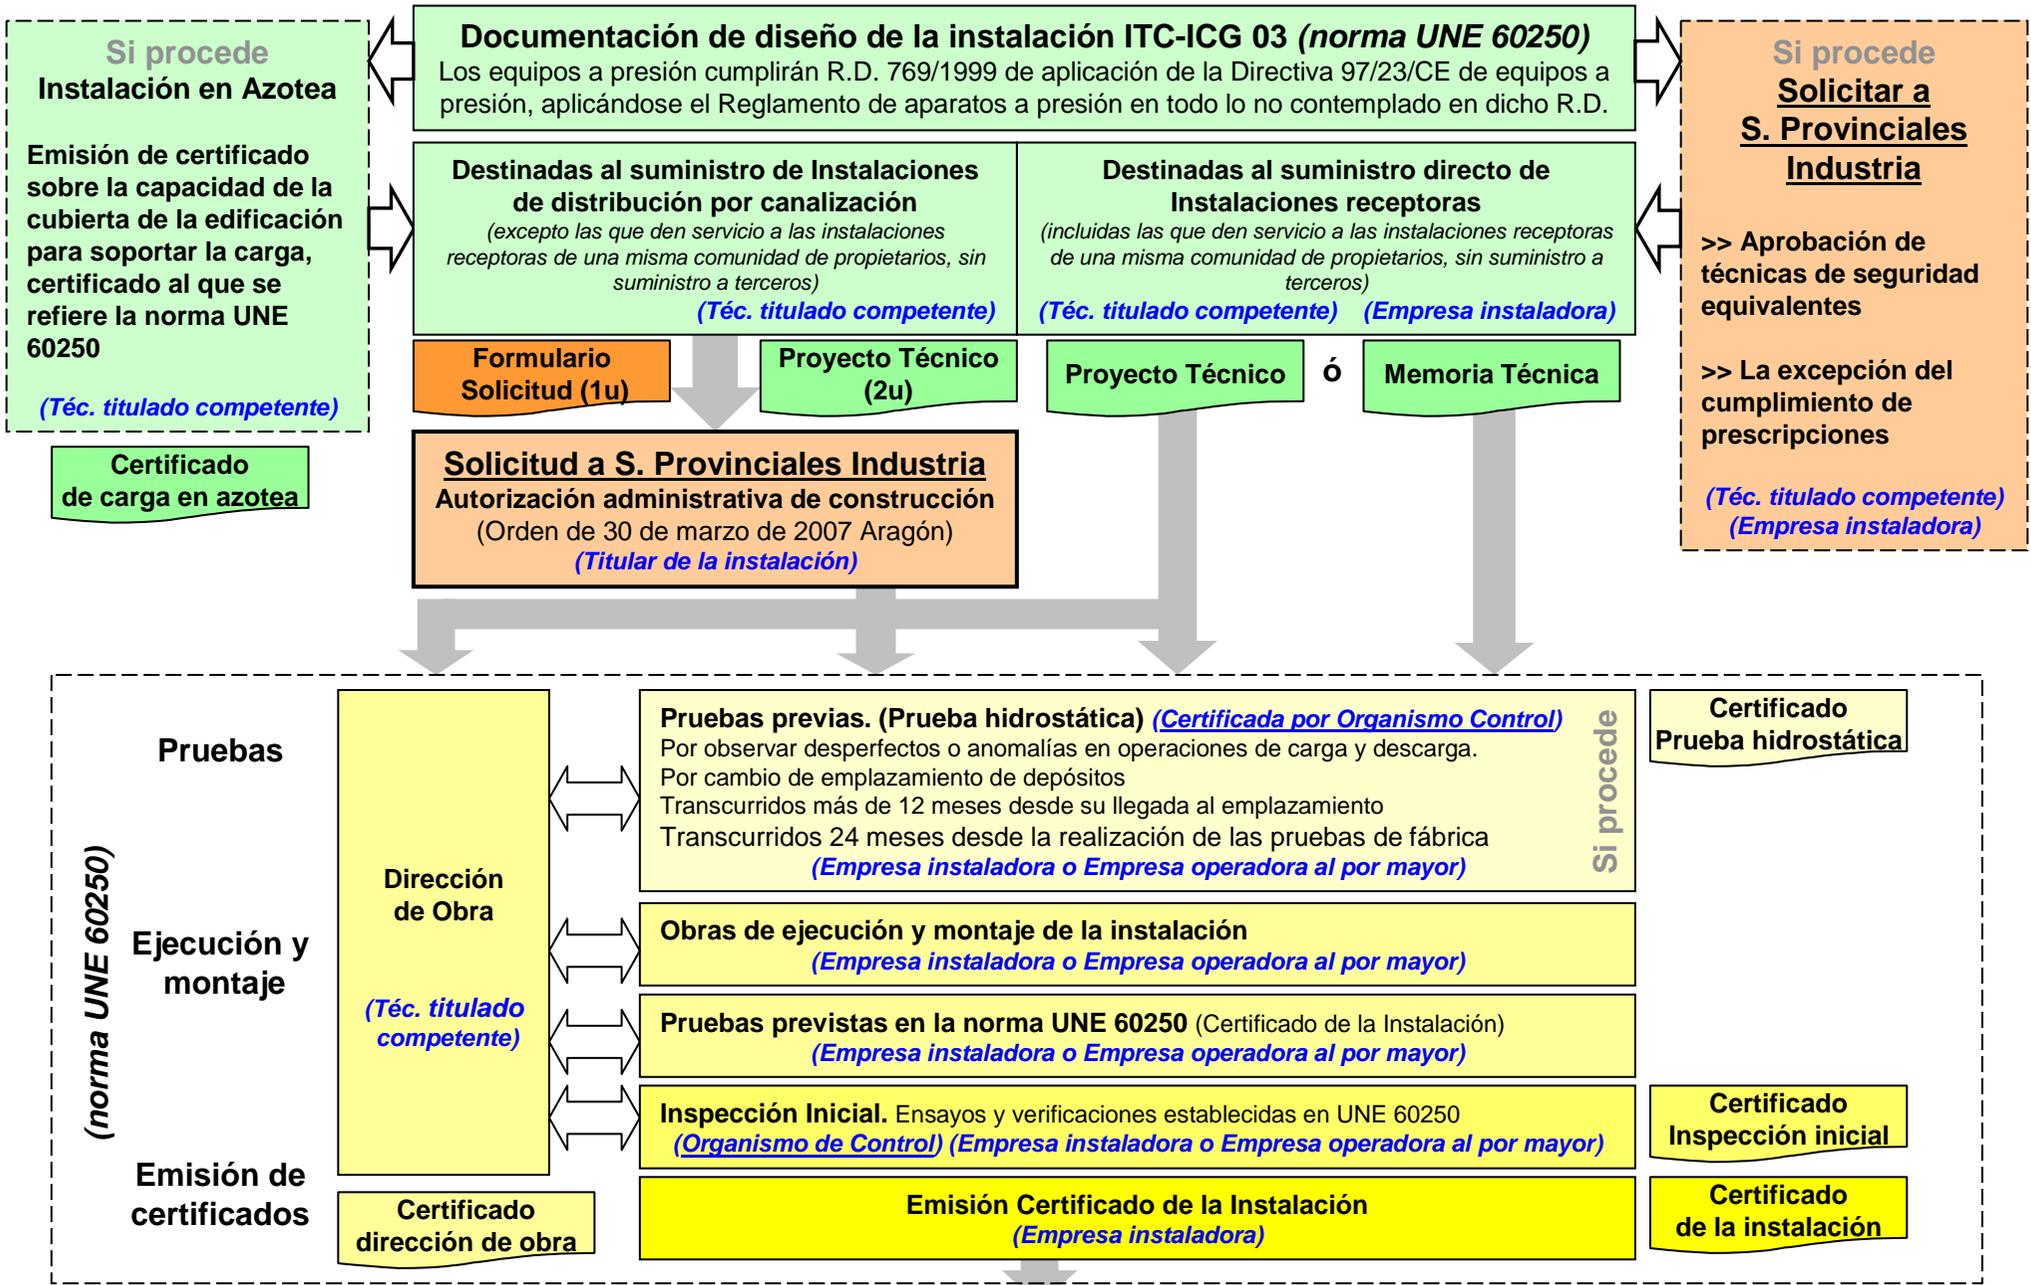

(*) O archivo documental con copia de las actas de todas las operaciones realizadas, si la empresa instaladora encargada del mantenimiento dispone de un sistema de gestión de la calidad implantado.



Diligenciado mediante sellado y fechado



Durante el primer llenado de cada depósito la empresa instaladora autorizada u operadora, según el caso, comprobará la estanqueidad de las conexiones, valvulería, así como que el punto alto de llenado del depósito actúe al llegar el GLP al 85% del volumen geométrico del mismo. (reflejado: Libro de mantenimiento)

