

SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR

PLANTA FOTOVOLTAICA

FV ILIO I

49,5 MWp

TT.MM. HÍJAR
(TERUEL)

PETICIONARIO: RENOVABLES BOALARES, S.L.

AUTOR: Javier Sanz Osorio

OCTUBRE 2020



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraagon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPC0VUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

ÍNDICE

1. OBJETO	3
2. ANTECEDENTES	4
3. PROPIEDAD	5
4. EMPLAZAMIENTO	6
4.1. SUPERFICIE OCUPADA	12
4.2. ORGANISMOS AFECTADOS	13
4.3. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN	13
5. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS	16
6. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA	22
6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL	22
6.2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	25
6.2.1. GENERALIDADES	25
6.2.2. GENERADORES FOTOVOLTAICOS	25
6.2.3. SEGUIDORES SOLARES	27
6.2.4. INVERSORES	30
6.2.5. CABLEADO BT	31
6.2.6. DISTRIBUCIÓN DE CUADROS Y PROTECCIONES	33
6.2.7. PROTECCIONES	34
6.2.8. POWER STATION	34
6.2.9. CABLEADO MT	39
6.3. OBRA CIVIL	40
6.3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS	41
6.3.2. CAMINOS	44
6.3.3. DRENAJE	47
6.3.4. CIMENTACIONES DE EQUIPOS	53
6.3.5. CANALIZACIONES PARA CABLES	54
6.3.6. CERRAMIENTO PERIMETRAL	55
6.3.7. PUESTA A TIERRA	55



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

6.3.8. MEDIDAS	56
6.3.9. CONTROL DE LA PLANTA. SCADA Y PPC	57
6.3.10. INTRUSISMO Y SEGURIDAD PERIMETRAL	60
6.3.11. ILUMINACIÓN.....	63
6.3.12. ESTACIONES METEOROLOGICAS.....	63
6.3.13. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO	63
6.4. EVACUACIÓN ENERGÍA	66
6.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	67
7. PRESUPUESTO	69
8. CONCLUSIONES	79
9. ANEXO: PLANOS	80



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

1. OBJETO

El objeto de la presente separata es aportar la documentación necesaria para que la Planta Fotovoltaica FV Ilio I (en adelante “la planta), con una potencia pico de 49,5 MWp, quede perfectamente descrita, así como las afecciones del órgano receptor del presente documento.

Asimismo, la información contenida en este documento y de conformidad con la legislación vigente, describe las características de la instalación para la correspondiente solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como para la obtención de las licencias y permisos necesarios para la construcción de la planta fotovoltaica y sus instalaciones de evacuación asociadas.

Este proyecto contempla una descripción del sistema eléctrico tanto de la planta como de la línea eléctrica de evacuación en Media Tensión, así como de la obra civil requerida.

Para la evacuación de la energía generada se ejecutarán las redes de transporte y subestaciones elevadoras necesarias, la SET Cámara 30/400 kV en el término municipal de Híjar (Teruel) responsable de la recolección de la generación de la Planta fotovoltaica FV Ilio I y la SET Promotores Fuendetodos 400 kV en el término municipal de Fuendetodos (Zaragoza) para conectar con la posición designada por REE en la SET Fuendetodos a 400 kV. Ambas redes de transporte y subestaciones quedan fuera del alcance de este proyecto y serán objeto de proyectos aparte.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ	9/11 2020
	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

2. ANTECEDENTES

RENOVABLES BOALARES, S.L., en adelante RENOVABLES BOALARES, con C.I.F. B-99530131, es una sociedad cuyo objeto es la promoción de proyectos de energías renovables.

RENOVABLES BOALARES proyecta promocionar la Planta fotovoltaica FV Ilio I, en el término municipal de Híjar, así como la parte correspondiente de línea de Media Tensión de dicha planta fotovoltaica hasta la SET Cámara 30/400 kV responsable de la elevación de la tensión para su posterior transporte y ubicada en una parcela de Híjar.

Este proyecto desarrollado por RENOVABLES BOALARES quiere llevarse a cabo en la provincia de Teruel con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos solares de esta región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.

La Planta fotovoltaica FV Ilio I quiere contribuir a aumentar la importancia de las energías renovables en la planificación energética de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España, teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitución de un porcentaje de la demanda de energía primaria convencional por energías renovables

La evacuación de energía de la planta se realizará a través de una posición de la nueva Subestación “SET Cámara 30/400 kV” ubicada en Híjar, cercana a la planta y que no será objeto de este proyecto.

Asimismo, FERNANDO SOL, S.L., como interlocutor único de nudo, es responsable con el correspondiente permiso por parte de REE para la conexión en la posición designada de la SET Fuendetodos a 400 kV, propiedad de REE, a través de la SET Promotores Fuendetodos 400 kV, también de nueva creación, de la energía evacuada por la línea de Alta Tensión procedente de la SET Cámara 30/400 kV procedente de la Planta fotovoltaica FV Ilio I.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2	9/11 2020
	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

3. PROPIEDAD

La propiedad del proyecto corresponde a:

Sociedad: RENOVABLES BOALARES, S.L.

CIF: B-99530131

Domicilio social: C/ Ortega y Gasset nº 20, 2º 28006 Madrid

Persona de contacto: Miguel Ángel Gonzalez

Teléfono: 976 30 84 49

C/Coso 33, 6º planta, 50003 Zaragoza

e-mail: tramitaciones@forestalia.com

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER


	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

4. EMPLAZAMIENTO

La planta fotovoltaica se encontrará situada en varias parcelas de carácter rústico en el término municipal de Híjar, en la provincia de Teruel.

El recorrido de la línea de Media Tensión hasta la subestación se realizará por el término municipal de Híjar. Se usarán principalmente los caminos públicos del término municipal afectado y las parcelas correspondientes para acceder a la subestación.

Se puede acceder a la planta desde la carretera TE-V-1703 a través del camino indicado en el plano correspondiente.

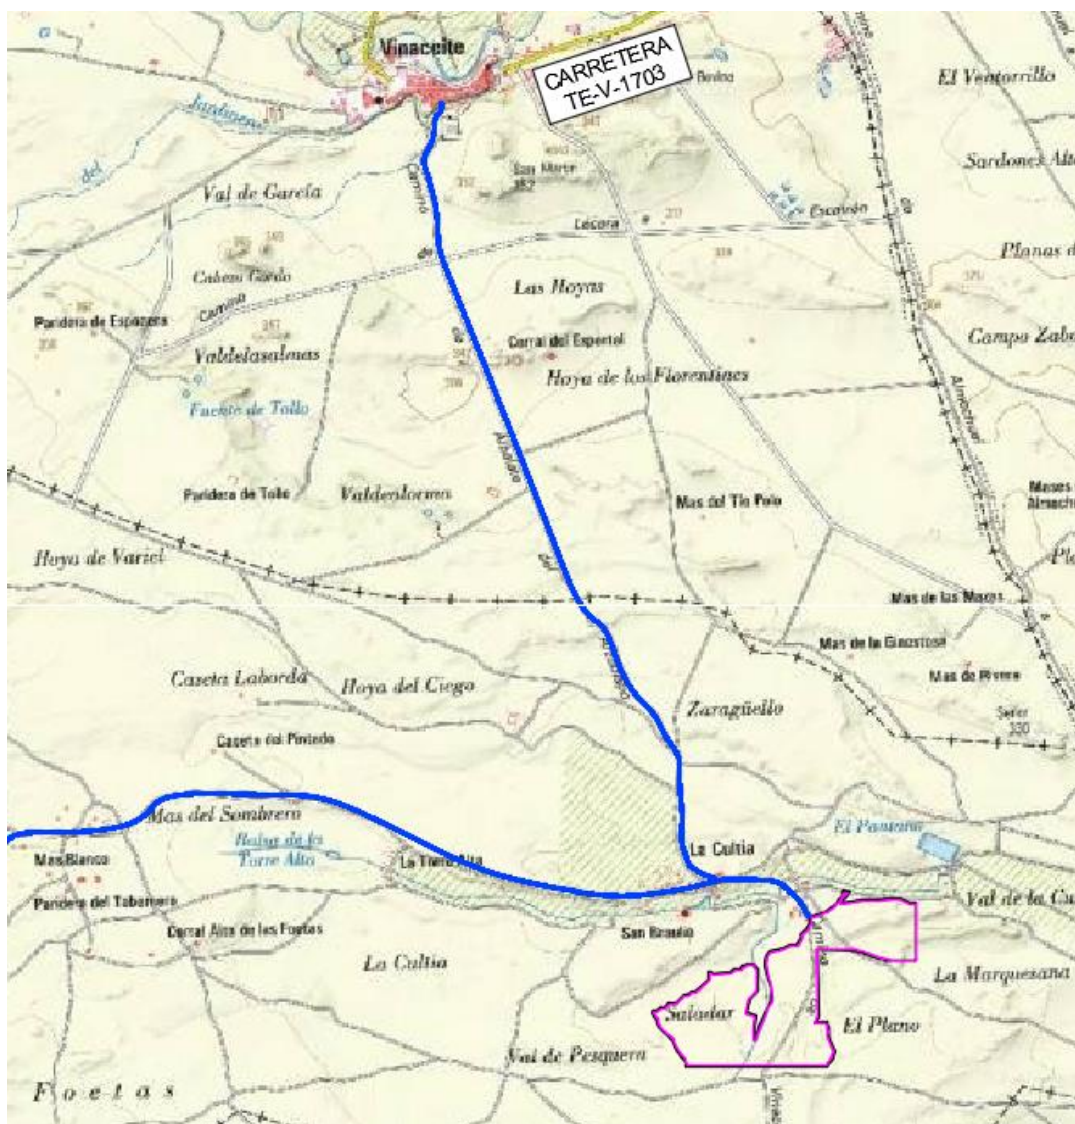

Posibles accesos



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidadorCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

La zona queda limitada por su correspondiente vallado, las coordenadas del mismo, en coordenadas UTM (ETRS89) y huso 30, son las siguientes:

X	Y	X	Y
704689,834	4564967,527	704668,655	4565050,303
704689,578	4564966,957	704685,522	4565118,34
704689,284	4564966,406	704623,095	4565133,816
704688,952	4564965,877	704640,753	4565232,084
704688,584	4564965,373	704689,948	4565281,347
704688,182	4564964,895	704690,173	4565289,876
704687,748	4564964,446	704693,529	4565416,959
704687,284	4564964,028	704680,537	4565432,39
704686,792	4564963,643	704669,601	4565445,38
704686,275	4564963,294	704629,544	4565445,38
704685,734	4564962,981	704622,853	4565438,679
704685,173	4564962,706	704608,758	4565435,984
704684,595	4564962,471	704594,517	4565419,014
704684,001	4564962,277	704553,17	4565419,015
704683,396	4564962,124	704528,423	4565394,268
704682,781	4564962,014	704410,708	4565386,173
704682,16	4564961,946	704396,98	4565395,768
704681,536	4564961,922	704391,201	4565394,018
704680,912	4564961,941	704387,735	4565394,018
704680,291	4564962,003	704387,734	4565353,58
704679,675	4564962,109	704303,173	4565269,02
704679,069	4564962,256	704278,173	4565269,02
704678,473	4564962,446	704253,173	4565244,021
704677,893	4564962,676	704228,173	4565244,021
704677,33	4564962,946	704178,174	4565194,022
704676,787	4564963,254	704128,174	4565194,023
704676,266	4564963,599	704103,175	4565169,024
704675,771	4564963,98	704078,175	4565169,024
704675,304	4564964,393	704053,175	4565144,025
704674,866	4564964,839	704028,175	4565144,025
704674,46	4564965,313	704026,555	4565142,405
704674,088	4564965,815	704039,081	4565124,959
704673,752	4564966,341	704049,272	4565110,764
704673,453	4564966,889	704057,822	4565100,342
704673,192	4564967,457	704060,456	4565094,058
704672,972	4564968,041	704061,829	4565085,514
704672,793	4564968,639	704063,315	4565072,476
704672,655	4564969,248	704068,872	4565059,309
704672,561	4564969,866	704074,18	4565050,713
704672,509	4564970,488	704079,73	4565043,465
704672,509	4564970,488	704086,877	4565034,969



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIZA206438

<http://cogitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34

Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_ MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

X	Y		X	Y
704098,274	4565023,891		705314,961	4565554,275
704103,655	4565017,624		705322,061	4565547,454
704123,571	4565000,841		705323,295	4565547,016
704137,613	4564987,14		705338,924	4565545,522
704150,827	4564975,704		705346,52	4565543,702
704157,684	4564964,276		705357,166	4565541,351
704166,264	4564948,189		705371,186	4565539,702
704171,902	4564927,628		705379,063	4565538,778
704181,237	4564910,207		705396,661	4565532,397
704191,986	4564893,771		705430,54	4565518,031
704206,474	4564877,632		705481,25	4565498,947
704217,202	4564863,107		705496,99	4565494,648
704231,055	4564842,261		705507,807	4565492,981
704240,345	4564822,255		705520,507	4565491,579
704245,597	4564802,502		705531,548	4565489,223
705146,514	4564802,502		705540,949	4565485,484
705152,83	4564813,05		705549,595	4565480,738
705169,732	4564839,894		705554,583	4565477,044
705181,234	4564861,019		705721,628	4565477,044
705185,772	4564874,024		705721,628	4565845,403
705187,759	4564884,503		705679,352	4565838,307
705186,895	4564894,881		705655,75	4565855,319
705185,335	4564903,822		705616,935	4565873,154
705168,7	4564935,625		705573,063	4565873,154
705159,678	4564960,325		705477,683	4565863,598
705154,811	4564992,213		705416,336	4565863,598
705154,8	4565003,927		705381,946	4565863,598
705155,209	4565011,889		705317,436	4565852,383
705155,515	4565019,614		705229,108	4565838,87
705154,612	4565030,456		705245,164	4565880,314
705153,46	4565035,652		705257,15	4565892,434
705151,704	4565042,094		705280,299	4565912,411
705148,798	4565048,526		705280,821	4565916,74
705145,145	4565059,494		705259,881	4565918,688
705142,811	4565071,124		705255,73	4565908,712
705071,17	4565071,124		705247,806	4565892,84
705073,416	4565094,451		705238,81	4565877,55
705090,375	4565119,311		705228,785	4565862,914
705082,541	4565555,051		705217,778	4565849,001
705278,82	4565554,275		705205,841	4565835,878
705302,048	4565554,275		705193,031	4565823,605



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cogitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_ MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

X	Y
705179,408	4565812,241
705165,036	4565801,841
705149,984	4565792,452
705134,323	4565784,119
705118,125	4565776,883
705101,469	4565770,776
705084,433	4565765,827
705067,097	4565762,061
705049,544	4565759,495
705041,84	4565758,905
705043,305	4565749,315
705049,141	4565713,074
705025,795	4565676,758
704987,435	4565638,398
704990,312	4565631,925
704959,213	4565575,709
704910,543	4565573,496
704870,79	4565549,033
704869,122	4565548,022
704833,175	4565538,702
704783,599	4565531,62
704761,784	4565509,004
704757,951	4565460,449
704761,041	4565409,467
704779,876	4565352,963
704791,222	4565309,196
704794,438	4565251,323
704795,743	4565223,918
704796,12	4565215,997
704785,506	4565196,538
704769,99	4565173,264
704755,877	4565134,874
704715,363	4565033,38
704697,634	4564986,677
704689,833	4564967,527

Las coordenadas de la poligonal, en coordenadas UTM (ETRS89) y huso 30, son las siguientes:

X=705721.6277 Y=4565845.4034	X=705721.6277 Y=4565487.7071
	X=705712.6095 Y=4565477.0436
X=705554.5825 Y=4565477.0436	X=705537.6225 Y=4565477.0436
X=705537.1059 Y=4565477.3272	X=705528.9277 Y=4565480.5792
X=705519.0707 Y=4565482.6831	X=705506.6279 Y=4565484.0568



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

X=705495.1130 Y=4565485.8307	X=705478.4730 Y=4565490.3752
X=705427.1971 Y=4565509.6726	X=705393.3682 Y=4565524.0180
X=705376.9764 Y=4565529.9606	X=705370.1368 Y=4565530.7637
X=705355.6668 Y=4565532.4654	X=705344.5014 Y=4565534.9309
X=705337.4402 Y=4565536.6224	X=705321.3342 Y=4565538.1625
X=705317.2254 Y=4565539.6190	X=705311.3383 Y=4565545.2749
X=705302.0478 Y=4565545.2749	X=705278.8022 Y=4565545.2749
X=705091.7047 Y=4565546.0146	X=705099.4251 Y=4565116.6070
X=705082.1526 Y=4565091.2879	X=705081.0778 Y=4565080.1241
X=705150.1844 Y=4565080.1241	X=705153.8600 Y=4565061.8100
X=705157.1900 Y=4565051.8100	X=705160.2000 Y=4565045.1499
X=705162.2000 Y=4565037.8100	X=705163.5300 Y=4565031.8100
X=705164.5300 Y=4565019.8099	X=705164.2000 Y=4565011.4800
X=705163.8000 Y=4565003.7000	X=705163.8100 Y=4564992.9000
X=705168.4400 Y=4564962.5700	X=705176.9500 Y=4564939.2700
X=705193.9600 Y=4564906.7500	X=705195.8300 Y=4564896.0300
X=705196.8300 Y=4564884.0300	X=705194.4900 Y=4564871.6900
X=705189.4900 Y=4564857.3600	X=705177.5000 Y=4564835.3400
X=705160.5000 Y=4564808.3400	X=705152.5135 Y=4564795.0025
X=704235.6419 Y=4564795.0025	X=704236.9100 Y=4564800.1500
X=704231.8500 Y=4564819.1801	X=704223.1800 Y=4564837.8500
X=704209.8300 Y=4564857.9400	X=704199.4900 Y=4564871.9400
X=704184.8300 Y=4564888.2700	X=704173.4900 Y=4564905.6100
X=704163.4900 Y=4564924.2700	X=704157.8500 Y=4564944.8400
X=704149.8500 Y=4564959.8400	X=704143.8500 Y=4564969.8400
X=704131.5200 Y=4564980.5100	X=704117.5200 Y=4564994.1700
X=704097.3000 Y=4565011.2100	X=704091.7100 Y=4565017.7200
X=704080.2800 Y=4565028.8299	X=704072.7100 Y=4565037.8300



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_ MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

X=704066.7600 Y=4565045.6000	X=704060.8500 Y=4565055.1700
X=704054.5200 Y=4565070.1701	X=704052.9100 Y=4565084.2900
X=704051.7400 Y=4565091.5700	X=704050.0300 Y=4565095.6500
X=704042.1300 Y=4565105.2800	X=704031.7700 Y=4565119.7100
X=704014.7864 Y=4565143.3640	X=704024.4476 Y=4565153.0251
X=704049.4473 Y=4565153.0247	X=704074.4471 Y=4565178.0241
X=704099.4468 Y=4565178.0238	X=704124.4466 Y=4565203.0232
X=704174.4461 Y=4565203.0225	X=704224.4455 Y=4565253.0213
X=704249.4453 Y=4565253.0210	X=704274.4451 Y=4565278.0203
X=704299.4448 Y=4565278.0201	X=704378.7341 Y=4565357.3083
X=704378.7348 Y=4565403.0178	X=704389.8685 Y=4565403.0176
X=704398.5538 Y=4565405.6477	X=704413.2600 Y=4565395.3700
X=704524.4425 Y=4565403.0157	X=704549.4422 Y=4565428.0151
X=704590.3206 Y=4565428.0145	X=704603.9228 Y=4565444.2222
X=704618.4418 Y=4565446.9983	X=704625.8127 Y=4565454.3799
X=704673.7882 Y=4565454.3799	X=704687.4221 Y=4565438.1862
X=704702.6156 Y=4565420.1399	X=704699.1697 Y=4565289.6383
X=704698.8500 Y=4565277.5253	X=704649.1126 Y=4565227.7182
X=704633.4439 Y=4565140.5228	X=704696.4233 Y=4565124.9096
X=704677.7085 Y=4565049.4190	X=704681.4985 Y=4564970.9220
X=704689.2587 Y=4564989.9723	X=704706.9762 Y=4565036.6457
X=704747.4723 Y=4565138.0959	X=704761.9103 Y=4565177.3692
X=704777.7961 Y=4565201.1979	X=704787.0100 Y=4565218.0901
X=704786.7528 Y=4565223.4896	X=704785.4495 Y=4565250.8594
X=704782.2860 Y=4565307.8031	X=704771.2405 Y=4565350.4073
X=704752.1288 Y=4565407.7420	X=704748.9295 Y=4565460.5312
X=704753.0663 Y=4565512.9299	X=704779.2670 Y=4565540.0925
X=704831.4041 Y=4565547.5407	X=704865.5862 Y=4565556.4027



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiitragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

X=704866.0993 Y=4565556.7137	X=704907.8092 Y=4565582.3813
X=704953.7751 Y=4565584.4707	X=704980.2685 Y=4565632.3625
X=704976.7003 Y=4565640.3908	X=705018.7475 Y=4565682.4381
X=705039.7082 Y=4565715.0435	X=705034.4142 Y=4565747.9199
X=705031.4768 Y=4565767.1379	X=705048.5481 Y=4565768.4449
X=705065.4892 Y=4565770.9216	X=705082.2202 Y=4565774.5564
X=705098.6619 Y=4565779.3320	X=705114.7367 Y=4565785.2259
X=705130.3686 Y=4565792.2102	X=705145.4837 Y=4565800.2520
X=705160.0107 Y=4565809.3131	X=705173.8807 Y=4565819.3510
X=705187.0284 Y=4565830.3179	X=705199.3916 Y=4565842.1623
X=705210.9118 Y=4565854.8281	X=705221.5347 Y=4565868.2553
X=705231.2100 Y=4565882.3806	X=705239.8919 Y=4565897.1373
X=705247.5396 Y=4565912.4556	X=705254.1168 Y=4565928.2631
X=705290.8646 Y=4565924.8447	X=705288.8166 Y=4565907.8732
X=705263.2994 Y=4565885.8530	X=705252.8794 Y=4565875.3171
X=705243.1173 Y=4565850.1182	X=705315.9848 Y=4565861.2660
X=705381.1691 Y=4565872.5978	X=705416.3356 Y=4565872.5979
X=705477.2330 Y=4565872.5979	X=705572.6133 Y=4565882.1540
X=705618.9035 Y=4565882.1540	X=705660.3030 Y=4565863.1320
X=705681.5672 Y=4565847.8046	X=705721.6277 Y=4565854.5294

4.1. SUPERFICIE OCUPADA

La superficie total prevista delimitada por el vallado perimetral y sus puertas de acceso es de 79,09 hectáreas. La superficie de la poligonal es de 84,30 hectáreas.

El vallado perimetral tiene una longitud total aproximada de 6463,52 metros lineales y una altura de 2,0 metros. El vallado será de malla tipo cinegética instalado con postes anclados al terreno mediante zapatas aisladas de dimensiones 30 x 30 x 40 cm.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

El vallado se realizará de tal forma que no impida el tránsito de la fauna silvestre, deberá carecer de elementos cortantes o punzantes y no interrumpirá los cursos naturales de agua ni favorecerá la erosión ni el arrastre de tierras.

El recorrido de la línea de Media Tensión hasta la subestación elevadora SET Camara 30/400 kV se realizará por caminos de uso público siendo este de aproximadamente 5,6 km desde el vallado de la planta fotovoltaica hasta la subestación, los cuales pertenecen al término municipal de Híjar, además a este recorrido se deberá añadir los tramos individuales de cada circuito dentro de la propia planta fotovoltaica.

Para la potencia prevista en la instalación se utilizarán 99.996 módulos monocristalinos de CANADIAN SOLAR, modelo CS3Y-495MS de 495 Wp, o similar, con unas dimensiones de 2.250 x 1.048 x 35 mm y 26,6 Kg. de peso, por lo que la superficie efectiva de módulos será aproximadamente de 235.791 metros cuadrados.

4.2. ORGANISMOS AFECTADOS

Una vez estudiada la ubicación de la planta para llevar a cabo la identificación de los posibles organismos afectados, se han identificado las siguientes afecciones:

- **Ayuntamiento de Híjar** para la afección de la superficie correspondiente a la planta fotovoltaica y la línea de Media Tensión en su término municipal.
- Confederación Hidrográfica del Ebro por la afección de la planta fotovoltaica a la zona de policía del cauce del Barranco de Pedro Gil.

Para cada una de ellas se redactará la correspondiente separata según lo indicado en el Real Decreto 1955/2000, que se presentará al organismo afectado para la tramitación de la autorización correspondiente.

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN

En lo que respecta a la afección debida a la construcción de la planta solar fotovoltaica sobre el municipio de Híjar, la afección consistirá en la ubicación de la instalación y de la línea de evacuación en MT sobre las parcelas siguientes:

Descripción de la afección
Parcelas afectadas



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Referencia catastral	Polígono	Parcelas
44128A00700001	A007	00001
44128A00700024	A007	00024
44128A00700031	A007	00031
44128A00700034	A007	00034
44128A00700041	A007	00041
44128A00700042	A007	00042
44128A00700043	A007	00043
44128A00700044	A007	00044
44128A00709002	A007	09002
44128A00709003	A007	09003
44128A00709004	A007	09004
44128A00709006	A007	09006
44128A00800001	A008	00001
44128A00800002	A008	00002
44128A00809003	A008	09003
44128A01100012	A011	00012
44128A01100013	A011	00013
44128A01100020	A011	00020
44128A01100024	A011	00024
44128A01109001	A011	09001
44128A01109002	A011	09002
44128A01109003	A011	09003
44128A01400002	A014	00002
44128A01400003	A014	00003
44128A01400004	A014	00004
44128A01400007	A014	00007
44128A01400011	A014	00011
44128A01400068	A014	00068
44128A01400093	A014	00093
44128A01409002	A014	09002
44128A01409003	A014	09003
44128A01500006	A015	00006
Descripción de la afección		
Parcelas afectadas		
Referencia catastral	Polígono	Parcelas
44128A01500017	A015	00017
44128A01509003	A015	09003



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIZA206438

<http://cogitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34

Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVU2
9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_ MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

5. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS

De acuerdo con el artículo 1º A/Uno del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción.

Serán por tanto de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que guarden relación con las obras objeto de este Pliego, con sus instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Además, se contemplarán todas aquellas normas que, por la pertenencia de España a la Unión Europea, sean de obligado cumplimiento en el momento la presentación del Proyecto Constructivo.

Será de aplicación asimismo la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

A tal fin, se incluye a continuación una relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiitragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector eléctrico.
- Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red establecidas por el IDAE en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica (PCT-C.-Julio 2011).
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
- Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ	9/11 2020
	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Norma UNE 157701:2006, especialmente su Anexo A, sobre Criterios generales para la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión.
- Real decreto 1110/2007 de 24 de agosto Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Orden TEC/128/2019 de 19 de diciembre, instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Especificaciones técnicas específicas de la compañía eléctrica distribuidora.
- Normas Autonómicas y Comunidades para este tipo de instalaciones.
- Normas Municipales para este tipo de instalaciones.
- Reglamento 2016/631 de requisitos de conexión de generadores a la red, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 27 de abril de 2016 y la posterior corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/631, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 16 de diciembre de 2016 y el resto de documentación asociada en España.
- Norma Técnica de Supervisión (NTS) de Red Eléctrica que permite evaluar la conformidad de los módulos de generación de electricidad a los que es de aplicación el Reglamento (UE) 2016/631 conforme a los requisitos técnicos que se establecen en la propuesta de Orden Ministerial para la Implementación de los Códigos de Red de Conexión (CRC).
- RD23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
- Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.
- Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.

TRAZADO DE CAMINOS Y OBRA CIVIL

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.
- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (Instrucción 8.3- IC Señalización de obra).
- Recomendaciones para el diseño de intersecciones.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75), según Orden del Ministerio de Obras Públicas, de 2 de julio de 1976.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción, y sus posteriores modificaciones.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción vigente.
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y sus modificaciones posteriores.

	
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ	9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER	

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados a la exposición al ruido.
- Reglamento de aparatos elevadores, Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre, derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto.
- Convenio Colectivo de la Construcción.
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Demás disposiciones oficiales relativas a la prevención de riesgos laborales que pueda afectar a los trabajadores que realicen la obra.
- Normas de Administración Local.
- Disposiciones posteriores que modifiquen, anulen o complementen a las citadas.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

6. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La planta fotovoltaica FV ILIO I es una instalación de 49,5 MWp, ubicada en Híjar, que convierte la energía que proporciona el sol en energía eléctrica.

La energía eléctrica es generada por los módulos fotovoltaicos en corriente continua y, posteriormente, se convierte en energía alterna mediante unos equipos llamados inversores.

Los inversores estarán ubicados en sus respectivos Centros de Transformación (o Power Station), que contendrán los inversores, centro de transformación eléctrico correspondiente, celdas de media tensión y equipos auxiliares necesarios, donde se elevará la tensión de salida de los inversores a 30 kV.

La configuración planteada para esta planta fotovoltaica es de agrupación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos, dispuestos sobre estructura de seguidores solares a un eje. Se trata de seguidores horizontales monofila con tecnología de seguimiento a un eje, dispuesto en el terreno en dirección norte-sur.

Según los cálculos eléctricos que se incluyen en el anexo 1 correspondiente, con el módulo de 495 Wp seleccionado, la configuración eléctrica en corriente continua elegida supone la conexión de cadenas (o strings) de 26 módulos en serie.

Por su parte, los seguidores solares seleccionados pueden alojar 3 strings de 26 módulos en disposición de 1 módulo en vertical (1V) o 2 strings de 26 módulos en disposición de 1 módulo en vertical (1V) o 1 string de 26 módulos en disposición de 1 módulo en vertical (1V) totalizando 78, 52 o 26 módulos en cada seguidor respectivamente.

Las cadenas se agruparán, según la topología de cada bloque o subplanta, en grupos de un máximo de 19 cadenas conectadas a una misma caja de corriente continua o combiner box. Desde dicha caja de corriente continua se evacuará la energía generada, mediante conductores de corriente continua, al lado de continua del inversor de ese bloque ubicado en su correspondiente Power Station.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Los Centros de Transformación, se agruparán en diferentes circuitos de Media Tensión que se tenderán, mediante una red subterránea, a la nueva subestación elevadora SET Cámara 30/400 kV, ubicada en Híjar, desde donde será evacuada por una línea aérea de alta tensión de 400 kV a través de la nueva SET Promotores Fuendetodos 400 kV y, finalmente, hasta la subestación Fuendetodos 400 kV propiedad de REE.

Tanto las subestaciones como las líneas de transporte no son objeto de este proyecto tendrán sus correspondientes documentos en proyectos aparte.

Se incluye a continuación un cuadro resumen con las características de la planta.

PLANTA FV ILIO I	
PROVINCIA:	TERUEL (44)
MUNICIPIO:	HÍJAR (128)
POLIGONO	011
PARCELA:	13, 9003
POLIGONO	014
PARCELA	03, 04, 07, 11, 68, 93, 9002, 9003
POLIGONO	015
PARCELA	06, 17, 9003
SUPERFICIE PLANTA (ha):	79,09
POTENCIA PICO (MWp):	49,5
POTENCIA NOMINAL (MWac):	42,02
MÓDULOS	
Nº MÓDULOS (UD):	99.996
MODELO:	CS3Y-495MS
FABRICANTE:	CANADIAN SOLAR
POTENCIA (Wp):	495
SEGUIDORES	
MODELO:	TRJ
FABRICANTE:	CONVERT
DISPOSICIÓN:	1 FILA DE 78 MÓDULOS EN VERTICAL 1 FILA DE 52 MÓDULOS EN VERTICAL 1 FILA DE 26 MÓDULOS EN VERTICAL



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visaonline.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

SEGUIMIENTO:	A UN EJE HORIZONTAL
ÁNGULO DE GIRO:	120° (+/-60°)
INVERSOR	
MODELO:	FS3270K HEMK 615V
FABRICANTE:	POWER ELECTRONICS
POTENCIA NOMINAL (kVA):	3380 (40°C)
DIMENSIONES (m):	3,70 x 2,20 x 2,20
RENDIMIENTO EUROPEO:	98,84%
INSTALACIÓN:	Exterior (IP55)
POWER STATION	
FABRICANTE:	POWER ELECTRONICS
MODELO POWER STATION:	Freesun MV SKID Frame 2
DIMENSIONES (m):	5,78 x 2,34 x 2,24
MODELO INVERSOR:	FS3270K HEMK 615V
MODELO TRANSFORMADOR:	Transformador de aceite ONAN Dy11
TOTAL	
Nº MÓDULOS (UD):	99.996
CONFIGURACIÓN:	3.846 CADENAS DE 26 MÓDULOS EN SERIE
Nº SEGUIDORES (UD):	1171(1V78) + 132(1V52) + 69 (1V26) = 1372
Nº POWER STATION (UD):	14
Nº INVERSORES (UD):	14
Nº COMBINER BOXES (UD):	210

• *Tabla 1 - Características generales planta fotovoltaica*

Los centros de transformación junto con las celdas de media tensión y los equipos auxiliares necesarios estarán instalados a la intemperie formando un conjunto llamado Power Station. Las dimensiones exteriores de dichas Power Station son de 5.780 x 2.270 x 2.515 mm. (longitud x anchura x altura).

Estas Power Station se unirán entre sí mediante tres circuitos de MT a 30 kV y evacuarán la energía generada a la SET Cámara 30/400 kV.

Todos los equipos planteados cumplirán con la normativa vigente.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

6.2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

6.2.1. GENERALIDADES

En un primer paso se convierte la energía procedente de la radiación solar en energía eléctrica a través de una serie de módulos solares instalados sobre una estructura soporte de seguidores horizontales a un eje. A este conjunto de módulos solares se le denomina generador fotovoltaico.

Posteriormente, la corriente continua producida en el generador fotovoltaico se convierte en corriente alterna mediante un inversor, para que a continuación un transformador sea el encargado de elevar la tensión para poder inyectar mediante una subestación de evacuación a la red de distribución de media tensión.

Las instalaciones incorporarán todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la protección física de las personas, la calidad de suministro y no provocar averías en la red.

6.2.2. GENERADORES FOTOVOLTAICOS

Se denomina generador fotovoltaico al conjunto de módulos fotovoltaicos encargados de transformar sin ningún paso intermedio la energía procedente de la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua.

Los módulos fotovoltaicos de la planta fotovoltaica FV ILIO I están constituidos por células fotovoltaicas cuadradas de silicio monocristalino de alta eficiencia, capaces de producir energía con bajos índices de radiación solar. Este hecho asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la energía que es suministrada por el sol. Dichos módulos disponen de las acreditaciones de calidad y seguridad exigidas por la Comunidad Europea.

Las conexiones redundantes múltiples en la parte delantera y trasera de cada célula ayudan a asegurar la fiabilidad del circuito del módulo.

Gracias a su construcción con marcos laterales de aluminio anodizado y el frente de vidrio, de conformidad con estrictas normas de calidad, estos módulos soportan las inclemencias climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción durante su larga vida útil.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Las células de alta eficiencia están totalmente embutidas en EVA y protegidas contra la suciedad, humedad y golpes por un frente especial de vidrio templado de alta transmisividad y varias capas de TEDLAR en su parte posterior, asegurando de esta forma su total estanqueidad.

La caja de conexión lleva incorporados los diodos de derivación, que evitan la posibilidad de avería de las células y su circuito, por sombreados parciales de uno o varios módulos dentro de un conjunto, junto con un grado de protección IP-65.

Cada módulo fotovoltaico dispone de su identificación individual en cuanto al fabricante, modelo y número de serie. Con dicho número de serie se puede realizar tanto una trazabilidad de la fecha de fabricación como de las características eléctricas del módulo.

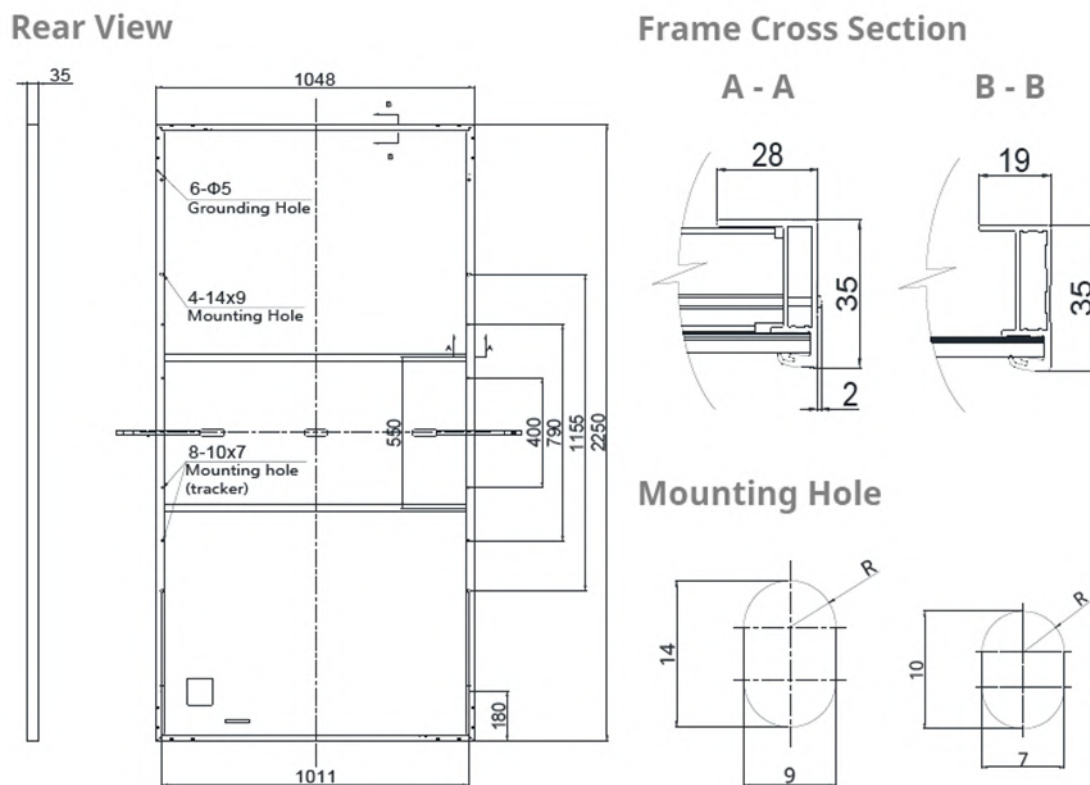


Figura 1 - Diseño del módulo CANADIAN SOLAR, modelo CS3Y-495MS de 495 Wp

La planta fotovoltaica FV ILIO 1 estará formada por 99.996 módulos del siguiente fabricante:

CANADIAN SOLAR, modelo CS3Y-495MS de 495 Wp, o similar


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 61.34 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

En el Anexo 2 de equipos se muestran las especificaciones completas del fabricante del módulo. Se muestra a continuación un resumen de las características principales.

MÓDULOS	
MODELO:	CS3Y-495MS
FABRICANTE:	CANADIAN SOLAR
POTENCIA (Wp):	495
DIMENSIONES (mm):	2250 x 1048 x 35
EFICIENCIA DE MÓDULO:	21%

Tabla 2 - Características principales del módulo CANADIAN SOLAR, modelo CS3Y-495MS de 495 Wp

6.2.3. SEGUIDORES SOLARES

Los módulos de la instalación se situarán sobre seguidores solares. Se instalarán seguidores solares horizontales a un eje del fabricante CONVERT o similar, en concreto el modelo TRJ. La configuración eléctrica de las cadenas (26 módulos por string) se alcanzarán usando una configuración de 1 x 78 módulos, 1 x 52 módulos y 1 x 26 módulos por seguidor con los módulos fotovoltaicos en vertical para una tensión de diseño de 1.500 Vcc. con las siguientes características:

- Dimensiones seguidor 1 x 78 (L) 85,79 x 2,25 x 2,37 (h Max)
- Dimensiones seguidor 1 x 52 (L) 57,32 x 2,18 x 2,37 (h Máx)
- Dimensiones seguidor 1 x 26 (L) 28,75 x 2,18 x 2,37 (h Máx)
- Estructura de acero

El motor necesario para girar la estructura sobre el eje y realizar el seguimiento solar está autoalimentado con la energía generada en el propio seguidor.

Los seguidores solares están formados por un conjunto de alineaciones orientadas Norte-Sur que giran alrededor de su eje con el objetivo de realizar el seguimiento solar desde Este a Oeste. Las alineaciones Norte-Sur están conectadas por un eje transmisor central que, mediante rodamientos, se encarga de lograr el movimiento cenital coordinado.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Para evitar sombras entre alineaciones consecutivas, el seguidor cuenta con sistema de backtracking, lo que anula la pérdida debida a sombras. Además, se dejará entre filas una distancia mínima de seguridad, que puede optimizarse dependiendo de la inclinación del terreno, y que inicialmente se ha considerado de 6 m en la dirección Este-Oeste.

La estructura soporte de los seguidores permite su fijación al terreno mediante hincado directo.

En aplicación de la normativa vigente, la estructura en la que apoyan los módulos y su fijación al terreno deberá ser capaz de soportar tanto los esfuerzos de los propios equipos (módulos, motores y cajas de conexión) así como de los elementos externos que normalmente pueden influir en la instalación, incluidas las posibles sobrecargas debidas a viento o nieve.

Las principales características del seguidor son las detalladas más abajo:

SEGUIDOR SOLAR	
Seguidor a un eje horizontal con backtracking.	
Ángulo de rotación +/- 60°.	
Máximo error de seguimiento +/- 2°.	
Mínima distancia sobre el terreno al máximo ángulo de inclinación de 0,4 m.	
Pendiente máxima Norte-Sur 8,5° ~ 14,95%	
Pendiente máxima Este-Oeste sin limitación.	
Tipo de cimentación: Posibilidad de postes directamente hincados.	
Todas las partes metálicas móviles, así como los postes serán de acero galvanizado en caliente de acuerdo a la ISO 1461:2009, las otras partes metálicas serán galvanizadas de acuerdo a las condiciones ambientales del sitio para tener un tiempo de vida útil de 25 años.	
Especificaciones Mecánicas 1x78	
1 x 78 módulos fotovoltaicos en configuración 1V.	
Dimensiones (m) 85,79 x 2,25 x 2,37 (h max).	
Área fotovoltaica de 183,92 m².	
Longitud del área fotovoltaica de 85,25m.	
Especificaciones Mecánicas 1x52	
1 x 52 módulos fotovoltaicos en configuración 1V.	



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraagon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU>

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Dimensiones (m) 57,32 x 2,25 x 2,37 (h máx).	 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 9/11 2020 Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER
Área fotovoltaica de 122,62 m².	
Longitud del área fotovoltaica de 56,79 m.	
Especificaciones Mecánicas 1x26	
1 x 26 módulos fotovoltaicos en configuración 1V.	
Dimensiones (m) 28,75 x 2,25 x 2,37 (h máx).	
Área fotovoltaica de 61,31 m².	
Longitud del área fotovoltaica de 28,22 m.	
Control Board	
El cuadro de control está equipado con 10 salidas para controlar 10 motores. Cada motor por lo tanto, podrá actuar sobre 5 seguidores, significando una capacidad fotovoltaica de 183,3 kWp (470 Wp/módulo).	
Sistema de control basado en reloj astronómico; Auto-configuración, sin necesidad de sensor. Control y comunicación remota en tiempo real disponible.	
Sistema de backtracking para las condiciones de cada seguidor.	
Anemómetro para alarma de vientos fuertes y sistema de autoprotección (1 por subcampo).	
Seguidor autoalimentado desde el campo solar.	
Sistema GPS integrado para la adquisición automática de la posición del sitio, fecha y hora. RS232 interface con protección de sobretensión de 120 A - 0,2 J. 20 canales simultáneos.	
Protocolo de Comunicación Modbus (Wireless).	
Especificaciones Eléctricas	
Máxima potencia pico de DC por seguidor de 38,61 kW DC (1x78 módulos 495 Wp).	
Máxima potencia pico de DC por seguidor de 25,74 kW DC (1x52 módulos 495 Wp).	
Máxima potencia pico de DC por seguidor de 12,87 kW DC (1x26 módulos 495 Wp).	
1 Motor en AC.	
Tensión de suministro: 240 V 60 Hz.	
IP Code: IP 55.	
Potencia consumida por motor: menos de 10 kWh/año por fila.	
Condiciones ambientales de Operación	
Temperatura de operación -10°C a +50°C.	
Máxima altitud de operación < 2000 msnm.	

Tabla 3 - Características del seguidor CONVERT, modelo TRJ

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

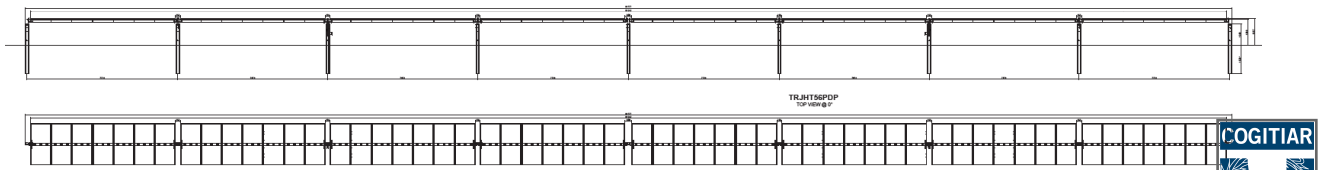


Figura 2 – Planos del seguidor CONVERT, modelo TRJ.

SEGUIDORES	
MODELO:	TRJ
FABRICANTE:	CONVERT
DISPOSICIÓN:	1 FILA DE 78 MÓDULOS EN VERTICAL 1 FILA DE 52 MÓDULOS EN VERTICAL 1 FILA DE 26 MÓDULOS EN VERTICAL
SEGUIMIENTO:	A UN EJE HORIZONTAL
ÁNGULO DE GIRO:	120° (+/-60°)

Tabla 4 - Características principales del seguidor CONVERT, modelo TRJ.

6.2.4. INVERSORES

Los inversores son los encargados de convertir la corriente continua generada en los módulos solares en corriente alterna sincronizada con la de la red.

El funcionamiento de los inversores es totalmente automático. A partir del momento en el que los módulos solares generan energía suficiente para su arranque, la electrónica de potencia implementada en el inversor supervisa la tensión, la frecuencia de red y la producción de energía. Una vez que ésta es suficiente, el aparato comienza a inyectar a la red. Los inversores incluyen todas las protecciones necesarias para que un fallo en el funcionamiento de las plantas no repercuta en la red a la que se conectan.

Los inversores disponen de un sistema de comunicaciones Modbus TCP/IP para su conexión al sistema de control de planta y a los sistemas de monitorización y SCADA.

En la planta solar proyectada, para cubrir las necesidades de energía generada prevista se prevé la instalación de 14 Power Station con un total de 14 inversores trifásicos de 3.380 kVA de potencia nominal de salida del fabricante POWER ELECTRONICS o similar, modelo FS3270K HEMK 615V.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cogitiaragon.es/validador/validadorCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Los inversores deben ser capaces de trabajar según los requerimientos que sean de aplicación en el correspondiente Código de Red impuesto por la Compañía Eléctrica.

En el Anexo 2 de equipos se muestran las especificaciones del fabricante del inversor. Se muestra a continuación un resumen de las características principales.

INVERSOR	
MODELO:	FS3270K HEMK 615V
FABRICANTE:	POWER ELECTRONICS
POTENCIA NOMINAL (kVA):	3380 (40°C)
DIMENSIONES (m):	3,70 x 2,20 x 2,20
RENDIMIENTO EUROPEO:	98,84%
INSTALACIÓN:	Exterior (IP55)

Tabla 5 - características principales del inversor de POWER ELECTRONICS, modelo FS3270K HEMK 615V.

6.2.5. CABLEADO BT

Los conductores serán de cobre y de aluminio, y tendrán una sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte de corriente continua han de tener la sección suficiente para evitar que la caída de tensión sea superior al 1,5%, y los conductores de la parte de corriente alterna han de tener una sección adecuada para que la caída de tensión sea inferior al 0,5%, teniendo en cuenta en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo con la normativa vigente. Todo el cableado en continua será adecuado para su uso a la intemperie según la norma UNE 21123.

El cableado se conducirá de forma que tenga el menor impacto visual posible.

El tipo de cable que se empleará para cada sección será:

CABLE DE STRING (de módulos a Combiner Box)

- Designación genérica H1Z2Z2-K.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Preparado para tensiones de 1,5/1,5 kVdc (1,8 kVdc máx) – 1/1 kVac (1,2 kVac máx)
- No propagador de llama, EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2
- No propagación del incendio, EN 500305-9
- Libre de Halógenos, EN 50525-1
- Baja opacidad de humos, EN 61304-2; IEC 61304-2
- Conductor de Cu Estañado: clase 5 de acuerdo con IEC 60228.
- Aislamiento: HEPR.
- Cubierta: Material reticulado libre de halógenos
- Temperatura máxima de utilización: 90 °C. (120 °C por 20.000 h)
- Características constructivas: EN 50618; IEC 62930

CABLE DC STRING (de Combiner Box a Inversor)

- Designación genérica XZ1(S) AL.
- Preparado para tensiones 1,5/1,5 kVdc (1,8 kVdc máx) – 0,6/1 kVac
- No propagador de la llama, IEC 60332-1-2
- Libre de halógenos, IEC 6060754-1, UNE 50267-2-1
- Opacidad humos, IEC 61304-1/-2, UNE-EN 50268-1/-2
- Conductor de aluminio clase 2 de acuerdo con IEC 60228
- Aislamiento XLPE
- Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex DMO1 según UNE HD 603-5
- Temperatura máxima de utilización: 90 °C
- Características constructivas: UNE HD 603-5X-1

Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ	9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en las instrucciones ITC-BT-07, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21.

Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de identificación. Este requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de mandos, y en cualquier otra circunstancia en que la función del cable no sea evidente de inmediato.

Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, resistentes a radiación UV, firmemente sujetas al cajetín que precinta el cable o al cable.

Además, los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título individual en todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas, que lleven rotulados caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los diagramas de cableado pertinentes.

Por su parte, los módulos fotovoltaicos cuentan con unos cables multicontacto de fácil conexión para conectarlos en serie. Estos cables son de una sección de 1x4 mm², longitud especificada por el fabricante y equipados con conector tipo T4/MC4 o compatible. La conexión de los positivos y negativos de cada una de las ramas con el inversor se hará a través de conductores según características descritas anteriormente, y de sección nominal según cálculos adjuntos.

En el Anexo 2 de equipos se muestran las especificaciones de un fabricante de cables para conductores como los que se prevé emplear en la planta fotovoltaica.

En Anexo 1 se muestran los cálculos eléctricos para la planta y las distintas sub-plantas tipo.

6.2.6. DISTRIBUCIÓN DE CUADROS Y PROTECCIONES

Se dotará a la instalación de todo un sistema de protección frente a sobreintensidades mediante interruptores magnetotérmicos, sobretensiones mediante descargadores de tensión y contactos directos e indirectos mediante interruptores diferenciales. Asimismo se dispondrá de un sistema de fusibles en las combiner box (uno por cada rama) e interruptores-seccionadores para las labores de mantenimiento necesarias.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

COMBINER BOX

Se denominan combiner box a las cajas de conexiones en corriente continua que combinan como entradas los conductores en corriente continua de los diferentes cables colectores, y que se colocan entre dichos colectores y el inversor para proporcionar las protecciones eléctricas necesarias.

La combiner box es un armario de poliéster de un solo bloque, para instalación exterior con IP54, se instalarán sobre la estructura soporte de los módulos fotovoltaicos, en los apoyos de los seguidores.

Dependiendo del número de entradas previsto irán equipadas con sus correspondientes fusibles tanto en el polo positivo o como en el negativo, con un interruptor-seccionador de corriente continua para maniobra de circuitos y con sus correspondientes descargadores de tensión.

Todos los equipos estarán preparados para una tensión de 1.500 Vcc y aparecen sus configuraciones en el correspondiente plano unifilar de CC.

Las propias combiner box disponen de un sistema de monitorización de los strings que reciben, la monitorización se realizará al menos cada 2 strings.

6.2.7. PROTECCIONES

La instalación cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (art. 14), y sus modificaciones según el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Las protecciones previstas pueden observarse en los planos y esquemas adjuntos, y su dimensionamiento en los cálculos adjuntos.

6.2.8. POWER STATION

Se dispondrán catorce (14) Power Station tipo POWER ELECTRONICS FREESUN MV SKID o similar, los cuales están compuestas por los siguientes elementos:

- FREESUN MV SKID de 3.380 kVA

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVU2	9/11 2020
	Habilitación Coleg. 61.34 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Un (1) inversor POWER ELECTRONIC FS3270K HEMK 615V.
- Un (1) transformador estanco de Media Tensión 0,615/30 kV.
- Celda de Media Tensión: Conjunto compacto formado por una celda de línea, una celda de remonte con entrada directa a barras y una de protección de transformador (0+L+T).



Figura 3 - Freesun MV SKID Frame 2.

Cada uno de los elementos descritos arriba, viene precableados de fábrica, así como el puente de media tensión entre transformador de potencia y celdas de media tensión. Este puente es realizado mediante conductor aislado (XLPE) la intensidad nominal del lado de alta del transformador es 65,04 A. De acuerdo con el criterio general aplicado en este proyecto no se admiten secciones inferiores a 150 mm² para cables de media tensión a fin de garantizar su funcionamiento en condiciones de cortocircuito. La intensidad admisible para un cable de aluminio de 150 mm² es de 260 A superior a los 64,04 A nominales del trafo.

La intensidad nominal en el lado de baja tensión del transformador es de 3.173,07 A, se instalarán cinco cables de 630 mm² en cobre, por cada fase, con una intensidad admisible de 950 A cada uno obteniendo una sección equivalente de 3.150 mm², la intensidad admisible total de 4.750 A, superior a la intensidad nominal.

En el Anexo 2 de equipos se muestran especificaciones del fabricante de las Power Station.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraagon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_ MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

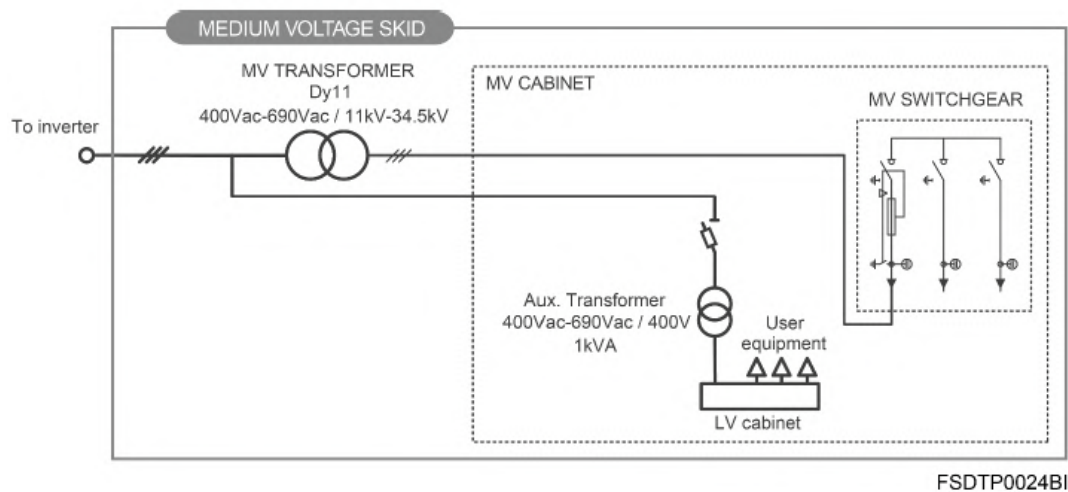


Figura 4 – Diagrama operacional Freesun MV SKID Frame 2.

Para la alimentación de los servicios propios la PS equipa un transformador 690/400 V, 1 kVA, conectado a la salida de alterna del inversor y protegido contra sobrecorrientes mediante fusibles. Esta alimentación es requerida para alimentar los circuitos de iluminación de la cabina de celdas de media tensión y el relé de protección DGPT2.

A la PS más próxima al edificio de control se le dotará de transformador de SSAA de mayor capacidad para dar servicio a los auxiliares de la planta.

De cada Power Station partirá una línea subterránea de media tensión hasta la siguiente Power Station de tal forma que una vez completado cada uno de los dos circuitos previstos en la planta fotovoltaica la energía transportada será vertida a la SET Cámara 30/400 kV.

La disposición de los distintos circuitos de media tensión puede verse en los planos correspondientes.

La potencia total instalada en la planta quedará, por tanto, como sigue:

- Potencia CC: la potencia en corriente continua es la potencia instalada en módulos fotovoltaicos, conforme al artículo 3 del RD 413/2014 y será:

$$P_{cc} = 99.996 \text{ módulos} \times 495 \text{ Wp/módulo} = 49.498.020 \text{ Wp} = 49,5 \text{ MWp}$$

- Potencia nominal del parque, conforme al IVA (informe de Viabilidad de Acceso) emitido por el Operador del Sistema Eléctrico es 42,02 MW, es la máxima potencia activa que se puede entregar en el punto de conexión.

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- Potencia AC: la potencia instalada en corriente alterna es ~~será~~ la suma de la potencia de cada inversor que viene dada en KVA: $P_{ac} = 14 \text{ inversores} \times 3380 \text{ KVA/inversor} = 47.320 \text{ kVA} = 47,32 \text{ MVA}$

Como puede apreciarse la potencia instalada en inversores no es proporcional a la potencia nominal aplicando el factor de potencia máximo permitido, esta diferencia se debe a la necesidad de suministrar reactiva a la red conforme a la consigna del operador del sistema manteniendo la máxima entrega de energía admitida en el IVA.

El sistema de control de la planta limita la energía activa generada de forma que en ningún momento sobrepase los 42,02 MW autorizados.

6.2.8.1. TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN

Algunas de las características principales de los transformadores trifásicos empleados en las Power Station son las siguientes:

Potencia	3.400 kVA
Refrigeración	ONAN
Relación de transformación	30/0,615 kV
Grupo de conexión	Dy11
Tipo	Hermético, llenado integral, aceite mineral
Frecuencia	50 Hz

Los transformadores descritos se construirán cumpliendo los criterios de diseño ecológico y eficiencia energética conforme a la Directiva 2009/125/CE y al Reglamento UE N° 548/2014 por el que se desarrolla.

Las protecciones del transformador se diseñarán conforme a la ITC-RAT 09, disponiendo de un relé de protección instalado en la celda de maniobra con las funciones de sobreintensidad instantánea y temporizada de fase y de neutro, cubriendo de esta forma además de la protección contra sobrecorrientes la de cortocircuitos de origen externo.

Para la protección contra las tensiones de maniobra se implementará un relé de protección contra sobretensiones en las celdas de protección de circuitos ubicada en la SET Camara.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ	9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Los transformadores descritos están sometidos a los ensayos descritos en la serie de normas IEC 60076:

- Medida de la resistencia de los arrollamientos.
- Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento.
- Medida de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga.
- Medida de las pérdidas y la corriente en vacío.
- Ensayos dieléctricos individuales:
 - o Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial.
 - o Ensayo de tensión inducida.

6.2.8.2. Celdas MT

Las celdas y todos sus componentes serán de diseño normalizado por el fabricante y sus características constructivas y de seguridad estarán certificadas. Además cumplirán con los requisitos establecidos por las normas y reglamentos aplicables para las condiciones de servicio especificadas.

Cada Power Station dispondrá de celdas de MT con aislamiento en SF₆, existen dos configuraciones de celdas instaladas en las PS:

- Configuración 0-1P: Para los centros situados en extremo de línea.
- Configuración 0-1L-1P: Para centros con posición intermedia.

Celdas tipo 0: son celdas de remonte donde se conecta el cable de salida a la siguiente PS en dirección a la subestación.

Celdas tipo L: son celdas equipadas con interruptor de maniobra, seccionador de desconexión de barras y seccionador de puesta a tierra de la línea.

Celdas tipo P: son celdas equipadas con interruptor automático, actúa sobre la salida del transformador MT/BT y equipa además de los elementos de maniobra de un relé de protección con las funciones de sobre intensidad instantánea y temporizada de fase y de neutro.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2	9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Las características generales de las celdas son:

Tensión nominal	30 kv
Tensión aislamiento	36 kV
Tensión ensayo a 50 Hz	70 kV
Tensión choque tipo rayo	170 kV
Intensidad nominal	630 A
Intensidad corto circuito 1s	20 kA

6.2.9. CABLEADO MT

El dimensionamiento de los conductores empleados se ha realizado teniendo en cuenta las especificaciones y exigencias descritas en el Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

La conexión entre las Power Stations se realizará a 30 kV mediante cable de aluminio unipolar tipo RH5Z1, para una tensión nominal de 18/30 kV y una tensión máxima de 30 kV con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE), de secciones 150, 240 y 800 mm².

Para evacuar la energía generada en la planta fotovoltaica se ha dispuesto dos circuitos:

- Circuito 1: PS14-PS13-PS12-PS11-SET
- Circuito 2: PS10-PS09-PS08-PS07-PS06-SET
- Circuito 3: PS05-PS04-PS02-PS03-PS01-SET

Las características de los cables son las siguientes:

Conductor		Aluminio
Aislante		XLPE



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Pantalla		Aluminio/PE
Cubierta		HDPE
Tensión nominal	kV	30
Nivel de aislamiento		100%
Temperatura nominal	°C	90
Temperatura durante cortocircuito	°C	250

Tabla 6. Características del conductor de media tensión.

En el documento Planos, puede observarse el trazado de las líneas subterráneas y el tipo de conductor que se instalará en cada una de las conexiones.

En Anexo 1 se muestran los cálculos para los cables de media tensión.

6.3. OBRA CIVIL

La obra civil del proyecto se compone de las siguientes actuaciones:

1. Acondicionamiento del terreno consistente en el desbroce de las zonas de trabajo, paso y accesos en la parcela, con movimiento de tierras y compensación de tierras si es necesario.
2. Realización de viales interiores y perimetral, con acabado superficial de zahorras, cuya traza permita el tráfico de vehículos pesados, y el tránsito posterior de vehículos de explotación y mantenimiento de la instalación.
3. Ejecución de las obras de drenaje necesarias para la evacuación de la escorrentía.
4. Vallado perimetral tipo cinegético de 2,0 metros de altura. Colocado sobre postes anclados al terreno mediante zapatas aisladas de dimensiones 30 x 30 x 40 cm.
5. Zanjias y arquetas de registro



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- o Red de BT: Las zanjas tendrán por objeto alojar los circuitos de corriente continua que van desde el generador fotovoltaico hasta los correspondientes inversores; los circuitos necesarios de alimentación, comunicaciones, iluminación y vigilancia, así como la red de tierras. Todos los cables se instalarán bajo tubo PVC.
- o Red de MT: las zanjas de media tensión albergarán los circuitos de 30 kV que unirán las Power Station hasta las celdas de la correspondiente subestación elevadora SET Camara 30/400 kV. Los conductores se alojarán en el interior de tubos de PVC.
- o La red de zanjas se trazará en paralelo a los caminos en la medida que sea posible para facilitar la instalación y minimizar la afección al entorno y bajo tubo.

Las zanjas en toda la instalación tendrán una anchura mínima de 0,62 m y máxima de 1,2 m (variable en función del número de tubos que discurran por la misma) y una profundidad entre 0,325 m hasta 0,950 m. La zanja se tapará con relleno de tierras procedentes de la excavación, y se indicará la presencia de cables con una baliza de señalización (cinta plástica) a cota -0,175 m.

Para el cruce de viales, se prevé la protección de los cables mediante su instalación bajo tubo y posterior tapado con relleno de tierras procedentes de la excavación, y protegido por una losa de 100 mm de canto apoyada a una cota de -0,350 m. Se colocarán arquetas a ambos lados de dichos pasos reforzados.

6. Instalación para sala de control, almacén y punto limpio.
 - o Se instalará un edificio prefabricado polivalente de 29,90 x 9,60 m con almacén, sala de operadores y zonas para los operarios además de las salas de control y comunicaciones.
 - o Se instalará un edificio prefabricado con la función de punto limpio con unas dimensiones de 6,00 x 2,40 m

6.3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Se procederá a la limpieza del terreno donde deban efectuarse las obras removiendo los elementos naturales y artificiales incompatibles con las mismas.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020


Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Se llevará a cabo un desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos y, en el caso de que lo hubiera, la retirada del arbolado de diámetro menor de 10 cm, así como la carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.

En las zonas con pendientes superiores al 10% se realizarán trabajos de nivelación: excavación de cortes, formación y compactación de las capas del cuerpo del terraplén y compactaciones del terreno natural en el desplante de los terraplenes y zonas de cortes.

Para definir las zonas que por su pendiente requieren nivelación se han utilizado herramientas informáticas que pueden tratar los datos de ficheros MDT05, descargables del IGN. Estas herramientas han permitido discretizar los espacios con pendientes superiores al 10%. En el plano de nivelaciones se indican dichas zonas (contorno amarillo), tal y como muestra el siguiente croquis.

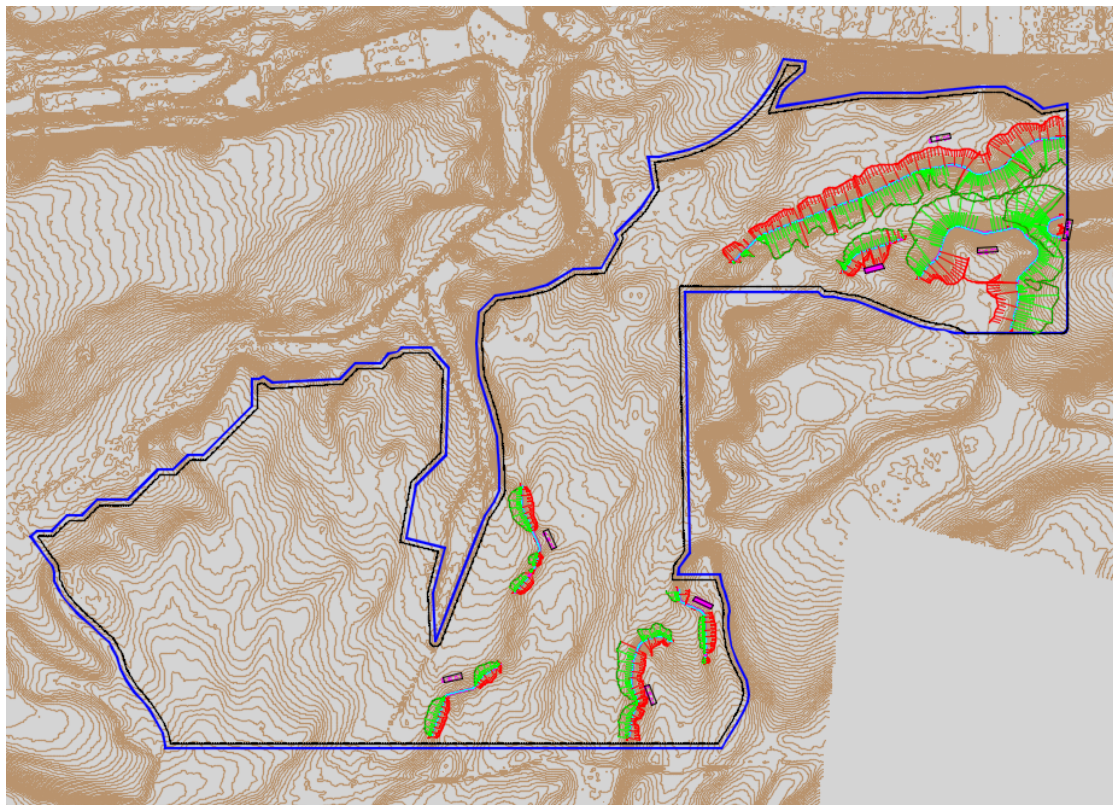

Normalmente, estas superficies se corresponden con los flancos de algunos barrancos. Una vez determinados los espacios a nivelar se han proyectado ejes geométricos que


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 61.34 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

mediante programas de trazado han permitido obtener el movimiento de tierras que se deriva de dicha actuación.

Se establecen 8 ejes de nivelación, cuya representación se recoge en los planos y el volumen de la actuación en la tabla siguiente:

EJE	DESBROCE (m2)	DESMONTE (m3)	TERRAPLÉN (m3)
EJE 1	416,30	125,03	206,67
EJE 2	702,17	210,65	1124,47
EJE 3	523,50	157,24	93,31
EJE 4	491,27	172,48	221,29
EJE 5	14548,17	9154,40	8521,39
EJE 6	242,72	339,67	691,58
EJE 7	14876,53	27170,10	29556,34
EJE 8	142,8	122,62	14696,31
TOTAL	31943,45	37452,19	55111,36

Cuando se haga un levantamiento topográfico se tratarán de igualar los volúmenes de forma que los excedentes se compensarán en la medida de lo posible o con medidas complementarias del EsIA y en caso de seguir habiendo excedentes, se trasladarán a vertedero autorizado.

Todo ello realizado de acuerdo con:

- En el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con alturas variables dependiendo de la rasante y se compactará al 95% PN.
- Los Cortes se realizarán hasta el nivel indicado, realizando una compactación del terreno posteriormente.
- Los materiales empleados para la formación del terraplén deberán ser producto de la excavación y deberán compactarse a lo indicado anteriormente.

Para la ubicación de las Power Stations se acondicionará el terreno donde se vayan a instalar para dotarlo de las condiciones necesarias.

La instalación de los seguidores se realizará preferentemente mediante hincado; en caso de que los resultados del estudio geotécnico lo recomienden, se realizarán también las excavaciones que puedan ser necesarias para la ejecución de cimentaciones de las estructuras soporte de los módulos.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Por último, se llevará a cabo la excavación y relleno de las distintas zanjas precisas para instalación de redes eléctricas, conductos, etc.

6.3.2. CAMINOS

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a la planta fotovoltaica es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles de forma que se respete la rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos afección al medio.

El proyecto contempla la adecuación de los caminos existentes que no alcancen los mínimos necesarios para la circulación de vehículos de montaje y mantenimiento de las Power Stations, seguidores y equipos de la subestación (no objeto de este proyecto, pero que utilizará el mismo camino de acceso), así como la construcción de nuevos caminos necesarios en algunas zonas. También se definen los acuerdos de los encuentros entre viales.

El grupo de caminos planteado es el que se indica a continuación. Su definición en planta, alzado y transversales se recoge en los planos correspondientes.

Nombre	Longitud (m)	Descripción
CAMINO	78,77	Camino situado al noreste que conecta con Eje de Acceso 1.
Eje ACCESO 1	57,06	Enlace entre camino y Eje 1 perimetral.
Eje 01	5692,06	Eje perimetral.
Eje 02	969,92	Eje este-oeste situado al sur, que conecta con eje perimetral 01.
Eje 03	568,94	Eje este-oeste que conecta con eje perimetral 01, situado por encima del eje 02.
Eje 04	321,93	Eje este-oeste que conecta con eje perimetral 01, situado por encima del eje 03.
Eje 05	318,13	Eje este-oeste que conecta con eje perimetral 01, situado por encima de eje 02.
Eje 06	291,42	Eje este-oeste que conecta con eje perimetral 01, situado por encima de eje 05.
Eje 07	703,21	Eje este-oeste que conecta con eje perimetral 01, situado por encima de eje 06.




COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

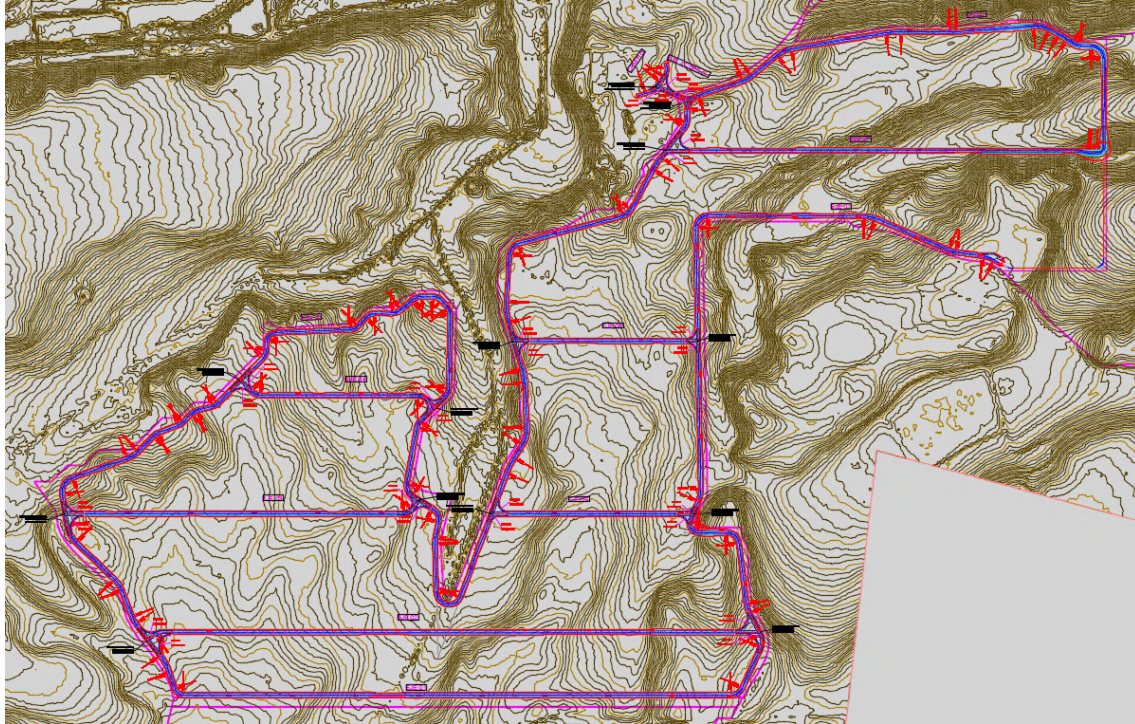

Caminos planteados


Los viales proyectados mantienen un ancho de 5 metros. La pendiente de la plataforma del vial se diseña con bombeo del 1% al objeto de evacuar las aguas lateralmente hacia las cunetas o terraplenes.

De acuerdo con las apreciaciones en el terreno, el espesor medio de la capa de tierra vegetal es de 30 cm. Una vez retirada esta capa, y sobre la superficie resultante, una vez compactada, se implanta una capa zahorra artificial, de 25 cm de espesor, con un CBR mínimo del 80% y un grado de compactación del 100%.

Se adoptarán taludes de relleno de 3H:2V y de corte 1H:1V. A continuación, se recoge la sección tipo:

	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVU2
9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

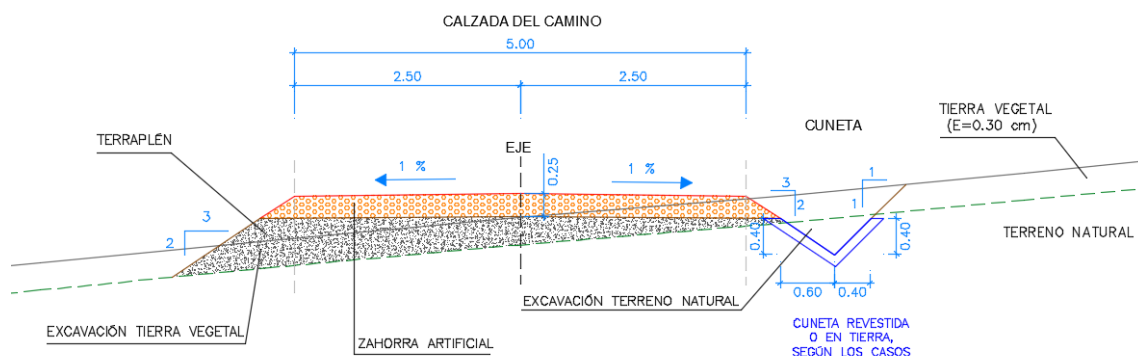

Sección tipo

La rasante de los viales se adapta en términos generales al terreno, pero ligeramente más elevada, de manera que pueda direccionar adecuadamente los caudales de escorrentía a través de las cunetas. En aquellos puntos de cruce con barrancos en los que se estima pasar a “ras” se diseñan vados hormigonados (ver apartado de drenajes).

En resumen, los materiales a emplear en la ejecución de los viales serán:

- Base granular con zahorra artificial (25 cm):
- Terraplén: Material procedente de excavación o de préstamo.

En el caso que nos ocupa el volumen de la actuación queda recogido en las tablas siguientes:

TIERRAS

EJE	DESBROCE (m2)	DESMONTE (m3)	TERRAPLÉN (m3)
CAMINO	0,00	0,00	0,00
Eje ACCESO 1	115,73	41,46	0,06
TOTAL ACCESOS	115,73	41,46	0,06

EJE	DESBROCE (m2)	DESMONTE (m3)	TERRAPLÉN (m3)
EJE-1	39148,17	19612,37	310,16
EJE-2	6088,53	2570,59	0,04
EJE-3	2582,37	910,30	2,79
EJE-4	1933,27	715,22	1,36
EJE-5	1892,30	691,49	0,00



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

EJE-6	1775,70	724,40	0,00
EJE-7	4782,40	5257,78	135,88
TOTAL	58202,73	30482,15	450,23

FIRMES

ZAHORRA ARTIFICIAL

EJES ACCESOS	29,94 m ³
EJES CAMINOS	12146,25 m ³

6.3.3. DRENAJE

Los elementos de drenaje se van a agrupar bajo dos conceptos: Drenaje transversal y drenaje longitudinal. Los primeros incluyen vados y diques de escollera. Los segundos incluyen cunetas y pasos salvacunetas.

DRENAJE TRANSVERSAL

VADOS

El drenaje transversal se resuelve, como primera opción con la implantación de vados (o badenes), en los puntos de encuentro de los caminos con los cauces de las subcuencas de drenaje definidas anteriormente. En esos puntos se provoca una depresión en la rasante de manera que se adapta a la cota de terreno.

Los vados son losas hormigón, armadas con mallazo, en forma en V muy laxa de acuerdo a la rasante del camino, proyectadas a “ras” del terreno en los puntos de encuentro entre los cauces y los viales proyectados. De esta manera se facilita el paso de la escorrentía de las cuencas que intercepta siguiendo su curso natural, a la vez que protege el camino de zahorra. A este respecto puede minimizarse el efecto erosivo de los cauces mediante su protección con lechos de grava en una cierta longitud, aguas arriba y aguas abajo de los badenes.

En este caso los vados planteados consisten en losas de hormigón (HM-30) de 25 cm de espesor que se arman con un doble mallazo de acero #10/10 y Ø 10 mm. La



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>


9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

extensión de dichas losas se calcula a continuación y alcanza los bordes de los caminos, distantes 5 metros.

En siguiente esquema de un del perfil longitudinal de un camino cualquiera refleja esta actuación, junto a un detalle del mismo:

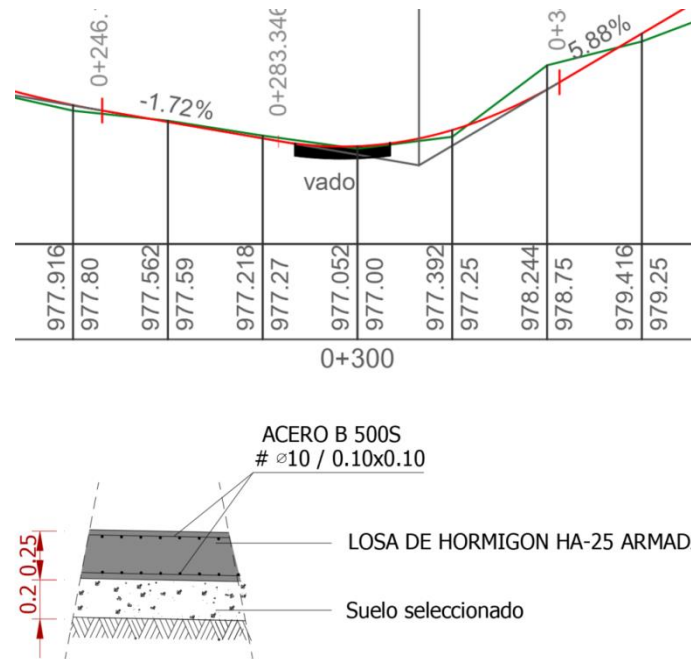

Croquis vado

A continuación, se incluye una tabla resumen de los vados planteados en este proyecto.

Nº VADO	Eje	PK CENTRAL	LONGITUD (m)
1	1	71	35
2	1	405	25
3	1	492	40
4	1	1186	20
5	1	1342	20
6	1	1703	20
7	1	1888	20
8	1	2254	20
9	1	2430	50
10	1	2700	20
11	1	2880	20
12	1	3065	20

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Nº VADO	Eje	PK CENTRAL	LONGITUD (m)
13	1	3193	20
14	1	3609	20
15	1	3816	20
16	1	4026	20
17	1	4210	30
18	1	4599	50
19	1	4840	20
20	1	5010	20
21	1	5148	40
22	1	5647	20
23	2	155	20
24	2	479	40
25	2	765	40
26	2	907	20
27	3	105	20
28	3	238	20
29	3	400	20
30	3	488	20
31	4	157	20
32	4	241	20
33	5	50	20
34	5	294	50
35	6	200	20
36	7	134	20
37	7	419	60
38	7	585	20
39	Acceso 1	30	20

DIQUES DE ESCOLLERA (DE)

Estos elementos proyectados, más que elementos para evacuar la escorrentía, son elementos previstos para minimizar el efecto erosivo de la corriente, al objeto de evitar, o ralentizar, el proceso de formación pequeñas regueras y que, con el paso del tiempo, acaben formando regueros y cicatrices erosivas de mayor entidad.

Se trata de pequeñas obras de defensa ejecutadas con escollera (de tamaño/peso reducido), ubicadas perpendicularmente al cauce en dos filas retranqueadas y terminadas en el sentido de la corriente con una cama también de escollera.




COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraagon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

DIQUE ESCOLLERA

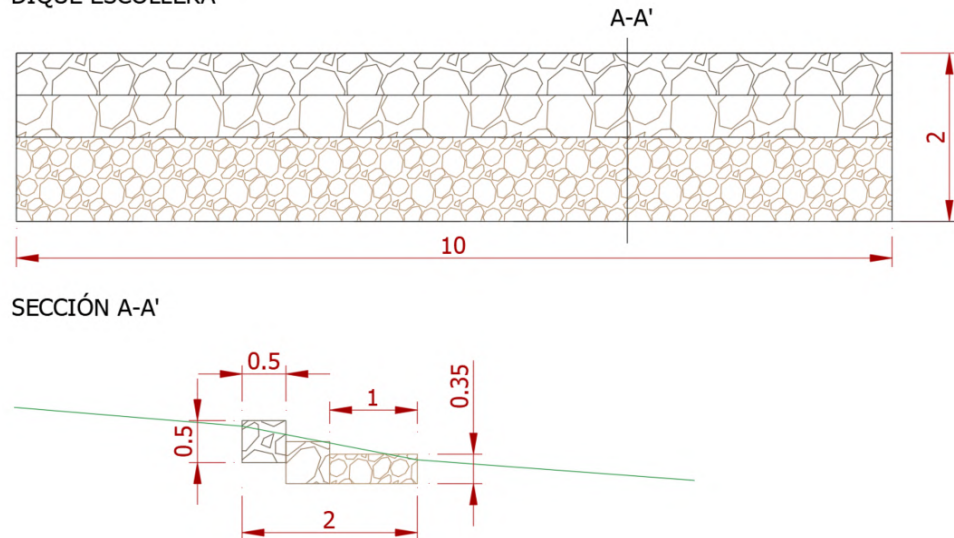

Croquis dique de escollera

La colocación de estos elementos se limita únicamente a los cauces que presentan una mayor pendiente longitudinal, espaciados unos 40 metros o de acuerdo al perfil topográfico.


DRENAJE LONGITUDINAL

CUNETAS

En cuanto al drenaje longitudinal, al objeto de evacuar las aguas de escorrentía, se dotan los caminos de cunetas laterales con el diseño que se adjunta a continuación. Esto es, por debajo de la capa de firme (zahorras), se realiza una cuneta triangular de talud interior 3/2 (h/v) y talud exterior 1/1, con calado mínimo 40 centímetros.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVU2
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

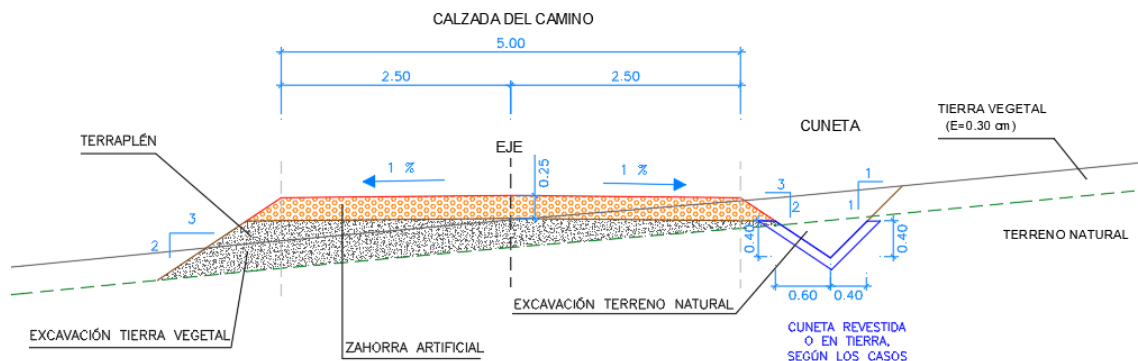

Croquis cuneta

En aquellos tramos en los cuales la pendiente del camino, y por ello de las cunetas, sea elevada, en torno al 5% y superior, es conveniente revestir las cunetas con hormigón, al objeto de reducir la erosión y consiguiente degradación de la misma y, de esta manera, evitar que pierda la funcionalidad para la que se diseña. A continuación, se añade la tramificación de cunetas revestidas:

TRAMIFICACIÓN CUNETAS REVESTIDAS					
EJE	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD (m)	IMPLANTACIÓN	MEDICIÓN (m)
1	0	70	70	Ambos lados	140
1	340	384	44	Ambos lados	88
1	527	575	48	Ambos lados	96
1	1103	1164	61	Ambos lados	122
1	1206	1249	43	Ambos lados	86
1	1380	1430	50	Ambos lados	100
1	1648	1702	54	Ambos lados	108
1	1797	1850	53	Ambos lados	106
1	2013	2072	59	Ambos lados	118
1	2700	2768	68	Ambos lados	136
1	3040	3100	60	Ambos lados	120
1	3194	3236	42	Ambos lados	84
1	3520	3560	40	Ambos lados	80
1	3609	3696	87	Ambos lados	174
1	3950	4200	250	Ambos lados	500
1	4349	4420	71	Ambos lados	142
1	4694	4730	36	Ambos lados	72
1	5244	5324	80	Ambos lados	160
2	536	569	33	Ambos lados	66
2	642	699	57	Ambos lados	114



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitarragon.es/validar/validarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER


	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

TRAMIFICACIÓN CUNETAS REVESTIDAS					
EJE	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD (m)	IMPLANTACIÓN	MEDICIÓN (m)
2	764	852	88	Ambos lados	176
2	907	966	59	Ambos lados	118
3	454	487	33	Ambos lados	66
4	65	85	20	Ambos lados	40
4	241	294	53	Ambos lados	106
5	70	110	40	Ambos lados	80
5	230	260	30	Ambos lados	60
7	203	347	144	Ambos lados	288
7	514	552	38	Ambos lados	76
7	658	700	42	Ambos lados	84
Acceso1	40	57	17	Ambos lados	34
SUMA					3198

PASOS SALVACUNETAS (PS)

Por otro lado, para resolver la continuidad del drenaje en los encuentros de caminos que permiten los movimientos en la Planta Fotovoltaica, se proyecta la ejecución de pasos salvacunetas mediante tubos de hormigón de diámetro 40 cm.

Estos pasos se proyectan del tipo “pico de flauta”, esto es, biselado tanto en la entrada como en la salida de la conducción. Bisel, a su vez, protegido con una rejilla metálica de 15 x 15 cm, abatible, que permite la limpieza y evita la entrada de restos voluminosos. Seguidamente se adjunta un esquema del mismo.

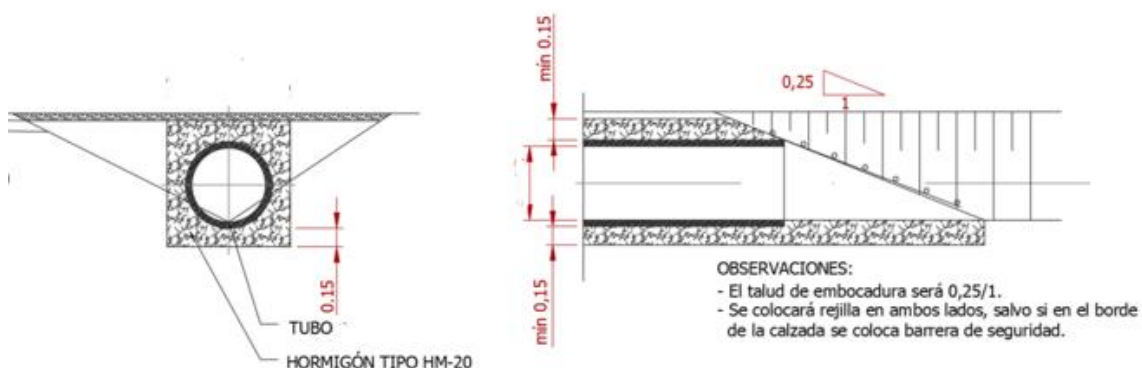

Croquis paso salvacunetas



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraagon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

A continuación, se muestra una tabla resumen de los elementos de drenaje a implantar.

Concepto	Medición
Vados	39 ud.
Diques escollera (DE)	28 ud.
Cunetas revestidas	3198 ml
Pasos salvacunetas (PS)	4 ud ~ 60ml

6.3.4. CIMENTACIONES DE EQUIPOS

A efectos de cimentaciones se pueden clasificar los elementos constructivos de la planta solar fotovoltaica en tres grupos:

- Power Station: Losa de hormigón armado
- Contenedores para sala de control y almacén. Cimentación soporte mediante losa o viga corrida
- Punto limpio: losa de hormigón
- Seguidores de la planta fotovoltaica.

Para las Power Station en previsión de la posibilidad de que el terreno no dispusiera de capacidad portante suficiente para los equipos que se tiene previsto instalar, se prevé la realización de las correspondientes cimentaciones mediante losas de hormigón. Dichas losas de hormigón tendrán las siguientes dimensiones para cada una de las Power Station previstos: losa de 4.230 x 12.100 x 350 mm (longitud x anchura x altura).

Dicha losa dispondrá de un receptáculo destinado a la recogida del aceite del transformador ante una posible fuga, la dimensión mínima será de un metro cúbico y se



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

rematará en la parte superior con una capa de grava 60/80 sobre soporte de plataforma tipo tramex.

Para los seguidores, en principio se ha previsto que el método de fijación con el terreno sea mediante hincado, a una profundidad suficiente dependiendo de las características de terreno y en cualquier caso deberá ser definido por el fabricante de los seguidores.

Para el punto limpio se instalará una losa de 6.000 x 2.400 x 250 mm y una rampa de acceso que permita el uso de transpaletas.

La definición final de ambos métodos constructivos se realizará según el estudio geotécnico correspondiente a la zona de construcción.

En caso de cimentaciones, los materiales previstos son:

- Hormigón: Según la denominación de normas internacionales tipo ACI-318 o el correspondiente Eurocodigo se utilizará hormigón tipo HM-30 para cimentaciones de equipos y tipo HM-15 o superior para canales reforzados de cables.
- Acero: Las barras de acero que se empleen en el hormigón armado corresponderán a las calidades de acero tipo S500 según denominación de la norma EN 1992.

6.3.5. CANALIZACIONES PARA CABLES

Para la recogida de los cables de alimentación y señales desde los seguidores fotovoltaicos al contenedor, se instalarán canalizaciones de cables.

Las canalizaciones de pueden consistir en cables protegidos bajo tubo; o cables protegidos bajo tubo en zanja hormigonada, para zonas donde se prevea tránsito de vehículos, como cruces de caminos.

Para el cruce de los cables de control y de potencia bajo los caminos se construirán ductos con caños de hormigón inmersos en macizos de hormigón.

La cantidad y diámetro de los tubos será tal que permita la colocación holgada de los cables en su interior, y se preverán tubos de reserva.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVU2
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

6.3.6. CERRAMIENTO PERIMETRAL

El cerramiento perimetral exterior se realizará respetando las directrices recomendadas por el ayuntamiento de Híjar colocando éste a una distancia mínima de 5 metros respecto de los caminos y parcelas colindantes y respetando el resto de las servidumbres marcadas por ley respecto de carreteras, cauces, restos arqueológicos, etc.

Se preverá una puerta para el acceso de vehículos y de personal en cada uno de los accesos. La puerta de acceso a la planta fotovoltaica será de doble hoja abatible, con marco metálico, disponiendo de cerradura con resbalón, manilla, condena y bombín. La anchura de dicho portón será de 6 metros.

El vallado será de malla tipo cinegética y se realizará de tal forma que no impida el tránsito de la fauna silvestre, se prohíbe expresamente la incorporación de materiales o soluciones potencialmente peligrosas como vidrios, espinos, filos y puntas y no interrumpirá los cursos naturales de agua ni favorecerá la erosión ni el arrastre de tierras.

Las dimensiones vienen reflejadas en planos, su altura será de 2,0 metros. El primer alambre horizontal va a ras de suelo y la altura libre hasta el siguiente es de 15cm.

El cerramiento carecerá de elementos cortantes o punzantes, así como de dispositivos de anclaje de la malla al suelo diferentes de los postes en toda su longitud, así como de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida y en ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa naturaleza.

Además, se dispondrá de un sistema de puesta a tierra de los cercos, al menos cada 20 metros, con conductor de cobre de al menos 35 mm² de sección.

Se adjuntan planos con detalles del cerramiento perimetral previsto.

6.3.7. PUESTA A TIERRA

La planta está provista de una puesta a tierra con cable desnudo de cobre de diferentes secciones con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en la propia instalación.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVU2
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Esta puesta a tierra estará formada por los cables de puesta a tierra de acompañamiento a lo largo de las correspondientes zanjas de BT y MT, cable de tierra alojado en la zanja perimetral paralela al cerramiento y que dará tierra a este cada 20 metros y el anillo formado para la puesta a tierra de las Power Station.

La tierra de cada Power Station consiste en un anillo de cable desnudo de 50 mm² ubicado en una zanja perimetral entorno a la misma y enterrado a 0,8 m de profundidad, en los vértices se instalarán cuatro electrodos de puesta a tierra compuesto por una pica de acero cobrizada de 2000x16 mm unidas mediante soldaduras aluminotérmicas al anillo.

Los cables de acompañamiento de las redes de baja, media, perimetral al cerramiento y power stations se unirán entre sí conformado una red equipotencial a la que se conectarán todos los elementos metálicos de la instalación. Los seguidores solares se conectarán a tierra en ambos extremos.

Las uniones subterráneas y uniones de cable se realizarán mediante soldadura aluminotérmica pudiendo realizarse conexiones mediante piezas atornilladas o comprimidas para la conexión de los distintos elementos metálicos a los cables

La red de puesta a tierra seguirá las normas correspondientes: el Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002), la IEC-61400 y el Reglamento de Instalaciones eléctricas de alta tensión (Real Decreto 337/2014).

6.3.8. MEDIDAS

Para realizar la medida de la energía generada se instalará en la SET Cámara 30/400 kV un equipo de medida para registrar la producción y el consumo de la planta. Se instalará un segundo equipo de medida con la función de comprobante en el lado de 400 kV.

Estos equipos se conectarán:

- El equipo de medida de facturación de la planta fotovoltaica FV Ilio I, según esquema desarrollado de la subestación, se localizará en un armario de medida fiscal y tomará los valores de tensión e intensidad de su celda de medida de transformador de Media Tensión.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiitragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- El equipo de medida comprobante, según esquema desarrollados de la subestación de evacuación, se localizará en el armario de la posición línea – trafo y tomará los valores de tensión e intensidad de los devanados de Alta Tensión.

6.3.9. CONTROL DE LA PLANTA. SCADA Y PPC

Los inversores estarán dotados de dispositivos de adquisición de datos para registrar los valores de entrada y salida del inversor, que permitan evaluar el funcionamiento de cada equipo inversor.

Los datos registrados son enviados a través de una red de fibra óptica al centro de control.

El sistema de monitorización también registrará los datos de los contadores de medida, de forma que el sistema contemple la lectura de la energía facturada a la compañía eléctrica.

El procesamiento de todos los datos recibidos se gestiona mediante una aplicación SCADA implementada en el centro de control, que permita supervisar en tiempo real la producción del parque, posibilitando una atención inmediata a cualquier incidencia que afecte o pudiera afectar a la producción y cualquier variación entre la producción prevista y la real, optimizando por tanto las capacidades productivas de la planta para el propietario.

El sistema SCADA evalúa continuamente los valores de producción de cada inversor, de forma que se puedan identificar aquellos que están produciendo por debajo de la media o por debajo de sus valores teóricos y así poder actuar de manera inmediata permitiendo la detección a tiempo de pequeñas averías, comportamientos anómalos que reducen la producción, junto con la reducción de los tiempos de actuación en caso de incidencia, contribuyen a mejorar el rendimiento económico de su planta.

Se prevé que el sistema de monitorización proporcione las siguientes variables:

- VARIABLES PRIMARIAS:
 - o Energía total entregada a la red.
 - o Tensión de red.


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiitragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- o Potencia total del parque.
- o Energía activa total entregada.
- o Energía diaria.
- o Ratio kWh/kWp.
- o Performance ratio.
- VARIABLES SECUNDARIAS
 - o Energía día anterior.
 - o Energía mensual.
 - o Energía anual.
 - o Energía total.
 - o Rendimiento calculado con la media de los rendimientos individuales de cada línea o celda de producción.
 - o Temperatura ambiente del parque
 - o Irradiancia.
- VARIABLES POR INVERSOR
 - o Estado inversor (operativo, desconectado, fallo, etc...).
 - o Potencia activa entregada.
 - o Energía entregada.
 - o Tiempo de suministro desde amanecer.
 - o Tensión de red.
 - o Corriente de red.
 - o Frecuencia de red.
 - o Punto de máxima potencia (activado/ desactivado).


COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVU2
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

- o Alarmas (código correspondiente, temperatura interna, etc,...).
- o Fallo de comunicaciones.
- VARIABLES FOTOVOLTAICAS
 - o Tensión fotovoltaica (Bus.DC) en el inversor.
 - o Potencia fotovoltaica (Bus-DC) en el inversor.
 - o Energía fotovoltaica medida por el inversor.
 - o Rendimiento FV: en base a la potencia teórica máxima de los paneles, la medida de irradiancia, la temperatura ambiente y la potencia entregada.
- VARIABLES DE CADA POWER STATION
 - o Energía exportada de cada Power Station (trifásica).
 - o Potencia reactiva trifásica de cada Power Station.
 - o Corrientes y tensiones por fases de cada Power Station.
- VARIABLES DE CADA CASETA DE INVERSORES
 - o Temperatura interior de la caseta.
- VARIABLES DE LOS CONTADORES
 - o Energía exportada (trifásica).
 - o Potencia reactiva trifásica.
 - o Corrientes y tensiones por fases.

En combinación con el sistema SCADA o de forma independiente mediante el Power Plant Controller (PPC) se puede controlar y regular en planta determinados parámetros fijados por el Operador del sistema eléctrico nacional.


El PPC permite cumplir con las regulaciones establecidas por el Operador del sistema eléctrico nacional respecto al Punto de Interconexión recogiendo las consignas necesarias y aplicando las correcciones necesarias en cada momento para que los inversores y equipos asociados cumplan los requerimientos establecidos.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ	9/11 2020
	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

El Power Plant Controller permite regular numerosos parámetros, como por ejemplo:

- Tensión en planta
- El control de la frecuencia
- La limitación de la producción
- Limitación de potencia / Curtailment
- Regulación de reactiva / Power Factor
- Ramp up/down

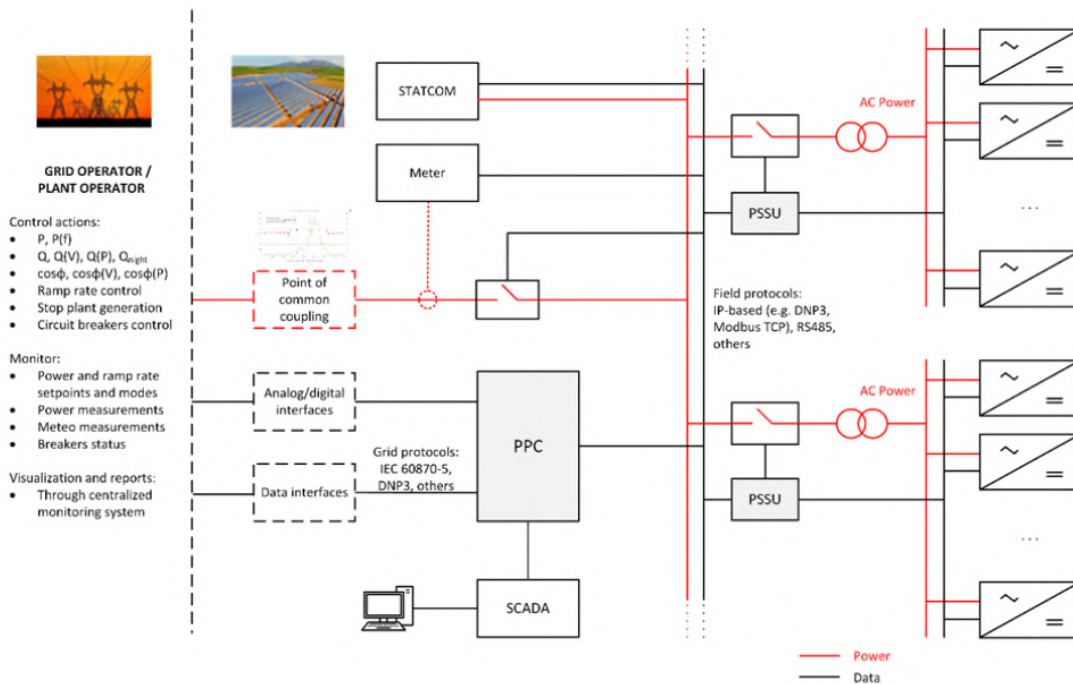

6.3.10. INTRUSISMO Y SEGURIDAD PERIMETRAL

6.3.10.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Se instalará un sistema de seguridad perimetral basado en un sistema de video vigilancia perimetral compuesto por cámaras fijas y de visión estándar distribuidas por todo el perímetro de la planta que permitirá detectar cualquier intento de acceso no autorizado en el recinto.

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

El sistema alertará a la central receptora de alarmas o personal a cargo de la seguridad cuando se detecte una intrusión además de iniciar la función de grabación.

El sistema estará compuesto por cámaras fijas, cámaras de visión estándar móviles y software automático para el procesado y análisis de imágenes en tiempo real que mediante algoritmos de detección y máscaras discrimina falsas alarmas y sin la participación directa de humanos.

El papel de las cámaras móviles es hacer un seguimiento de los movimientos de los intrusos una vez que una alarma de intrusión se ha generado.

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- Cámaras fijas.
- Cámaras móviles de visión estándar tipo domo.
- Postes metálicos instalados en cimentaciones donde se instalarán las cámaras.
- Armarios de comunicaciones localizados en los postes de las cámaras para alimentación y enlace con red de comunicaciones del sistema.
- Puestos de control y vigilancia con pantallas para operadores.
- Dispositivos para el procesado y análisis de imágenes.
- Sistema de grabación de video.
- Rack para instalación de equipos de análisis de video, videograbadores y elementos auxiliares ubicado en la Sala de Control.

Las cámaras fijas se distribuirán por el perímetro con una distancia variable de manera que se eviten zonas ciegas dependiendo del alcance de las cámaras y la lente empleada. También está previsto el uso de cámaras fijas de imagen térmica FLIR de la serie FC o equivalentes.

Para complementar la capacidad de detección de las cámaras térmicas se instalarán una serie de cámaras convencionales que proporcionen imágenes nítidas para identificación.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ
9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Cuando una cámara térmica detecte una intrusión, la cámara DOMO se orientaría hacia la zona de intrusión para proporcionar una imagen más clara y cercana para identificación de la persona y/o vehículo.

6.3.10.2. SISTEMA DE VIDEO ANÁLISIS

Todas las cámaras estarán conectadas a un sistema de video análisis Davantis, modelo DAVIEW LR o equivalente, encargado de procesar las imágenes térmicas y mediante los correspondientes algoritmos de análisis de video generar las alarmas correspondientes.

Este sistema dispone de algoritmos de análisis de vídeo basados en inteligencia artificial, y es el encargado ante una detección de intrusión de enviar la alarma tanto al centro de control de la planta como a la Central Receptora de Alarmas (CRA) para activar el protocolo de intervención pertinente.

Estos algoritmos utilizan tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial para adaptarse de forma natural a los cambios en la escena. Los algoritmos mejorados, eliminan las falsas alarmas causadas por desajustes de temperatura.

6.3.10.3. GRABADOR DE VIDEO

Las cámaras, además de estar conectadas al sistema de video análisis, estarán conectadas a un video grabador donde se almacenará toda la información recogida durante el tiempo de vigilancia. Para optimizar espacio de almacenamiento y ancho de banda, se podrán configurar tres modos de grabación: Continua, programada y por eventos.

El sistema estará dotado además de un disco duro adicional S-ATA de 4 Tb de capacidad para ampliación de memoria y aumentar la capacidad de almacenamiento a un periodo de al menos 15 días en calidad normal.

6.3.10.4. CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

El modelo y características de centralita de alarmas se establecerá en etapas posteriores una vez decidido por parte de la propiedad si se incluirá conexión con una central receptora de alarmas para garantizar la respuesta antes intentos de intrusión.

	
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiitragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVUZ	9/11 2020
Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER	

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

6.3.11. ILUMINACIÓN

No se realizará instalación de alumbrado exterior en el parque fotovoltaico, en ningún punto de este.

6.3.12. ESTACIONES METEOROLÓGICAS

La planta fotovoltaica se diseña con 3 estaciones meteorológicas, las cuales contienen:

- Piranómetro en el plano de los módulos (Clase II)
- Piranómetro horizontal (Clase II)
- Sensor de temperatura de los módulos
- Sensor de temperatura ambiente
- Anemómetro
- Pluviómetro

6.3.13. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

6.3.13.1. RIESGO ADMISIBLE

Para evaluar la necesidad de la instalación de un sistema de protección contra el rayo debe considerarse cuál es el valor máximo admisible de las pérdidas probables debidas al rayo respecto al valor total del objeto a proteger. Esto se conoce con el nombre de riesgo máximo admisible (NA). Este valor se determina mediante la siguiente expresión:

$$N_A = \frac{5,5}{C_2 \cdot C_3 \cdot C_4 \cdot C_5} \cdot 10^{-3}$$

Donde:

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. Según a la tabla 1.2 de la sección SUA 8 del Código Técnico de la Edificación. Se toma el valor 1 (edificio de hormigón con cubierta de hormigón).

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. Según a la tabla 1.3 de la sección SUA 8 del Código Técnico de la Edificación. Se adopta el valor 3 (edificio con contenido inflamable).



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

C4: Coeficiente en función del uso del edificio. Según a la tabla 1.4 de la sección SUA 8 del Código Técnico de la Edificación. Se toma el valor 0,5 (edificio no ocupado normalmente).

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. Según a la tabla 1.5 de la sección SUA 8 del Código Técnico de la Edificación. Se toma el valor 2 ya que en el edificio no se desarrollan actividades esenciales, pero sí que se podría interrumpir el servicio en una parte de la planta.

Para este caso se tiene:

$$N_A = \frac{5,5}{1 \cdot 3 \cdot 0,5 \cdot 2} \cdot 10^{-3} = 1,83 \cdot 10^{-3}$$

6.3.13.2. FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS

Para la obtención del valor medio anual de sucesos peligrosos por descargas en la proximidad de una línea se utiliza la siguiente expresión:

$$N_e = N_g \cdot A_e \cdot C_1 \cdot 10^{-6}$$

Donde:

N_g : Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²). Según la figura 1.1 de la sección SUA 8 del Código Técnico de la Edificación.

A_e : Superficie de captura equivalente del edificio aislado (m²)

C_1 : Coeficiente relacionado con el entorno. Según a la tabla 1.1 de la sección SUA 8 del Código Técnico de la Edificación. Se toma el valor 1 correspondiente a un edificio aislado, ya que es más desfavorable que considerar que hay estructuras cercanas.

Tabla 1.1 Coeficiente C_1	
Situación del edificio	C_1
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos	0,5
Rodeado de edificios más bajos	0,75
Aislado	1
Aislado sobre una colina o promontorio	2



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PFCOVU2>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

La subestación transformadora está ubicada al norte de la provincia de Teruel. Según el mapa de densidad de impactos sobre el terreno (Figura 1.1), se considera el valor de **Ng = 4,00**.

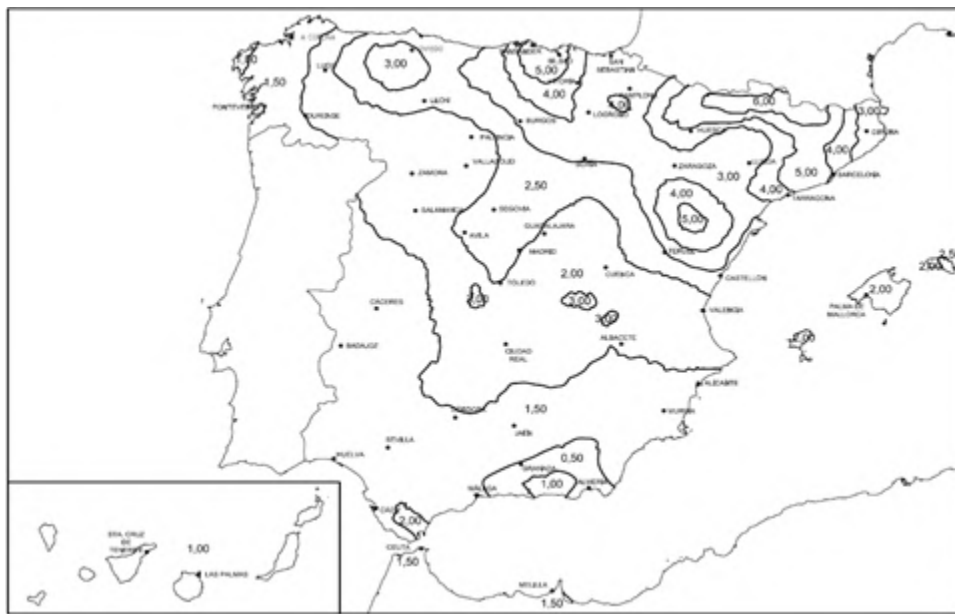


Figura 1: Mapa de densidad de impactos sobre el terreno (Figura 1.1 de la sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo)

Ae es el área que queda delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. Van a ser considerado como una estructura conjunta el edificio, el transformador y los inversores, teniendo las siguientes dimensiones:

L = 10,0 m; W = 2,3 m; H = 2,5 m.

De esta forma, el área equivalente resultante es, **Ae = 384,21 m²**

Para este caso se tiene:

$$N_e = 4,00 \cdot 384,21 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 1,537 \cdot 10^{-3}$$

6.3.13.3. FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo si la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor al riesgo admisible NA en la instalación.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://cotiitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Puesto que la frecuencia esperada de impactos Ne ($1,537 \cdot 10^{-3}$) es menor al riesgo admisible en la instalación NA ($1,83 \cdot 10^{-3}$), no será necesario que la estructura cuente con un sistema de protección contra el rayo.

6.4. EVACUACIÓN ENERGÍA

La evacuación de la energía eléctrica producida en la planta fotovoltaica se realiza mediante una red de Media Tensión a 30 kV que transcurre por el término municipal de Híjar. Esta red asocia las distintas Power Station y sus tres circuitos subterráneos con la subestación elevadora SET Cámara 30/400 kV. Desde allí, mediante una línea aérea a 400 kV se conectará con la subestación SET Promotores Fuendetodos 400 kV antes de conectar, mediante otra línea a 400 kV, en el punto de entrega especificado en la SET Fuendetodos 400 kV propiedad de REE. Ambas redes de transporte y subestaciones quedan fuera del alcance de este proyecto y serán objeto de proyectos aparte.

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ	9/11 2020
	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

6.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se presenta a continuación un cronograma con la programación estimada de las obras.

	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotitaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ
9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

7. PRESUPUESTO

Unidad	Descripción	Medición	P. Unitario (€)	P. Total (€)
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO				
GENERADOR FOTOVOLTAICO				
Ud	Módulo FV 495 Wp, Si-monocristalino, 1.500 Vcc, CS3Y-495MS de CANADIAN SOLAR o similares.	99.996	64,15	6.414.943,39
Ud	Suministro e instalación de la estructura seguidor solar a un eje horizontal con back-tracking con ángulo de giro de $\pm 60^\circ$ del fabricante CONVERT, modelo TRJ o similares. La distribución de módulos fotovoltaicos es en vertical y con un total de 78 módulos fotovoltaicos. Incluido todos los accesorios y materiales necesarios para la autoalimentación del mismo. Incluidas hincas y accesorios	1.126	2.527,20	2.845.627,20
Ud	Suministro e instalación de la estructura seguidor solar a un eje horizontal con back-tracking con ángulo de giro de $\pm 60^\circ$ del fabricante CONVERT, modelo TRJ o similares. La distribución de módulos fotovoltaicos es en vertical y con un total de 50-60 módulos fotovoltaicos. Incluidas hincas y accesorios necesarios para su correcto montaje.	125	2.106,00	263.250,00
Ud	Suministro e instalación de la estructura seguidor solar a un eje horizontal con back-tracking con ángulo de giro de $\pm 60^\circ$ del fabricante CONVERT, modelo TRJ o similares. La distribución de módulos fotovoltaicos es en vertical y con un total de 20-30 módulos fotovoltaicos. Incluidas hincas y accesorios necesarios para su correcto montaje.	218	1.911,60	416.728,80
CAPÍTULO 1.-GENERADOR FOTOVOLTAICO				9.940.549,39
COMBINER BOX				
Ud	Suministro e instalación de Caja de concentración DC de 1.500 Vdc, combiner box, para 18 strings. Incluye pares de base portafusibles, fusibles, descargadores, interruptor-seccionador de DC y pequeño material eléctrico. Caja apta para montaje exterior.	106	940,90	99.734,98
Ud	Suministro e instalación de Caja de concentración DC de 1.500 Vdc, combiner box, para 19 strings. Incluye pares de base portafusibles, fusibles, descargadores, interruptor-seccionador de DC y pequeño material eléctrico. Caja apta para montaje exterior.	102	940,90	95.971,39
CAPÍTULO 2.-COMBINER BOX				195.706,37
POWER STATION				
Ud	Suministro e instalación Centro de transformación Freesun MV SKID Frame 2 de Power Electronics formado container metálico con suficientes dimensiones para alojar en su interior el transformador en aceite de potencia 3380 kVA 0,615/30 kV, grupo de conexión Dy11, refrigeración ONAN y relé de protección DGT2, celdas de Media Tensión de protección (2L+V) 30 kV, transformador de servicios auxiliares 30 kVA 400/230 V, cuadro de servicios auxiliares, etc, según indicaciones del proyecto de ejecución.	14	64.800,00	907.200,00
Ud	Suministro e instalación del Inversor central de potencia 3380 kVA. Modelo FS3270K HEMK 615V de Power Electronics, o similares.	14	64.152,00	898.128,00
CAPÍTULO 3.-POWER STATION				1.805.328,00



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VIZADO - VIZADO
http://cotitacion.evisado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057R12P00V02

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

CABLEADO			
Ud	Suministro e instalación conector solar tipo MC4 +	7.692	9,87
Ud	Suministro e instalación conector solar tipo MC4 -	7.692	9,87
ml	Suministro e instalación del cable TECSUN H1Z2Z2-K 1,5/1,5 kV DC (1,8 kV DC máx) - 1/1 kV AC (1,2 kV AC máx.) 1x6 mm2 Cobre (Cu) del fabricante PRYSMIAN o similares.	467.075	1,67
ml	Suministro e instalación Cable AL VOLTALENE FLAMEX AL XZ1 (S) 0,6/1 kV AC/ 1,8/1,8 kV (DC) 2x(2x1x185) mm2 Aluminio (Al) del fabricante PRYSMIAN o similares.	58.358	2,42
ml	Suministro e instalación del cable de alimentación del motor del seguidor 7x1.5 mm2 RV-K 0,6/1000 V Cobre (Cu) del fabricante PRYSMIAN o similares.	116.652	0,65
ml	Suministro y colocación de cable de MT unipolar 18/30 kV RHZ1 Al 1x150 mm2 para unión entre Power Station y subestación.	5.043	4,75
ml	Suministro y colocación de cable de MT unipolar 18/30 kV RHZ1 Al 1x240 mm2 para unión entre Power Station y subestación.	2.508	6,42
	Suministro y colocación de cable de MT unipolar 18/30 kV RHZ1 Al 1x800 mm2 para unión entre Power Station y subestación.	58.476	17,52
Ud	Suministro y colocación de conector unipolar de interior en ambos extremos para celdas de línea de 18/30 kV y cable de 150 a 240 mm2 de sección con los accesorios necesarios, completamente instalado.	8	259,20
Ud	Suministro y colocación de conector unipolar de interior en ambos extremos para celdas de línea de 18/30 kV y cable de 800 mm2 de sección con los accesorios necesarios, completamente instalado.	2	907,20
ml	Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo 1x35 mm2 para puesta a tierra de zanjas BT incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas en los puntos de conexión.	7.087	5,10
ml	Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo 1x50 mm2 para puesta a tierra del anillo de las Power Station y acompañando a los cables de MT incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas en los puntos de conexión.	10.735	5,75
Ud	Suministro y colocación de picas de acero cobreada de 2 m. de longitud y diámetro 14 mm. para red de tierras en cada Power Station (4 picas) incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas en los puntos de conexión.	84	6,48
CAPÍTULO 4.-CABLEADO			2.314.962,62
OBRA CIVIL			
NIVELACIONES			
m2	Desbroce terreno sin clasificar.	31.943	1,29
m3	Excavación caja ensanche plataforma h>0,5m<10km en obra.	37.452	4,35
m3	Terraplen con productos de la excavación o prestamos.	55.111	1,43
CAPITULO 5.- NIVELACIONES			283.058,92
ACCESOS			
m2	Desbroce terreno sin clasificar.	116	1,29
m3	Excavación caja ensanche plataforma h>0,5m<10km en obra.	41	4,35
m3	Terraplen con productos de la excavación o prestamos.	0	0,09
m3	Zahorra artificial base 60% machaqueo.	30	14,67
CAPITULO 6.- ACCESOS			768,67

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

CAMINOS				
m2	Desbroce terreno sin clasificar.	58.203	1,29	74.959,30
m3	Excavación caja ensanche plataforma h>0,5m<10km en obra.	30.482	4,35	132.588,21
m3	Terraplen con productos de la excavación o prestamos.	450	1,43	645,49
m3	Zahorra artificial base 60% machaqueo.	12.146	14,67	178.174,51
CAPÍTULO 7.-CAMINOS				386.367,51
FIJACIÓN ESTRUCTURA SOLAR				
Ud	Suministro e instalación de postes tipo para estructura soporte de módulos.	16.853	3,89	65.524,46
CAPÍTULO 8.-FIJACIÓN ESTRUCTURA SOLAR				65.524,46
OBRA CIVIL POWER STATION				
Ud	Cimentación Power Station que incluye excavación en pozos y zanjas en	14	907,20	12.700,80
CAPÍTULO 9.-OBRA CIVIL POWER STATION				12.700,80
DRENAJES				
m	Cuneta revestida de hormigón HM-20 triangular simétrica h=50 cm	3.198	1,26	4.029,48
u	Colector PVC corrugado doble con junta elástica SN-8D D=400	60	15,24	914,40
u	Escollera protección 200 kg	28	255,46	7.152,82
m2	Vado de hormigón según planos	5.200	20,25	105.300,00
CAPÍTULO 10.-DRENAJES				117.396,70
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS				
ml	Suministro e instalación Tubo corrugado negro resistente UV de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable de PVC Ø90 mm de diametro exterior, con capacidad de carga > 450 N/m2 del fabricante TUPERSA del modelo ULTRATP-I UV, o similares.	1.608	1,49	2.396,52
ml	Suministro e instalación Tubo corrugado negro resistente UV de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable de PVC Ø160 mm de diametro exterior, con capacidad de carga > 450 N/m2 del fabricante TUPERSA del modelo ULTRATP-I UV, o similares.	312	2,04	636,85
ml	ZANJA DE CONTINUA EN TIERRA TIPO 1 Excavación Zanja con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, de ancho 62 cm y profundidad hasta 65,5 cm, incluido el suministro e instalación de Cinta de señalización de plástico de 150 mm de ancho, para advertencia de riesgo eléctrico y para protección y señalización de cables eléctricos enterrados. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación de las propias zanjas, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada.	2.433	16,20	39.414,60
ml	ZANJA DE CONTINUA EN TIERRA TIPO 2 Excavación Zanja con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, de ancho 108 cm y profundidad hasta 87,5 cm, incluido el suministro e instalación de Cinta de señalización de plástico de 150 mm de ancho, para advertencia de riesgo eléctrico y para protección y señalización de cables eléctricos enterrados. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación de las propias zanjas, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada.	3.883	18,14	70.453,15



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

9/11
2020
Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

ml	ZANJA DE CONTINUA EN TIERRA TIPO 3 Excavación Zanja con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, de ancho 108 cm y profundidad hasta 128,5 cm, incluido el suministro e instalación de Cinta de señalización de plástico de 150 mm de ancho, para advertencia de riesgo eléctrico y para protección y señalización de cables eléctricos enterrados. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación de las propias zanjas, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada.	427	20,74	8.854,20	
ml	ZANJA DE CONTINUA EN TIERRA BAJO VIAL TIPO 4 Excavación Zanja Bajo Vial con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, de ancho 108 cm y profundidad hasta 87,5 cm, incluido el suministro e instalación de Cinta de señalización de plástico de 150 mm de ancho, para advertencia de riesgo eléctrico y para protección y señalización de cables eléctricos enterrados. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación de las propias zanjas, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada. Capa intermedia de hormigón de 10 cm. de refuerzo y protección para el cruce de vial.	24	21,38	513,22	http://cositiaraigon.e-visa.gov.es/validarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVUZ
ml	ZANJA DE CONTINUA EN TIERRA BAJO VIAL TIPO 5 Excavación Zanja Bajo Vial con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, de ancho 108 cm y profundidad hasta 128,5 cm, incluido el suministro e instalación de Cinta de señalización de plástico de 150 mm de ancho, para advertencia de riesgo eléctrico y para protección y señalización de cables eléctricos enterrados. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación de las propias zanjas, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada. Capa intermedia de hormigón de 10 cm. de refuerzo y protección para el cruce de vial.	144	23,98	3.453,12	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO - VIZA2004530 9/11 2020
ml	ZANJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DE 1 CIRCUITO (80 cm de ancho x 120 cm de profundidad) CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS Excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos. Relleno de hormigón en masa de 40 cm para encarcelado de tubos de PVC. Relleno localizado de una capa de arena de 0 a 5 mm. de diámetro y compactación con medios mecánicos, incluido el aporte de arena. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada. Suministro e instalación de banda de señalización de plástico, placa para la protección de los cables eléctricos, 2 tubos de PVC DN 200 y 1 tubo de PVC DN 63 para FO.	3.898	16,20	63.147,60	Habilitación Coleg. 61.34 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER
ml	ZANJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DE 2 CIRCUITOS (120 cm de ancho x 120 cm de profundidad) CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS Excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos. Relleno de hormigón en masa de 40 cm para encarcelado de tubos de PVC. Relleno localizado de una capa de arena de 0 a 5 mm. de diámetro y compactación con medios mecánicos, incluido el aporte de arena. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada. Suministro e instalación de banda de señalización de plástico, placa para la protección de los cables eléctricos, 3 tubos de PVC DN 200 y 1 tubo de PVC DN 63 para FO.	6.272	17	109.734,91	

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

ml	ZANJA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (50 cm de ancho x 70 cm de profundidad) Zanja de seguridad perimetral, incluyendo excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada.. Suministro e instalación de banda de señalización de plástico, placa para la protección de los cables eléctricos, 2 tubos de PVC DN 63 para comunicaciones y circuitos de CA.	7.164	9,72	69.629,4	 http://cogitaragon.es/validador/validadorCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVUZ VISADO - VIZ-200459 INDUSTRIALES DE ARAGÓN COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
ml	ZANJA EXCLUSIVA CABLE DE PUESTA A TIERRA (40 cm de ancho x 70 cm de profundidad) Zanja para unión de cableado de puesta a tierra, incluyendo excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos Relleno localizado de una capa de arena de 0 a 5 mm. de diámetro y compactación con medios mecánicos, incluido el aporte de arena. Relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas, incluso extendido de tierra vegetal sobre la última tongada. Suministro e instalación de banda de señalización de plástico.	649	9,72	6.312,17	
Ud	CRUCE VIAL PUBLICO Cruce de 8 metros sobre vial público mediante tubos de PVC de 200mm embebidos en hormigón y relleno con materiales previamente seleccionados procedentes de la excavación, extendido por medios mecánicos y compactación con apisonadora en tongadas de 30 cm de espesor máximo, con humectación de las mismas y restitución de la capa de rodadura.	10	32,40	324,00	
ml	PERFORACION DIRIGIDA Perforación horizontal dirigida en tierra incluyenndo p.p. estudios preios, traslados maquinaria y emplazamiento así como todos lo smedios y obras auxiliares necesarias para la realización del trabajo. Incluy tubería de acero de 700 mm diámetro y 4mm espesor e introducción de subconductos: 6 tubos PE100 PN10 de Ø200 mm y 3 de Ø100 mm	15	181,44	2.721,60	
Ud	ARQUETA TIPO 1 Arqueta sin fondo para canalización, de polipropileno reforzado, de medidas interiores 70 cm x 70 cm x 80 cm (o similar), incluido capa de 10 cm de piedra drenante debajo de la arqueta, tapa, nivelación y sellado de tubos con espuma de poliuretano.	2	181,44	362,88	
Ud	ARQUETA TIPO 2 Arqueta sin fondo para canalización, de polipropileno reforzado, de medidas interiores 120 cm x 120 cm x 100 cm (o similar), incluido capa de 10 cm de piedra drenante debajo de la arqueta, tapa, nivelación y sellado de tubos con espuma de poliuretano.	25	181,44	4.536,00	9/11 2020 Habilitación Coleg. 61.34 PROFESIONAL SANZ OSORIO JAVIER
Ud	ARQUETA TIPO 3 Arqueta sin fondo para canalización, de polipropileno reforzado, de medidas interiores 120 cm x 120 cm x 150 cm (o similar), incluido capa de 10 cm de piedra drenante debajo de la arqueta, tapa, nivelación y sellado de tubos con espuma de poliuretano.	33	181,44	5.987,52	
CAPÍTULO 11.-CANALIZACIONES ELÉCTRICAS				388.477,86	

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_ MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

VALLADO PERIMETRAL Y ACCESOS				
ml	Suministro, transporte y montaje de valla metálica tipo cinegetica con una altura libre de 2,0 m. hincada sobre el terreno.	6,463.52	14.26	92,143.94
Ud	Puerta metalica abatible tipo verja de dimensiones totales 5,00x2,00 m formada por 2 hojas con perfiles metálicos y mallazo y columnas de sostén de perfil cuadrado. Pernos regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta. Cerradura provista de caja y tapabocas de plástico. Acabado galvanizado. Totalmete colocada.	1	764.64	764.64
CAPÍTULO 12.-VALLADO PERIMETRAL Y ACCESOS				92,908.58
SALA DE CONTROL Y ALMACÉN				
Ud	Construcción edificio de usos múltiples prefabricado de hormigón Gilva SA o similar, de dimensiones 9,60 x 29,90 m conforme a planos incluyendo equipamiento de la cocina y vestuarios, mobiliario de las distintas salas y dotaición de estanterías metálicas de 10m de longitud en el almacen.	1	152,895.60	152,895.60
Ud	Suministro edificio prefabricado para punto limpio marca ARCO o similar de 6.000x2.400x2.600 mm incluyendo cubeta de aceite, piso formaod por tramex, paneles aislantes, instalación eléctrica y rampa de acceso	1	5,508.00	5,508.00
CAPÍTULO 13.-SALA DE CONTROL Y ALMACÉN				158,403.60
SEGURIDAD, CONTROL Y COMUNICACIONES				
Ud	Sistema de seguridad, control y comunicaciones que incluye sistema de seguridad perimetral mediante camaras CCTV instaladas en postes, control de acceso, suministro e instalación de red de comunicaciones con fibra óptica entre Power Station y su centro de control, 3 estaciones meteorologicas completas, monitorización de la planta, incluso cableado y material auxiliar, totalmente instalado.	1	166,253.47	166,253.47
CAPÍTULO 14.-SEGURIDAD, CONTROL Y COMUNICACIONES				166,253.47
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				
Ud	Instalación, montaje y conexionado eléctrico de módulos, cajas de conexiones, power station, armarios y equipos eléctricos. Configuración y puesta en marcha de la instalación, incluyendo medios mecánicos necesarios	1	237,492.00	237,492.00
CAPÍTULO 15.-MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				237,492.00
GESTIÓN DE RESIDUOS				
Ton.	Hormigón	31.49	20.00	629.80
Ton.	Ladrillos, tejas, cerámicos	31.64	20.00	632.74
Ton.	Cartón	1.33	35.60	47.30
Ton.	Madera	80.03	50.00	4,001.40
Ton.	Plástico	1.75	110.00	192.67
Ton.	Metal	2.32	13.00	30.21
Ton.	Yeso	3.39	110.00	373.05
Ton.	Mezcla	0.27	56.00	15.19
Ton.	Especial	0.09	120.00	11.40
CAPÍTULO 16.-GESTIÓN DE RESIDUOS				5,933.76
INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA				
P.A.	Realización proyecto ejecutivo de la instalación	1	9,759.20	9,759.20
P.A.	Realización de gestiones y trámites administrativos para la solicitud de subvenciones, financiación y legalización de la instalación	1	2,361.73	2,361.73
P.A.	Dirección Facultativa de Obra	1	65,386.67	65,386.67
CAPÍTULO 17.-INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA				77,507.60
MEDIDAS COMPENSATORIAS				
P.A.	Medidas compensatorias	1.00	35,122.45	35,122.45
CAPITULO 18.- MEDIDAS COMPENSATORIAS				35,122.45



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VIZARDO - VIZARDO 20438
http://cohitaraigon.es/validador/validadorCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCCOVU2

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OROZCO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD				
Ud.	Casco de seguridad homologado	40	6,01	240,40
Ud.	Gafa antipolvo y anti-impactos	40	4,51	180,40
Ud.	Mascarilla antipolvo	40	8,41	336,40
Ud.	Filtro para mascarilla antipolvo	100	1,95	195,00
Ud.	Protector auditivo	40	10,22	408,80
Ud.	Cinturón antivibratorio	5	39,14	195,70
Ud.	Cinturón de banda ancha de cuero	10	18,03	180,30
Ud.	Cinturón con bolsa portaherramientas	40	9,02	360,80
Ud.	Mono o buzo de trabajo	40	15,03	601,20
Ud.	Impermeable	40	12,02	480,80
Ud.	Guantes dieléctricos	40	21,04	841,60
Ud.	Guantes de goma finos	90	1,50	135,00
Ud.	Guantes de cuero	40	2,10	84,00
Ud.	Botas impermeables al agua y a la humedad	40	12,02	480,80
Ud.	Botas de seguridad de lona	40	16,83	673,20
Ud.	Botas de seguridad de cuero	40	19,23	769,20
Ud.	Botas dieléctricas	40	24,04	961,60
Ud.	Chaleco reflectante	40	15,03	601,20
Ud.	Muñequera	40	2,40	96,00
Ud.	Casco para AT homologado	5	2,35	11,75
Ud.	Pértiga para AT	2	71,92	143,84
Ud.	Banqueta aislante de maniobra exterior AT	2	86,35	172,70
Ud.	Cinturón de seguridad para caídas homol.	2	112,50	225,00
Ud.	Aparato de freno de paracaídas, homolog.	2	61,48	122,96
Ud.	Cubierta de poliamida para freno de parac.	2	5,25	10,50
Ud.	Amarre regulable(1.10-1.80m), argolla revestida de P.V.C., homologado	2	14,93	29,86
Ud.	Dispositivo anticaída	2	80,33	160,66
Ud.	Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza	10	3,61	36,10
Ud.	Pantalla facial de seguridad contra arco eléctrico, con fijación en casco	10	3,61	36,10
Ud.	Pantalla facial contra riesgo de proyecciones o salpicaduras	10	2,70	27,00
Ud.	Mandil de cuero para soldador	10	4,51	45,10
Ud.	Par de polainas para soldador	10	3,01	30,10
PROTECCIONES INDIVIDUALES				8.874,07



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

11/020

Habilitación Coleg. 61.34

PROFESIONAL: SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Ud.	Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluida la colocación	10	24,15	241,50
M	Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje	5.000	0,45	2.250,00
M	Cinta plástica de balizamiento en colores blanco y rojo	6.500	0,06	390,00
Ud.	Valla autónoma metálica de contención peatones	100	10,22	1.022,00
Ud.	Jalón de señalización, incluida la colocación	40	0,90	36,00
H	Camión de riego, incluido el conductor	1.500	15,72	23.580,00
H	Mano de obra de señalización	1.500	6,51	9.765,00
H	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones	40	12,02	480,80
Ud.	Teléfono móvil disponible en obra, incluida conexión y utilización	3	360,00	1.080,00
Ud.	Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte	5	62,65	313,25
Ud.	Aparato de doble comunicación para organizar el tráfico	2	332,65	665,30
Ud.	Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.	3	34,22	102,66
Ud.	Interruptor diferencial de media sensibilidad (300mA)	3	21,21	63,63
Ud.	Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA)	3	25,33	75,99
Ud.	Tapa provisional para pozos, arquetas mediante tabloncillos de madera	42	24,04	1.009,68
Ud.	Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado	20	169,47	3.389,40
Ud.	Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular	20	72,21	1.444,20
Ud.	Señal de seguridad manual a dos caras: Stop/Dirección obligatoria, tipo paleta	10	18,93	189,30
Ud.	Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,26 m de altura, incluido colocación y desmontaje	3.000	0,63	1.890,00
Ud.	Pasarela para paso sobre zanjas	100	10,82	1.082,00
Ud.	Conos y balizas luminosas para señalización de desvíos y cortes provisionales de tráfico en caminos de accesos a la obra y caminos propios de la obra	15	23,44	351,60
PROTECCIONES COLECTIVAS				49.422,31
Ud.	Botiquín de urgencia para obra instalado	4	72,12	288,48
Ud.	Reposición de material de botiquín de obra	20	25,39	507,80
Ud.	Reconocimiento médico obligatorio	40	43,15	1.726,00
PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS				2.522,28



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

9/11
2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

Ud.	Mes de alquiler de caseta de servicios higiénicos con fosa séptica y limpieza periódica	12	138,23	1.658,76
Ud.	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35m, incluida instalación de fuerza y alumbrado	12	120,20	1.442,40
Ud.	Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35m, incluida instalación de fuerza y alumbrado	12	120,20	1.442,40
Ud.	Mes de alquiler de caseta prefabricada para uso de obra de 6x2.35m, incluida instalación de fuerza y alumbrado	12	120,20	1.442,40
Ud.	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra	8	25,34	202,72
Ud.	Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra	2	35,48	70,96
Ud.	Acometida provisional de fontanería a caseta de obra	4	30,21	120,84
Ud.	Calienta comidas para 50 servicios	2	39,55	79,10
Ud.	Depósito de basuras de 800l	2	5,55	11,10
Ud.	Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos	2	25,39	50,78
H	Equipo de limpieza y conservación de las instalaciones	120	21,15	2.538,00
Ud.	Taquilla metálica individual con llave	25	18,03	450,75
Ud.	Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100 Km.	1	801,01	801,01
Ud.	Espejo para vestuarios y aseos, colocado	8	12,02	96,16
Ud.	Percha para aseos o duchas en aseos en obra	40	1,80	72,00
Ud.	Banco de polipropileno para cinco personas con soportes metálicos	4	18,68	74,72
Ud.	Mesa metálica para comedor, capacidad para diez personas, colocada	2	20,19	40,38
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR				10.594,48
H	Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana realizado por encargo	50	10,96	548,00
H	Comité de seguridad	4	23,39	93,56
H	Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra	50	10,97	548,50
FORMACIÓN Y REUNIONES				1.190,06
CAPÍTULO 19.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD				72.603,20



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

9/11/2020

Habilitación Coleg. 61.34
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

RESUMEN

CAPÍTULO						PRECIO €
CAPÍTULO 1.-GENERADOR FOTOVOLTAICO						9.940.549,39
CAPÍTULO 2.-COMBINER BOX						195.706,37
CAPÍTULO 3.-POWER STATION						1.805.328,00
CAPÍTULO 4.-CABLEADO						2.314.962,62
CAPÍTULO 5.- NIVELACIONES						283.058,92
CAPÍTULO 6.- ACCESOS						768,67
CAPÍTULO 7.-CAMINOS						386.367,56
CAPÍTULO 8.-FIJACIÓN ESTRUCTURA SOLAR						65.524,46
CAPÍTULO 9.-OBRA CIVIL POWER STATION						12.700,80
CAPÍTULO 10.-DRENAJES						117.396,70
CAPÍTULO 11.-CANALIZACIONES ELÉCTRICAS						388.477,86
CAPÍTULO 12.-VALLADO PERIMETRAL Y ACCESOS						92.908,58
CAPÍTULO 13.-SALA DE CONTROL Y ALMACÉN						158.403,60
CAPÍTULO 14.-SEGURIDAD, CONTROL Y COMUNICACIONES						166.253,47
CAPÍTULO 15.-MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA						237.492,00
CAPÍTULO 16.-GESTIÓN DE RESIDUOS						5.933,76
CAPÍTULO 17.-INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA						77.507,60
CAPÍTULO 18.- MEDIDAS COMPENSATORIAS						35.122,45
CAPÍTULO 19.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD						72.603,20
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL						16.357.066,00
	GASTOS GENERALES 13%					2.126.418,58
	BENEFICIO INDUSTRIAL 6%					981.423,96
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA						19.464.908,54
IVA (21%)						4.087.630,79
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA						23.552.539,34



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134

PROFESIONAL SANZ OSCAR JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

8. CONCLUSIONES

Con lo expuesto en la memoria y con los planos y documentos adjuntos, se consideran suficientemente descritas las instalaciones objeto de esta separata.

Zaragoza, octubre de 2.020
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO



Javier Sanz Osorio
Colegiado 6.134 COGITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.

	COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN VISADO : VIZA206438 http://cotiaraagon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PCOVUZ
9/11 2020	Habilitación Coleg. 6134 Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

9. ANEXO: PLANOS

Nº PLANO	Nº HOJA	DESCRIPCIÓN	ESCALAS
01	01	Situación y Localización	1/150.000
02	01	Localización	1/25.000
03	01	Planta General (LSMT + SET)	1/15.000
03	02	Planta General (LSMT + SET) - Detalles	1/7.500
04	01	Planta General	1/6.000
04	02	Planta General - Detalles	1/2.000
04	03	Planta General - Detalles	1/2.000
04	04	Planta General - Detalles	1/2.000
04	05	Planta General - Detalles	1/2.000
04	06	Planta General - Detalles	1/2.000
04	07	Planta General - Detalles	1/2.000
05	01	Catastral - Planta General	1/7.500
05	02	Catastral - Planta General	1/7.500
06	01	Afecciones	1/7.500



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIZA206438

<http://cotitarragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVU2>

9/11 2020

Habilitación Coleg. 6134

Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

	PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp	
Octubre 2020	SEPARATA AYUNTAMIENTO DE HÍJAR	1_MEMORIA SEPARATA AYTO DE HÍJAR FV ILIO I rev01
Rev.: 01		

9. ANEXO: PLANOS

Nº PLANO	Nº HOJA	DESCRIPCIÓN	ESCALAS
01	01	Situación y Localización	1/150.000
02	01	Localización	1/25.000
03	01	Planta General (LSMT + SET)	1/15.000
03	02	Planta General (LSMT + SET) - Detalles	1/7.500
04	01	Planta General	1/6.000
04	02	Planta General - Detalles	1/2.000
04	03	Planta General - Detalles	1/2.000
04	04	Planta General - Detalles	1/2.000
04	05	Planta General - Detalles	1/2.000
04	06	Planta General - Detalles	1/2.000
04	07	Planta General - Detalles	1/2.000
05	01	Catastral - Planta General	1/7.500
05	02	Catastral - Planta General	1/7.500



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN


VISADO : VIZA206438

<http://cotitragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=057VRMR12PPCOVU2>


9/11 2020

Habilitación Coleg. 6134

Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

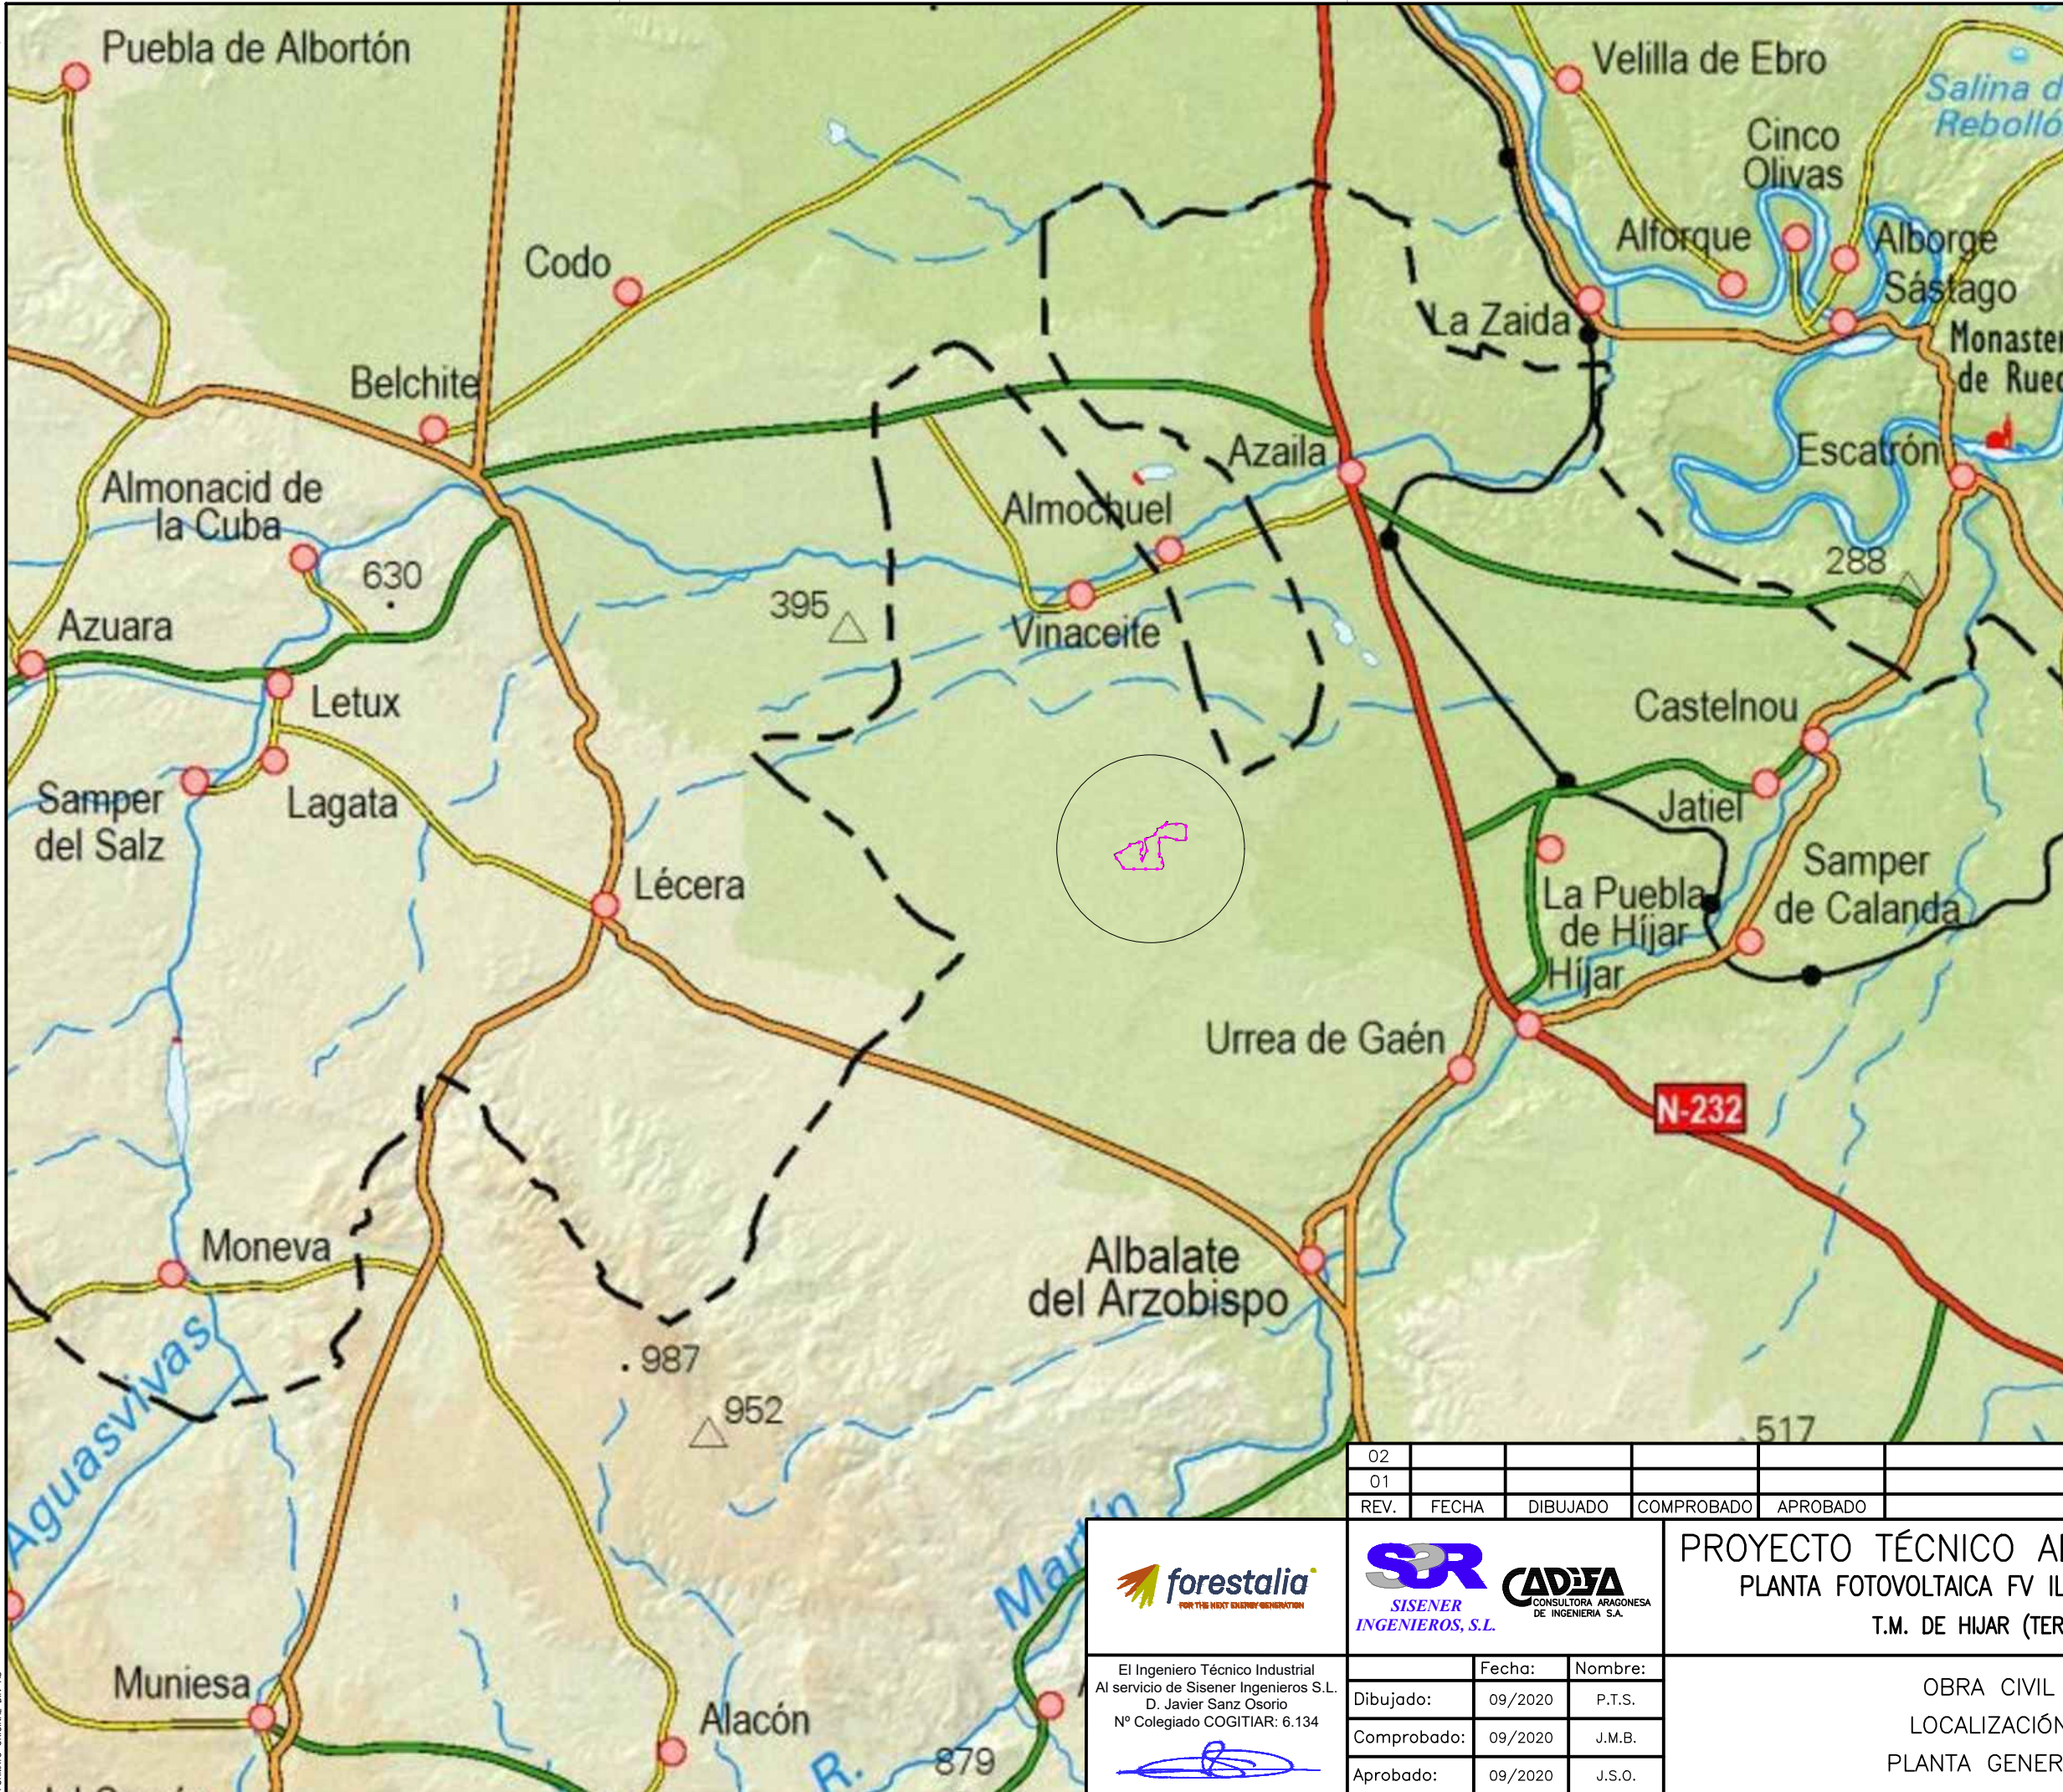

COM. AUTÓNOMA: ARAGÓN

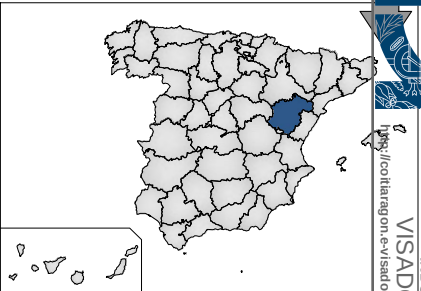

PROVINCIA: TERUEL

COGITIAR

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO Nº 206438
CSX/AS/PC/CS/AS/VS/VM/RZ/PC/OUZ

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN



El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITIAR: 6.134





SISENER
INGENIEROS, S.L.



CADAYA
CONSULTORA ARAGONESA
DE INGENIERIA S.A.


	Fecha:	Nombre:
Dibujado:	09/2020	P.T.S.
Comprobado:	09/2020	J.M.B.
Aprobado:	09/2020	J.S.O.

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp
T.M. DE HIJAR (TERUEL)

OBRA CIVIL
LOCALIZACIÓN
PLANTA GENERAL

Escala: 1:150.000

Revisión:	00
Hoja:	01
Siguiente:	--
Código:	20-2216-01 FD-I2-001

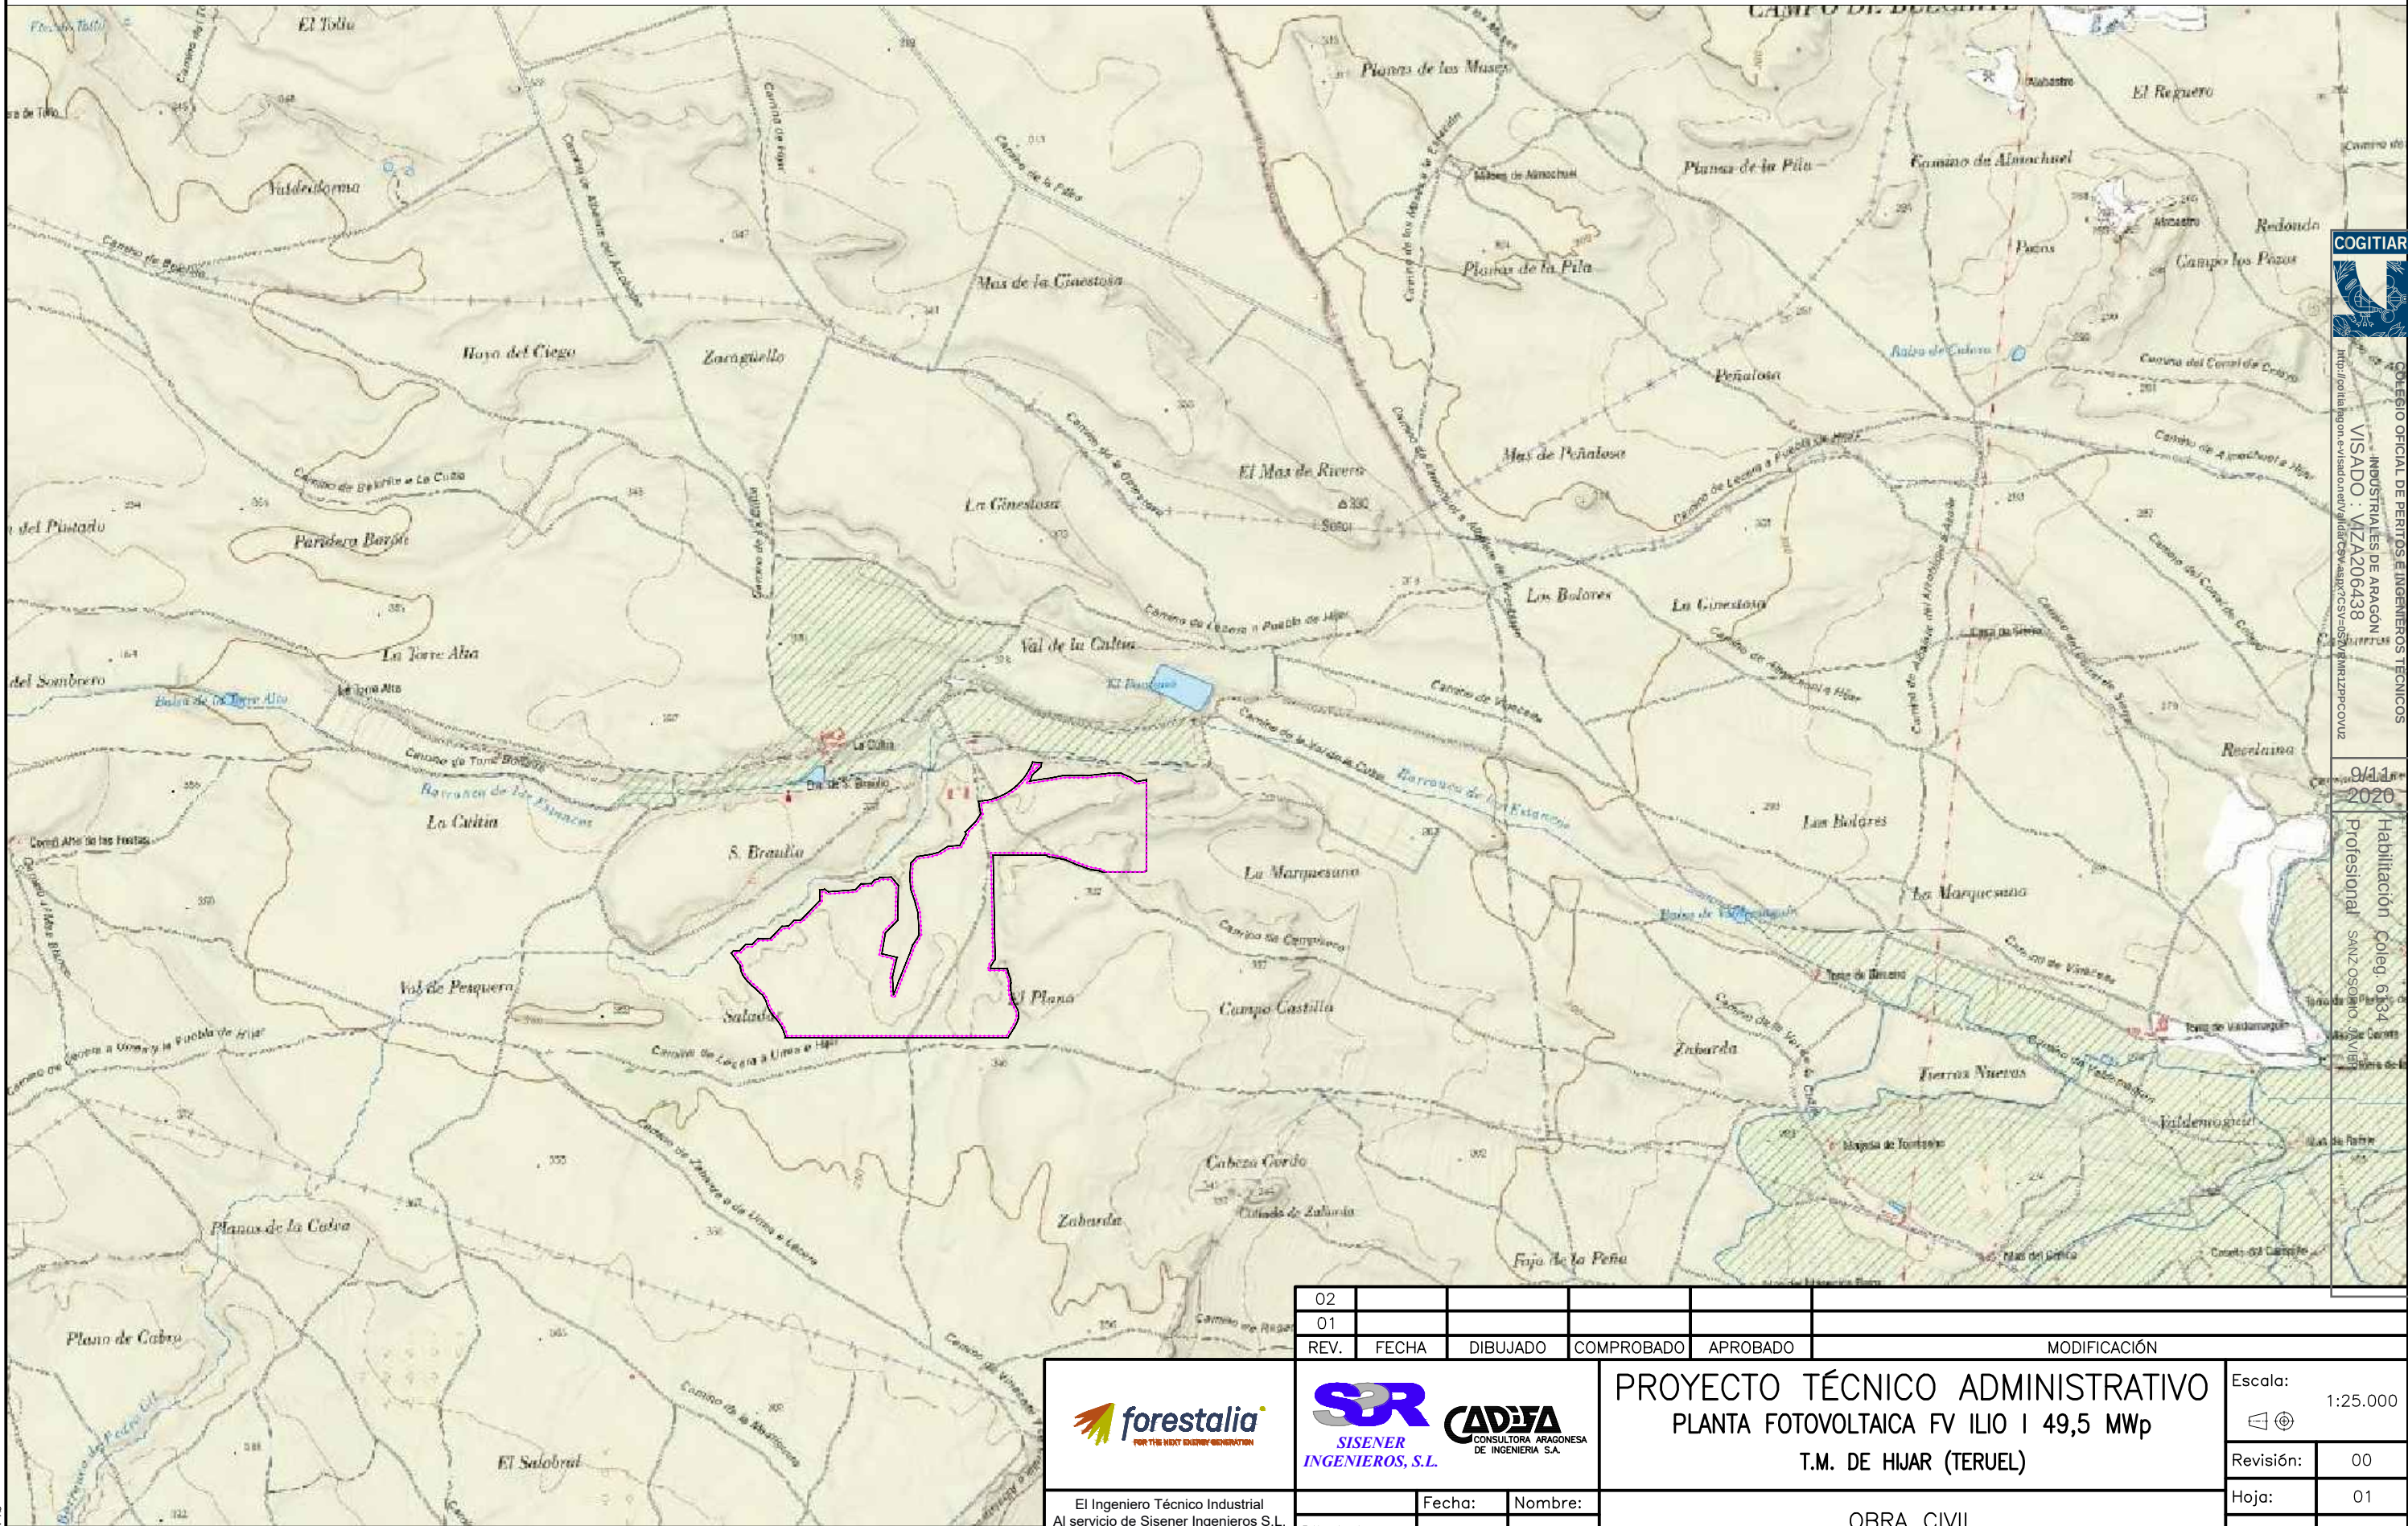


02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN

 El Ingeniero Técnico Industrial Al servicio de Sisener Ingenieros S.L. D. Javier Sanz Osorio Nº Colegiado COGITAR: 6.134 	 	Fecha:	Nombre:
		Dibujado:	P.T.S.
		Comprobado:	J.M.B.
		Aprobado:	J.S.O.

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp T.M. DE HIJAR (TERUEL)	
OBRA CIVIL LOCALIZACIÓN PLANTA GENERAL	

Escala:	1:25.000
Revisión:	00
Hoja:	01
Siguiente:	--
Código:	20-2216-01 FD-I1-002




02							
01							
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN		
 FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO II 49,5 MWp T.M. DE HIJAR (TERUEL)			Escala:  1:15.000	
						Revisión:	00
						Hoja:	01
						Siguiente:	02
	Fecha:	Nombre:	OBRA CIVIL PLANTA GENERAL (LSMT+SET)			Código: 20-2216-01 FD-I2-003	
Dibujado:	09/2020	P.T.S.					
Comprobado:	09/2020	J.M.B.					
Aprobado:	09/2020	J.S.O.					



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGON
VISADO : VIZA206438
<http://cofita.ragon.es/validar/validarCSV.aspx?CSV=057VHMRLZPCOVUZ>

9/11
2020
Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER


02							
01							
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN		
 FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO II 49,5 MWp T.M. DE HIJAR (TERUEL)			Escala:	1:7.500
							
						Revisión:	00
						Hoja:	02
	Fecha:	Nombre:	OBRA CIVIL PLANTA GENERAL (LSMT+SET) DETALLES				
Dibujado:	09/2020	P.T.S.					
Comprobado:	09/2020	J.M.B.					
Aprobado:	09/2020	J.S.O.					
			Código: 20-2216-01 FD-I2-003				

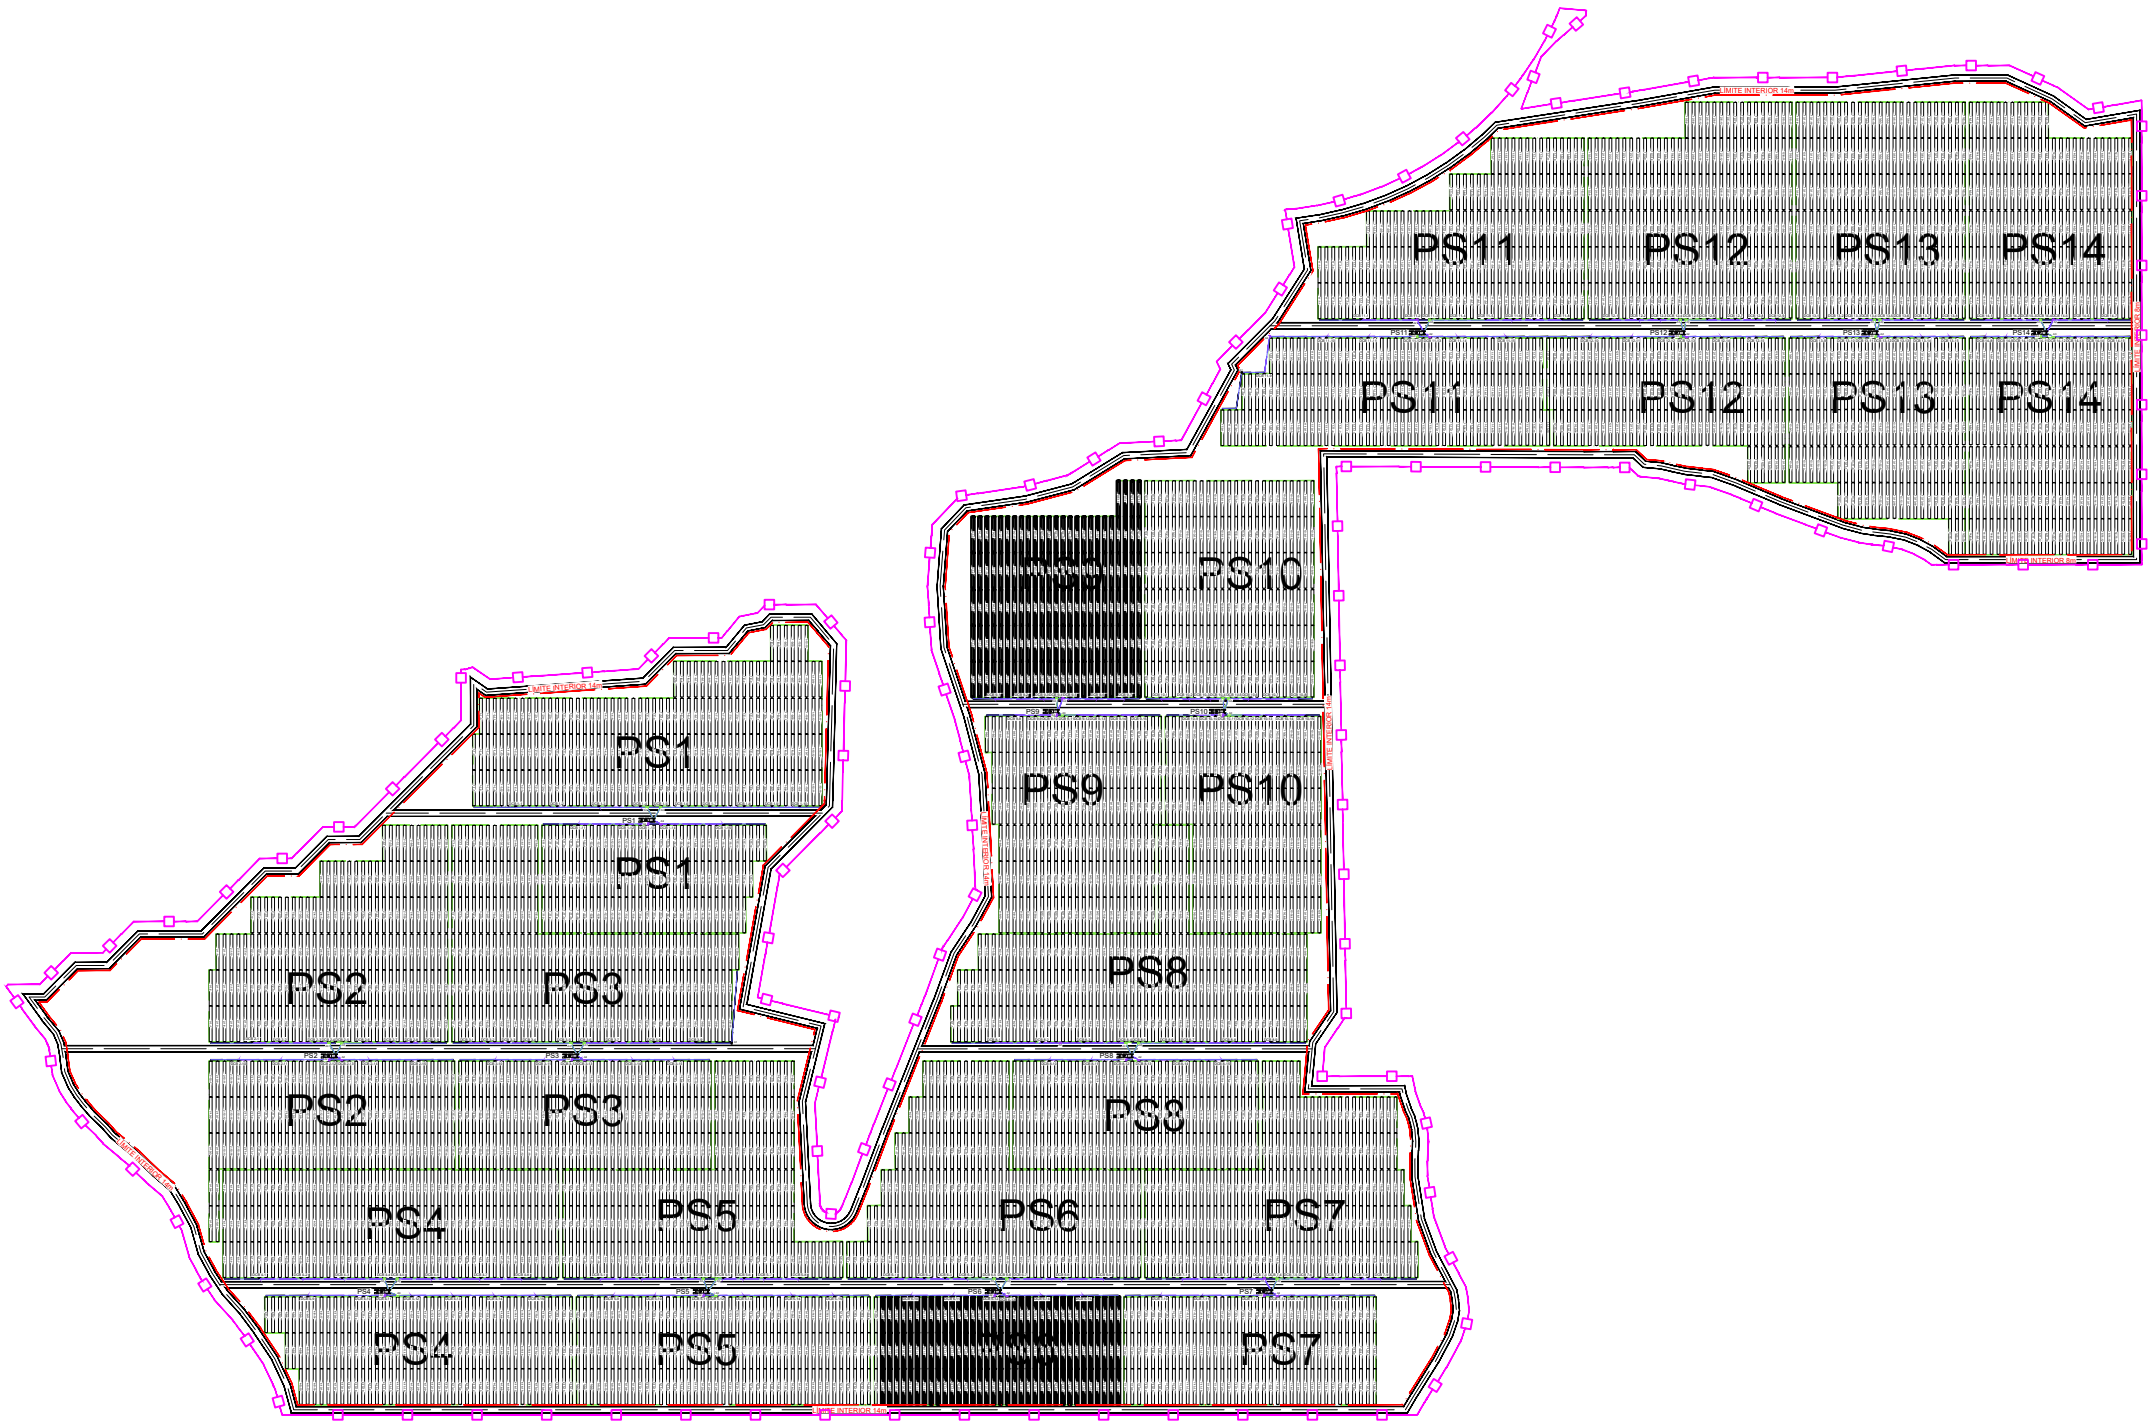

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://coiitara.gon.es/validar/validarCSV.aspx?CSV=057VIMR12PPOVUZ>



9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

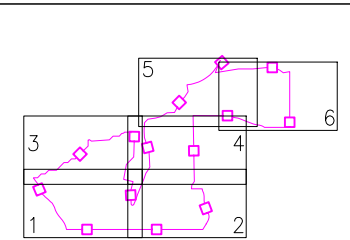



El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITAR: 6.134

02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN
  Fecha: 09/2020 Nombre: JSS Comprobado: 09/2020 JAAD Aprobado: 09/2020 JSO PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL) PLANTA GENERAL Escala: 1/6.000 Revisión: 00 Hoja: 01 Siguiente: 02 Código: 20-2216-01 FD-I1-004					

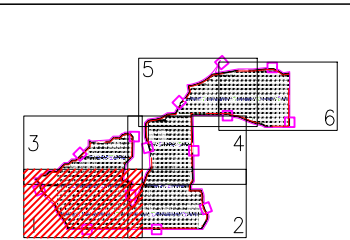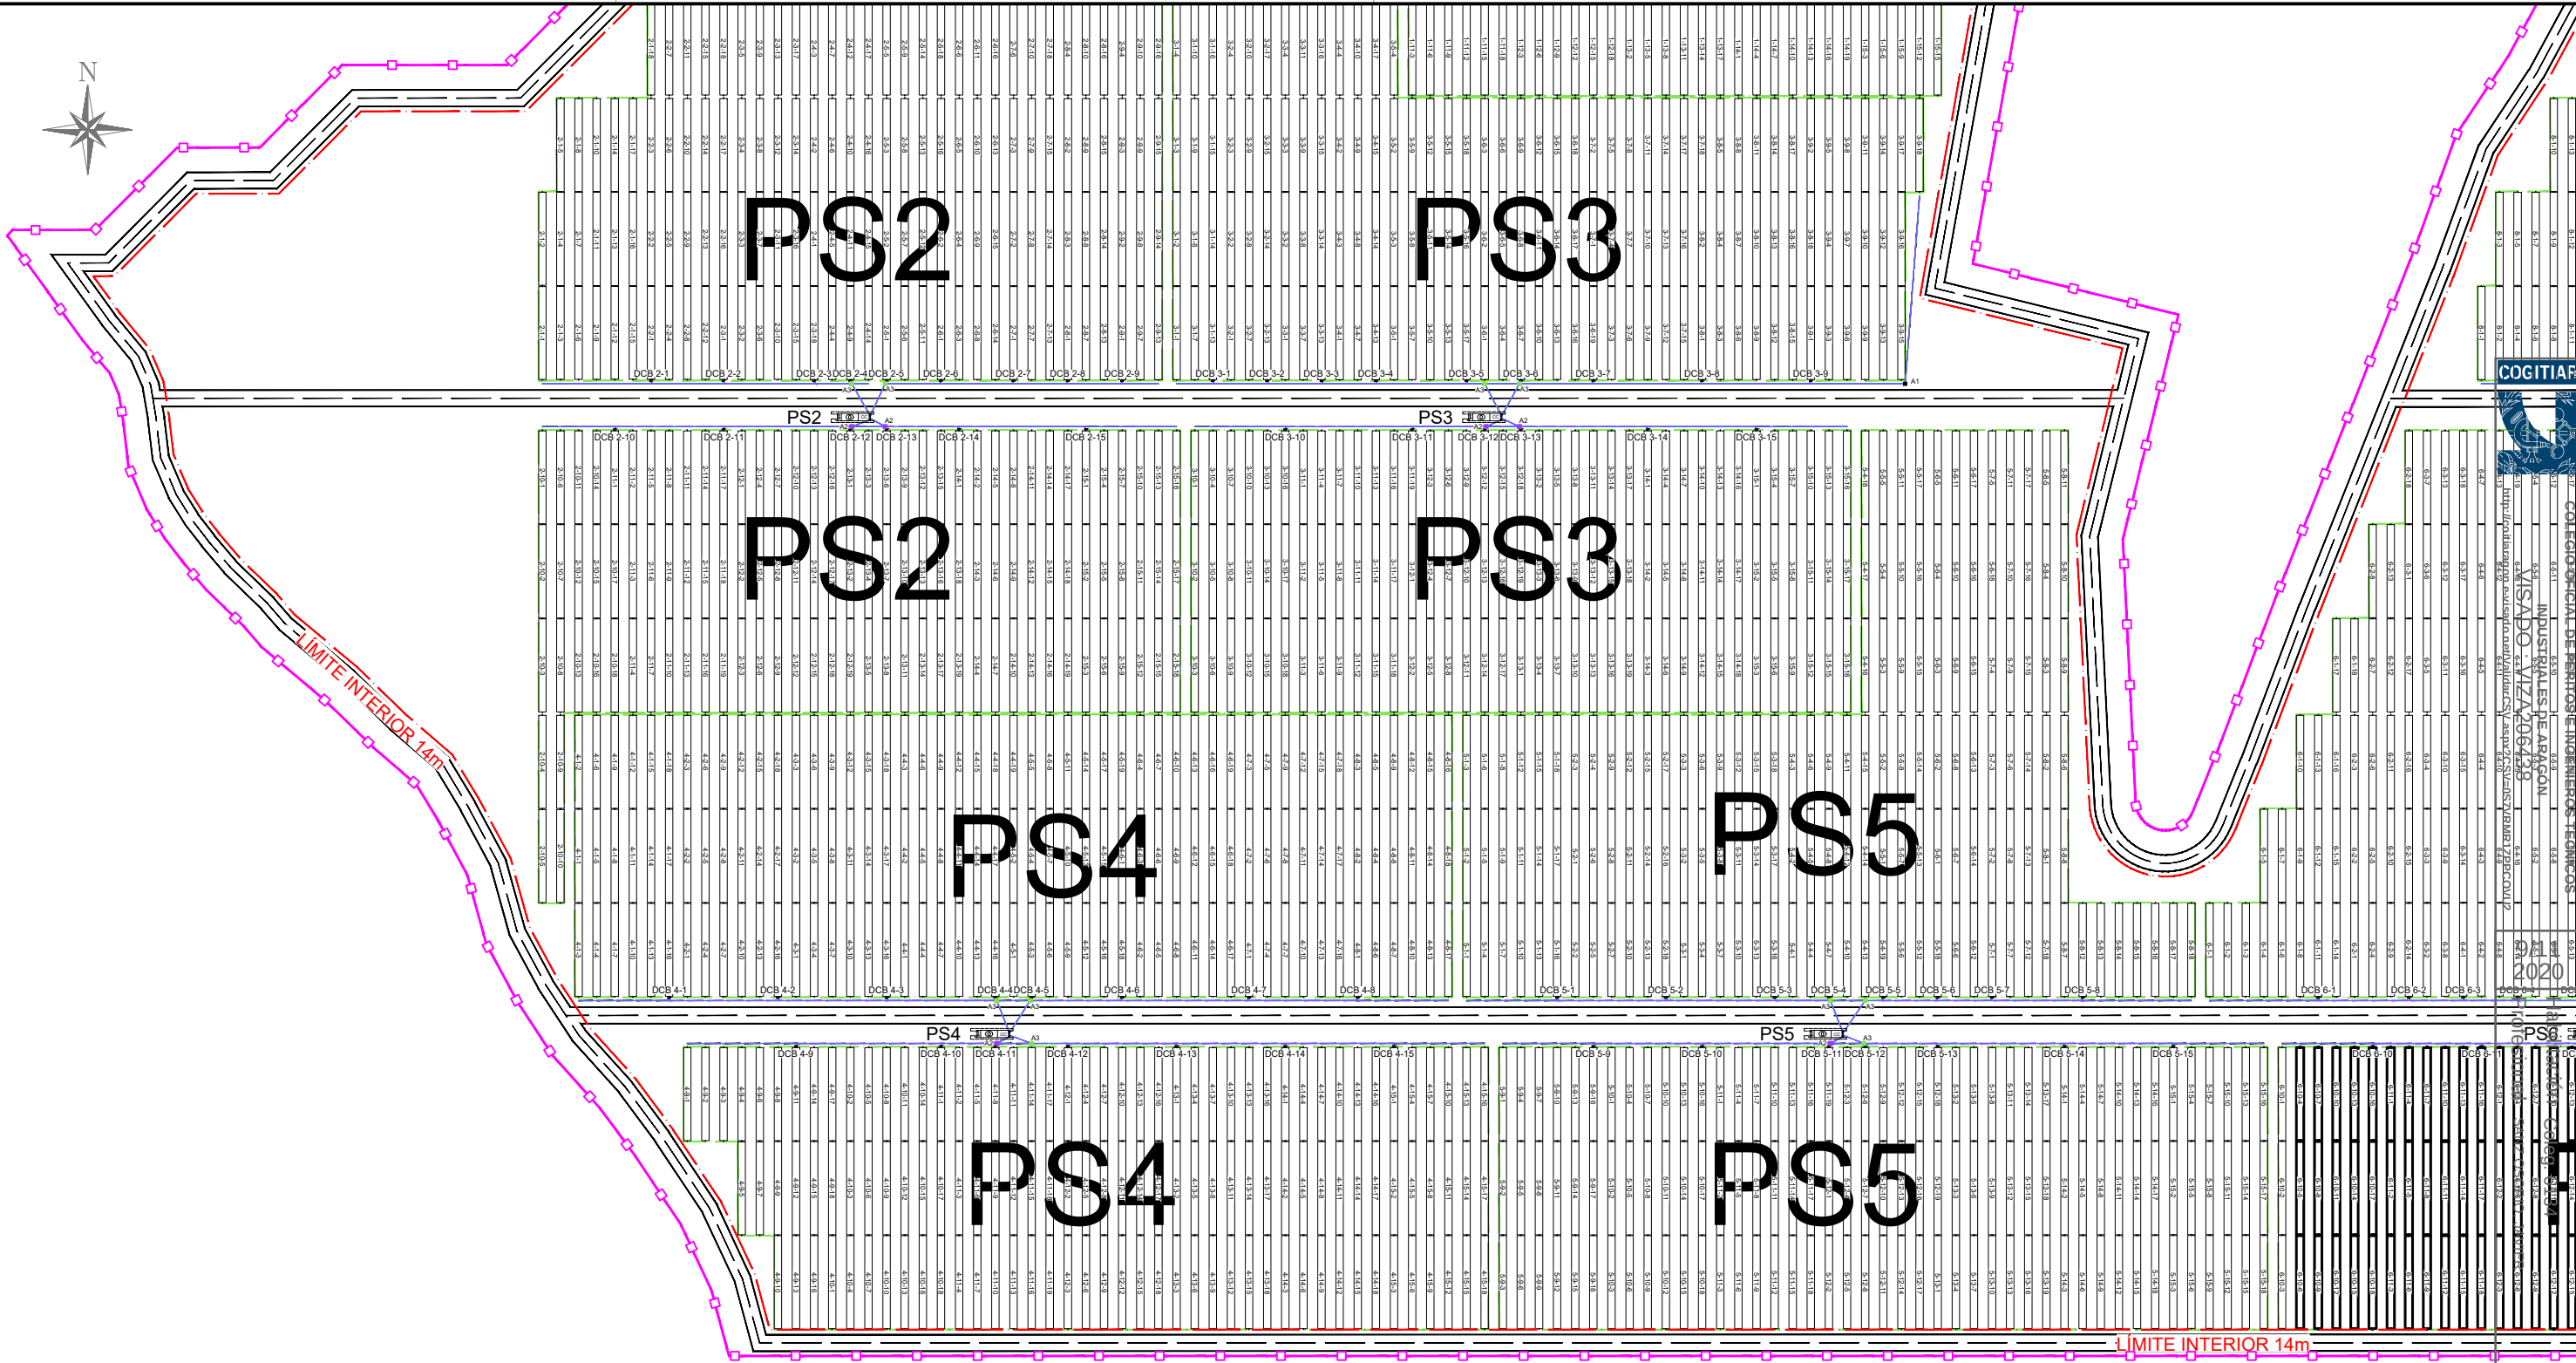

El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITIAR: 6.134


02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN
 			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL)		Escala:  1/2.000
					Revisión: 00
					Hoja: 02
					Siguiente: 03
					Código: 20-2216-01 FD-I1-004
	Fecha:	Nombre:	PLANTA GENERAL DETALLES		
Dibujado:	09/2020	JSS			
Comprobado:	09/2020	JAAD			
Aprobado:	09/2020	JSO			

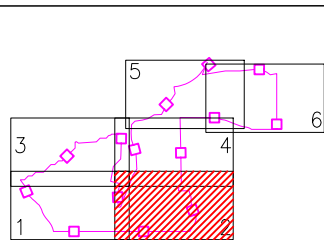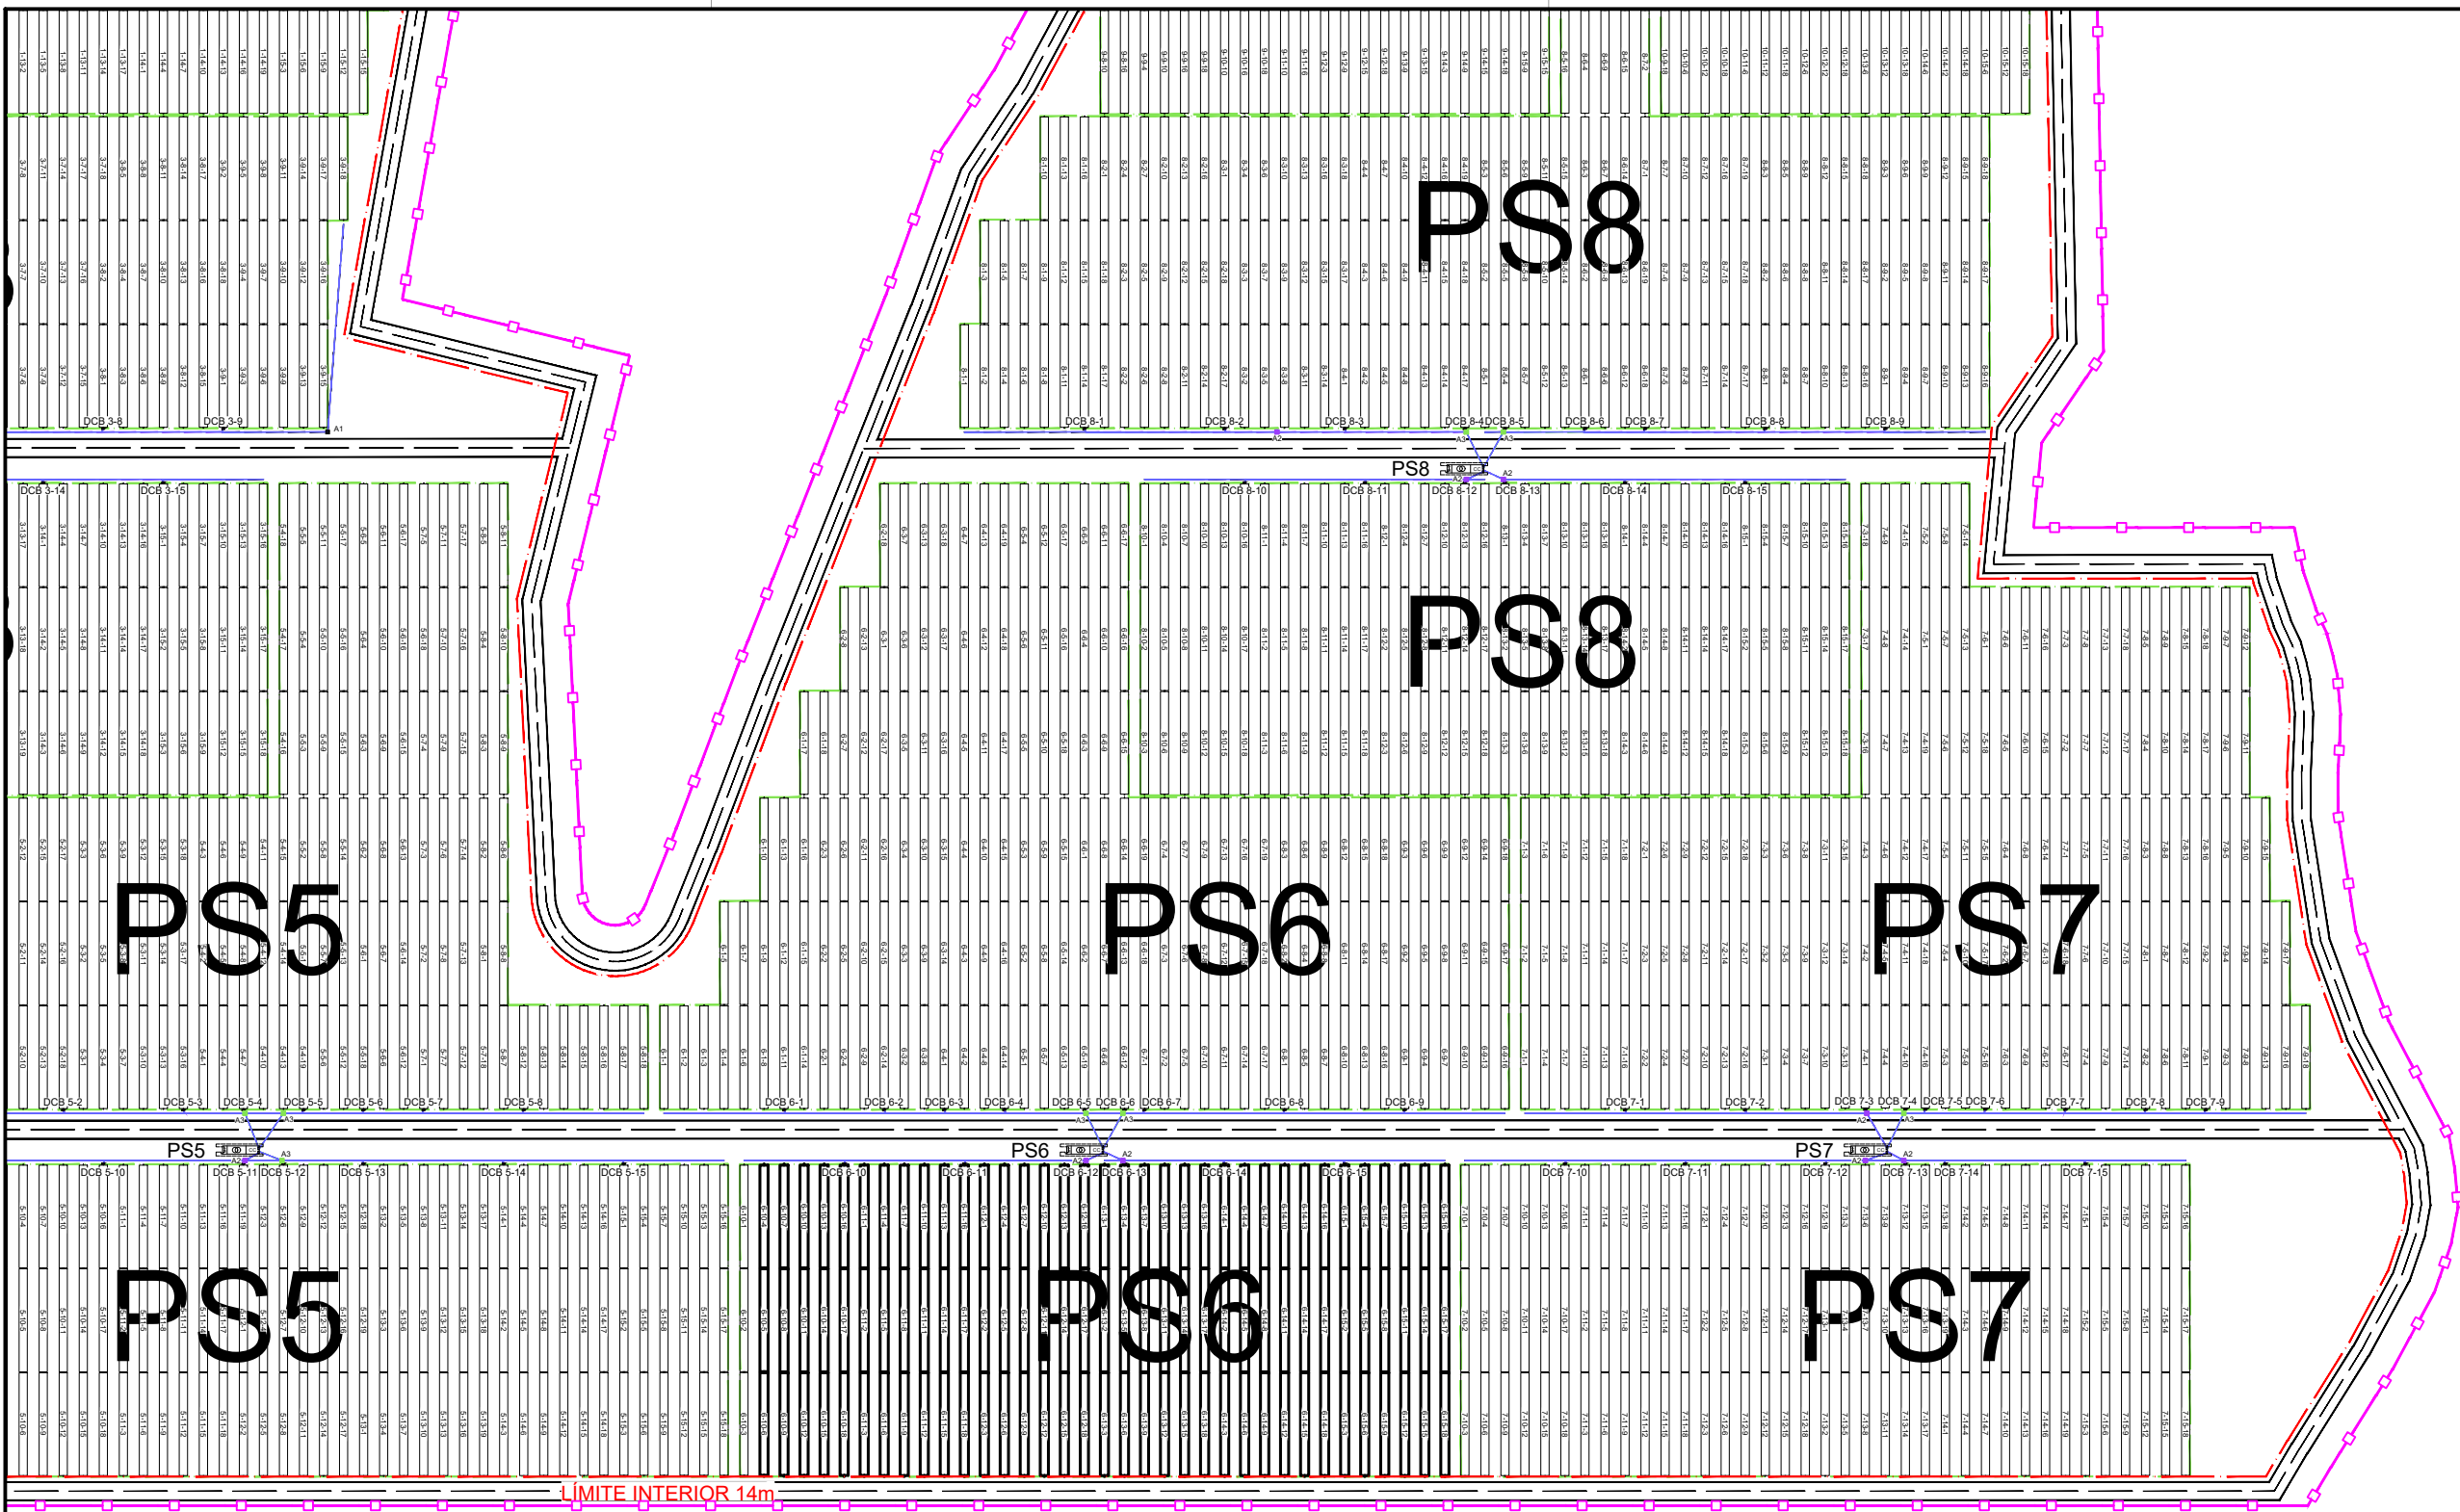

El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITIAR: 6.134




02							
01							
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN		
 forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION  SISER INGENIEROS, S.L.			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL)			Escala: 1/2.000	
						Revisión: 00	
						Hoja: 03	
						Siguiente: 04	
Dibujado: 09/2020 JSS			PLANTA GENERAL DETALLES			Código: 20-2216-01 FD-I1-004	
Comprobado: 09/2020 JAAD							
Aprobado: 09/2020 JSO							

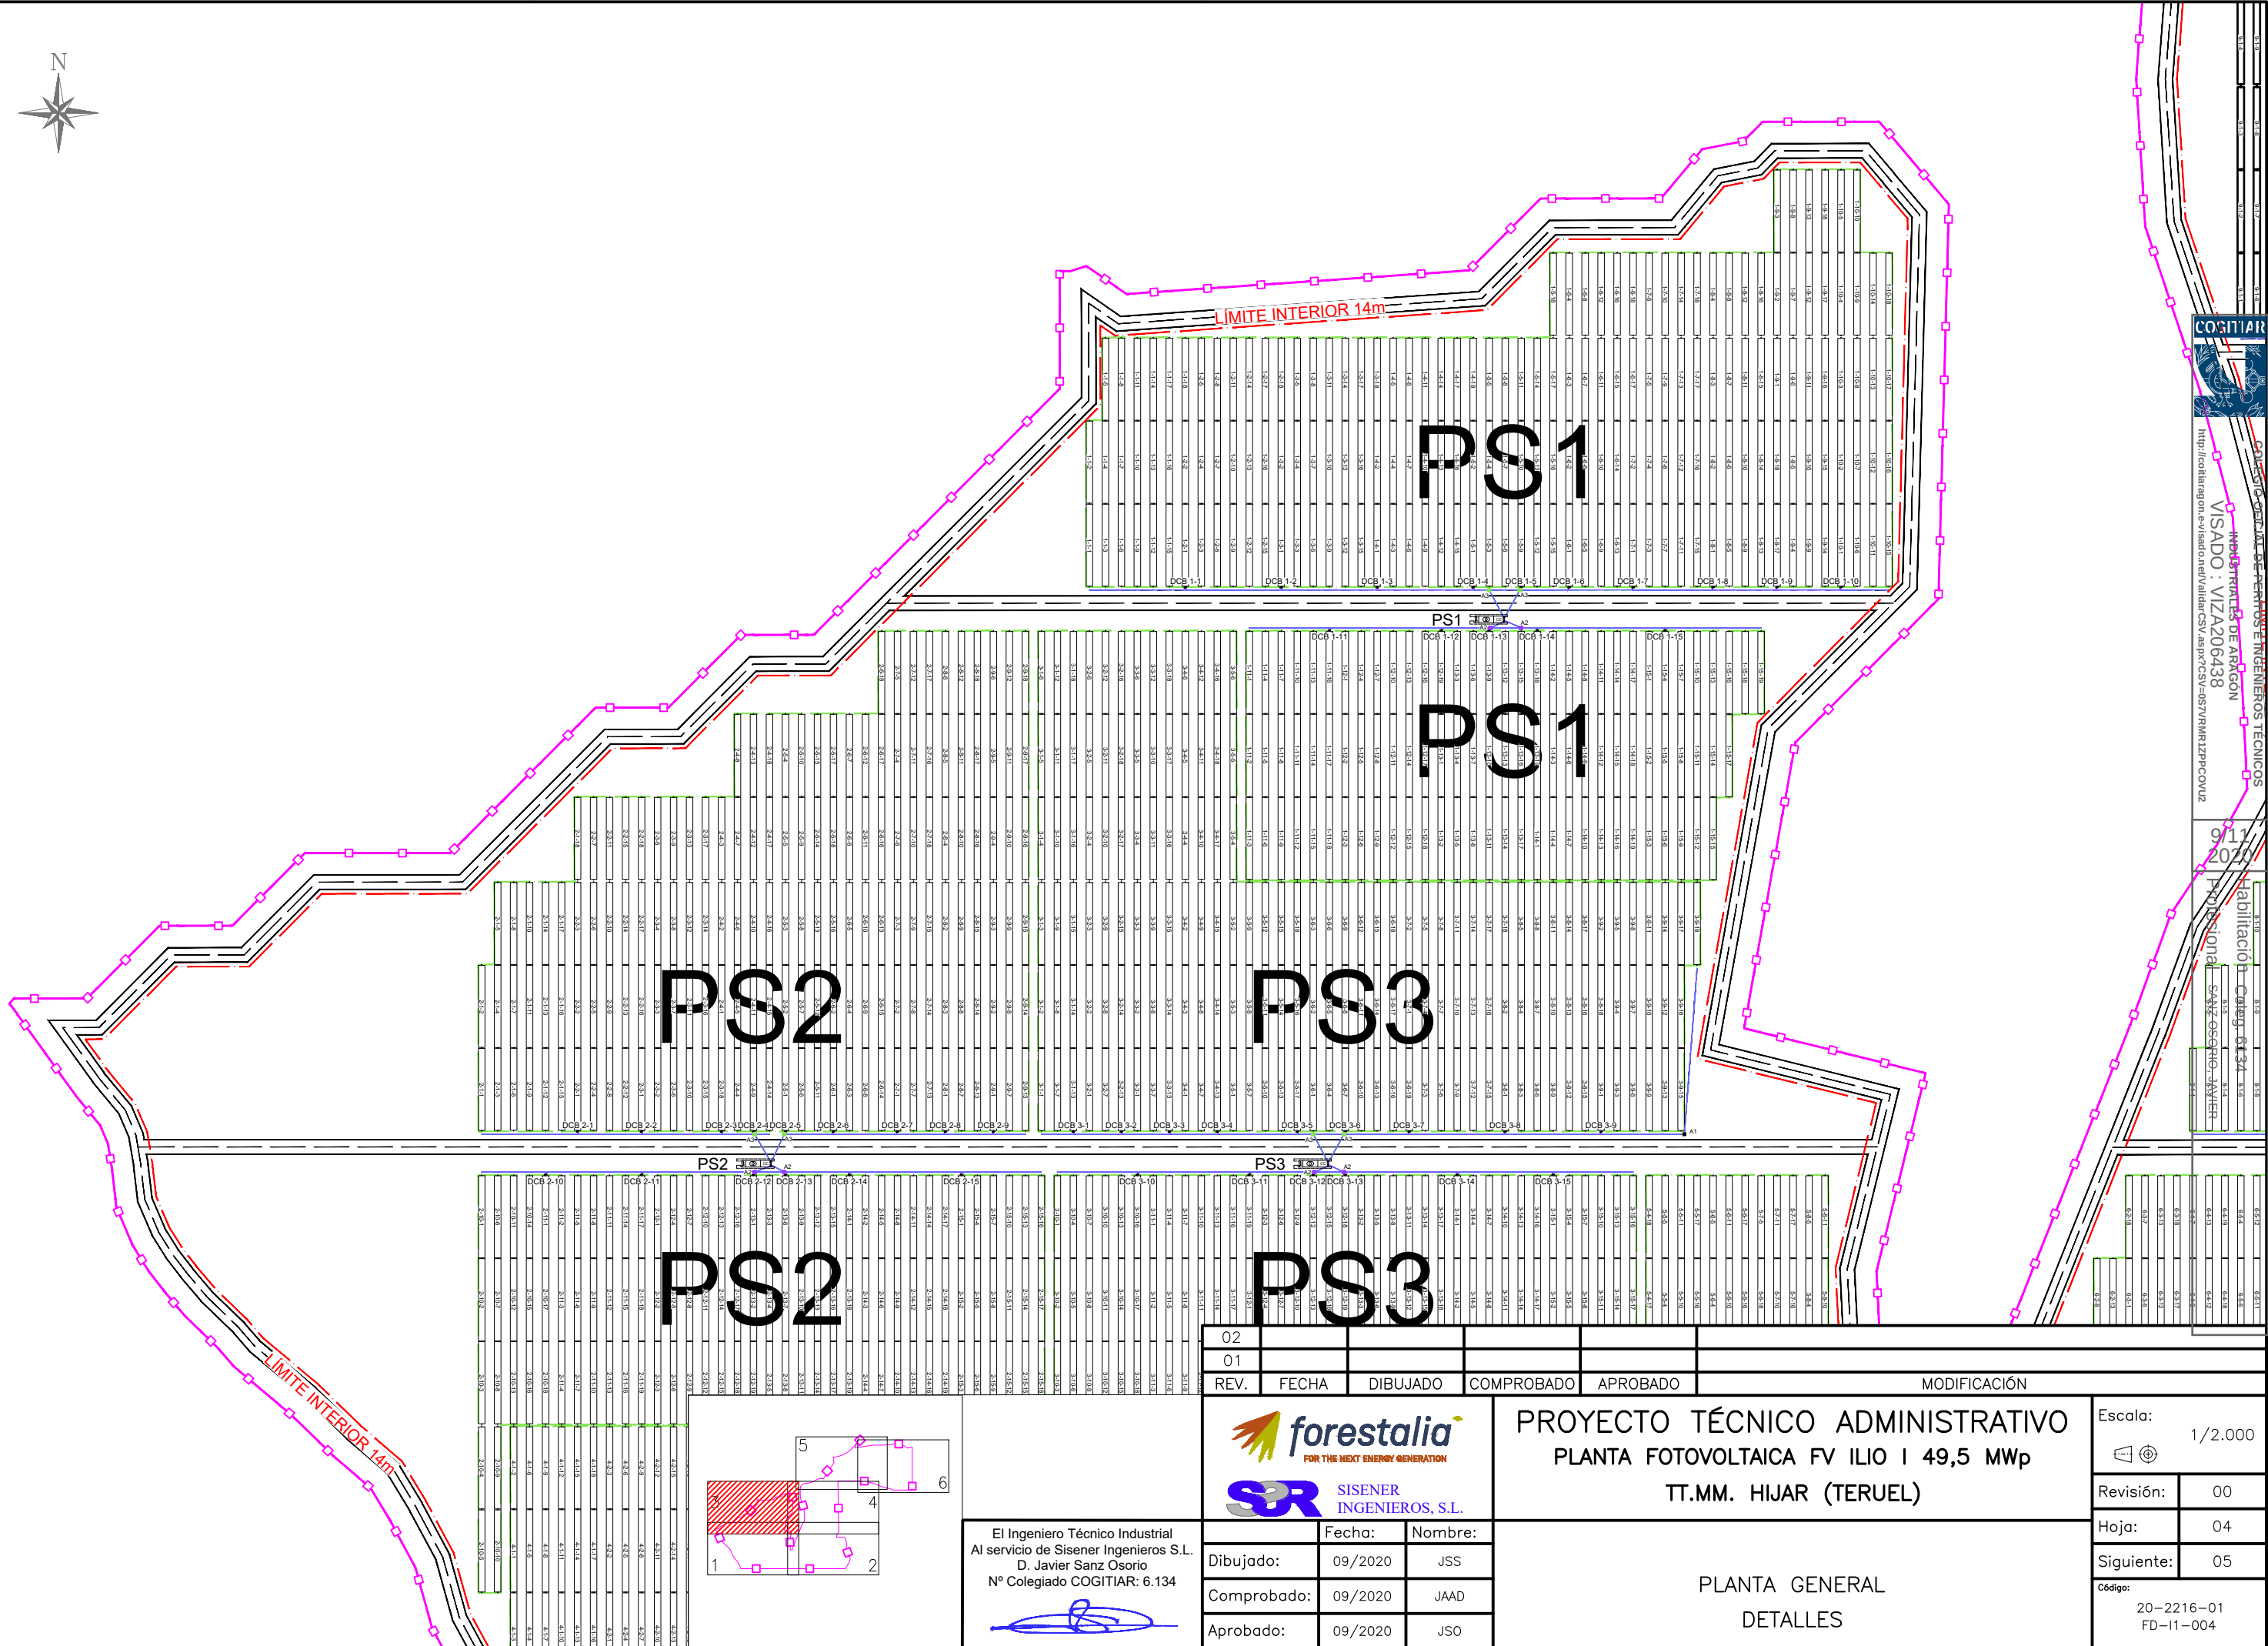

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO : VIZA206438
<http://colliaragon.es/validar/validarCS.aspx?CS=VIZA206438>

Habitación: 613
Fecha: 09/2020
Proyecto: 613
SANTO DOMINGO - TERUEL

02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN
 FOR THE NEXT ENERGY GENERATION  SISENER INGENIEROS, S.L. Fecha: 09/2020 Nombre: JSS Comprobado: 09/2020 Nombre: JAAD Aprobado: 09/2020 Nombre: JSO					
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL)					Escala: 1/2.000
PLANTA GENERAL DETALLES					Revisión: 00
					Hoja: 04
					Siguiente: 05
					Código: 20-2216-01 FD-I1-004

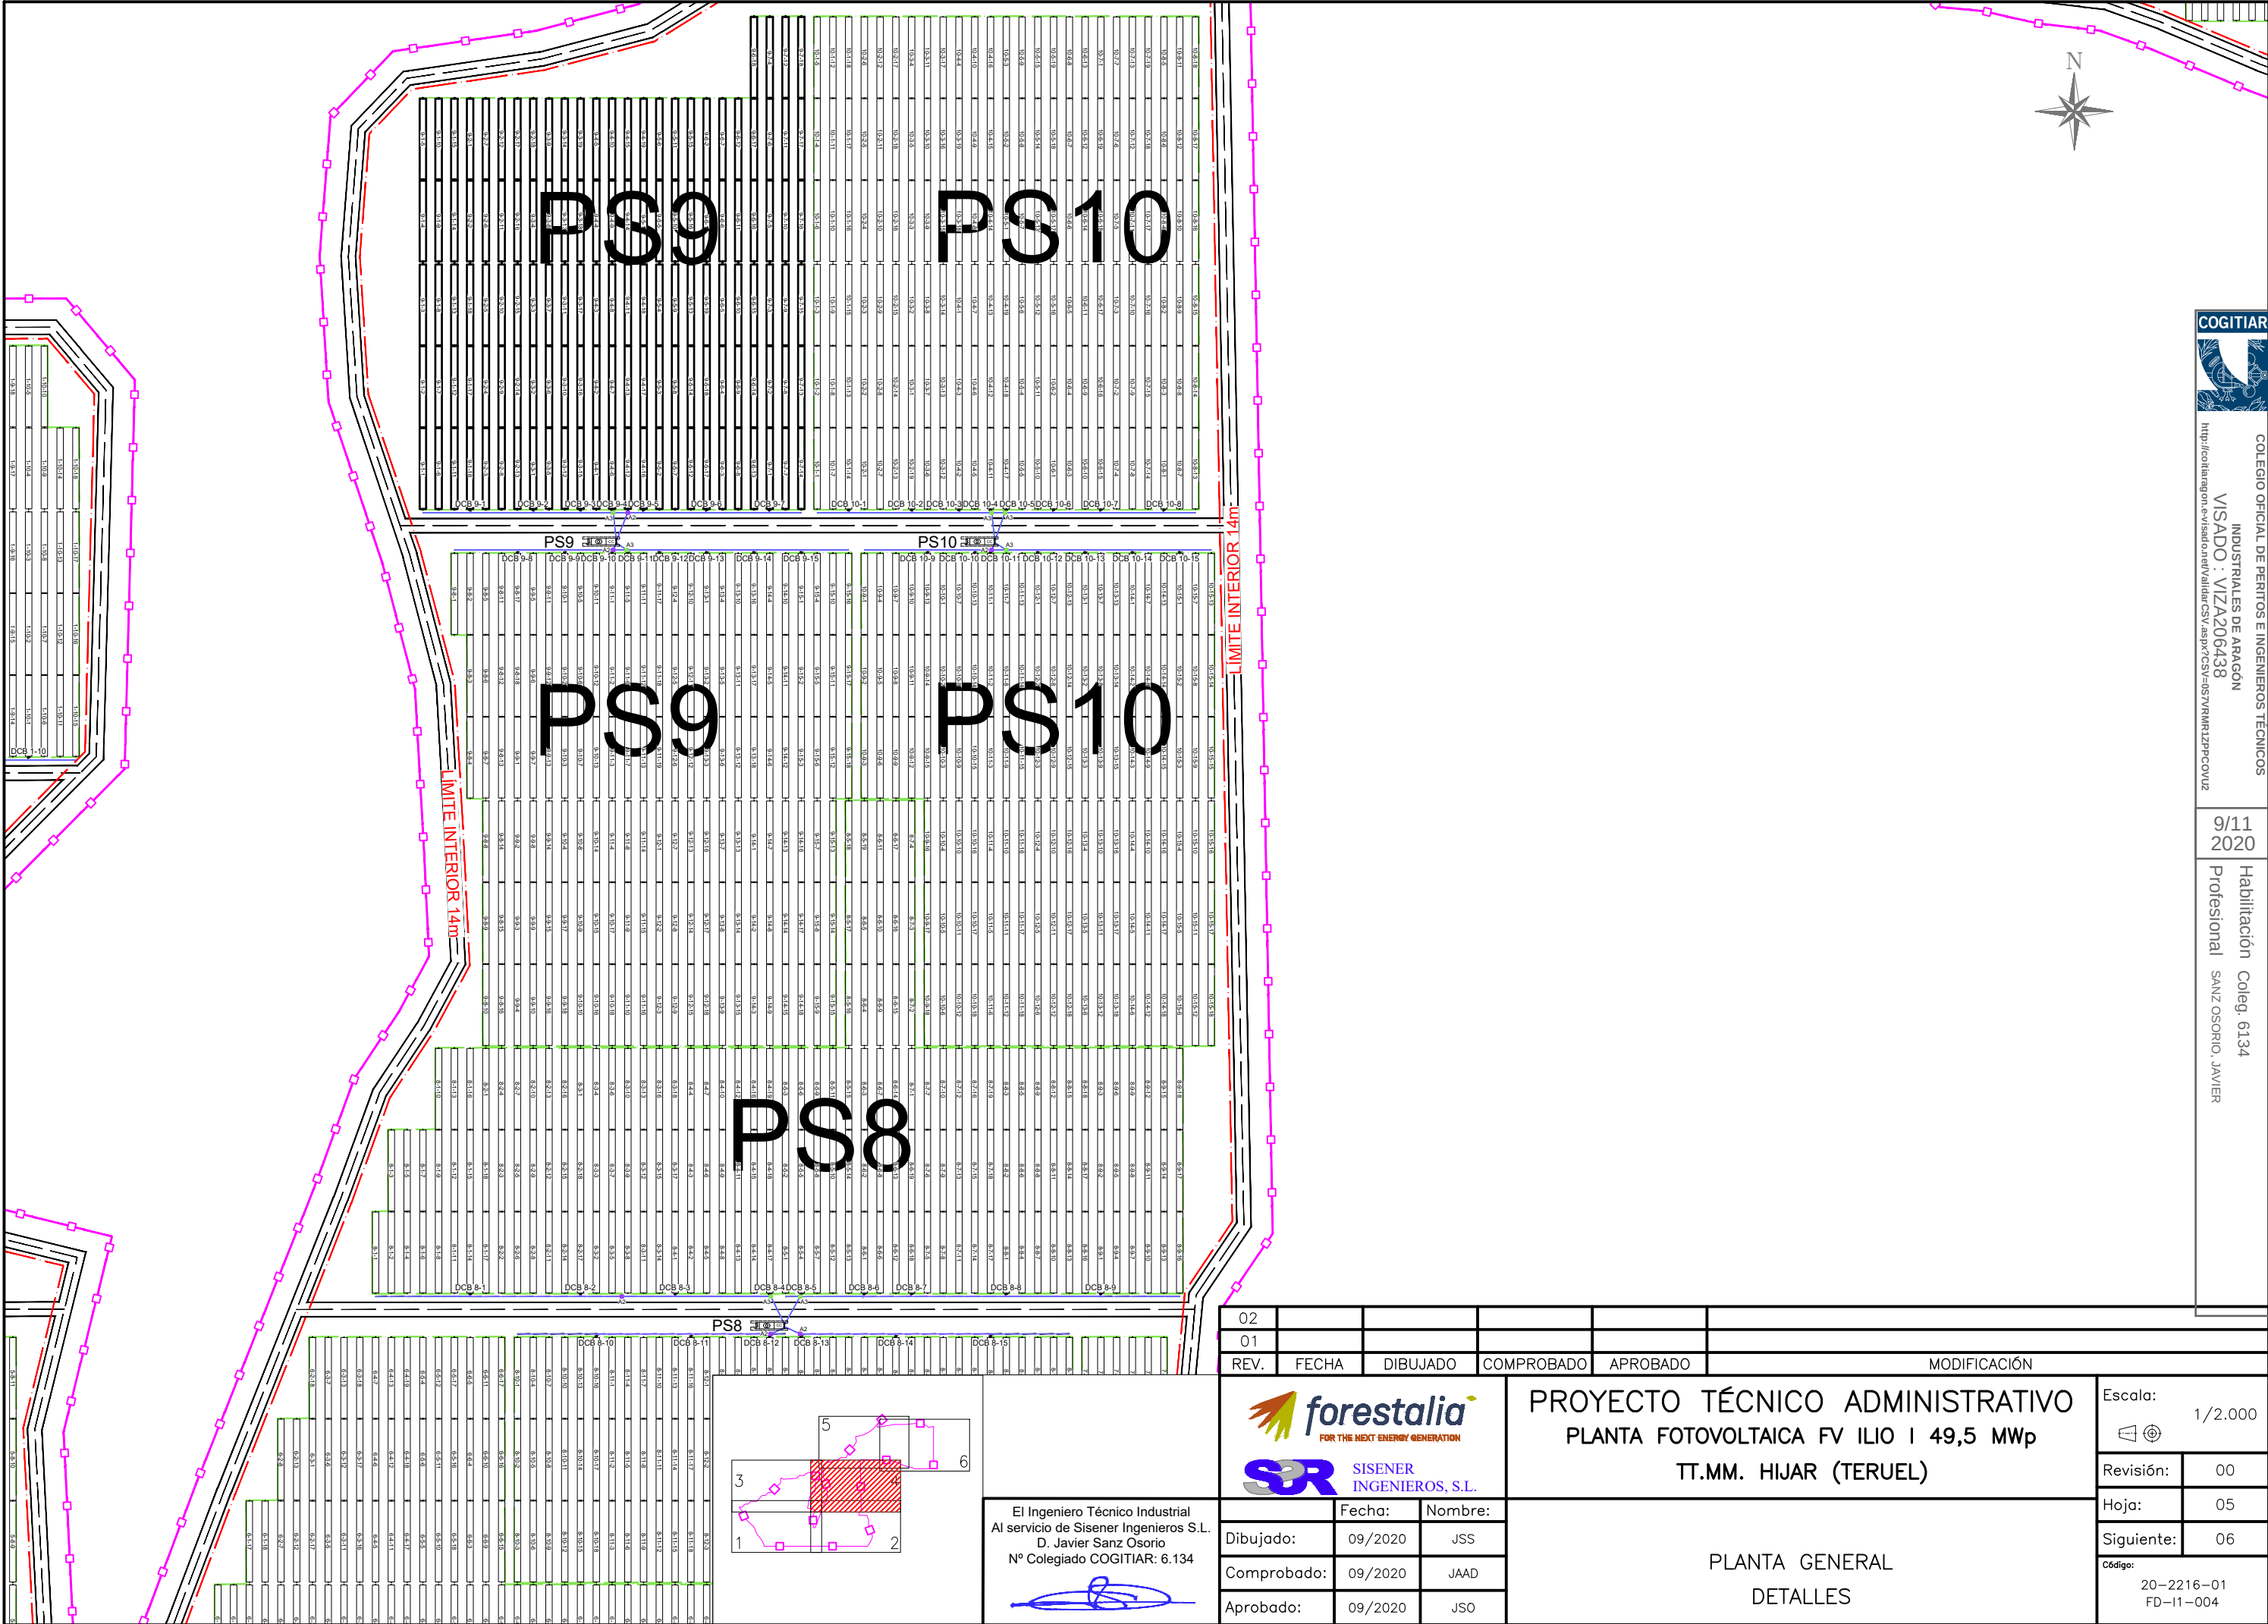


02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL)					
PLANTA GENERAL DETALLES					Escala: 1/2.000
					Revisión: 00
					Hoja: 05
					Siguiente: 06
					Código: 20-2216-01 FD-I1-004




El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGIATAR: 6.134

	Fecha:	Nombre:
Dibujado:	09/2020	JSS
Comprobado:	09/2020	JAAD
Aprobado:	09/2020	JSO

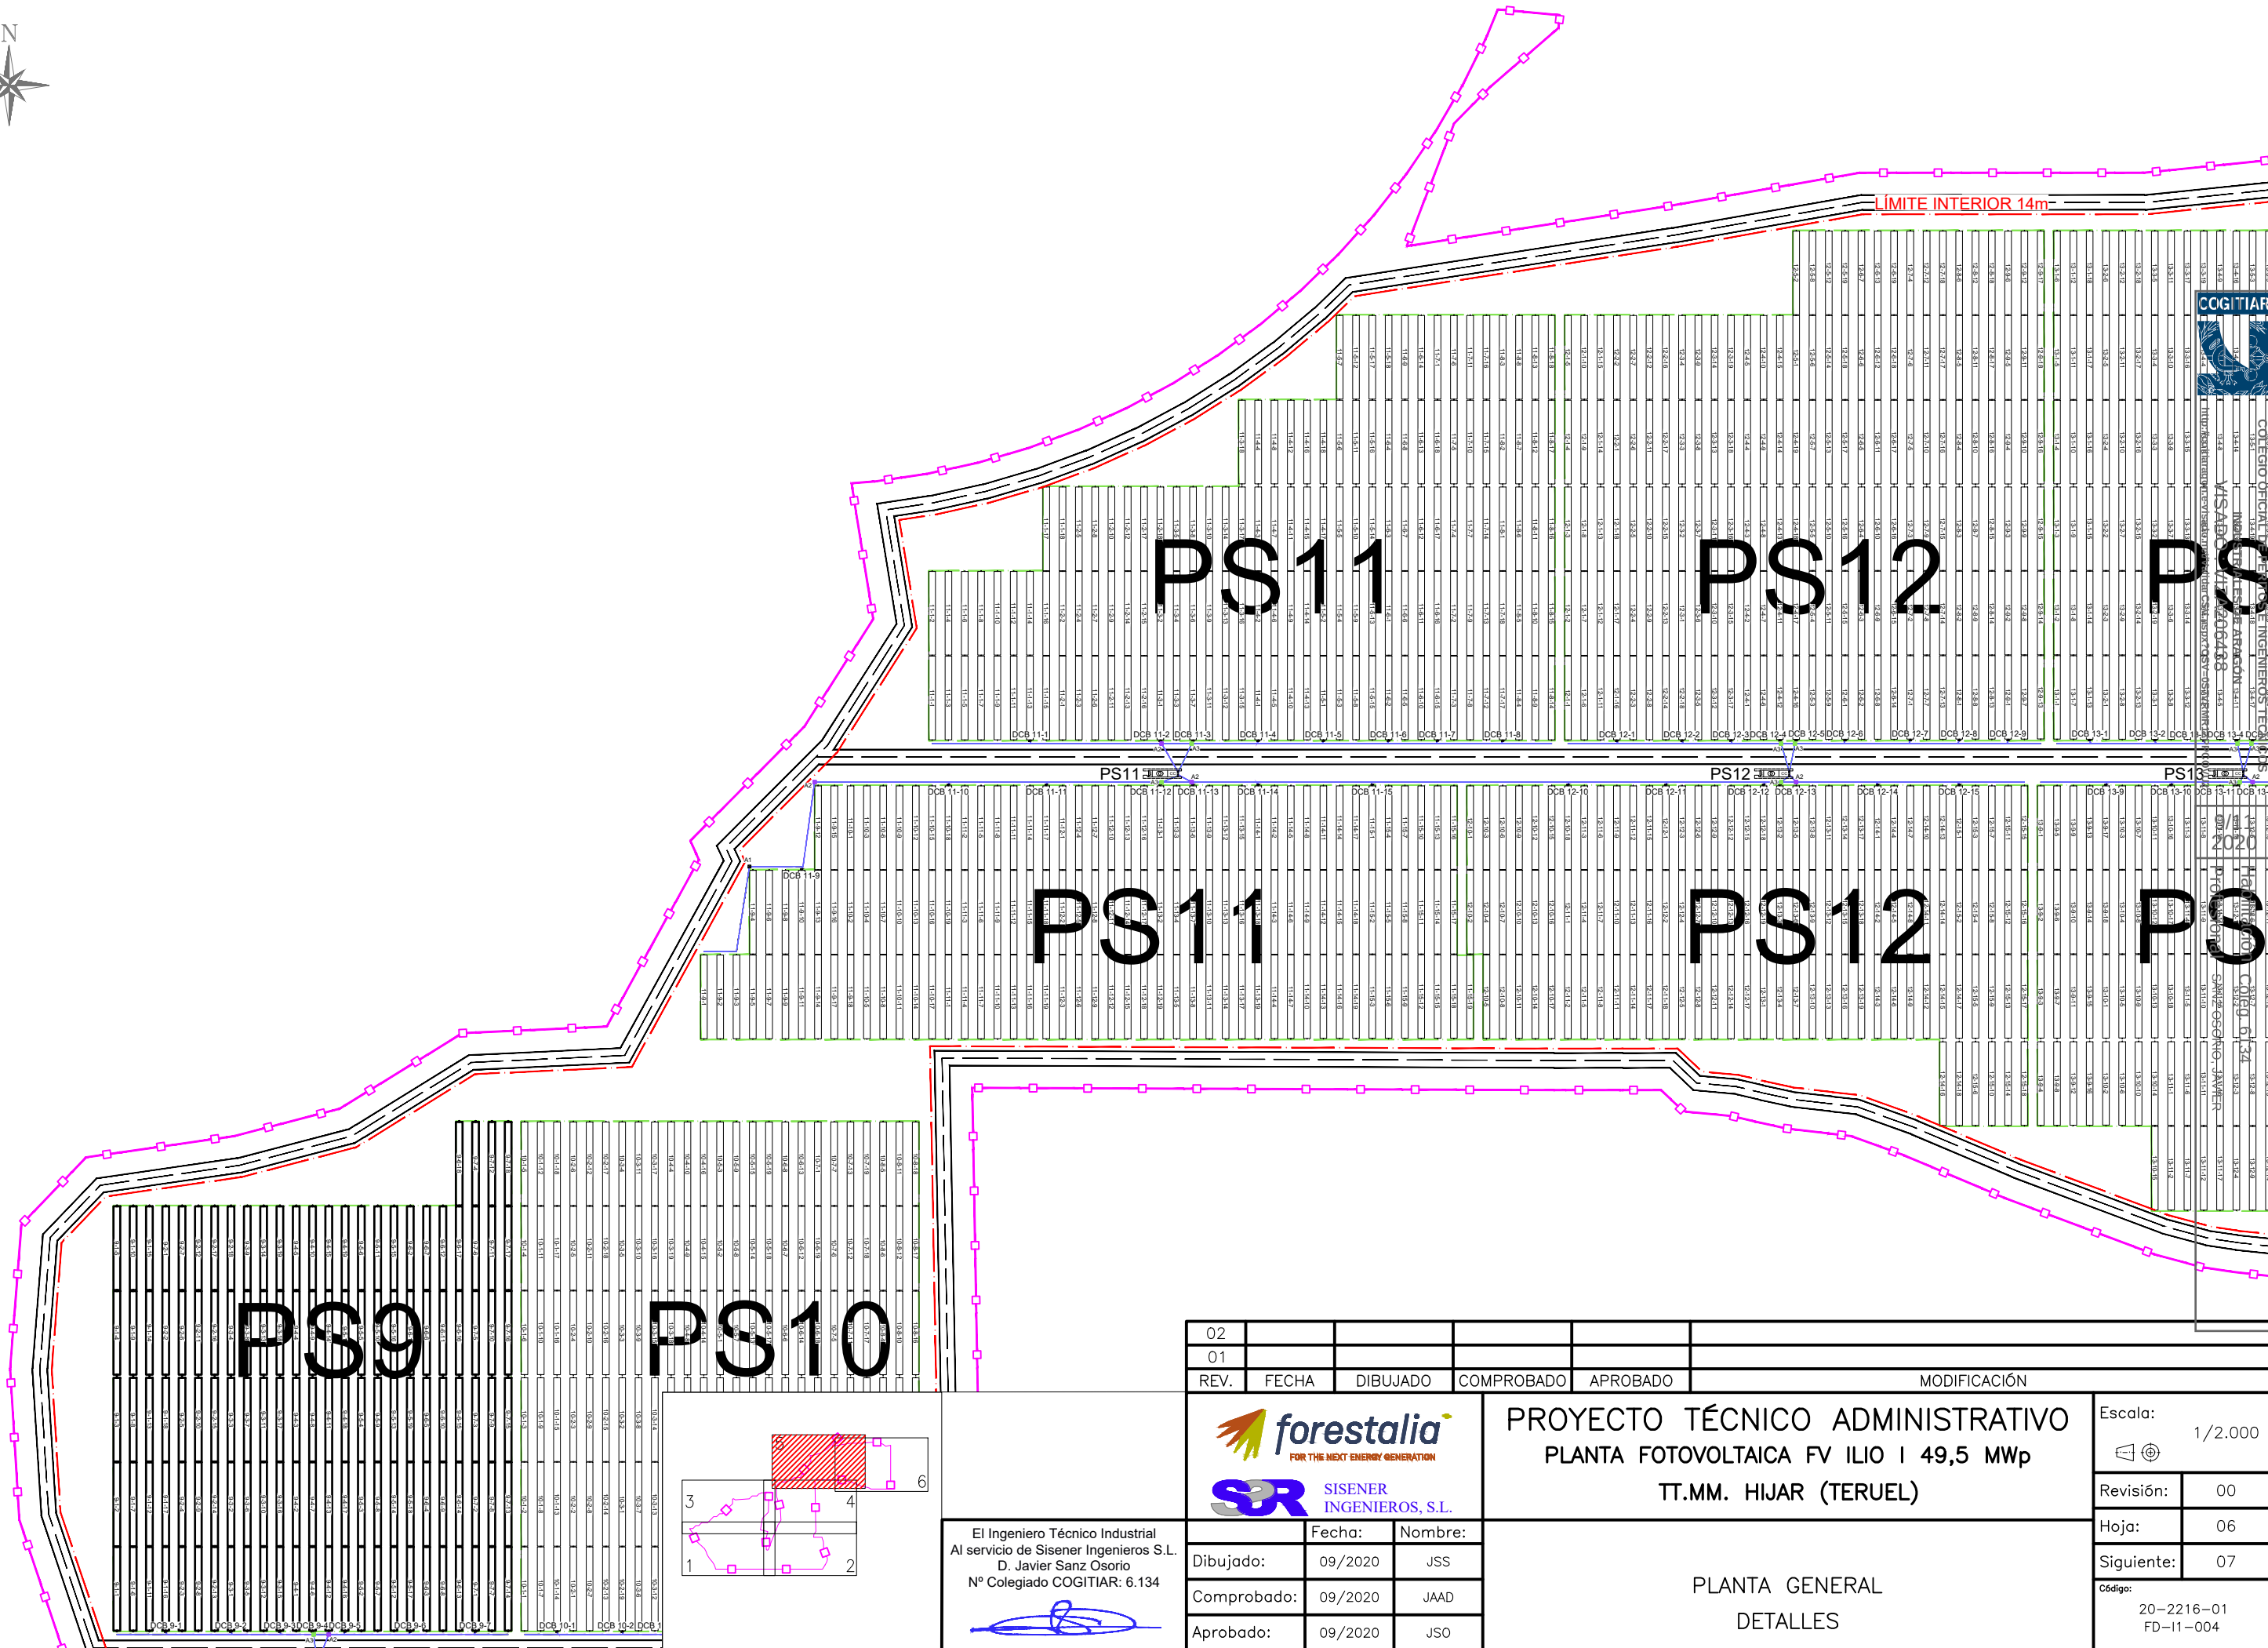


El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITAR: 6.134

02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN
 FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL)		Escala:  1/2.000
	Fecha:	Nombre:	PLANTA GENERAL DETALLES		Revisión: 00
Dibujado:	09/2020	JSS			Hoja: 06
Comprobado:	09/2020	JAAD			Siguiente: 07
Aprobado:	09/2020	JSO			Código: 20-2216-01 FD-I1-004

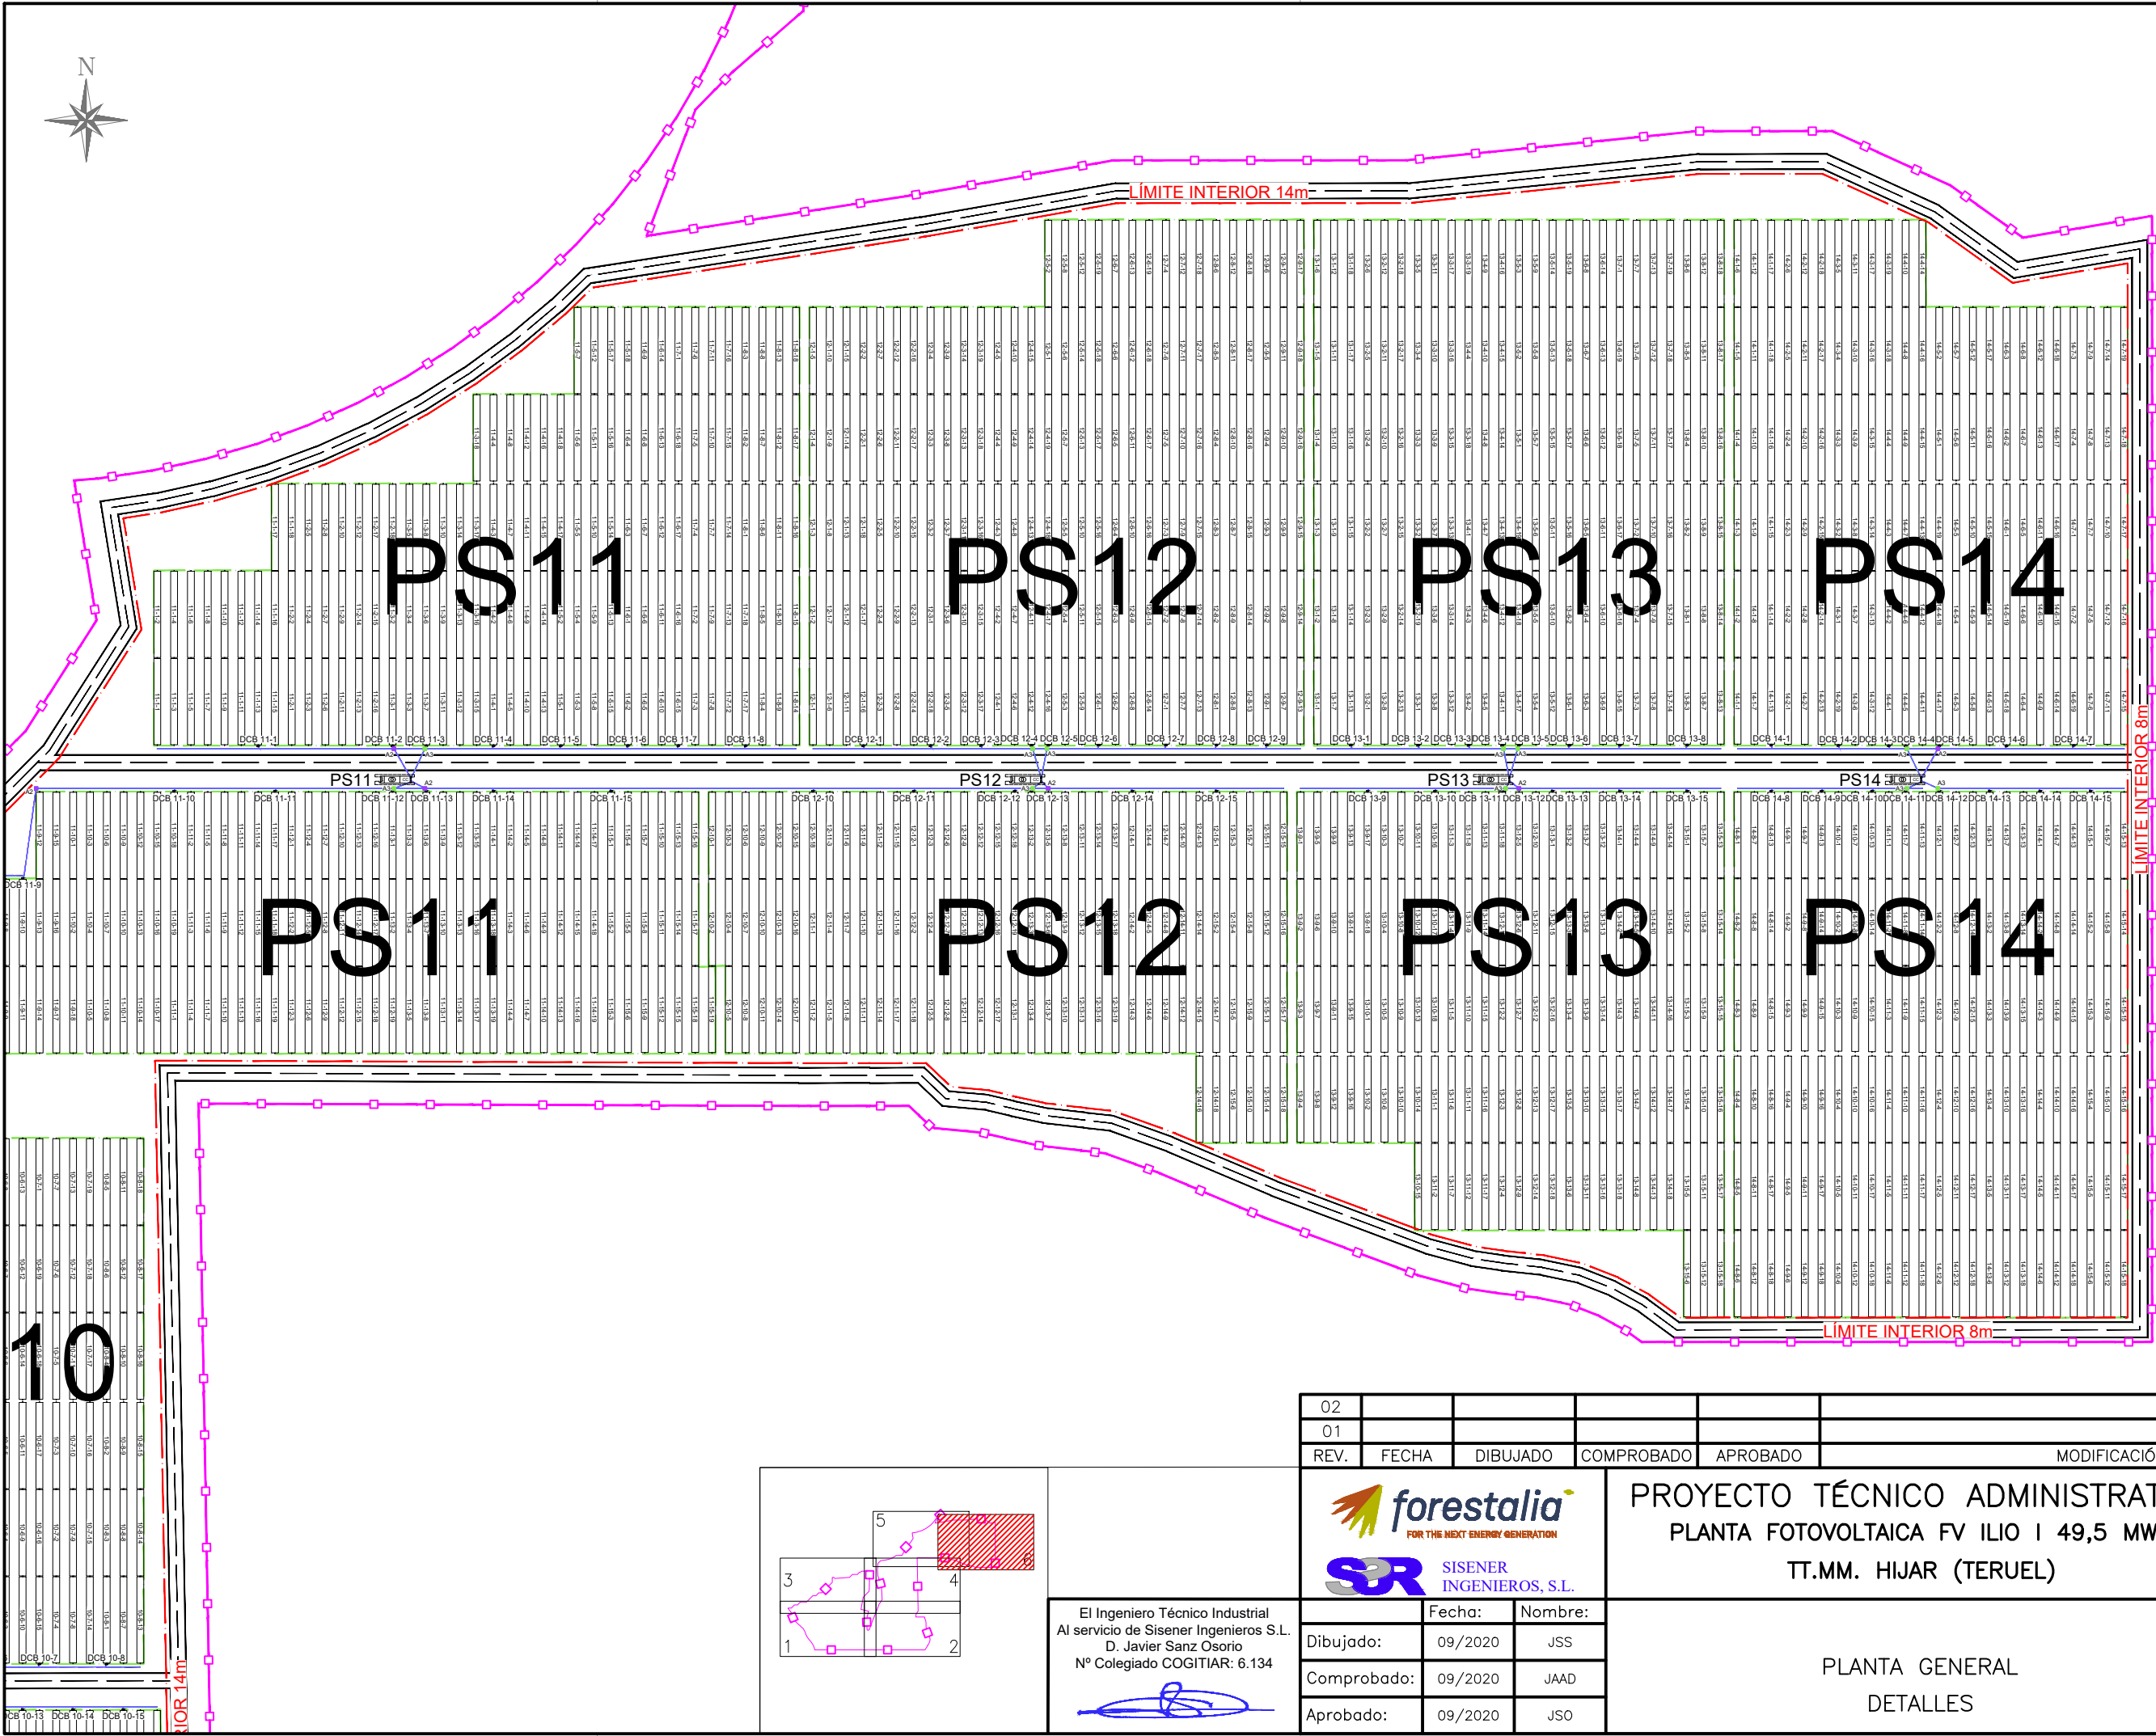

02							
01							
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN		
 FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO I 49,5 MWp TT.MM. HIJAR (TERUEL)		Escala:	1/2.000	
							
					Revisión:	00	
					Hoja:	07	
					Siguiente:	--	
	Fecha:	Nombre:	PLANTA GENERAL DETALLES			Código:	20-2216-01 FD-I1-004
Dibujado:	09/2020	JSS					
Comprobado:	09/2020	JAAD					
Aprobado:	09/2020	JSO					

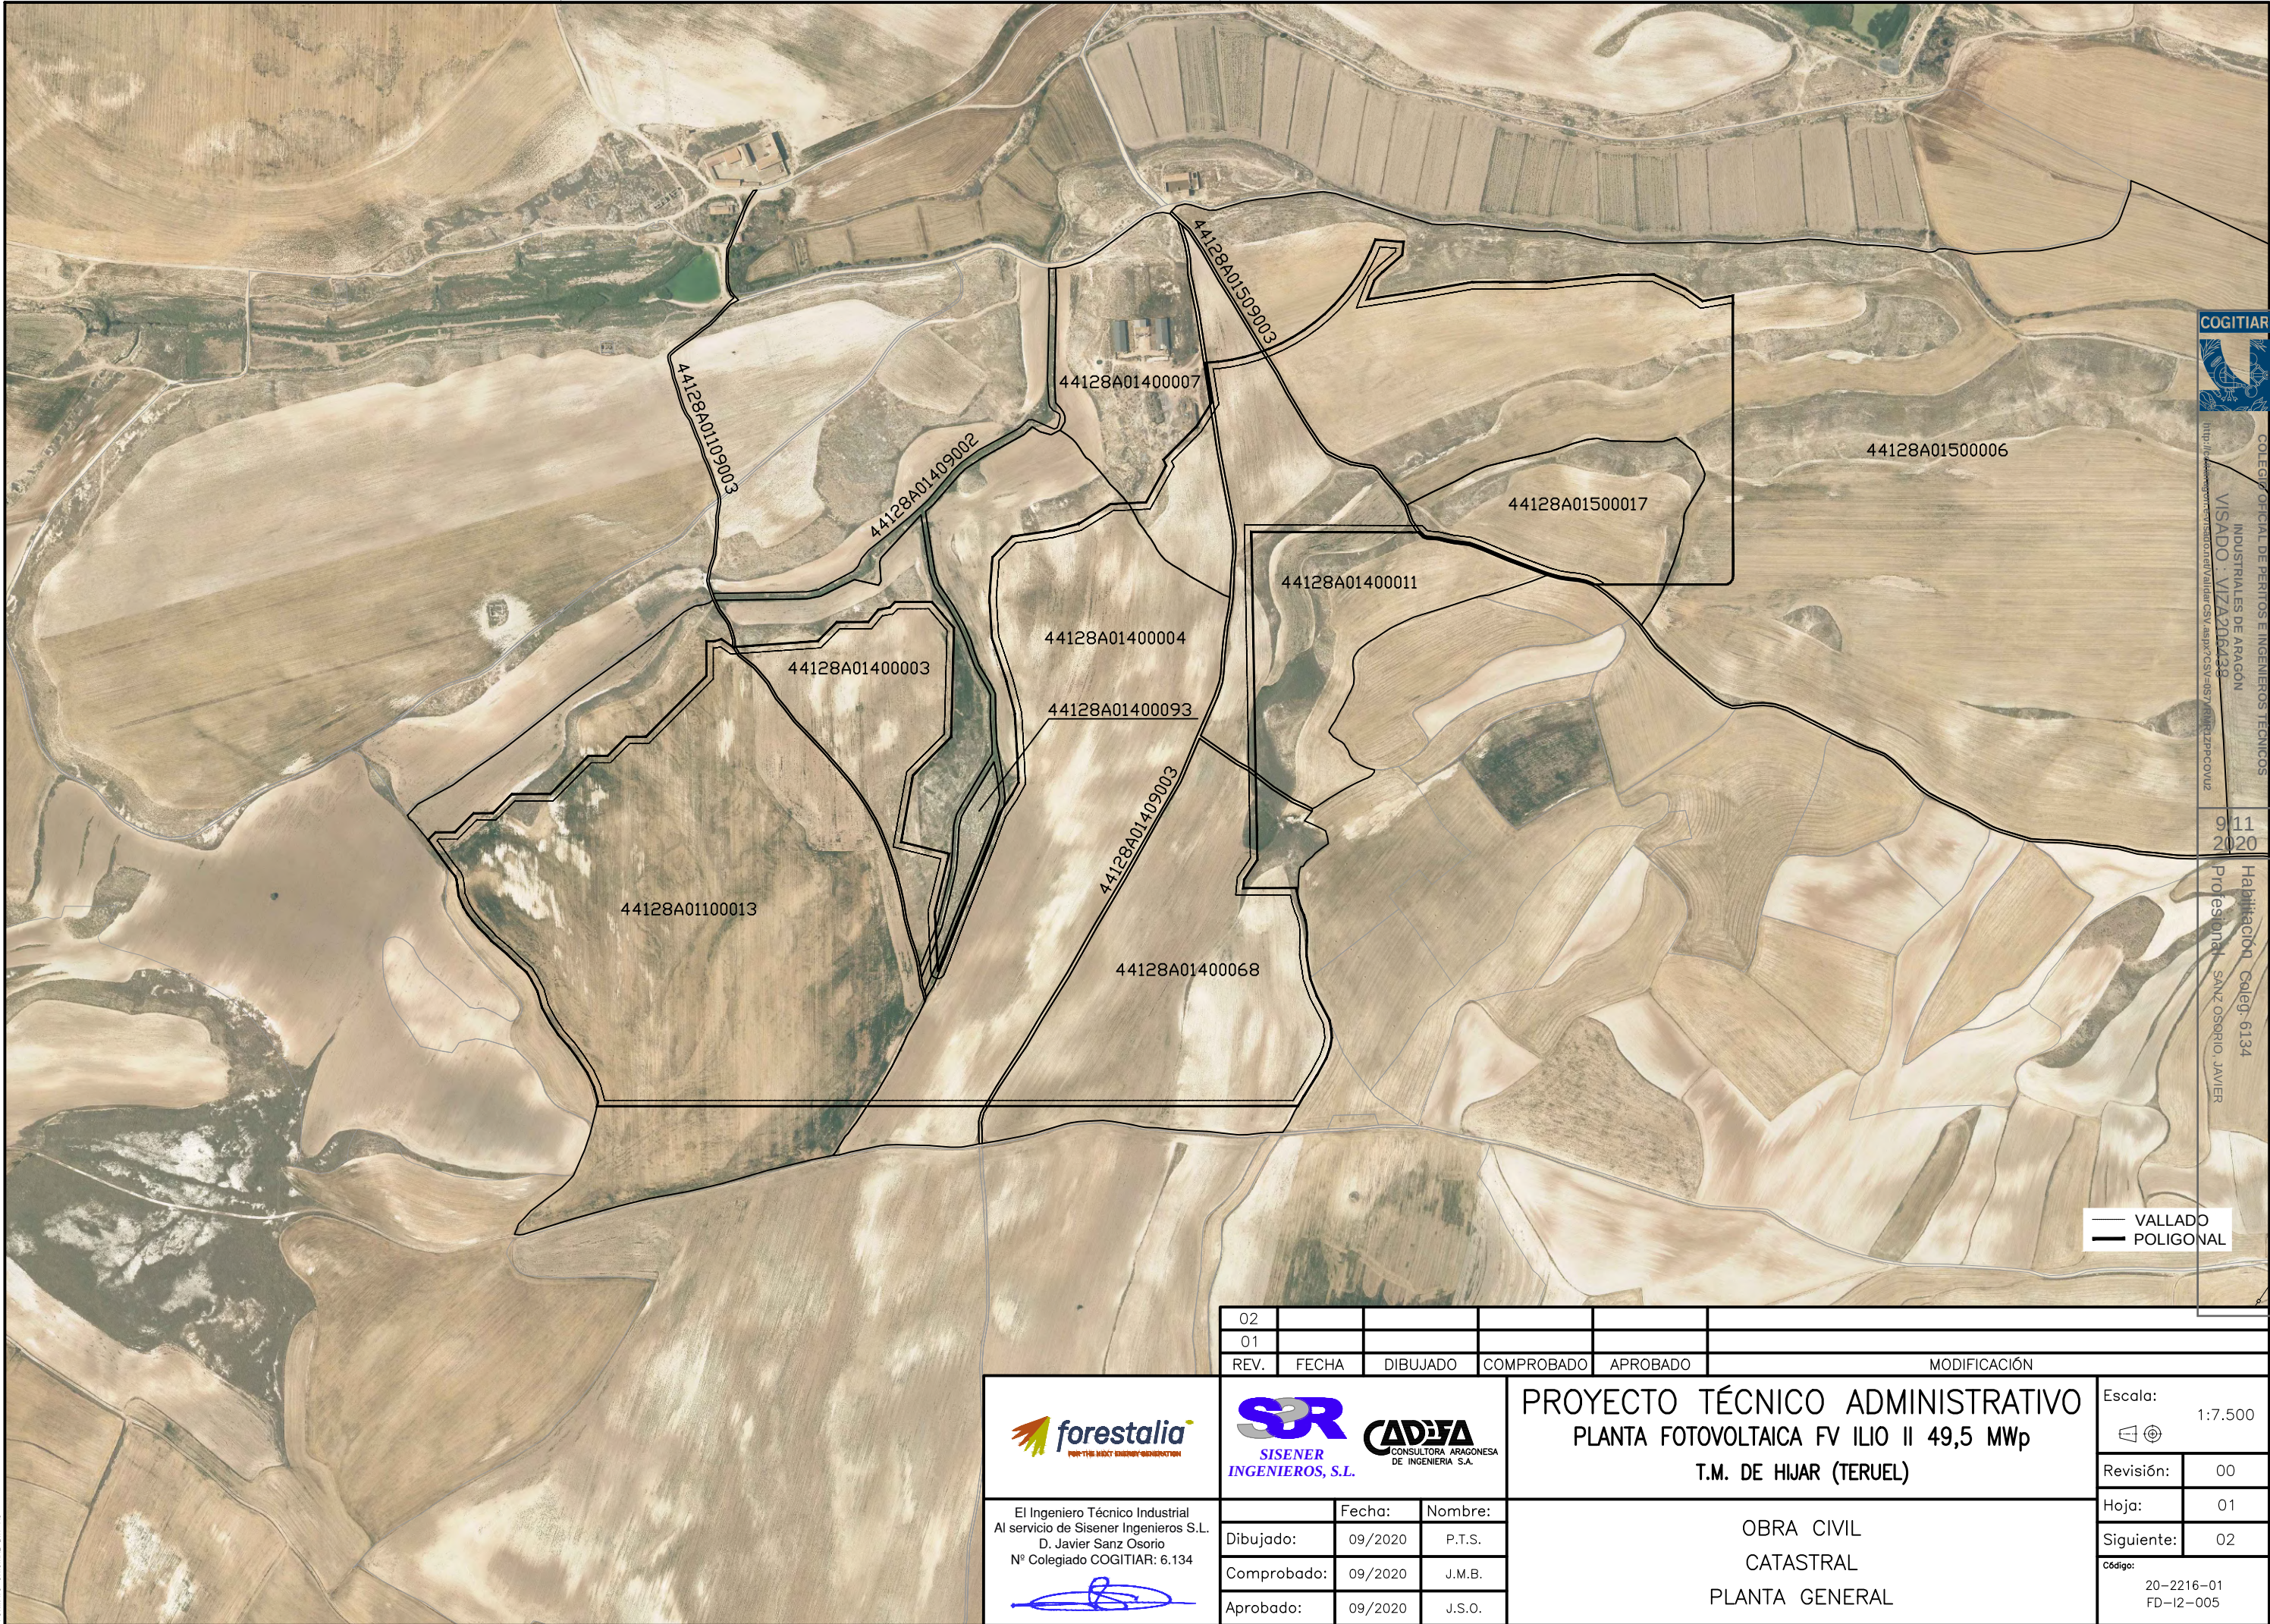

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN
VISADO: VIZA206438
<http://www.cogitar.es/validar/validar.asp?CS=VISA7/ARAR27PCOVUZ>

9/11/2020
Habilitación Coleg: 6134
Profesional: SANZ OSORIO, JAVIER

— VALLADO
— POLIGONAL

02						
01						
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN	
 SISENER INGENIEROS, S.L.  CADIZA CONSULTORA ARAGONESA DE INGENIERIA S.A.			PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO II 49,5 MWp T.M. DE HIJAR (TERUEL)		Escala:  1:7.500	
					Revisión:	00
			OBRA CIVIL CATASTRAL PLANTA GENERAL		Hoja:	01
					Siguiente:	02
					Código: 20-2216-01 FD-I2-005	
	Fecha:	Nombre:				
Dibujado:	09/2020	P.T.S.				
Comprobado:	09/2020	J.M.B.				
Aprobado:	09/2020	J.S.O.				



El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITAR: 6.134





	Fecha:	Nombre:
Dibujado:	09/2020	P.T.S.
Comprobado:	09/2020	J.M.B.
Aprobado:	09/2020	J.S.O.



02					
01					
REV.	FECHA	DIBUJADO	COMPROBADO	APROBADO	MODIFICACIÓN
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTA FOTOVOLTAICA FV ILIO II 49,5 MWp T.M. DE HIJAR (TERUEL)					
OBRA CIVIL CATASTRAL CON INSTALACIONES PLANTA GENERAL					Escala: 1:7.500
					Revisión: 00
					Hoja: 02
					Siguiente: --
					Código: 20-2216-01 FD-I2-005



El Ingeniero Técnico Industrial
Al servicio de Sisener Ingenieros S.L.
D. Javier Sanz Osorio
Nº Colegiado COGITIAR: 6.134





SISENER
INGENIEROS, S.L.



CONSULTORA ARAGONESA
DE INGENIERIA S.A.

	Fecha:	Nombre:
Dibujado:	09/2020	P.T.S.
Comprobado:	09/2020	J.M.B.
Aprobado:	09/2020	J.S.O.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES DE ARAGON
VISADO: VIZA206438
<http://coita.ragon.es/validar/validarCS.asp?CS=VISA%2FVIZA206438>

9/11
2020

Habilitación Coleg. 6134
Profesional SANZ OSORIO, JAVIER

— VALLADO
— POLIGONAL