



## SEPARATA DIRIGIDA A ENAGÁS, S.A.

PSFV “La Niña 5”, 4,54 MW

Zaragoza, España

**Peticionario:** Arena Green Power Ren 308 S.L.U.

**Ingeniería:** Astrom Technical Advisors, S.L. (ATA)

**Versión:** v00

**Fecha:** 28 de junio de 2024

Astrom Technical Advisors, S.L.  
C/ Serrano 8, 3º Izqda. 28001 Madrid  
Teléfono: +34 902 678 511  
info@ata.email - www.atarenewables.com





## Documentos del Proyecto

DOCUMENTO 01: MEMORIA DESCRIPTIVA

DOCUMENTO 02: PRESUPUESTO

DOCUMENTO 03: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO 04: PLANOS





Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



# DOCUMENTO 01: MEMORIA DESCRIPTIVA





## Índice

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO .....</b>              | <b>3</b>  |
| 1.1. OBJETO .....                                         | 3         |
| 1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD .....                    | 4         |
| 1.3. TITULAR - PROMOTOR.....                              | 4         |
| 1.4. AUTOR DEL PROYECTO .....                             | 4         |
| <b>2. LEGISLACIÓN APLICABLE .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>3. DESCRIPCIÓN GENERAL PLANTA SOLAR FV.....</b>        | <b>7</b>  |
| 3.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES .....       | 7         |
| 3.2. POLÍGONOS Y PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS .....     | 7         |
| 3.3. ACCESOS A PLANTA .....                               | 9         |
| 3.4. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MT 30 kV .....                  | 10        |
| <b>4. RELACIÓN DE AFECCIONES DEL PROYECTO .....</b>       | <b>13</b> |
| 4.1. GASEODUCTOS .....                                    | 13        |
| <b>5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO .....</b>    | <b>14</b> |
| 5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FV.....               | 14        |
| 5.2. FICHA TÉCNICA DE LA PLANTA SOLAR FV .....            | 15        |
| 5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA SOLAR FV.....  | 16        |
| <b>6. DESCRIPCIÓN GENERAL LSMT 30 KV.....</b>             | <b>24</b> |
| 6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN .....              | 24        |
| <b>7. OBRA CIVIL.....</b>                                 | <b>26</b> |
| 7.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA..... | 26        |
| 7.2. VIALES .....                                         | 27        |
| 7.3. SISTEMA DE DRENAJE.....                              | 28        |
| 7.4. VALLADO PERIMETRAL .....                             | 29        |
| 7.5. CANALIZACIONES.....                                  | 30        |
| 7.6. CIMENTACIONES.....                                   | 33        |
| 7.7. EJECUCIÓN DE EDIFICIOS.....                          | 33        |
| <b>8. PETICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE .....</b>   | <b>36</b> |





# 1.DATOS GENERALES DEL PROYECTO

## 1.1. Objeto

El objeto del presente documento, que se redacta conforme a las Leyes vigentes, es informar a **Enagás, S.A.** de las actuaciones previstas para la ejecución del Proyecto formado por la **Planta Solar Fotovoltaica "La Niña 5", de 4,54 MW** de capacidad de acceso otorgada en el punto de conexión (en adelante la "Planta Solar FV" o la "Planta") que se proyecta en el Término Municipal de Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, para que se manifieste su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto para Autorización Administrativa de Construcción puedan tener **sobre bienes de titularidad de Enagás, S.A.**

La Planta Solar FV se proyecta en diferentes parcelas pertenecientes al municipio de Zaragoza, Zaragoza.

La energía generada por la Planta Solar se evacuará a través de una red subterránea de media tensión de 30 kV cuyo destino es el Centro de Seccionamiento "Gomez y Vidal" de la Planta (objeto de otro proyecto), el cual será compartido con la PSFV "La Niña 6", "La Pinta 5", "La Pinta 6", "La Santa Maria 4" y "El Descubrimiento 74" (objeto de otro proyecto).

Desde el Centro de Seccionamiento, saldrá la línea subterránea de media tensión 30 kV: "CS Gómez y Vidal - SET Acampo Arráez 132/30 kV" (objeto de otro proyecto), para posteriormente dirigirse a la subestación de conexión, designada como SET Elevadora "Acampo Arráez" 132/30 kV (objeto de otro proyecto).

El punto de medida principal de la energía generada por la instalación se encontrará en las celdas de MT (30 kV) del Centro de Seccionamiento "Gómez y Vidal)

Posteriormente, desde la Elevadora "Acampo Arráez" 132/30 kV saldrá una Línea subterránea en simple circuito en 132 kV (objeto de otro proyecto) hasta la SET TORRERO 132 kV (propiedad e-Distribución). Dicha infraestructura de evacuación será compartida por las plantas del Nudo Torrero 132 kV y evacuará la energía generada por estas.

Cabe mencionar que tanto la Subestación Elevadora "Acampo Arráez" 132/30 kV, como la Línea de evacuación a la SET TORRERO 132 kV son objeto de otro proyecto.

La Planta Solar FV se diseña considerando una estructura soporte de los módulos fotovoltaicos consistente en un sistema de seguimiento al sol y a un eje horizontal con objeto de incrementar la radiación solar incidente que presentaría una instalación con paneles en horizontal situado en el mismo lugar.

La consecución de estos objetivos implicará la utilización de equipos y materiales de alta calidad que, además, permitan garantizar en todo momento la seguridad tanto de las personas como de la propia red y los restantes sistemas que están conectados a ella.





## 1.2. Descripción de la Actividad

La actividad que se llevará a cabo en la zona es la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar fotovoltaica, la cual se basa en la transformación directa de la luz solar incidente sobre los paneles solares en energía eléctrica.

La construcción de esta Planta se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales:

- Reducir la dependencia energética.
- Aprovechar los recursos en energías renovables.
- Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.
- Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.
- Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

## 1.3. Titular - Promotor

El Titular y a la vez Promotor de la instalación objeto de la presente Adenda es la mercantil Arena Green Power Ren 308 S.L.U. cuyos datos a efectos de notificación se citan a continuación:

- Nombre del titular: **Arena Green Power Ren 308 S.L.U.**
- Dirección del titular: **CALLE ALBERT EINSTEIN, S/N EDIFICIO INSUR CARTUJA, Planta 3, Módulo 5. 41092, SEVILLA, SEVILLA.**
- NIF/CIF: **B-13640842**
- Persona/s de contacto: Cristóbal Alonso Martínez.
- Correo electrónico de contacto: cristobal.alonso@arenapower.com
- Teléfono de Contacto: 663 88 26 56.

## 1.4. Autor del Proyecto

El autor del Proyecto es Doña Marta Maestro Pacheco, colegiada número 12.651 por Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.



## 2. LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente Proyecto de Ejecución se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

- Normativa urbanística y ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza.
- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica.
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.
- Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.
- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
- Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red.
- Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
- Todas las instalaciones cumplirán la Normativa Europea EN, la Normativa CENELEC, las Normas UNE y las Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).





- Normas particulares de REE.



## 3. DESCRIPCIÓN GENERAL PLANTA SOLAR FV

### 3.1. Localización y Características Generales

La Planta Solar FV se proyecta en una parcela pertenecientes al término municipal de Zaragoza.

Las coordenadas (Huso 30 T UTM-ETRS89) de referencia donde se localizará la planta son las siguientes:

|   | Coordenadas UTM Huso 30 T |
|---|---------------------------|
| X | 675.932,36 m E            |
| Y | 4.603.121,95 m N          |

Tabla 1: Coordenadas del Emplazamiento.

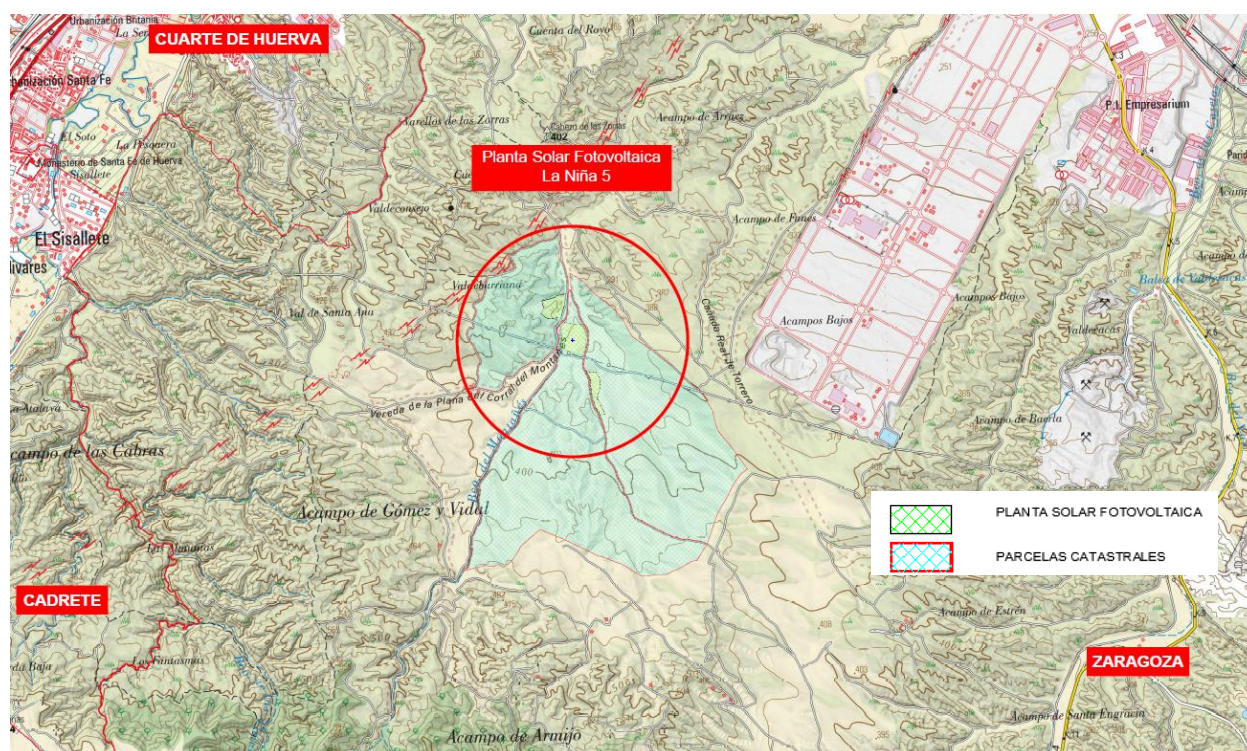


Figura 1: Localización del Proyecto

### 3.2. Polígonos y Parcelas Catastrales Afectadas

Los polígonos y parcelas pertenecientes al Término Municipal de Zaragoza sobre los que se proyecta la Planta Solar son los siguientes:

| Polígono                                | Parcela | Referencia Catastral | Término Municipal | Superficie (m <sup>2</sup> ) | Ocupación (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 90                                      | 6       | 50900A090000060000YP | Zaragoza          | 2.001.848                    | 28.241,50                   |
| 90                                      | 5       | 50900A090000050000YQ | Zaragoza          | 2.252.987                    | 62.315,73                   |
| 94                                      | 23      | 50900A094000230000YI | Zaragoza          | 897.520                      | 39.327,91                   |
| <b>Superficie Total (m<sup>2</sup>)</b> |         |                      |                   | <b>5.152.355</b>             | <b>129.885</b>              |
| <b>Superficie Total (ha)</b>            |         |                      |                   | <b>515,24</b>                | <b>12,99</b>                |

**Tabla 2: Polígono y Parcela donde se proyecta la Planta Solar.**

La siguiente imagen muestra la zona ocupada por la parcela catastral listada en la tabla anterior (azul) y el vallado de la Planta Fotovoltaica (verde).



**Figura 2: Área disponible para la Implantación del Parque Solar.**

La superficie total disponible para la implantación de la Instalación Solar FV es de 515,24 ha, siendo el área de ocupación previsto de 12,99 ha, lo que implica un porcentaje de ocupación previsto del 2,52 %.

### 3.3. Accesos a Planta

El acceso a la Planta Solar FV se proyecta partiendo de la Carretera Zaragoza CV-624 entre el PK 2 y 3 existen dos rotondas; en la segunda rotonda se coge la primera salida hasta llegar a la siguiente rotonda, de la cual se coge la segunda salida siguiendo por la Calle del Azufre hasta llegar a la primera curva a la derecha y se gira a la izquierda en la siguiente salida. De aquí se toma un camino de tierra existente innominado que enlaza con el camino de servicio del gaseoducto de ENAGAS. Siguiendo por este camino se puede girar a la izquierda o derecha para llegar a los 3 diferentes accesos de la Planta Solar Fotovoltaica La Niña 5 tanto por caminos privados de las mismas parcelas arrendadas como por camino público existente denominado “camino de Zaragoza”.

Las coordenadas UTM (HUSO 30T) de las puertas de acceso de la Planta Solar FV son las siguientes:

- Acceso 1:
  - o Coordenada X: 675.855,77
  - o Coordenada Y: 4.603.056,05
- Acceso 2:
  - o Coordenada X: 676.066,81
  - o Coordenada Y: 4.603.192,47
- Acceso 3:
  - o Coordenada X: 676.073,43
  - o Coordenada Y: 4.602.810,22

A continuación, se muestra un plano detalle de la localización del camino de acceso al Parque Solar y de la puerta de acceso:





**Figura 3: Accesos al Parque Solar FV.**

Para más información, véase el plano "3 Accesos a la Planta" del Documento 4. Planos.


## 3.4. Línea Subterránea de MT 30 kV

### 3.4.1. Introducción

A continuación, se describe la información general de la línea de evacuación subterránea comprendida entre el skid 1 y el skid 2 y el skid 2 y el Centro de seccionamiento "Gómez y Vidal" (objeto de otro proyecto).

En los siguientes apartados se indicarán y justificarán las características generales de diseño, cálculos y construcción que debe atender la misma.

| Línea Evacuación      | Tramo Subterráneo    |
|-----------------------|----------------------|
| Denominación de línea | LSMT 30 kV La Niña 5 |
| Tipo de línea         | Subterránea          |
| Nivel de Tensión (kV) | 30                   |
| Categoría             | Tercera              |

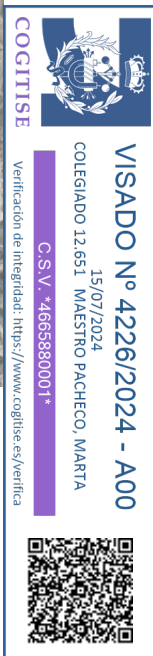



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Inicio de la Línea | Skid 2 |
| Fin de la Línea    | Skid 1 |
| Longitud (m)       | 413,96 |

**Tabla 3: Información General de la Línea de Evacuación LSMT 30 kV (1/2)**

| Línea Evacuación      | Tramo Subterráneo        |
|-----------------------|--------------------------|
| Denominación de línea | LSMT 30 kV La Niña 5 (2) |
| Tipo de línea         | Subterránea              |
| Nivel de Tensión (kV) | 30                       |
| Categoría             | Tercera                  |
| Inicio de la Línea    | Skid 1                   |
| Fin de la Línea       | Centro de Seccionamiento |
| Longitud (m)          | 375,20                   |

**Tabla 4: Información General de la Línea de Evacuación LSMT 30 kV (2/2)**

### 3.4.2. Situación y emplazamiento

A continuación, se indican las coordenadas UTM (HUSO 30T) aproximadas del inicio y fin de la línea del skid 1 al skid 2:

| Emplazamiento LSMT | Inicio de Línea  | Fin de Línea     |
|--------------------|------------------|------------------|
| Abscisa (X)        | 676.023,82 m E   | 675.881,31 m E   |
| Norte (Y)          | 4.603.030,22 m N | 4.603.260,92 m N |

**Tabla 5: Localización de la Línea de Evacuación**

A continuación, se indican las coordenadas UTM (HUSO 30T) aproximadas del inicio y fin de la línea del skid 2 al Centro de Seccionamiento:

| Emplazamiento LSMT | Inicio de Línea  | Fin de Línea     |
|--------------------|------------------|------------------|
| Abscisa (X)        | 675.881,31 m E   | 676.059,29 m E   |
| Norte (Y)          | 4.603.260,92 m N | 4.603.323,90 m N |

**Tabla 6: Localización de la Línea de Evacuación**


El trazado de la línea discurrirá en la misma parcela de estudio hasta el Centro de seccionamiento "Gómez y Vidal".

| Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Término Municipal | Superficie (m²) |
|----------|---------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 90       | 5       | 50900A090000050000YQ | Zaragoza          | 2.252.987       |
| 90       | 9003    | 50900A090090030000YT | Zaragoza          | 12.956          |
| 90       | 6       | 50900A090000060000YP | Zaragoza          | 2.001.848       |


**Tabla 7: Polígono y Parcelas donde se Proyecta la Línea.**



A continuación, se muestra el plano de localización de la LSMT 30 kV (marcada en rojo).

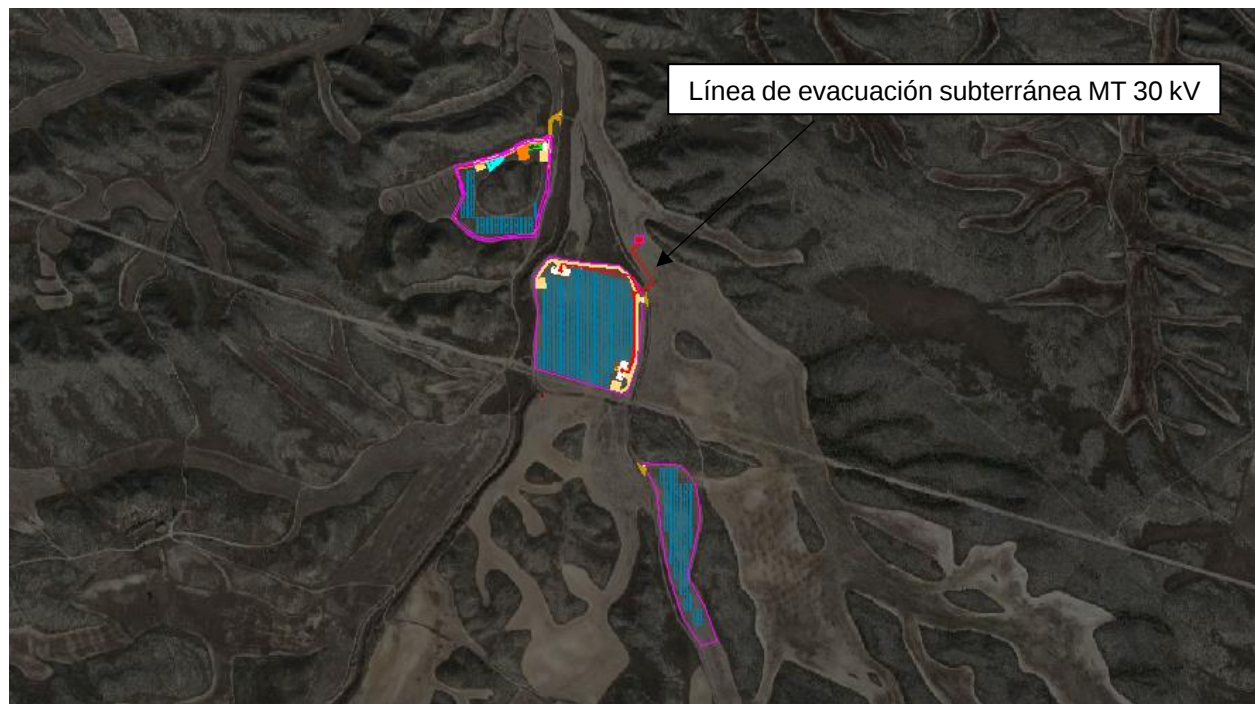

**Figura 4: Localización LSMT**

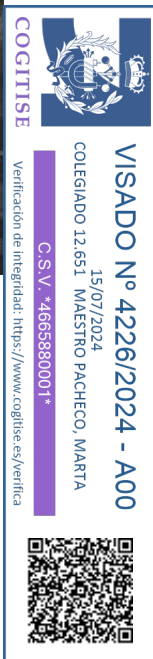


## 4. RELACIÓN DE AFECCIONES DEL PROYECTO

La Planta Solar Fotovoltaica “La Niña 5”, afectará a varios servicios, con distintos organismos competentes implicados.

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las afecciones del Proyecto.

### 4.1. Gaseoductos

En las parcelas donde está previsto el emplazamiento del Proyecto está presente un gasoducto que alimenta el gasoducto Serrablo-Zaragoza propiedad de Enagás S.A. Se ha respetado una servidumbre de 10 m a ambos lados del eje del gasoducto que atraviesa la parcela, como se puede apreciar a continuación.

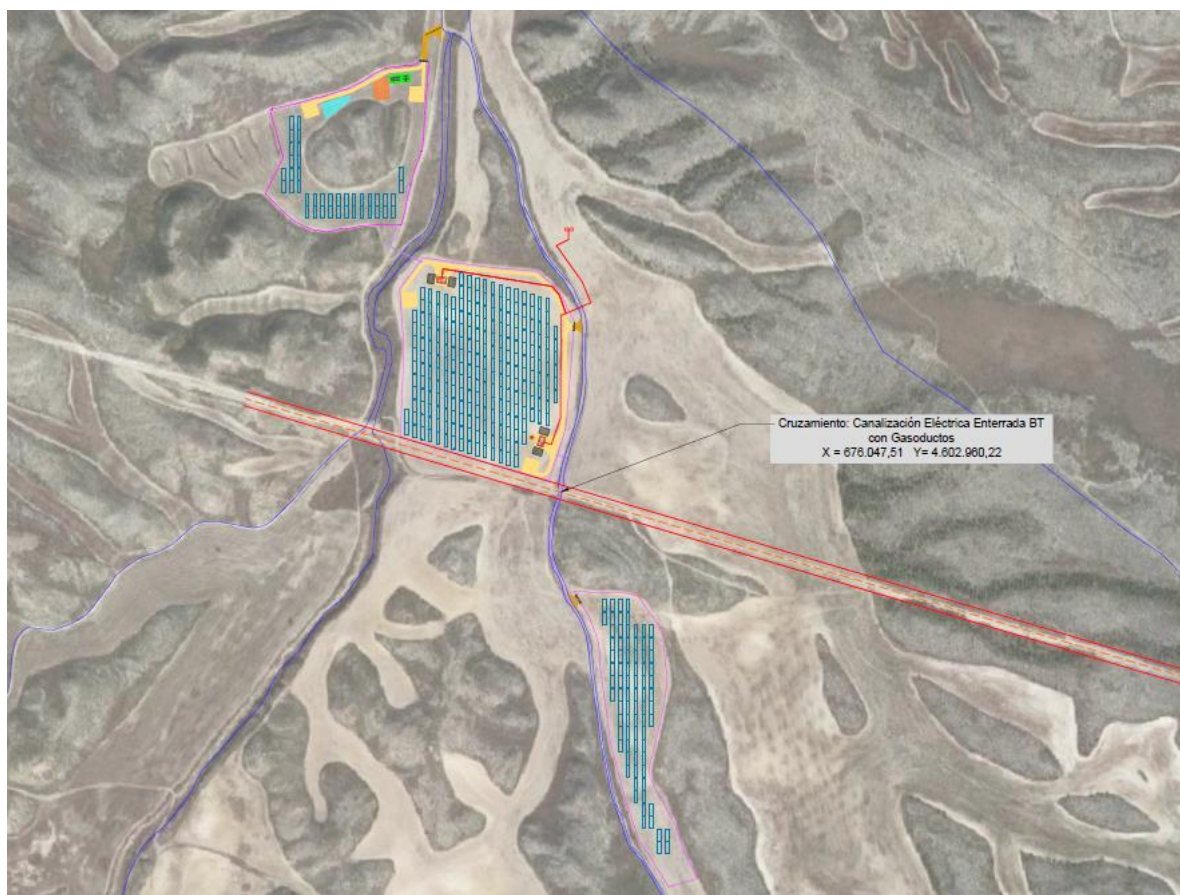

**Figura 5: Gasoducto**

Sin embargo, existe cruzamiento de canalización de baja tensión con el gasoducto, como se puede ver en la siguiente tabla:





| # | Cruzamiento                                                       | UTM HUSO 30 T (X) | UTM HUSO 30 T (Y) |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Cruzamiento de Canalización Eléctrica Enterrada BT con Gasoductos | 676.047,51        | 4.602.960,22      |

**Tabla 8: Coordenadas de Cruzamientos BT con Gasoductos existentes.**

Para más información, véase el plano 4 *Afecciones*, del Documento 4. *Planos*.

## 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

### 5.1. Descripción de la Planta Solar FV

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red son soluciones alternativas reales a la diversificación de la producción de electricidad, y se caracterizan por ser sistemas no contaminantes que contribuyen a reducir las emisiones de gases nocivos (CO<sub>2</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>) a la atmósfera, utilizar recursos locales de energía y evitar la dependencia del mercado exterior del petróleo.

Una instalación fotovoltaica de conexión a red presenta tres subsistemas perfectamente diferenciados:

- **Generador fotovoltaico:** El generador fotovoltaico está formado por la interconexión en serie y paralelo de un determinado número de módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía del Sol en energía eléctrica, generando una corriente continua proporcional a la irradiancia solar recibida.
- **Sistema de acondicionamiento de potencia:** Para poder inyectar la corriente continua generada por los módulos a la red eléctrica, es necesario transformarla en corriente alterna de similares condiciones a la de la red. Esta función es realizada por unos equipos denominados inversores que, basándose en tecnología de potencia, transforman la corriente continua procedente de los módulos en corriente alterna de la misma tensión y frecuencia que la de la red pudiendo, de esta forma, operar la instalación fotovoltaica en paralelo con ella.
- **Interfaz de conexión a red.** Para poder conectar la instalación fotovoltaica a la red en condiciones adecuadas de seguridad tanto para personas como para los distintos componentes que la configuran, ésta ha de dotarse de las protecciones y elementos de facturación y medida necesarios.


Como principales ventajas de los sistemas fotovoltaicos de conexión a red se pueden mencionar las siguientes:

- Presentan una gran simplicidad.
- La energía se genera en el propio lugar en que se consume.



- Montaje sencillo y reducido mantenimiento.
- Alta calidad energética con elevada fiabilidad.
- Características modulares que hacen sencillas posteriores ampliaciones.
- No producen ruidos ni emisiones de ningún tipo por lo que no alteran el medio ambiente.

A continuación, se muestra un esquema del principio de funcionamiento de una Instalación Solar Fotovoltaica.

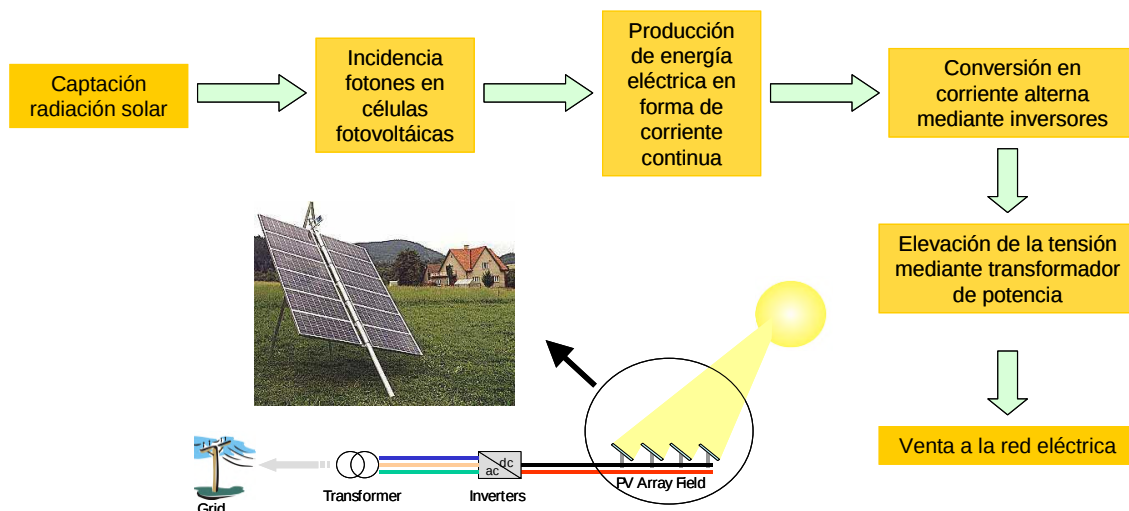

**Figura 6: Principio de Funcionamiento Instalación FV**

## 5.2. Ficha Técnica de la Planta Solar FV

Para el diseño de la Planta Fotovoltaica, se ha considerado una vida útil de 30 años y se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones de partida:

| Elemento                  | Parámetro                  | Unidad |                                  |
|---------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Módulo FV</b>          | Fabricante y modelo        | -      | JOLYWOOD HD132N-700              |
|                           | Tecnología                 | -      | Bifacial                         |
|                           | Potencia                   | Wp     | 700                              |
| <b>Estructura Soporte</b> | Tipo                       | -      | Seguidor horizontal de 1 eje N-S |
|                           | Fabricante y modelo        | -      | Soltec 2Vx26                     |
|                           | Configuración              | -      | 2V                               |
|                           | Pendiente N-S tolerada     | %      | 17/7/15                          |
|                           | Nº de strings / estructura | Ud.    | 2                                |
|                           | Nº de módulos / estructura | Ud.    | 52                               |
| <b>Inversor</b>           | Tipo                       | -      | Central                          |





| Elemento             | Parámetro                           | Unidad |                                |
|----------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|
|                      | Fabricante y modelo                 | -      | Power Electronics HEMK FS2865k |
|                      | Potencia Activa a 40°C              | kW     | 2.495                          |
| Parámetros de Diseño | Tª de diseño                        | °C     | 40                             |
|                      | Nº de módulos / string              | Ud.    | 26                             |
|                      | Pitch                               | m      | 11,00                          |
|                      | Potencia Pico                       | MWp    | 6,406                          |
|                      | Capacidad de acceso en el PdC       | MW     | 4,54                           |
|                      | Conexión de String                  | -      | Cajas de Strings               |
| Otros                | Radio de giro caminos               | m      | 12,00                          |
|                      | Ancho de caminos internos           | m      | 4,00                           |
|                      | Distancia entre trackers y vallado  | m      | 5,00                           |
|                      | Separación N-S entre estructuras    | m      | 0,50                           |
|                      | Distancia entre seguidores + camino | m      | 10,00                          |

Tabla 9: Consideraciones de Partida

## 5.3. Características Técnicas de la Planta Solar FV

### 5.3.1. Características Principales

Tomando como base las consideraciones de partida que se mencionaban en el apartado 3.2.1 de este documento, el diseño final de la Planta obedece a las siguientes características principales:

| Elemento                | Parámetro                                                       | Unidad |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Configuración Planta FV | Potencia Pico                                                   | MWp    | 6.406,40 |
|                         | Potencia Instalada de Inversores a Temperatura de Diseño (40°C) | MW     | 4.990,00 |
|                         | Potencia AC autorizada                                          | MWn    | 4.540,00 |
|                         | Ratio CC/AC                                                     | -      | 1,41     |
|                         | Nº de inversores                                                | Ud.    | 2        |
|                         | Nº de módulos                                                   | Ud.    | 9.152    |
|                         | Nº de strings                                                   | Ud.    | 352      |
|                         | Nº de seguidores 2Vx26                                          | Ud.    | 176      |
|                         | Nº de módulos por string                                        | Ud.    | 26       |
|                         | Pitch                                                           | m      | 11,00    |

Tabla 10: Configuración General de la Planta





### 5.3.2. Configuración Eléctrica

La Planta Solar Fotovoltaica producirá energía eléctrica a partir de la radiación solar incidente sobre los paneles fotovoltaicos colocados sobre estructuras con seguimiento al sol a un eje horizontal, lo cual favorecerá en gran medida la energía generada por la Planta. Posteriormente, gracias a los inversores fotovoltaicos, se transformará la corriente continua en corriente alterna y los transformadores (ubicados en las Estaciones de Potencia) elevarán la tensión de Baja Tensión (BT) a Media Tensión (MT).

La energía generada será conducida por medio de una red de media tensión (MT) subterránea de 30 kV hasta el Centro de Seccionamiento. El punto de medida principal de la energía generada por la Instalación se encontrará en las celdas de MT (30 KV) del mencionado Centro de Seccionamiento.

La configuración eléctrica de la Instalación Fotovoltaica se resume en las siguientes tablas:

| Nº Estación de Potencia / Skid MT | Nº de Inversores | Tipo de Inversor | Potencia Activa Inversor a 40 °C (kW) | Tipo de Estación de Potencia | Potencia Transformador @40 °C (kW) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1                                 | 1                | FS2865K          | 2.495,00                              | MV TWIN SKID COMPACT         | 2.495,00                           |
| 2                                 | 1                | FS2865K          | 2.495,00                              | MV TWIN SKID COMPACT         | 2.495,00                           |
| <b>TOTAL</b>                      |                  |                  |                                       |                              | <b>4.990,00</b>                    |

Tabla 11: Configuración Eléctrica (1/3)

| Estación de Potencia (EP) | Nº Trackers | Nº Strings | Potencia Pico (kWp) | Potencia Est. Potencia (kW @40°C) | Ratio CC/CA (@40°C) |
|---------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| EP-1                      | 88          | 176        | 3.203,20            | 2.495,00                          | 1,41                |
| EP-2                      | 88          | 176        | 3.203,20            | 2.495,00                          | 1,41                |
| <b>Total</b>              | <b>176</b>  | <b>352</b> | <b>6.406,40</b>     | <b>4.990,00</b>                   | <b>1,41</b>         |

Tabla 12: Configuración Eléctrica (2/3)



| Estación de Potencia | Inversor N.º | Caja de Agrupación            |                               |                              |           | N.º Strings | Potencia Pico (kWp) |
|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
|                      |              | Caja de Agrupación 12 Strings | Caja de Agrupación 10 Strings | Caja de Agrupación 8 Strings | Total     |             |                     |
| EP-1                 | 1            | 9                             | 2                             | 6                            | 17        | 176         | 3.203,20            |
| EP-2                 | 2            | 8                             | 4                             | 5                            | 17        | 176         | 3.203,20            |
| <b>Total</b>         |              | <b>17</b>                     | <b>6</b>                      | <b>11</b>                    | <b>34</b> | <b>352</b>  | <b>6.406,40</b>     |

Tabla 13: Configuración Eléctrica (3/3)



### 5.3.3. Implantación del Proyecto

La siguiente imagen muestra la implantación propuesta para la Planta Solar Fotovoltaica de acuerdo con las consideraciones técnicas indicadas anteriormente:

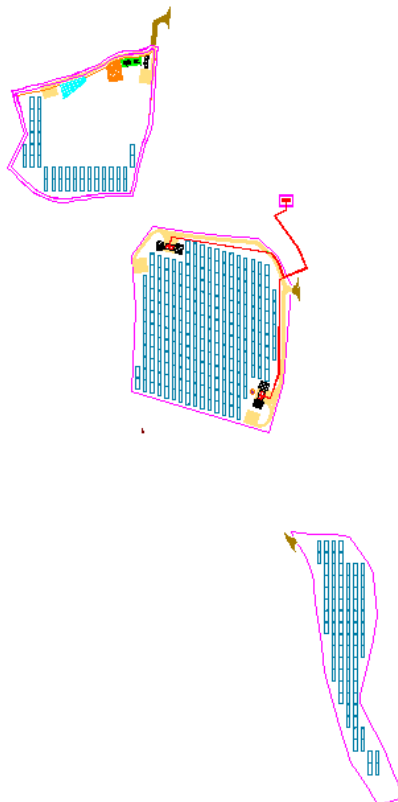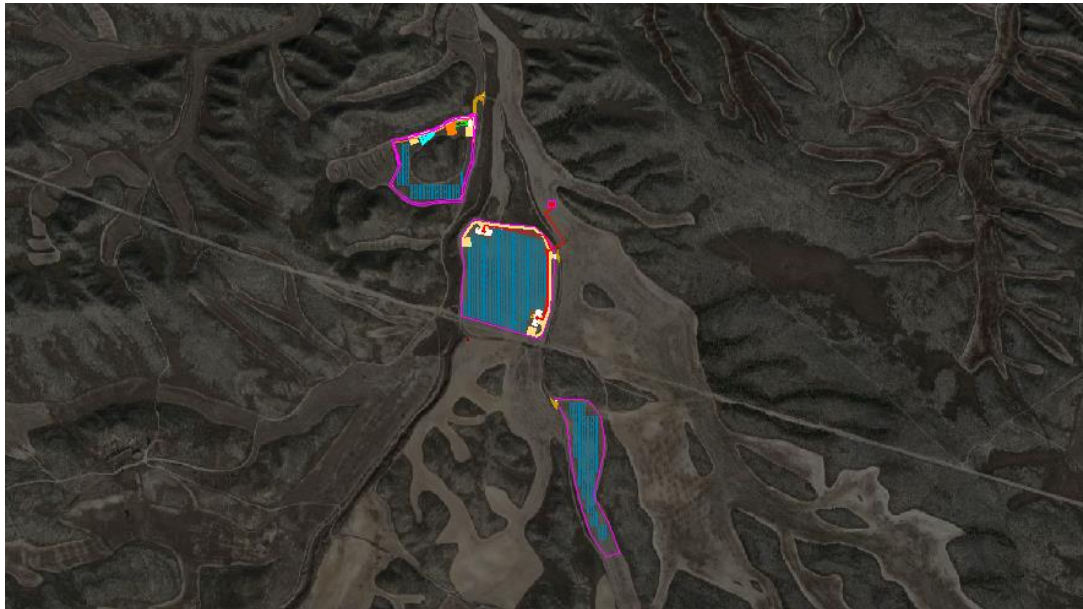

**Figura 7: Lay-out de la Planta Solar**



### 5.3.4. Generador Fotovoltaico

Para este Proyecto, se han seleccionado módulos fotovoltaicos bifaciales basados en la tecnología N type de silicio monocristalino, ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo del mundo. Sus características principales se resumen a continuación:

| Características del Módulo Fotovoltaico          |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Fabricante                                       | Jolywood o similar |
| Modelo                                           | JW-HD132N-700      |
| Potencia (Wp)                                    | 700 W              |
| Coeficiente de bifacialidad                      | 75%                |
| Tolerancia de Potencia (%)                       | 0~+5 %             |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (VMPP)    | 39,5 V             |
| Intensidad en el Punto de máxima Potencia (IMPP) | 17,73 A            |
| Tensión de Circuito Abierto (VOC)                | 47,1 V             |
| Intensidad de Cortocircuito (ISC)                | 18,82 A            |
| Eficiencia, $\eta$ (%)                           | 22,53 %            |
| Dimensiones (mm)                                 | 2.384x1.303x35     |

Tabla 14: Características del Módulo Fotovoltaico en STC

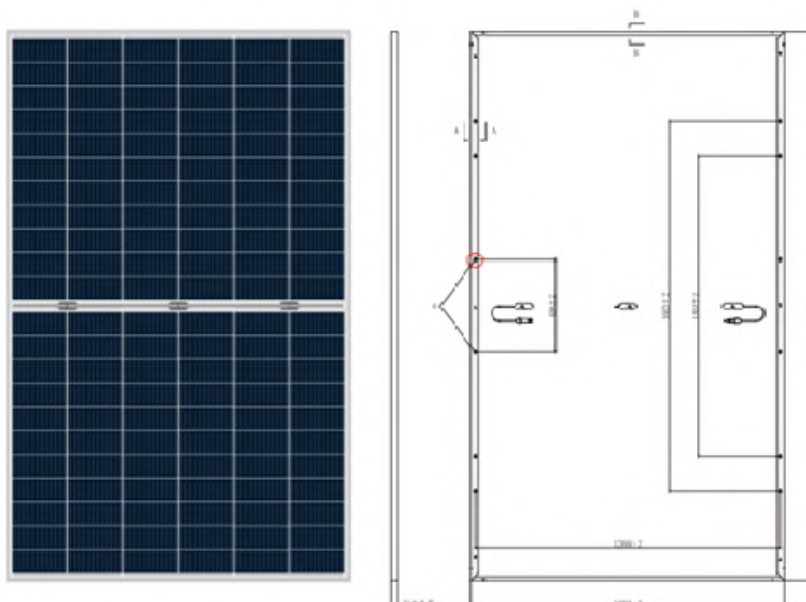


Figura 8: Dimensiones del Módulo



### 5.3.5. Seguidor Solar Fotovoltaico


Los módulos FV se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven sobre un eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la posición del Sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de los módulos en cada momento.

Con el fin de optimizar la superficie disponible, se ha adoptado como solución la implantación de una estructura tipo seguidor monofila. Las ventajas de este sistema en comparación con un seguidor multifila son un menor mantenimiento de la Planta y una mayor flexibilidad de implantación.

Las principales características de la estructura solar son las indicadas a continuación:

| Características del Seguidor |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante                   | Soltec o similar                                                                              |
| Seguimiento                  | Horizontal 1 eje N-S                                                                          |
| Ángulo de Seguimiento (°)    | ±60°                                                                                          |
| Disposición de los módulos   | 2V                                                                                            |
| Configuración                | 2Vx26 (52 módulos)                                                                            |
| Filas por seguidor           | Monofila                                                                                      |
| Pendiente Admisible N-S (%)  | Hasta 17%                                                                                     |
| Pendiente Admisible E-O (%)  | Ilimitada                                                                                     |
| Carga de Viento Admisible    | Según códigos locales                                                                         |
| Opciones Cimentación         | Hincado directo / Pre-drilling + hincado / Micropilote/<br>Predrilling + compactado + hincado |
| Algoritmo de Seguimiento     | Astronómico                                                                                   |
| Back-tracking                | Sí                                                                                            |
| Comunicación                 | Cableado RS485 ó Sistema híbrido Radio+RS485                                                  |
| Garantías Estándar           | Estructura: 10 años<br>Componentes Electromecánicos: 5 años                                   |

Tabla 15: Características del Seguidor Solar

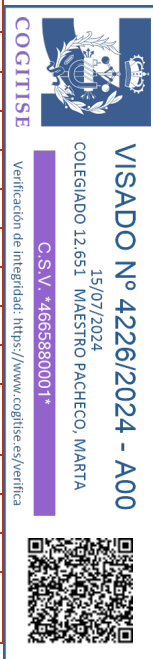

### 5.3.6. Inversor Fotovoltaico

El inversor es un dispositivo de electrónica de potencia que permite transformar la energía eléctrica generada en forma de corriente continua por los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna, para poder ser elevada posteriormente de tensión y vertida a la red eléctrica.

Las características del inversor que se deben considerar para el dimensionamiento de la Instalación de Baja Tensión se indican en la siguiente tabla:

| HEMK FS2865K                                   |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Características DC del Inversor                |                             |
| Rango de tensión MPP                           | 849 - 1.500 V               |
| Tensión Máxima                                 | 1.500 V                     |
| MPPT Independientes                            | 1                           |
| Nº de Entradas DC                              | Hasta 30                    |
| Máxima corriente de entrada (I <sub>DC</sub> ) | 3.443 A                     |
| Eficiencia Máx / Euro                          | 98,78% / 98.39%             |
| Rango de Temperatura Ambiente de Operación     | -25°C a 60°C                |
| Características AC del Inversor                |                             |
| Potencia Activa (kW)                           | 2.495 kW @40°C              |
| Potencia Reactiva (kVar)                       | 1.408 kVar @40°C            |
| Intensidad máxima (A)                          | 2.756 A @40°C               |
| Tensión nominal (V)                            | 600 V                       |
| Frecuencia (Hz)                                | 50 Hz / 60 Hz               |
| THD (%)                                        | < 3%                        |
| Factor de potencia                             | 0,5-0,5 (leading / lagging) |

**Tabla 16: Características del Inversor**

### 5.3.7. Estación de Potencia (EP) o Skids de MT

La Estación de Potencia (o Skid MT) está compuesta por los inversores, encargados de transformar en corriente alterna la corriente continua que generan los módulos fotovoltaicos, así como de adecuarla a las características demandadas por la Red, y la estación transformadora, encargada de elevar a tensión de salida de los inversores (600 V) hasta los 30 kV de la red de Media Tensión de la Instalación.

Para el presente Proyecto se ha elegido la siguiente Estación de Potencia de acuerdo a la cantidad de inversores que aloja:


- Inverter Station "MV Twin Skid Compact".

La EP integra todos los componentes necesarios para el conexionado a la red de media tensión en un conjunto compacto que integra un transformador de potencia y las celdas de MT.

La Estación de Potencia contará también con un cuadro y un transformador destinado a Servicios Auxiliares (SSAA) además de una UPS.

A continuación, se muestra una imagen de la EP, así como de su esquema unifilar.



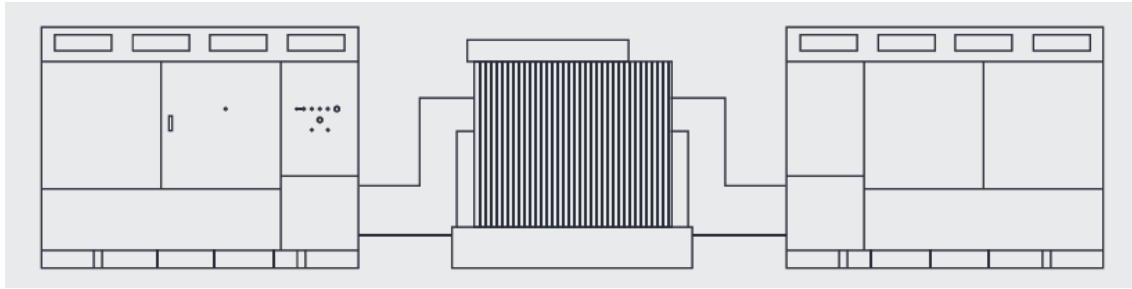

**Figura 9: Imagen de la Estación de Potencia.**

### 5.3.8. Instalación Eléctrica de Baja Tensión (BT)

Se considera la Instalación Eléctrica de Baja tensión a la referente a aguas abajo de los transformadores de BT/MT situados en cada uno de las Estaciones de Potencia de la Planta Solar FV.

Las instalaciones que comprenden esta parte de la instalación son las que se describen a continuación:

- Conexión entre módulos fotovoltaicos formando strings.
- Conexión entre strings y las cajas de agrupación de strings.
- Conexión entre las cajas de agrupación de strings y los inversores.
- Conexión de los inversores y la CGP.
- Conexión de la CGP con el transformador.

La instalación está diseñada para que el nivel de tensión sea hasta 1.500 V. Se utilizarán cables unipolares con aislamiento dieléctrico seco, con las siguientes características:

| Características de los cables de CC |                      |                                 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Tipo                                | PV ZZ-F              | XZ1-AL                          |
| Tensión DC                          | 1,5 kV               | 1,5 kV                          |
| Conductor                           | Cobre                | Aluminio                        |
| Secciones                           | 6-10 mm <sup>2</sup> | 185 – 240 - 300 mm <sup>2</sup> |

**Tabla 17: Características del de los cables de CC.**

### 5.3.9. Instalación Eléctrica de Media Tensión (MT)

La instalación eléctrica de Media tensión (MT) tiene el fin de evacuar la energía generada en la instalación desde la Estación de Potencia hasta la celda de MT situada en el Centro de seccionamiento "Gómez y Vidal". La red eléctrica de MT de la Instalación será subterránea y en corriente alterna (CA).

El nivel de tensión de la red interna de MT será de 30 kV, y consistirá en una (1) línea subterránea constituida por una terna de cables unipolares.





A continuación, en la siguiente tabla se describe la configuración de la red interna de media tensión subterránea comprendida entre la EP-1 y la EP-2 y la EP-2 y el Centro de seccionamiento "Gómez y Vidal".

| Línea   | Inicio | Fin                                     | Estaciones de Potencia Implicadas | Potencia Est. Potencia @40°C (kW) |
|---------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Línea 1 | EP – 2 | EP – 1                                  | EP - 1                            | 2.270                             |
| Línea 2 | EP – 1 | Celdas MT Centro de Seccionamiento (CS) | EP - 1                            | 2.270                             |
| TOTAL   |        |                                         |                                   | 4.540                             |

Tabla 18: Configuración Red de MT



## 6. DESCRIPCIÓN GENERAL LSMT 30 KV

### 6.1. Características de la instalación

#### 6.1.1. Descripción de los materiales

El conductor a utilizar será del tipo RHZ1 18/30 kV 1x400mm<sup>2</sup> de Hersatene de General Cable, con las siguientes características:

| Características Conductor                                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo Constructivo                                                                                                       | Unipolar                                                  |
| Conductor                                                                                                               | Aluminio, semirrígido clase 2 según UNE-EN 60228          |
| Aislamiento                                                                                                             | Polietileno Reticulado, XLPE                              |
| Nivel de Aislamiento Uo/U (Um)                                                                                          | 18/30 kV                                                  |
| Semiconductora Externa                                                                                                  | Capa extrusionada de material conductor separable en frío |
| Pantalla Metálica                                                                                                       | Cinta(s) de cobre colocadas helicoidalmente               |
| Temperatura Máx.Admisible en el Conductor en Servicio Permanente                                                        | 90°C                                                      |
| Temperatura Máx.Admisible en el Conductor en Régimen De Cc                                                              | 250°C                                                     |
| Sección                                                                                                                 | 400 mm <sup>2</sup>                                       |
| Peso Aproximado                                                                                                         | 2.750 kg/km                                               |
| Diámetro Nominal Exterior                                                                                               | 49,5 mm                                                   |
| Intensidad Máxima Admisible Directamente Enterrado (T <sup>a</sup> Aire = 30 °C T <sup>a</sup> Terreno = 20 °C, 1 Km/W) | 554 A                                                     |

**Tabla 19: Características del Conductor LSMT.**

Las características del cable de comunicación serán:

| Características Cable Comunicaciones |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo Constructivo                    | PKP Cable Holgado Multitubo |
| Nº Fibras                            | 48                          |
| Fibras por Tubos                     | 12                          |
| Total de Tubos                       | 2                           |
| Tubos Activos                        | 2                           |
| Cubierta Interior                    | Polietileno-Negro           |



| Características Cable Comunicaciones |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elementos de Tracción                | Hilaturas de Aramida                      |
| Cubierta Exterior                    | Polietileno-Negro                         |
| Peso (Kg/Km)                         | 113                                       |
| Diámetro Exterior (mm)               | 12,6                                      |
| Máxima Tracción (N)                  | 1000 (Operación) / 1800 (Instalación)     |
| Aplastamiento (N/100mm)              | 2500 (IEC 60794-1-21 E3)                  |
| Rango Temperaturas                   | -40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)         |
| Radio Curvatura Mín. (mm):           | 20 Diámetro Exterior (IEC 60794-1-21 E11) |

**Tabla 20. Características del Conductor de Comunicación Subterráneo.**



## 7. OBRA CIVIL

La obra civil necesaria para la construcción y posterior explotación de Planta Solar se describe a continuación:

### 7.1. Preparación del Terreno y Movimientos de Tierra

La preparación del terreno consistirá en una limpieza y desbroce del terreno para eliminar la capa vegetal existente. Para esto se procederá de forma que se extraigan y retiren de las zonas indicadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio de la dirección de obra. Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta construcción del Proyecto.

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo
- Demolición de edificios o posibles estructuras existentes en el terreno y posterior transporte de los escombros a vertedero.
- Remoción de los primeros 10 – 30 cm de terreno de la capa superficial.

De esta forma se realizará la extracción y retirada en las zonas designadas, de todas las malezas y cualquier otro material indeseable a juicio de la dirección de obra.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Los trabajos de sustracción se efectuarán con las debidas precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad y así evitar daños en las construcciones próximas existentes. Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a setenta y cinco centímetros (75 cm) por debajo de la rasante.

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material procedente de los desmontes de la obra o de los préstamos, según está previsto en el estudio de movimientos de tierras necesarios en la obra.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones de la dirección de obra.





Todos los productos o subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento serán eliminados de acuerdo con lo que ordene la dirección de obra sobre el particular.

Una vez finalizada la preparación del terreno, a partir del plano topográfico del terreno, y evitando lo máximo posible el desplazamiento de tierras, se hará el movimiento de tierras según corresponda. Distinguir entre los movimientos de tierra necesarios para:

- Plataforma de área de instalaciones provisionales.
- Adecuación de áreas de seguidores solares de acuerdo a los límites establecidos en el apartado 1.3.
- Adecuación menor de movimiento de tierras en áreas de seguidores solares con irregularidades puntuales en el terreno.

## 7.2. Viales

La Instalación contará con una red de viales interiores que darán acceso a las diferentes Estaciones de Potencia que conforman la Planta, así como a la subestación de la planta, al área de campamento de faenas y a otros edificios como los almacenes y el Edificio de O&M.

Todas las Estaciones de Potencia deberán estar en una plataforma ligeramente elevada y conectada a los caminos internos. Esta plataforma debe considerar un área de trabajo segura de 1,5 m alrededor de las Estaciones de Potencia, sin pendiente, y también se dejará unos caminos de 3 m para la mantención de los equipos alrededor de las Estaciones de Potencia.

Los viales de la Planta serán de 4 m de ancho, y estarán compuestos por una subbase de suelo seleccionado compactado al 95% PM con un espesor mínimo de 0,20 m, y una base de zahorra natural de 0,10 m de espesor compactada al 95% PM. El trazado de los viales se diseñará considerando un radio de giro mínimo de 12 m, y respetando una distancia mínima entre los seguidores y el borde del camino de 2 m.

La pendiente máxima de los caminos se establece en un 10%, y aquellos tramos en los que presenten pendientes mayores, si los hubiera, se hormigonarán consecuentemente.

Los viales deberán soportar un tráfico ligero durante la fase de operación de la Planta Fotovoltaica, reducido a vehículos todo terreno y vehículos de carga para labores de mantenimiento y reparación. De forma puntual el acceso de vehículos pesados podrá ser necesario para el transporte de equipos como los transformadores.





En aquellos puntos de cruces de cables y zanjas enterradas con los caminos, se instalarán tubos corrugados embebidos en hormigón para posterior instalación de los cables a través de dichos tubos.

Respecto a los caminos de acceso a la Planta Solar, se adecuarán en aquellos tramos en los que sea necesario para garantizar el paso de vehículos de carga durante la fase de obras. Se les proporcionará un ancho mínimo de 4 metros y se construirán sobreanchos en curvas para asegurar el paso de camiones y/o maquinaria.

### 7.3. Sistema de Drenaje

De acuerdo a lo dispuesto en el Estudio Hidrológico del emplazamiento, se definirán las áreas de exclusión hidrológica en las que la instalación de equipos no es posible. Estas áreas serán tanto las zonas de servidumbre de cauces fluviales en las que la legislación pertinente prohíba la instalación de equipos como las áreas con niveles de inundación superiores a los permitidos, así como la prohibición de instalar Estaciones de Potencia en zonas de inundación.

En caso de que la construcción en dichas áreas sea requerida, la Planta deberá contar con un sistema de drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales hacia los drenajes naturales del área ocupada por la Instalación.

Se deberá asegurar que el sistema de drenaje da continuidad al drenaje natural del terreno.

Se diferencian tres tipologías diferentes que se detallan a continuación:

- Drenaje longitudinal de tipo 1 (cuneta) como medida de protección perimetral de la Planta y de los viales internos. Captarán el agua de escorrentía y la conducirán hacia los puntos de menor cota.
- Drenaje longitudinal de tipo 2 (paso salvacunetas) para permitir el cruce entre caminos (interior o de acceso a la Planta) y las obras de drenaje de tipo 1, con el fin de garantizar el regular flujo entre el agua pluvial recolectada en la cuneta frente a un evento con un tiempo de retorno de 25 años;
- Obra de Drenaje Transversal (ODT) para permitir el cruce caminos y las ramblas/cauces existentes, con el fin de garantizar el regular flujo de escorrentías frente a un evento con un tiempo de retorno de 100 años. Se colocarán tubos salva cunetas que crucen bajo los caminos, con rejas a la entrada para evitar el aterramiento de los tubos. Se evitarán los diámetros pequeños, empleando como mínimo el diámetro Ø400 mm, y empleando tubos con capacidad mecánica suficiente para soportar el paso de los vehículos. En caso de que los cauces sean muy poco pronunciados o el desnivel del terreno sea insuficiente para permitir la instalación de tubos como ODT, se recurrirá a la ejecución de vados hormigonados, protegiendo el camino de la socavación y restituyendo el flujo natural del agua.



También se realizarán las acciones necesarias para evitar afecciones por las posibles aguas de escorrentía provenientes de las parcelas colindantes al Proyecto.

En función del estudio de la pluviometría de la zona, se calculan la escorrentía superficial y las precipitaciones máximas sobre la parcela. Las dimensiones de las canalizaciones de evacuación de aguas a construir se dimensionarán en función de los datos pluviales y la normativa nacional relacionada.

## 7.4. Vallado Perimetral

Todo el recinto de la Instalación estará protegido para evitar el ingreso de personal no autorizado a la Planta, para delimitar las instalaciones, con un cerramiento cinegético de malla metálica anudada galvanizada tipo 200-17-30. El cerramiento así pues tendrá una altura de 2 m y el ancho de los huecos será de 0,30 m, elevándose al menos 20cm respecto al suelos para permitir el paso de animales, especialmente a especies que puedan favorecer el control natural de conejos, conforme a lo establecido en la “Guía metodológica para la valoración de repercusiones de las instalaciones solares sobre especies de avifauna esteparia”.

Para hacerlo visible a la avifauna, se instalarán en disposición vertical tramos de fleje visualizador (revestido con alta tenacidad) y separación de 1 metro entre ellos a lo largo de todo el recorrido del vallado, o bien, se instalarán placas metálicas o de plástico de 25 cm x 25 cm.

Adicionalmente, se valora, en el Documento Ambiental del Proyecto, la instalación de pantallas vegetales en aquellos tramos del perímetro de la planta que no linden con teselas de vegetación natural.

La malla irá fijada sobre postes tubulares de acero galvanizado colocados cada 3 m. Adicionalmente se incluirán cada 35 m, es decir cada 10 postes tubulares verticales, unos postes tubulares que servirán de refuerzo de unos 2 m de longitud y una inclinación de 60°. La instalación de los postes tubulares se realizará mediante hincado directo o dados de 400x400x500 mm de HM-20.





**Figura 10. Ejemplo de Vallado Cinegético**

Se instalará una puerta metálica, galvanizada, de 6x2 m, en cada uno de los accesos a la Instalación. La puerta se podrá abrir tanto manualmente, como automáticamente de forma remota. Las cimentaciones serán de hormigón de 400x400x600 mm de dimensión.

La distancia mínima entre seguidores y el vallado perimetral será de 5 metros cuando no haya camino perimetral y de 10 metros en caso de que si lo haya.

## 7.5. Canalizaciones

### 7.5.1. Canalizaciones de Baja Tensión

Para las canalizaciones de Baja Tensión se han distinguido dos tipos de zanjas:

- Zanja compartida por cables que conectan los strings con las cajas de agrupación, denominado cable solar (Cu), y por cables que conectan las cajas de agrupación con los inversores, denominado Cable BT (Al).
  - o El cableado solar (Cu) circulará por interior de tubos de polietileno de alta densidad (PEAD), con un máximo de seis (6) circuitos por tubo y un máximo de tres (3) tubos por zanja.
  - o El cableado BT (Al) irá directamente enterrado a un mínimo de 0,70 m de profundidad, con un máximo de 12 circuitos separados 0,25 m.

En el lecho de la zanja se colocará una capa de arena de unos 0,10 m de espesor sobre la que se depositará la primera fila de cables. Posteriormente se dejará una capa de 0,25 m de arena para separar las filas de cables, y sobre la fila superior se dejará otra capa de 0,20 m de arena. Encima



de lo anterior se colocará una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de la excavación de las zanjas, sobre la cual se colocará una cinta de protección mecánica y señalización. Para finalizar, se colocará una última capa de 0,20 m de tierra compactada.

- Zanja por la que solo discurrirá el cableado de BT (AI) que conecta las cajas de agrupación con los inversores. Los cables irán directamente enterrados a un mínimo de 0,70 m de profundidad y con un máximo de 12 circuitos por zanja separados 0,25 m. En el lecho se colocará una capa de arena de unos 0,10 m de espesor sobre la que se depositará la primera fila de cables. Posteriormente se dejará una capa de 0,25 m de arena para separar las filas de cables, y sobre la fila superior se dejará otra capa de 0,20 m de arena. Encima de lo anterior se colocará una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de la excavación de las zanjas, sobre la cual se colocará una cinta de protección mecánica y señalización. Para finalizar se colocará una última capa de 0,20 m de tierra compactada.

Aparte de estos dos tipos de zanjas, en caso de que aplique, distinguir los tramos de zanjas que discurren bajo caminos, carreteras, cauces, oleoductos y otros elementos que puedan discurrir por la zona de implantación del Proyecto. En estos tipos de zanjas se sustituirán las capas de arena por hormigón, los circuitos irán enterrados bajo tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), con un circuito por tubo, y, dependiendo del elemento bajo el que discurran, su profundidad y distribución variará para cumplir con las diferentes normativas aplicables.

El trazado será lo más rectilíneo posible, y a poder ser separados lo máximo posible de las cimentaciones de los seguidores. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables, a respetar en los cambios de dirección.

### 7.5.2. Canalizaciones de Media Tensión

El cableado de media tensión (MT) de la Planta partirá desde las estaciones de potencia hasta el Centro de Seccionamiento.

Discurrirán directamente enterrados en zanjas de un mínimo de 0,80 m de profundidad con una separación de 0,25 m entre los ejes de cada circuito. En el lecho de la zanja se colocará una capa de arena de unos 0,05 m de espesor sobre la que se depositará la fila de cables que vaya a mayor profundidad. Posteriormente se añadirá una capa de unos 0,20m de arena y se colocará la siguiente fila de cables. Sobre la fila de cables superior se dejará una capa de unos 0,30 m de arena. Encima se colocará una capa de 0,40 m de tierra compactada procedente de la excavación de las zanjas, sobre la cual se colocará una cinta de protección mecánica y señalización. Para finalizar de colocará una última capa de 0,20 m de tierra compactada.



En aquellos tramos de canalizaciones que discurran bajo caminos, carreteras, cauces, oleoductos y otros elementos que puedan discurrir por la zona de implantación del Proyecto, los cables irán enterrados bajo tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), con un circuito por tubo, y las capas de arena se sustituirán por hormigón. Dependiendo del elemento bajo el que discurran, su profundidad y distribución variará para cumplir con las diferentes normativas aplicables.

### 7.5.3. Canalizaciones de Red de Tierras

La zanja destinada a la red de tierras de la instalación fotovoltaica será aquella en la que el conductor de tierra sea el único que discurre por la misma.

Para la zanja de red de tierras, en el lecho de la zanja se colocará una capa de arena de unos 0,10 m de espesor sobre la que se depositará el conductor de tierra. Posteriormente se dejará una capa de unos 0,40 m de arena. Encima se colocará una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de la excavación de las zanjas, sobre la cual se colocará una cinta de protección mecánica y señalización. Para finalizar de colocará una última capa de 0,20 m de tierra compactada.

### 7.5.4. Canalizaciones de Comunicaciones

La zanja destinada a las comunicaciones de la instalación fotovoltaica será aquella en la que los conductores de comunicaciones sean los únicos que discurren por la misma. Este tipo de zanja estará principalmente destinado a los conductores de fibra óptica provenientes del sistema de cámaras de seguridad (CCTV) que envuelve al Proyecto, por lo que este tipo de zanja discurrirá principalmente por el perímetro de la implantación.

Para la zanja de comunicaciones, en el lecho de la zanja se colocará una capa de arena de unos 0,10 m de espesor sobre la que se depositarán los tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) por cuyo interior discurrirán los conductores de fibra óptica. Por cada zanja habrá dos tubos separados 0,15m. Posteriormente se dejará una capa de unos 0,40 m de arena. Encima se colocará una capa de 0,30 m de tierra compactada procedente de la excavación de las zanjas, sobre la cual se colocará una cinta de protección mecánica y señalización. Para finalizar de colocará una última capa de 0,20 m de tierra compactada.

### 7.5.5. Distribución de las Canalizaciones

En la ejecución de las diferentes canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes distancias mínimas:

- Entre cimentación de estructura para Módulos Fotovoltáicos y primera zanja: mínimo 2,0m
- Entre protección del último Modulo Fotovoltáico y primera zanja: mínimo 1,0m



- Entre zanjas de MT y zanja de BT: mínimo 1,0m
- Entre Camino Interno y primera zanja: mínimo 0,7m

## 7.6. Cimentaciones

Estos trabajos incluirán la realización de las cimentaciones de las estructuras, de las estaciones de potencia (MT), o centros de transformación y otros elementos que lo requieran como la sala de control, las estaciones meteorológicas, etc.

La estructura de los seguidores se instalará por medio de hincado directo al terreno siempre que sea posible, a una profundidad de hincado mínima según se determine en el Pull-Out Test que deberá realizarse previo a la construcción de acuerdo con el estudio geotécnico. En aquellos casos en los que el hincado directo no sea posible, se utilizará el método de pre-drilling para la instalación de las hincas de los seguidores, y si tampoco fuera posible, se utilizarán micropilotes o zapatas de hormigón aisladas.

Las Estaciones de Potencia tendrán una cimentación cuyas dimensiones deberán ser definidas conforme a la tensión admisible del terreno que se obtendrá del Estudio Geotécnico que se deberá realizar previo a la construcción y las características de las Estaciones de Potencia.

Respecto a la cimentación del centro de control, esta debe permitir el paso del cableado y de las canalizaciones de agua hacia el interior del edificio. De acuerdo con el espacio requerido para la canalización, las aberturas serán realizadas con tuberías de PVC, tubos corrugados o conductos embebidos en el hormigón.

## 7.7. Ejecución de Edificios

La Planta Fotovoltaica dispondrá de un Edificio de Control con oficinas, así como de un edificio destinado a Almacén de Repuestos y Documentación. Ambos edificios serán permanentes, se utilizarán durante toda la vida útil del Parque y conforman la zona O&M.

El Edificio o Centro de Control deberá cumplir con los estándares de construcción españoles, obteniendo al menos una calificación energética B.

De acuerdo al tamaño de la Planta Solar, el Edificio de Control contará al menos con las siguientes dependencias (en una única planta baja):

- Oficina del Propietario: Oficina totalmente equipada y de al menos 12 m<sup>2</sup>. Dispondrá al menos de una taquilla con llave de al menos 3 m<sup>2</sup>.



- Oficina del Contratista/Operador: Oficina totalmente equipada y de al menos 12 m<sup>2</sup>. Dispondrá al menos de una taquilla con llave de al menos 3 m<sup>2</sup>.
- Oficina del Scada y Cuarto de Servidores: Presentará una superficie mínima de 52 m<sup>2</sup> y 4 puestos de trabajo totalmente equipados.
- Sala de Reuniones: Presentará una superficie mínima de 15 m<sup>2</sup>
- Comedor /Cocina/ Sala de Descanso: Incluirán todo el mobiliario necesario para 4 personas, adicionalmente la cocina contará con horno-microondas y frigorífico.
- Sala de Comunicaciones y Cuarto de Servidores.
- Vestuarios: Los vestuarios para hombres y mujeres contarán con una capacidad para al menos 5 personas. Incluirá zona para cambios de ropa, aseos, taquillas y duchas.
- Cabina de seguridad.
- Estacionamientos para vehículos.

En cualquier caso, el edificio contará con:

- Instalaciones eléctricas y de iluminación..
- Sistemas de detección y extinción de incendios.
- Sistema anti-intrusión.
- Conexión fibra óptica.
- Conexión Wifi.
- Sistemas de Iluminación LED.
- Ventilación y Aire Acondicionado
- Sistema Sanitario

El edificio destinado al Almacén de Repuestos tendrá una superficie mínima de 30 m<sup>2</sup> y contará al menos con las siguientes salas:

- Área para recepción de carga: al menos 30 m<sup>2</sup> de área y 6 m de altura libre de obstáculos. Puerta de acceso de vehículos de 5 m de largo y 4 m de alto además de puerta de acceso para personal.





- Superficie de Estantes: al menos 50 m<sup>2</sup> y estantes de 4 m de altura.
- Almacén de productos químicos y líquidos inflamables: cuya presencia no debe interferir el funcionamiento del resto del Almacén.

Además, se contará al menos con una carretilla elevadora de con una capacidad de carga de 6 toneladas.

En cualquier caso, el almacén contará con las siguientes instalaciones:

- Instalaciones eléctricas y de iluminación.
- Sistemas de detección y extinción de incendios.
- Sistema anti-intrusión.
- Ventilación.

El suelo de los edificios será de hormigón pintado de alta calidad, pulido y anti absorbente.





## 8. PETICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

Con la presente Memoria y demás documentos que se adjuntan y componen esta Separata, se considera haber descrito las instalaciones de referencia a **Enagás, S.A.**, sin perjuicio de cualquier ampliación, modificación o aclaración que las autoridades competentes o partes interesadas considerasen oportunas.





Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



## DOCUMENTO 02: PRESUPUESTO





# Índice

1    PRESUPUESTO EJECUCIÓN ..... 3



**COGITISE**

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>

**VISADO N° 4226/2024 - A00**

15/07/2024

COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA

C.S.V. \*466588001\*





## 1 PRESUPUESTO EJECUCIÓN

| Código | Capítulo                                       | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                | CanPres      | PrPres (€/Ud) | ImpPres        |
|--------|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1      | Estudios e Ingenierías                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | 35.600,00€     |
|        |                                                | ud | Ingeniería de detalle                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00         | 35.600,00 €   | 35.600,00€     |
| 2      | Suministro de Maquinaria y Equipos Principales |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | 2.562.560,00€  |
|        |                                                | Wp | <b>Módulos.</b> Suministro de módulos tipo monocristalinos, potencia 700 Wp, fabricante Jolywood o similar.                                                                                                                                                                | 6.406.400,00 | 0,27          | 1.729.728,00 € |
|        |                                                | Wp | <b>Inversores Centrales.</b> Suministro de inversores tipo central, del fabricante Power Electronics o similar, cada uno con una potencia de 2.495 kVA @40°C. Incluye centro de transformación y celdas MT.                                                                | 6.406.400,00 | 0,04          | 256.256,00 €   |
|        |                                                | Wp | <b>Seguidores.</b> Seguidores tipo 1 eje N-S, configuración 2Vx26, fabricante Soltec o similar.                                                                                                                                                                            | 6.406.400,00 | 0,07          | 448.448,00 €   |
| 3      | Obra Civil                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | 644.168,18 €   |
| 3.1    | Viales de acceso                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                |
|        |                                                | ml | Caminos de acceso                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,00        | 79,48         | 4.689,32 €     |
| 3.2    | Viales internos                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                |
|        |                                                | ml | Caminos internos                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.075,86     | 57,94         | 62.335,33 €    |
| 3.3    | Acondicionamiento del terreno                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                |
|        |                                                | ha | Acondicionamiento del terreno. Desbroce y destocoado de la superficie de actuación con medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero dentro de la parcela de los productos sobrantes para acopio temporal y posterior uso de la tierra vegetal dentro de la parcela | 12,99        | 1.970,27      | 25.593,81 €    |
| 3.4    | Centro de transformación (CTs)                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                |



Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



| Código | Capítulo                  | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CanPres  | PrPres (€/Ud) | ImpPres     |
|--------|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
|        |                           | ud | Cimentación CTs. Realización in situ de cimentación para los centros de transformación. Se incluye excavación, señalización, retirada de tierras sobrantes a vertedero autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00     | 7.503,36      | 15.006,72 € |
| 3.5    | Hincas de seguidores      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |             |
|        |                           | ud | Hincado directo. Suministro e instalación de hincas con instalación directa en el terreno mediante hincapostes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.080,00 | 42,71         | 46.126,80 € |
| 3.6    | Canalizaciones enterradas |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |             |
|        |                           | ml | <b>Canalización enterrada para Baja Tensión</b> , para cableado solar y CC. Excavación a realizar por medios mecánicos incluyendo relleno, capa de arena de limpieza de espesor 600mm, suministro y colocación de tubo tipo PEAD de diámetro 63mm, cinta señalizadora, capa de arena final y compactación. Incluso retirada de tierra sobrante a vertedero, embocado en arquetas y edificios, pp de albañilería, pequeño material y todo incluido de acuerdo a pliego de condiciones y planos.                                                                                                                              | 2.096,11 | 17,08         | 35.794,15 € |
|        |                           | ml | <b>Canalización enterrada para Media Tensión</b> , para cables de conexión entre CTs y subestación o centro de seccionamiento. Excavación a realizar por medios mecánicos incluyendo relleno, capa de arena de limpieza de espesor 450mm, capa de tierra procedente de la excavación de espesor 600mm, suministro y colocación de cinta señalizadora, capa de tierra procedente la excavación final de espesor de 200mm y compactación. Incluso retirada de tierra sobrante a vertedero, embocado en arquetas y edificios, pp de albañilería, pequeño material y todo incluido de acuerdo a pliego de condiciones y planos. | 671,67   | 20,41         | 13.708,99 € |



| Código | Capítulo           | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CanPres  | PrPres (€/Ud) | ImpPres     |
|--------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
|        |                    | ml | <b>Canalización enterrada con refuerzo de hormigón para cruces (caminos, arroyos, etc.) para Baja Tensión.</b> Excavación de 1,1 m de profundidad 1,2 m de anchura. Excavación realizada por medios mecánicos, enterrados bajo tubo, relleno con hormigón en masa HM100, colocación de cinta de señalización antes de la capa de terminación. Capa de terminación superficial. Incluso retirada de tierras sobrantes a vertedero autorizado. Incluso embocado en arquetas y edificio de centro de transformación. Incluso pp de ayudas de albañilería y material auxiliar.  | 60,89    | 23,47         | 1.429,20 €  |
|        |                    | ml | <b>Canalización enterrada con refuerzo de hormigón para cruces (caminos, arroyos, etc.) para Media Tensión.</b> Excavación de 1,3 m de profundidad 0,3 m de anchura. Excavación realizada por medios mecánicos, enterrados bajo tubo, relleno con hormigón en masa HM100, colocación de cinta de señalización antes de la capa de terminación. Capa de terminación superficial. Incluso retirada de tierras sobrantes a vertedero autorizado. Incluso embocado en arquetas y edificio de centro de transformación. Incluso pp de ayudas de albañilería y material auxiliar. | 117,42   | 27,93         | 3.279,54 €  |
|        |                    | ml | <b>Canalización enterrada</b> para cables CCTV dimensiones 450x1000mm (ancho x profundo). Excavación a realizar por medios mecánicos incluyendo relleno, capa de arena de limpieza de espesor 500mm, suministro y colocación de tubo tipo PVC de diámetro 100mm, cinta señalizadora, capa de arena final y compactación. Incluso retirada de tierra sobrante a vertedero, embocado en arquetas y edificios, pp de albañilería, pequeño material y todo incluido de acuerdo a pliego de condiciones y planos.                                                                | 2.769,74 | 15,75         | 43.623,41 € |
| 3.7    | Vallado Perimetral |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |             |



| Código | Capítulo                          | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   | CanPres      | PrPres (€/Ud) | ImpPres      |
|--------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|        |                                   | ud | Cimentación Vallado Perimetral. Incluye la cimentación de todos los postes que componen el vallado de la planta.                                                                                                                              | 2.769,74     | 70,63         | 195.626,74 € |
| 3.9    | Edificio de Control y Almacén O&M |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |              |
|        |                                   | ud | Edificio de Control, Operación y Mantenimiento, y Almacén Repuestos. Instalación completa del edificio de control y almacén de repuestos. Incluye cimentaciones, servicios sanitarios, etc. de acuerdo al pliego de condiciones del proyecto. | 1,00         | 183.000,00    | 183.000,00€  |
| 3.10   | Sistema de Drenaje                |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |              |
|        |                                   | ml | Cuneta. Ejecución de cuneta triangular formada por la excavación y reperfilado de cuneta de 1.50 metros de ancho y 50 cm, con transporte del material sobrante de la excavación a vertedero.                                                  | 1.075,86     | 6,63          | 7.132,95 €   |
| 4      | Suministro y Montaje Mecánico     |    |                                                                                                                                                                                                                                               |              |               | 408.312,05 € |
|        |                                   | ud | <b>Instalación de oficinas y acceso a obra.</b> Incluye accesos, vallado, servicios higiénicos, locales de descanso o alojamiento y comedores, primeros auxilios y señalización.                                                              | 1,00         | 60.208,90     | 60.208,90 €  |
|        |                                   | ml | <b>Vallado Perimetral.</b> Suministro, instalación y montaje del vallado. Incluye instalación de la malla metálica en los postes previamente cimentados.                                                                                      | 2.769,74     | 14,73         | 40.798,27 €  |
|        |                                   | ud | <b>Puerta de acceso.</b> Suministro y montaje de la puerta de acceso de la planta.                                                                                                                                                            | 3,00         | 5.229,96      | 15.689,88 €  |
|        |                                   | Wp | <b>Seguidores.</b> Montaje de seguidores de 1 eje según manual de instalación del fabricante.                                                                                                                                                 | 6.406.400,00 | 0,02          | 128.128,00 € |
|        |                                   | Wp | <b>Módulos FV.</b> Instalación de los módulos fotovoltaicos en los seguidores.                                                                                                                                                                | 6.406.400,00 | 0,01          | 64.064,00 €  |
|        |                                   | ud | <b>Cajas de conexión.</b> Suministro e instalación de cajas de conexión de cables strings. Incluyen protecciones contra contactos directos, sobretensiones, fusibles, y sistema de monitorización.                                            | 34,00        | 1.304,28      | 44.345,52 €  |



Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



| Código     | Capítulo                                | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | CanPres   | PrPres (€/Ud) | ImpPres             |
|------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
|            |                                         | ud | <b>Centros de Transformación.</b> Montaje y ensamblaje de CTs. Incluye instalación de inversores, trafo, celdas de media tensión, protecciones y servicios auxiliares.                                                            | 2,00      | 27.538,74     | 55.077,48 €         |
| <b>5</b>   | <b>Suministro y Montaje Eléctrico</b>   |    |                                                                                                                                                                                                                                   |           |               | <b>116.549,77 €</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Instalación de Baja Tensión (CC)</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                   |           |               | <b>78.823,75 €</b>  |
|            |                                         | ml | <b>Cable Solar 6 mm2</b> tipo PV ZZ-F o similar, de cobre y 1,5 kV, para conexión de los strings y las cajas de agrupación. Suministro, instalación y conexión incluido terminales, conectores MC4, y pequeño material.           | 15.736,41 | 1,51          | 23.761,98 €         |
|            |                                         | ml | <b>Cable Solar 10 mm2</b> tipo PV ZZ-F o similar, de cobre y 1,5 kV, para conexión de los strings y las cajas de agrupación. Suministro, instalación y conexión incluido terminales, conectores MC4, y pequeño material.          | 2.681,18  | 1,96          | 5.255,11 €          |
|            |                                         | ml | <b>Cable baja tensión 185 mm2</b> tipo XZ1-AL o similar, de aluminio y 1,5 kV, para conexión de las cajas de agrupación a los inversores. Suministro, instalación y conexión, incluido terminales de conexión y pequeño material. | 20.344,80 | 1,65          | 33.568,92 €         |
|            |                                         | ml | <b>Cable baja tensión 240 mm2</b> tipo XZ1-AL o similar, de aluminio y 1,5 kV, para conexión de las cajas de agrupación a los inversores. Suministro, instalación y conexión, incluido terminales de conexión y pequeño material. | 6.155,80  | 2,12          | 13.050,30 €         |
|            |                                         | ml | <b>Cable baja tensión 300 mm2</b> tipo XZ1-AL o similar, de aluminio y 1,5 kV, para conexión de las cajas de agrupación a los inversores. Suministro, instalación y conexión, incluido terminales de conexión y pequeño material. | 1.368,00  | 2,33          | 3.187,44 €          |
| <b>5.2</b> | <b>Instalación de Media Tensión</b>     |    |                                                                                                                                                                                                                                   |           |               | <b>21.425,69 €</b>  |



Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



| Código | Capítulo                           | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CanPres  | PrPres (€/Ud) | ImpPres             |
|--------|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
|        |                                    | ml | <b>Cable de media tensión 400 mm2</b> tipo RHZ1-OL o similar, de aluminio y 18/30 kV, para conexión de centro de transformación con centro de seccionamiento o subestación. Suministro, instalación y conexiones incluido terminales, soportes auxiliares y pequeño material.                                                                                                                                        | 2.367,48 | 9,05          | 21.425,69 €         |
| 5.3    | <b>Instalación Puesta a Tierra</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | <b>15.706,66 €</b>  |
|        |                                    | ml | <b>Suministro e instalación de circuito de red de tierra</b> compuesto de conductor desnudo de cobre 1x16 mm2 en fondo de zanja normalizada, con empalmes y derivaciones mediante soldadura luminotécnica.                                                                                                                                                                                                           | 5.504,56 | 2,81          | 15.467,81 €         |
|        |                                    | ml | <b>Suministro e instalación de circuito de red de tierra</b> compuesto de conductor desnudo de cobre 1x35 mm2 en fondo de zanja normalizada, con empalmes y derivaciones mediante soldadura luminotécnica.                                                                                                                                                                                                           | 68,00    | 3,51          | 238,85 €            |
| 6      | <b>Control y Comunicaciones</b>    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | <b>104.532,19 €</b> |
|        |                                    | ml | <b>Cable de fibra óptica.</b> Suministro e instalación de cable de Fibra Óptica Monomodo de 12 fibras para transmisión de señales y datos para control, maniobra y automatismos, para la comunicación entre los diferentes centros de transformación y edificio de operación. Incluido todos los elementos auxiliares, cajas de empalmes, conexiones, latiguillos y pequeño material.                                | 1.578,32 | 11,33         | 17.882,37 €         |
|        |                                    | ud | <b>Racks de comunicaciones.</b> Rack de comunicaciones, incluye router multifunciones tipo RB2011 o similar, Ethernet switches y módulos de alta velocidad, server y otros pequeños equipos, para la conexión de los centros de transformación con el sistema de control y comunicación central de la planta fotovoltaica. Suministro, instalación y conexiones incluido terminales, latiguillos y pequeño material. | 1,00     | 88,58         | 88,58 €             |
|        |                                    | ud | <b>Sistema SCADA.</b> Suministro e instalación de SCADA para monitorización y control de la planta i/RS485, incluyendo conexión de los equipos mediante cable RS485.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 18.126,24     | 18.126,24 €         |



Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



| Código   | Capítulo                    | Ud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CanPres | PrPres (€/Ud) | ImpPres             |
|----------|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|
|          |                             | ud | <b>Estación meteorológica.</b> Suministro e instalación de sistema de sensores meteorológicos para mediciones de rendimiento. Compuesto por: Báculo de 4 m para sensores, sensor velocidad y dirección de viento, piranómetro secondary standard para medición de GHI, piranómetro secondary standard para medición de radiación en el plano de los módulos FV, sensor de humedad y temperatura ambiente PT100, incluyendo protector de radiación solar, sensor de temperatura de módulos FV. | 1,00    | 36.985,00     | 36.985,00 €         |
|          |                             | ud | <b>Sistema de control central de planta "Power Plant Controller" o "PPC"</b> para el control centralizado de la planta fotovoltaica e interfaz de comunicación. Suministro, instalación, conexiones, configuración de hardware incluido terminales, armarios, pantallas, teclados, software, pequeño material y todo incluido para su puesta en funcionamiento.                                                                                                                               | 1,00    | 14.000,00     | 14.000,00 €         |
|          |                             | ud | <b>SAI</b> - Suministro e Instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), marca Endata, Salicru o similar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00    | 17.450,00     | 17.450,00 €         |
| <b>7</b> | <b>Sistema de Seguridad</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               | <b>102.116,36 €</b> |
|          |                             | ud | <b>Cimentación de báculos.</b> Cimentación de postes de seguridad realizada in situ según proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,00   | 70,63         | 1.200,71 €          |
|          |                             | ud | <b>Poste de seguridad</b> tipo "Comumnas CME", Fabricadas en acero al carbono según Directiva de la Construcción 89/106/CEE y en base a la norma armonizada EN 40-5:2002 y galvanizadas por inmersión en caliente.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,00   | 304,55        | 5.177,35 €          |
|          |                             | ud | <b>Sistema CCTV.</b> Incluye conjunto de regulador, batería, cámaras de videovigilancia infrarrojas, lampara de IR, electrónica de control y envolvente IP 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,00   | 472,34        | 8.029,78 €          |
|          |                             | ud | <b>Cuadro de conexión</b> tipo "7/TRP40/PAR", fabricante PARADOX, o similar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,00   | 22,50         | 382,50 €            |



Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



| Código | Capítulo | Ud | Descripción                                                                                                                                                                   | CanPres  | PrPres (€/Ud) | ImpPres               |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|
|        |          | ml | <b>Cable de fibra óptica</b> tipo Comelnet, monomodo y multimodo hasta OM4, o similar.                                                                                        | 2.769,74 | 1,50          | 4.154,61 €            |
|        |          | ml | <b>Cable de alimentación eléctrica</b> 0,6/1kV para alimentar el sistema CCTV.                                                                                                | 5.539,48 | 6,50          | 36.006,62 €           |
|        |          | ud | <b>Sistema de control de acceso</b> tipo Digiplex EVO, 192 zonas, hasta 999 usuarios, 32 puertas, comunicación por internet, GPRS, GSM, SMS, Voz, Línea terrestre, o similar. | 1,00     | 26.611,79     | 26.611,79 €           |
|        |          | ud | Centro de seguridad local, incluido red de datos de seguridad                                                                                                                 | 1,00     | 9.804,44      | 9.804,44 €            |
|        |          | ud | Repuestos para montaje y puesta en marcha                                                                                                                                     | 1,00     | 4.500,00      | 4.500,00 €            |
|        |          | ud | Pruebas en fabrica                                                                                                                                                            | 1,00     | 3.000,00      | 3.000,00 €            |
|        |          | ud | Almacenamiento, embalaje y transporte                                                                                                                                         | 1,00     | 3.248,56      | 3.248,56 €            |
| 8      | Varios   |    |                                                                                                                                                                               |          |               | 60.223,96 €           |
|        |          | ud | Aspectos Medioambientales                                                                                                                                                     | 1,00     | 6.834,24      | 6.834,24 €            |
|        |          | ud | Seguridad y Salud y Gestión de Residuos                                                                                                                                       | 1,00     | 16.243,35     | 15.431,35 €           |
|        |          | ud | Dirección de obra                                                                                                                                                             | 1,00     | 25.161,85     | 25.161,85 €           |
|        |          | ud | Pruebas y puesta en marcha                                                                                                                                                    | 1,00     | 12.796,53     | 12.796,53 €           |
|        |          |    | <b>Total Presupuesto Ejecución Material Planta Solar Fotovoltaica</b>                                                                                                         |          |               | <b>4.034.062,51 €</b> |
|        |          |    |                                                                                                                                                                               |          |               |                       |
|        |          |    | <b>Gastos generales (8%)</b>                                                                                                                                                  |          |               | <b>322.725,00 €</b>   |
|        |          |    | <b>Beneficio Industrial (6%)</b>                                                                                                                                              |          |               | <b>242.043,75 €</b>   |
|        |          |    | <b>IVA (21%)</b>                                                                                                                                                              |          |               | <b>965.754,57 €</b>   |
|        |          |    |                                                                                                                                                                               |          |               |                       |
|        |          |    | <b>TOTAL Presupuesto Ejecución Planta Fotovoltaica (SIN IVA)</b>                                                                                                              |          |               | <b>4.598.831,26 €</b> |
|        |          |    | <b>TOTAL Presupuesto Ejecución Planta Fotovoltaica (CON IVA)</b>                                                                                                              |          |               | <b>5.564.585,83 €</b> |



Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



# DOCUMENTO 03: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN





# Índice

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ..... | 3 |
|-----------------------------------------------|---|





1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| MES |                                                    | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |   |   |   | 4 |   |   |   | 5 |   |   |   | 6 |   |   |   | 7 |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #   | SEMANA                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|     | Proyecto PSFV La Niña 5                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1   | Trabajos Previos                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Ingeniería de detalle                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Desbroce                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Vallado perimetral                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | Obra Civil                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Acceso principal                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Viales internos                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Sistema de drenaje                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Zanjas MT y BT                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | Instalación Mecánica y Eléctrica                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Montaje de seguidores                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Montaje de módulos FV                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Instalación eléctrica de BT                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.4 | Centros de transformación e inversores             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5 | Instalación eléctrica de MT (incl. LSMT hasta SET) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.6 | Edificio de control y O&M                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.7 | Sistema de monitorización y control                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.8 | Sistema de seguridad y videovigilancia             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | Puesta en Marcha                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Pruebas en frio                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | Puesta en marcha                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 | Pruebas en caliente                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



VISADO Nº 4226/2024 - A00

15/07/2024

COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA

C.S.V. \*4665880001\*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>





Adenda al Proyecto FV "La Niña 5", 4,54MW  
con Conexión a SET Torrero 132 kV  
Zaragoza, España



## DOCUMENTO 04: PLANOS

**COGITISE**

**VISADO Nº 4226/2024 - A00**  
15/07/2024  
COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA  
C.S.V. \*466588001\*

Verificación de integridad: <https://www.cogitise.es/verifica>





## Índice

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. IMPLANTACIÓN
3. ACCESOS
4. AFECCIONES
5. ESQUEMA UNIFILAR MT
6. DETALLE DE SECCIÓN DE ZANJA DE BT CON GASEODUCTO








| Poligono | Parcela | Referencia Catastral | Termino Municipal | Superficie (m²) |
|----------|---------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 90       | 6       | 50900A090000060000YP | Zaragoza          | 2.001.848       |
| 90       | 5       | 50900A090000050000YQ | Zaragoza          | 2.252.987       |
| 94       | 23      | 50900A094000230000YI | Zaragoza          | 897.520         |

LEYENDA:



PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  
"LA NIÑA 5"  
PARCELAS CATASTRALES

LOCALIZACIÓN:



|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                      |                    |          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                      |                    |          |                              |
| 00                                                                                                                                                                                                | 13/05/2024 | Primera emisión | ATA                                                                                                  | PBC                | FC       | AMH                          |
| Versión                                                                                                                                                                                           | Fecha      | Descripción     | Emitido                                                                                              | Dibujado           | Revisado | Aprobado                     |
| Cliente:<br>Arena Green Power Ren 308, S.L.U.                                                                                                                                                     |            |                 | Ingeniería:<br> |                    |          |                              |
| Proyecto:<br>PSFV La Niña 5                                                                                                                                                                       |            |                 | Título & Subtítulo:<br>Emplazamiento<br>Planos Generales                                             | Escala:<br>1/8.000 |          |                              |
| Este plano es propiedad de Astrom Technical Advisors, S.L. No se puede reproducir, copiar, prestar, ceder o usar bajo ninguna circunstancia sin el previo consentimiento escrito del Propietario. |            |                 |                                                                                                      | Plano nº: 1        |          |                              |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                      | Hojas: 2           |          | Número de proyecto:<br>13476 |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                      | A1                 |          |                              |



CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| POTENCIA PICO (kWp)                   | 6.406.40 |
| POTENCIA ACTIVA INSTALADA A 40°C (kW) | 4.990,00 |
| CAPACIDAD DE ACCESO (kW)              | 4.540,00 |
| RATIO DC/AC                           | 1,41     |
| Nº DE MÓDULOS                         | 9152     |
| Nº DE INVERSORES                      | 2        |
| Nº DE SEGUIDORES 2Vx26                | 176      |
| Nº DE STRING                          | 352      |
| Nº DE MÓDULOS/STRING                  | 26       |
| PITCH (m)                             | 11,0     |

EQUIPOS PRINCIPALES:

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| MÓDULO Y POTENCIA                 | JOLLYWOOD JW-HD132N (700 W)                    |
| INVERSOR Y POTENCIA ACTIVA A 40°C | POWER ELECTRONICS HEMK FS2865K 2.495 kW a 40°C |
| SEGUIDOR SOLAR                    | 1 EJE N-S (2VX26)                              |

LEYENDA:

-  PARCELAS
-  CAMINOS PÚBLICOS
-  VALLADO PERIMETRAL
-  PUERTA DE ACCESO
-  CAMINO DE ACCESO
-  CAMINO INTERNO
-  SEGUIDOR SOLAR 2V26
-  SKID MT
-  CENTRO DE SECCIONAMIENTO
-  ZONA DE ACOPIOS
-  CAMPAMENTO DE FAENAS
-  LINEA INTERNA MEDIA TENSIÓN
-  EDIFICIO DE O&M
-  TORRE METEOROLÓGICA

LOCALIZACIÓN:



VISADO Nº 4226/2024 - A00  
15/07/2024  
COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA  
COGITISE



|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                   |                              |                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                   |                              |                                                                                       |          |
| 00                                                                                                                                                                                                | 13/05/2024 | Primera emisión | ATA                                                                                               | PBC                          | FC                                                                                    | AMH      |
| Versión                                                                                                                                                                                           | Fecha      | Descripción     | Emitido                                                                                           | Dibujado                     | Revisado                                                                              | Aprobado |
| Cliente:<br>Arena Green Power Ren 308, S.L.U.                                                                                                                                                     |            |                 |  Ingeniería: |                              |  |          |
| Proyecto:<br>PSFV La Niña 5                                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                                                   |                              |                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 | Título & Subtítulo:<br>Implantación<br>Planos Generales                                           |                              |                                                                                       |          |
| Este plano es propiedad de Astrom Technical Advisors, S.L. No se puede reproducir, copiar, prestar, ceder o usar bajo ninguna circunstancia sin el previo consentimiento escrito del Propietario. |            |                 |                                                                                                   | Escala:<br>1/3.000           |                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                   | Plano nº: 2                  |                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                   | Hojas: 1                     |                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                   | Hoja nº: 1                   |                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                   | Número de proyecto:<br>13476 |                                                                                       |          |



- LEYENDA:
- CAMINOS PÚBLICOS
  - VALLADO PERIMETRAL
  - PUERTA DE ACCESO
  - CAMINO DE ACCESO
  - CAMINO INTERNO
  - SEGUIDOR SOLAR 2V26
  - SKID MT
  - CENTRO DE SECCIONAMIENTO
  - ZONA DE ACOPIOS
  - CAMPAMENTO DE FAENAS
  - EDIFICIO DE O&M
  - TORRE METEOROLÓGICA
  - CV-624
  - ruta de acceso desde CV-624

LOCALIZACIÓN:



VISADO Nº 4226/2024 - A00  
15/07/2024  
COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA  
VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD: <https://www.cogitise.es/verificar>





|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                      |                     |                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                                      |                     |                           |          |
| 00                                                                                                                                                                                                | 17/05/2024 | Primera emisión | ATA                                                                                                  | MAFL                | FC                        | AMH      |
| versión                                                                                                                                                                                           | Fecha      | Descripción     | Emitido                                                                                              | Dibujado            | Revisado                  | Aprobado |
| Cliente:<br>Arenas Green Power Ren 308, S.L.U.                                                                                                                                                    |            |                 | Ingeniería:<br> |                     |                           |          |
| Proyecto:<br>PSFV La Niña 5                                                                                                                                                                       |            |                 | Título & Subtítulo:<br>Accesos<br>Planos Obra Civil                                                  | Escala:<br>1/15.000 |                           |          |
| Este plano es propiedad de Astrom Technical Advisors, S.L. No se puede reproducir, copiar, prestar, ceder o usar bajo ninguna circunstancia sin el previo consentimiento escrito del Propietario. |            |                 |                                                                                                      | Plano nº: 3         |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 | Hojas: 1                                                                                             |                     | Hoja nº: 1                |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 | A1                                                                                                   |                     | Número de proyecto: 13476 |          |




LEYENDA:


- FINCA ARRENDADA
- VALLADO PERIMETRAL
- PUERTA DE ACCESO
- CAMINO INTERNO (4m)
- CAMINO ACCESO (6m)
- SEGUIDOR SOLAR 2Vx26
- ESTACIÓN DE POTENCIA
- RED INTERNA MT 30 kV
- LÍNEA BT
- EDIFICIO O&M + ALMACÉN
- CENTRO DE SECCIONAMIENTO
- ZONA DE ACOPIOS
- CAMPAMENTO DE FAENAS
- TORRE METEOROLÓGICA
- GASODUCTOS
- ANCHURA LEGAL Y SERVIDUMBRE DE GASODUCTOS

LOCALIZACIÓN:



VISADO Nº 4226/2024 - A00  
15/07/2024  
COLEGIADO 12.651 MAESTRO PACHECO, MARTA  
COGITISE

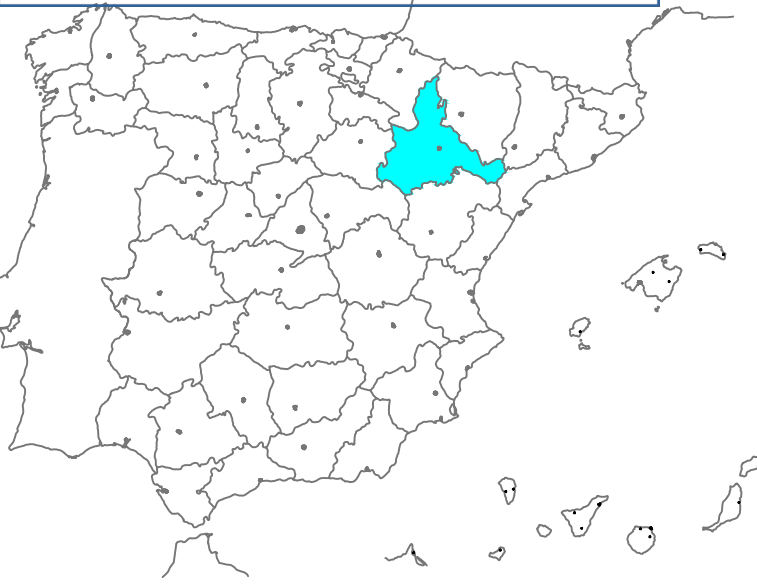

|                                              |            |                 |                                                                                                      |                     |           |          |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|
|                                              |            |                 |                                                                                                      |                     |           |          |
| 00                                           | 13/05/2024 | Primera emisión | ATA                                                                                                  | PBC                 | FC        | AMH      |
| Versión                                      | Fecha      | Descripción     | Emitido                                                                                              | Dibujado            | Revisado  | Aprobado |
| Cliente:<br>Aren Green Power Ren 308, S.L.U. |            |                 | Ingeniería:<br> |                     |           |          |
| Proyecto:<br>PSFV La Niña 5                  |            |                 |                                                                                                      |                     |           |          |
|                                              |            |                 | Título & Subtítulo:<br>Afecciones-Gasoductos<br>Planos Generales                                     | Escala:             | Plano nº: | 4        |
|                                              |            |                 |                                                                                                      | 1/5.000             |           |          |
|                                              |            |                 |                                                                                                      | Tamaño:             | Hojas:    | Hoja nº: |
|                                              |            |                 | A1                                                                                                   | Número de proyecto: | 13476     | 1        |

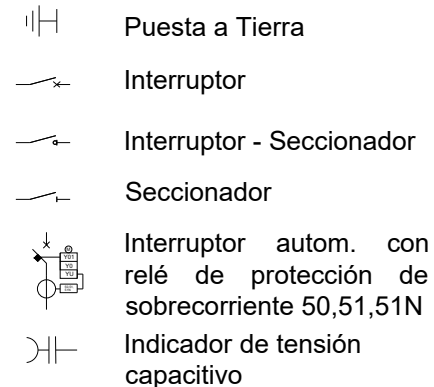

| 00                                                                                                                                                                                                | 17/05/2024 | Primera Emisión | ATA                            | PBC                                 | FC                                                                                    | AMH      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Versión                                                                                                                                                                                           | Fecha      | Descripción     | Emitido                        | Dibujado                            | Revisado                                                                              | Aprobado |
| <b>Cliente:</b><br>Arena Green Power Ren 308, S.L.U.                                                         |            |                 | <b>Ingeniería:</b>             |                                     |  |          |
| <b>Proyecto:</b><br>PSFV La Niña 5                                                                                                                                                                |            |                 | <b>Título &amp; Subtítulo:</b> | <b>Esquema Unifilar MT</b>          |                                                                                       |          |
| Este plano es propiedad de Astrom Technical Advisors, S.L. No se puede reproducir, copiar, prestar, ceder o usar bajo ninguna circunstancia sin el previo consentimiento escrito del Propietario. |            |                 |                                | <b>Escala:</b><br>N/A               | <b>Plano nº:</b> 5                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 | <b>Tamaño:</b><br>A3           | <b>Hojas:</b> 1                     | <b>Hoja nº:</b> 1                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | <b>Número de proyecto:</b><br>13476 |                                                                                       |          |

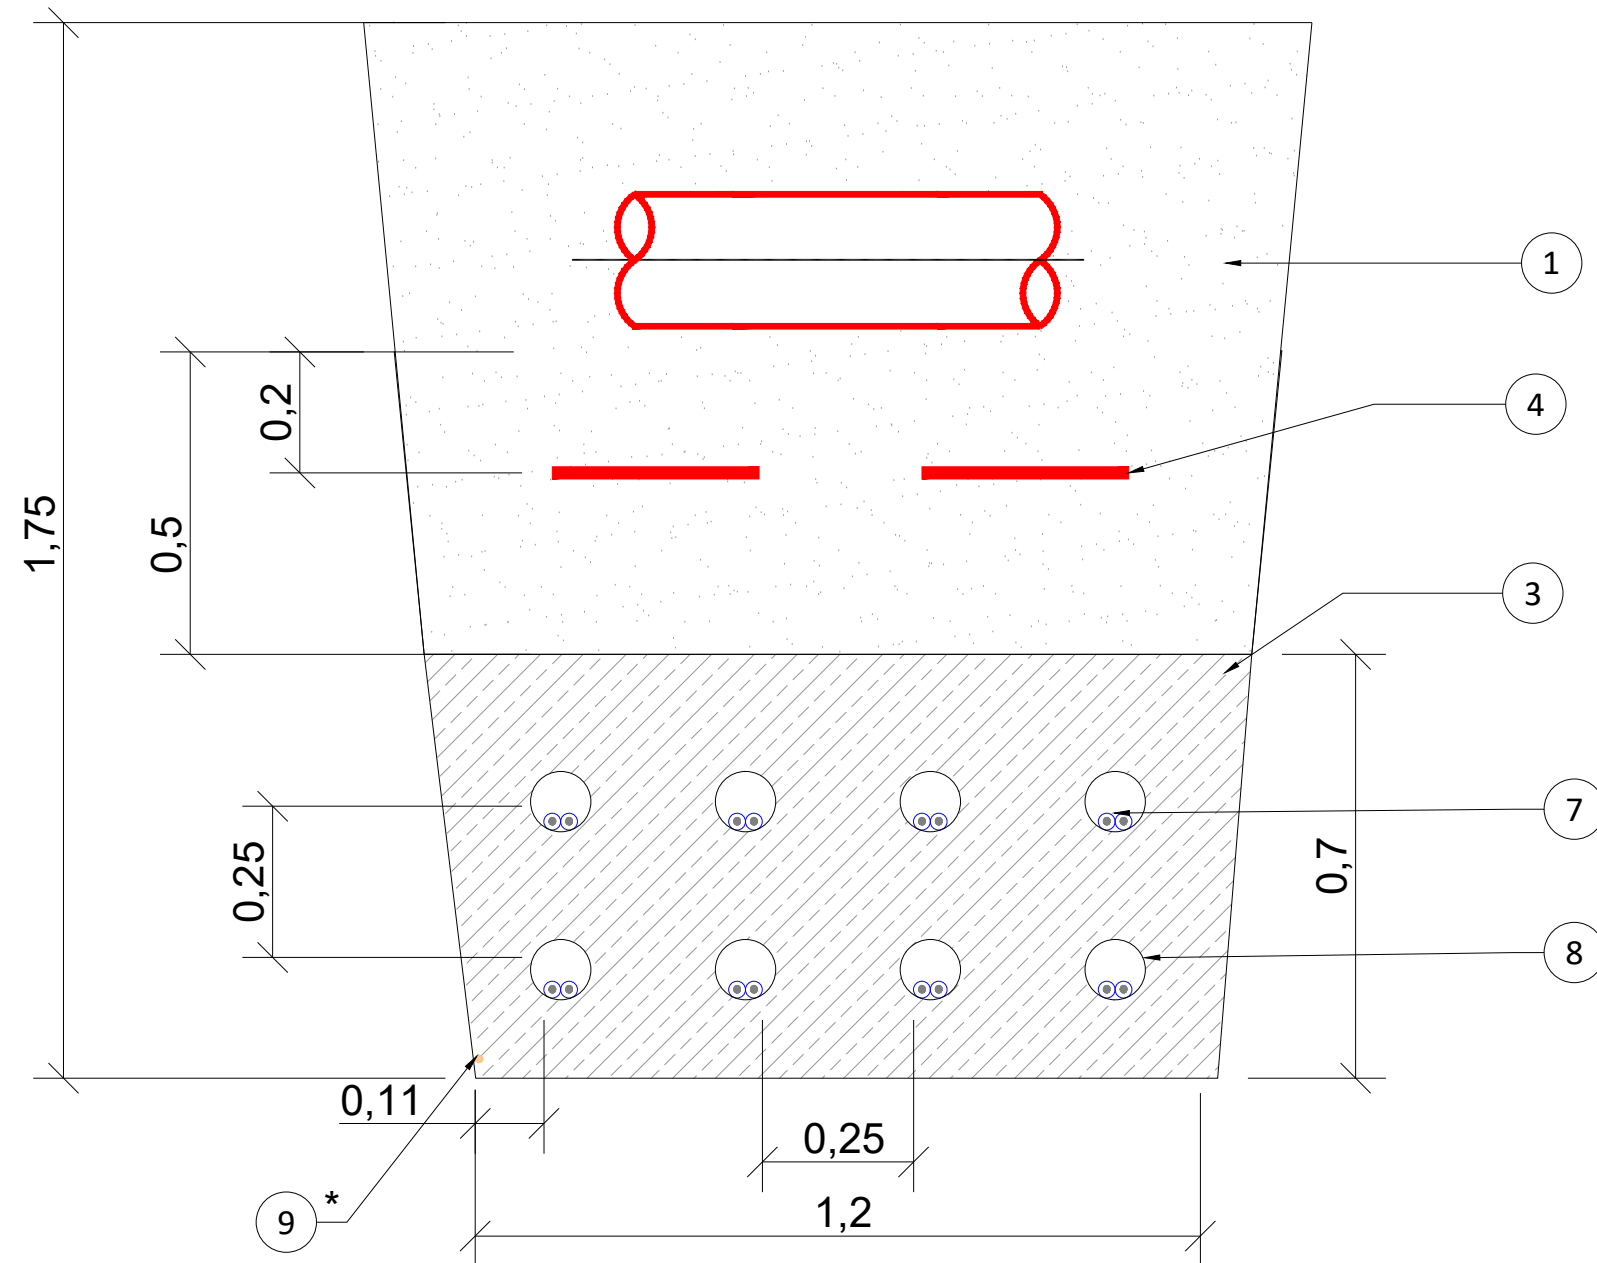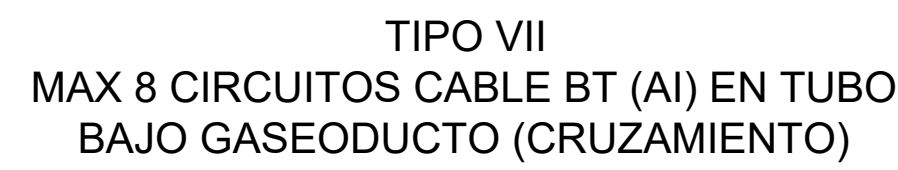

Cotas en metros.



- 1 TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
- 2 ARENA COMPACTADA
- 3 HORMIGÓN
- 4 CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON FUNCIÓN DE PROTECCIÓN MECÁNICA SI EL CABLEADO ES DIRECTAMENTE ENTERRADO
- 5 CABLE SOLAR (Cu)
- 6 TUBO PEAD Ø63MM
- 7 CABLE BT (Al)
- 8 TUBO PVC Ø100mm
- 9 CABLE DE TIERRA (\* En las zanjas donde aplique)
- 10 FIBRA ÓPTICA (F.O.)
- 11 TUBO DE PVC Ø50mm PARA F.O.

A map of Spain showing its regional divisions. The northeastern region, corresponding to the study area, is highlighted in blue. This region includes the provinces of Girona, Lleida, and Tarragona.

|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                       |                              |                                                |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                       |                              |                                                |                                                                                       |  |
| 00                                                                                                                                                                                                | 17/05/2024 | Primera emisión | ATA                                                                                   | PBC                          | FC                                             | AMH                                                                                   |  |
| Versión                                                                                                                                                                                           | Fecha      | Descripción     | Emitted                                                                               | Dibujado                     | Revisado                                       | Aprobado                                                                              |  |
| Cliente:<br>Arena Green Power Ren 308, S.L.U.                                                                                                                                                     |            |                 |  | Ingeniería:                  |                                                |  |  |
| Proyecto:<br>PSFV La Niña 5                                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                                       | Título y Subtítulo:          | Detalle Sección Zanjas BT<br>Planos Obra Civil |                                                                                       |  |
| Este plano es propiedad de Astrom Technical Advisors, S.L. No se puede reproducir, copiar, prestar, ceder o usar bajo ninguna circunstancia sin el previo consentimiento escrito del Propietario. |            |                 |                                                                                       |                              | Escala:<br>1/15                                | Plano nº:<br>6                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                       | Tamaño:<br>A1                | Hojas:<br>1                                    | Hoja nº:<br>1                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                                                                       | Número de proyecto:<br>13476 |                                                |                                                                                       |  |